

ООО «БелиНЭКО»
СЭЗ «Брест», р-н Аэропорта, Брестский р-н,
224004, Брестская обл., Республика Беларусь,
УНП 809000487, BIC: SLANBY22
IBAN: BY81SLAN30123569700160000000
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14

тел. 8 (0162) 97-30-22, Факс: 8 (0162) 97-30-23
e-mail: office@belineco.com, www.belineco.com

21.11.2018 № Б/Н
на № _____ от _____ 20__

Заинтересованным
потребителям

Настоящим письмом поясняем, что так как **пены монтажные полиуретановые** по состоянию на 21.11.2018г не входят в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению о соответствии (в форме декларирования или сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», поэтому не являются объектом технического регулирования.

На пены монтажные огнестойкие имеются сертификаты соответствия полученные в системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности (прикладываются).

Инженер
по стандартизации и сертификации

О.В. Гниденко

standard@belineco.com
+375 162 97-31-12
моб.: +375 (29) 720-89-74 (мтс)
+375 (29) 381-13-37 (вел)
www.belineco.com

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.1522.18

Дата регистрации « 13 » июля 2018 г.

Действительно до « 22 » августа 2022 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Пена монтажная полиуретановая в аэрозольной упаковке товарных знаков PROFPUR, PATRON, WUNDER, KANZLER, V6, MIXFOR (торговые наименования продукции указаны в Приложении 2).

2. Назначение

Для уплотнения и тепловой изоляции монтажных швов при заполнении оконных и дверных проемов, а также для уплотнения коммуникационных отверстий в строительных конструкциях, заполнения стыков сборных ограждающих конструкций, за исключением строительных конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками.

3. Изготовитель

ООО «БелиНЭКО», 224004, Брестская обл., Брестский р-н, р-н Аэропорта, СЭЗ «Брест», Республика Беларусь.

4. Заявитель

ООО «БелиНЭКО», 224004, Брестская обл., Брестский р-н, р-н Аэропорта, СЭЗ «Брест», Республика Беларусь.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.0494) от 16.08.2017 №№ 13(2)-339/17, 13(2)-340/17;
свидетельств о государственной регистрации от 17.07.2012 №RU.40.01.05.015.E.005018.07.12, от 2.12.2015 №BY.10.11.01.008.E.000670.12.15, от 29.02.2016 №BY.10.11.01.008.E.000021.02.16;
сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2009.

6. Техническое свидетельство действует на

Пример маркировки: наименование и адрес производителя (ООО «БелИНЭКО»), наименование продукции (Пена монтажная полиуретановая), в том числе торговое наименование (Profpur standart всесезонная), назначение, дата изготовления, номер партии, объем пены, срок годности, обозначение технических условий, состав, указания по применению.

7. Особые отметки

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль продукции ООО «БелИНЭКО», Республика Беларусь.

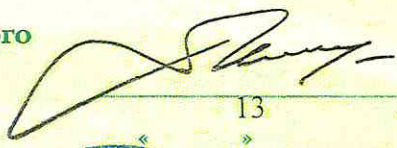
Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

 Д.А. Ковширко
13 июля 2018 г.



№ 0010706

РУП "Кристалл" Гомель, зм. 265ц-17

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 2

ТС 01.1522.18

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на пену монтажную полиуретановую в аэрозольной упаковке товарных знаков PROFPUR, PATRON, WUNDER, KANZLER, V6, MIXFOR производства ООО «БелИНЭКО», Республика Беларусь, предназначенную для уплотнения и тепловой изоляции монтажных швов при заполнении оконных и дверных проемов, а также для уплотнения коммуникационных отверстий в строительных конструкциях, заполнения стыков сборных ограждающих конструкций, за исключением строительных конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками.

2. Пена монтажная полиуретановая в аэрозольной упаковке (далее - пена монтажная) изготавливается в соответствии с ТУ BY 809000487.001-2009 «Пена монтажная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Технические условия».

3. Пена монтажная представляет собой предварительно полимеризованную смесь однокомпонентного полиуретанового состава заводского изготовления.

4. Выход монтажной пены осуществляется за счет давления газа-вытеснителя после открытия клапана баллона. Выходящий вспененный однокомпонентный полиуретановый состав при взаимодействии с влагой воздуха полностью полимеризуется (отверждается) и образует однородный ячеистый с закрытыми порами (более 70-80%) материал с заданными свойствами. Материал относится к классу полужестких монтажных пен.

5. Пену монтажную упаковывают в потребительскую тару - аэрозольные металлические баллоны вместимостью 1000 и 650 мл. Действительное значение объема продукта в баллоне, приведенное в технических условиях, указывают на потребительской таре. Допускается по согласованию с потребителем поставлять пену монтажную, имеющую значение объема продукта в баллоне, отличное от приведенного в технических условиях.

6. В зависимости от способа применения баллона (ручное без/или с помощью монтажного пистолета) пена монтажная подразделяется на бытовую и профессиональную. Монтажная пена профессиональная с использованием специального монтажного пистолета обеспечивает точную дозировку и экономный расход монтажной пены при ее применении в профессиональных целях. Монтажная пена бытовая имеет более высокую степень увеличения объема при отверждении по сравнению с монтажной пеной профессиональной.

7. Пена монтажная бытовая комплектуется клапаном аэрозольным, адаптером с надетой на него трубкой, предназначенной для выпуска монтажной пены, колпаком защитным пластмассовым, предохраняющим клапан баллона от механических повреждений.

8. Пена монтажная профессиональная комплектуется клапаном аэрозольным, насадкой крестообразной под специальный пистолет, колпаком защитным пластмассовым.

9. Пена монтажная по температуре окружающего воздуха при использовании по назначению подразделяется на:

- для применения при температуре нанесения пены от 5 до 35 °С торговых наименований Profpur standart, Profpur extra, Profpur mega, Profpur ultra, Kanzler PRO MAX (летняя), Kanzler PRO (летняя), MIXFOR MT67;
- для применения при температуре нанесения пены от минус 10 до 35 °С торговых наименований Profpur standart зима, Profpur standart всесезонная, Profpur extra зима, Profpur extra всесезонная, Profpur ultra всесезонная, Profpur mega всесезонная, Patron Калибр 20 всесезонная, Patron Калибр 30 всесезонная, Patron Калибр 45 всесезонная, Patron ultra Калибр 45 всесезонная, Patron Калибр 65 всесезонная и Patron mega Калибр 65 всесезонная, WUNDER Foam всесезонная, Kanzler всесезонная, Kanzler PRO MAX зимняя, Kanzler PRO зимняя, Kanzler HOME PLUS всесезонная, V6 всесезонная, пистолетная V6 всесезонная.
- для применения при температуре нанесения пены от минус 18 до 35 °С торговых наименований Profpur ICE зимняя, Profpur ICE ultra зимняя, Patron Калибр 45 Арктика.

10. Деление пены монтажной на бытовую и профессиональную в зависимости от торговых наименований указывается при маркировке продукции.

11. Пена монтажная согласно технических условий имеет следующие показатели пожарно-технических характеристик: группу по горючести Г 4 по ГОСТ 30244, группу по воспламеняемости В 3 по ГОСТ 30402, группу по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ 12,1.044.

12. Баллоны с пеной монтажной упаковывают в картонные ящики по ГОСТ 13516 или ГОСТ 13841. По согласованию с потребителем допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность содержимого упаковки.

13. Маркировка потребительской тары может наноситься:

- непосредственно на литографию аэрозольного баллона;
- на бумажную этикетку аэрозольного баллона;
- на термоусадочную этикетку аэрозольного баллона.

14. Содержание маркировки потребительской тары включает: наименование изготовителя и его юридический адрес, наименование продукции, в том числе торговое наименование пены монтажной, назначение продукции, указания по применению и меры безопасности, состав, номер партии, объем (указывается объем продукта в баллоне) в мл, дату изготовления, срок годности или срок хранения (12, 15 или 18 мес.), штриховой идентификационный код, обозначение технических условий на пену монтажную.

15. Каждая партия пены монтажной должна сопровождаться паспортом (документом о качестве), оформленным по техническим условиям на продукцию.

16. Работы с использованием монтажной пены конкретного торгового наименования следует выполнять при температуре окружающего воздуха, указанной на баллоне. Для зимнего периода работ перед применением монтажную пену следует выдержать при температуре 15 - 25 °С, чтобы температура баллона с пеной составила не ниже 15 °С.

17. Пену монтажную в конструкционных швах и стыках необходимо защищать от воздействия УФ-лучей и предохранять от накопления парообразной влаги в ней путем защиты и герметизации с помощью оштукатуривания, окраски, герметиков и др.

№ 0025792

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

01.1522.18

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Пена монтажная полиуретановая в аэрозольной упаковке товарных знаков PROFPUR и PATRON производства ООО «БелинЭКО», Республика Беларусь, предназначенная для уплотнения и тепловой изоляции монтажных швов при заполнении оконных и дверных проемов, а также для уплотнения коммуникационных отверстий в строительных конструкциях, заполнения стыков сборных ограждающих конструкций, за исключением строительных конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками.

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1. Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная Profpur ultra всесезонная бытовая			
1.	Внешний вид, структура и цвет отвержденной пены монтажной	ТУ ВУ 809000487.001- 2009	Однородный ячеистый мелкопористый материал желтого цвета
2.	Кажущаяся плотность, кг/м ³	ГОСТ 409	21
3.	Максимальное напряжение при растяжении, кН/м ²	ГОСТ 17370	96
4.	Относительное удлинение при максимальном напряжении, %		63
5.	Напряжение сжатия при 10%-ной деформации, кН/м ²	ГОСТ 23206	32
6.	Прочность сцепления с основанием при равномерном отрыве при температуре 20°C, МПа: - бетон - кирпич - дерево - ПВХ – профиль - алюминий	ГОСТ 14760	0,12 0,11 0,13 0,06 0,06

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
7.	Сорбционная влажность, % по массе	ГОСТ 17177	1,8
8.	Водопоглощение за 24 часа, % по объему	ГОСТ 20869	0,69
9.	Выход пены из баллона с заявленной вместимостью, литров, при температуре: - 20°C - минус 10°C.	Инструкция по применению	34 23
2. Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная Patron mega калибр 65 профессиональная.			
10.	Внешний вид, структура и цвет отвержденной пены монтажной	ТУ ВУ 809000487.001- 2009	Однородный ячеистый мелкопористый материал желтого цвета
11.	Кажущаяся плотность, кг/м ³	ГОСТ 409	12
12.	Напряжение сжатия при 10%-ной деформации, кН/м ²	ГОСТ 23206	23
13.	Прочность сцепления с основанием при равномерном отрыве при температуре 20°C, МПа: - бетон - ПВХ – профиль - алюминий	ГОСТ 14760	0,15 0,06 0,06
14.	Выход пены из баллона с заявленной вместимостью, литров, при температуре 20°C	Инструкция по применению	58
15.	Водопоглощение за 24 часа, % по объему	ГОСТ 20869	0,71

Руководитель уполномоченного
органа



Д.А. Ковширко

№ 0025791

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 2

Листов 2

ТС

01.1522.18

18. Поверхности монтажного шва должны быть предварительно подготовлены: очищены от пыли и других загрязнений и увлажнены. Не допускается наносить монтажную пену на поверхность, покрытую инеем или льдом.

19. Рекомендуемая ширина монтажного шва для его заполнения пеной монтажной принимается от 6 до 40 мм. Швы шириной более 40 мм и глубиной более 50 мм рекомендуется заполнять слоями.

20. Монтажная пена наносится в виде шнура диаметром не более 35-40 мм однократно или за несколько приемов послойно. Последующий шов (слой) пены наносится на предыдущий после его увлажнения. После применения пены следует увлажнить заполненную поверхность. При перерыве в работе свыше 15 минут пистолет (подающую насадку) следует очистить с помощью очистителя пены или ацетона. Излишки затвердевшей пены можно удалить механическим способом.

21. Проектирование, производство и приемку изоляционных работ с применением монтажной пены следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, в том числе ТКП 45-3.02-223 «Заполнение оконных и дверных проемов. Производство работ», на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и указаний изготовителя по применению пены, которыми должна сопровождаться каждая поставляемая потребителю в Республике Беларусь партия продукции.

22. Монтажную пену следует транспортировать только наземными видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании, погрузке и разгрузке должны быть приняты меры, предохраняющие баллоны с монтажной пеной от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и температуры выше 50 °С.

23. Монтажную пену следует хранить в помещении или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от увлажнения, при температуре от 5°С до 25°С в местах, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, с соблюдением правил хранения горючих материалов. При хранении баллоны с пеной должны находиться в вертикальном положении (клапаном вверх).

24. Ответственность за соответствие поставляемых материалов настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа

Д.А. Ковширко



№ 0025793