



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
Главный государственный санитарный врач
Ярославская область**


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.76.01.07.008.E.000080.12.17

от 07.12.2017 г.

Продукция:
Шпатлевки водно-дисперсионные: Шпатлевка по дереву. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-006-49417770-2008. Изготовитель (производитель): АО "Объединение "Ярославские краски", 150044, г.Ярославль, ул. Осташинская, д. 17. (Российская Федерация). Получатель: АО "Объединение "Ярославские краски", 150044, г.Ярославль, ул. Осташинская, д. 17. (Российская Федерация).

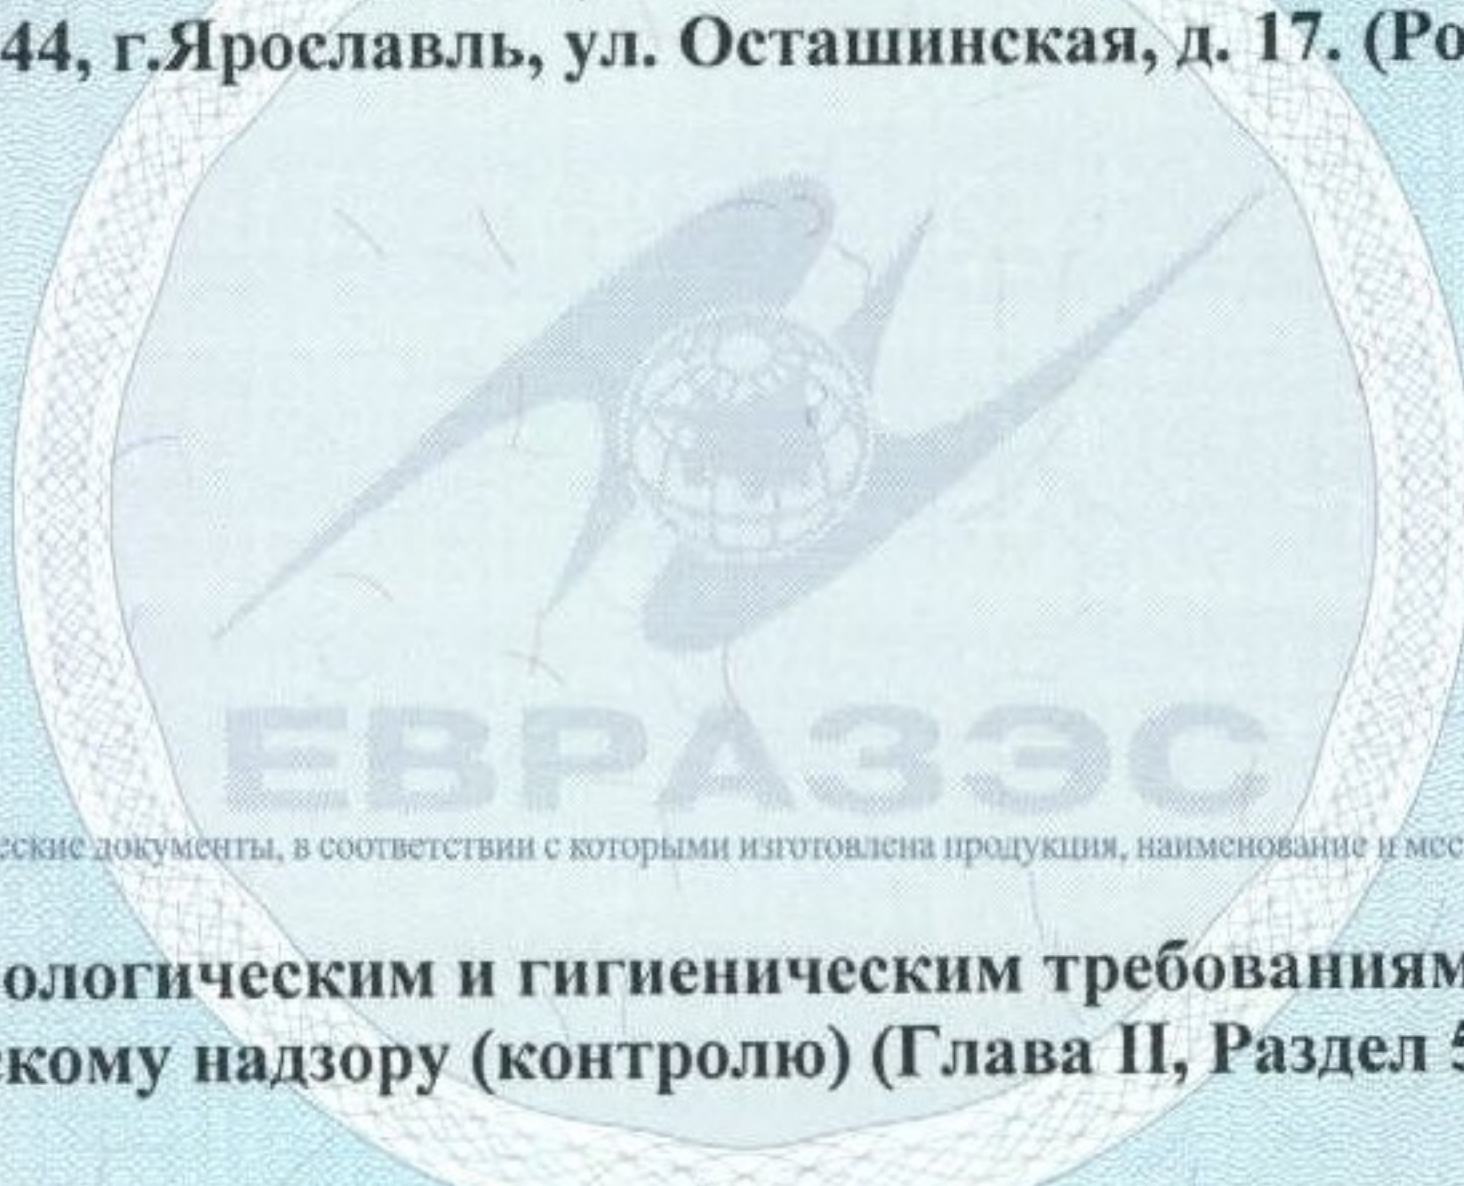

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 5).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования.
Для заделки трещин и неровностей деревянных, ДСП поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений всех категорий зданий и сооружений типа А, Б, В, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.76.01.07.008.E.000065.02.12 от 28.02.2012г. Протокол лабораторных исследований № 200 от 21.12.2011г. АИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в Ярославской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.028 от 20.06.2008г). Протокол лабораторных исследований № 130 от 23.12.2011г. Испытательной лаборатории промышленной токсикологии ОАО НИИ "Ярсинтез" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.028.718 от 20.10.2010г). Экспертное заключение № 5 от 17.01.2012г. Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Ярославской области в Ростовском МР".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа
выдавшего документ



Звягин А.М.

(Ф. И. О. Подпись)

№ 0328676