



ТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02592

37606

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: +7 4876221882.
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: +7 4876221882.
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4,
тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая «PROFFLEX FIRE BLOCK»
плотностью от 13 до 25 кг/м³, изготавливаемая в соответствии с Техническими условиями ТУ 2257-003-61852303-2014 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке производства «ПРОФФЛЕКС» (См. приложение – бланк № 009871). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94

"Конструкции строительные.

Методы испытаний на огнестойкость.

Общие требования".

ГОСТ 30247.1-94

"Конструкции строительные.

Методы испытаний на огнестойкость.

Несущие и ограждающие конструкции".

(См. приложение – бланк № 009871).

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.170

код ТН ВЭД России

3214 10 100 1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 207-С-24 от 28.10.2024 выдан ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"
Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).
Акт о результатах анализа состояния производства № 132-АСП/24 от 22.10.2024 выдан Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность"
Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2257-003-61852303-2014 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке производства «ПРОФФЛЕКС»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 29.10.2024 по 28.10.2029

Руководитель

(заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.П.

А.С. Хромова
(инициалы, фамилия)Е.П. Гомзова
(инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0


ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02592
(номер сертификата соответствия)

009871

(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой «PROFFLEX FIRE BLOCK» плотностью от 13 до 25 кг/м ³ , изготавливаемой в соответствии с Техническими условиями ТУ 2257-003-61852303-2014 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке производства «ПРОФФЛЕКС»	100	40	EI 60
	100	20	EI 90
	200	40	EI 150
	200	10	EI 240

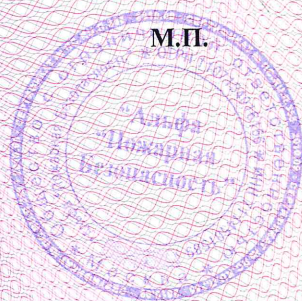

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

подпись

подпись

А.С. Хромова
И.О. Фамилия

Е.П. Гомзова
И.О. Фамилия