



EKCO.L1NF - 4z	☐	EKCO.L1F - 4z	☐	p. ☐
EKCO.L1NF - 6z	☐	EKCO.L1F - 6z	☐	
EKCO.L1NF - 8z	☐	EKCO.L1F - 8z	☐	
EKCO.L1N - 4z	☐	EKCO.L1 - 4z	☐	
EKCO.L1N - 6z	☐	EKCO.L1 - 6z	☐	
EKCO.L1N - 8z	☐	EKCO.L1 - 8z	☐	
EKCO.L1N - 12z	☐	EKCO.L1 - 12z	☐	
EKCO.L1N - 15z	☐	EKCO.L1 - 15z	☐	
EKCO.L1N - 18z	☐	EKCO.L1 - 18z	☐	
EKCO.L1N - 21z	☐	EKCO.L1 - 21z	☐	
EKCO.L1N - 24z	☐	EKCO.L1 - 24z	☐	
EKCO.L1N - 30z	☐	EKCO.L1 - 30z	☐	
EKCO.L1N - 36z	☐	EKCO.L1 - 36z	☐	



Электрический Отопительный Котел

Руководство По Эксплуатации



Прибор нельзя выбросить как обыкновенный мусор, его следует сдать в соответственный пункт приема электронных и электрических приборов для последующей утилизации. Соответственный способ утилизации ликвидирует возможное негативное влияние на окружающую среду.

Для получения более подробной информации относительно утилизации этого изделия следует обратиться в соответственную региональную службу по утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.

Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит правильно установить и использовать прибор, обеспечит его длительную безаварийную работу.

Производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, которые посчитает необходимыми и которые не будут указаны в этом руководстве по эксплуатации, при этом главные характеристики изделия не изменятся.



KOSPEL S.A. UL. OLCHOWA 1 75-136 KOSZALIN

Многоканальный тел. +48 94 346 38 08
Отдел продаж тел. +48 94 346 04 32
Сервис тел. +48 94 346 04 19

e-mail: info@kospel.pl
serwis@kospel.pl
www.kospel.pl

Содержание

<i>Вступление</i>	4
-------------------	---

Руководство для монтажника

<i>Технические данные</i>	5
<i>Конструкция</i>	6
<i>Монтаж</i>	8
<i>Подключение наружных приборов</i>	10
<i>Пуск</i>	12

Руководство для потребителя

<i>Эксплуатация</i>	13
<i>Неправильная работа прибора</i>	16
<i>Условия гарантии</i>	17
<i>Комплект упаковки</i>	17
<i>Хранение</i>	17
<i>Приемка монтажа</i>	19
<i>Гарантийная карта</i>	23

Монтаж котла, всех сопутствующих проводок следует поручить специализированному обслуживающему предприятию.

Выполнение вышеуказанных работ следует подтверждать в гарантийном талоне.

Долговременная бесперебойная работа прибора зависит от правильной установки и способа эксплуатации.

Покупатель-пользователь под угрозой потери гарантийных прав обязан поручить установку котла специализированному обслуживающему предприятию, которое подтверждает исполнение услуги на странице 13 „Свидетельство о проведении первоначального пуска“. При наличии в регионе установки котла авторизованного сервисного центра, первоначальный пуск осуществляется авторизованным сервисным центром. В случае отсутствия в регионе установки котла авторизованного сервисного центра, первоначальный пуск необходимо поручить специализированному обслуживающему персоналу. Выполнение первоначального пуска, подтверждённого в гарантийном талоне, является условием получения гарантии.

Перед установкой котла следует ознакомиться с условиями гарантии.

Электрический отопительный котел типа ЕКСО.11z и ЕКСО.11Nz предназначен для обогрева жилых помещений, оснащенных отопительной проводкой с использованием подготовленной воды или незамерзающей жидкости (напр. типа ЕRGOLID) в качестве теплоносителя. Электрический отопительный котел типа ЕКСО.11...р и ЕКСО.11N...р предназначен для обогрева помещений, оснащенных отопительной проводкой типа теплый пол. Подбор котла осуществляется на основе теплового баланса объекта согласно обязывающим нормам. Ориентировочная площадь обогрева составляет: для котлов.

4 кВт до	30	÷	50	м ²
6 кВт до	40	÷	70	м ²
8 кВт до	60	÷	100	м ²
12 кВт до	100	÷	140	м ²
15 кВт до	130	÷	180	м ²
18 кВт до	150	÷	220	м ²
21 кВт до	180	÷	250	м ²
24 кВт до	220	÷	300	м ²
30 кВт до	225	÷	375	м ²
36 кВт до	270	÷	450	м ²

Котел относится к низкотемпературным приборам, работающим в отопительных проводках закрытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя, защищенных согласно обязывающим нормам. Также может работать в отопительных проводках открытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя, защищенных согласно обязывающим нормам. Котел работает в автоматическом режиме при сведенном к минимуму обслуживанию. Прибор оснащен системами, предохраняющими от аварий отопительной проводки:

- система слежения за протоком теплоносителя,
- внутренний регулятор температуры,
- термический выключатель,
- клапан безопасности.


В котле установлены циркуляционный насос, манометр, расширительный бак (касается котла ЕКСО.11Nz и ЕКСО.11N...р) и автоматический воздуховыпускной клапан.

Допустимое давление	МПа	0,3						
Минимальное давление	МПа	0,05						
Температура на выходе	°C	40 ÷ 85 (20 ÷ 60)*						
Допустимая температура	°C	100						
Габаритные размеры	мм	ЕКСО.L 660 x 380 x 175			ЕКСО.LN 700 x 425 x 285			
Масса	кг	ЕКСО.L1 ~16			ЕКСО.L1N ~24			
Патрубки подключения котла		G 3/4"						
Мембранный расширительный бак	л	6						
Степень защиты		IP 21						
Тип котла		ЕКСО.L1F, ЕКСО.L1NF			ЕКСО.L1, ЕКСО.L1N			
		4	6	8	4	6	8	
Номинальная мощность	кВт	4	6	8	4	6	8	
Электропитание		220В~			380В 3N~			
Номинальный потребляемый ток	А	18,3	27,4	36,6	3 x 6,1	3 x 9,1	3 x 12,2	
Номинальный ток выключателя макс. тока	А	25	32	40	10	16		
Минимальное сечение проводов питания	мм ²	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6	5 x 1		5 x 1,5	
Максимальное сечение проводов питания	мм ²	5 x 16						
Максимальный импеданс сети питания.	Ω		0,39	0,34				
Тип котла		ЕКСО.L1, ЕКСО.L1N						
		12	15	18	21	24	30	36
Номинальная мощность	кВт	12	15	18	21	24	30	36
Электропитание		380V 3N~						
Номинальный потребляемый ток	А	3 x 18,3	3 x 22,8	3 x 27,4	3 x 31,9	3 x 36,5	3 X 45,6	3 X 54,7
Номинальный ток выключателя макс. тока	А	25	32		40		50	63
Минимальное сечение проводов питания	мм ²	5 x 2,5		5 x 4		5 x 6	5 x 10	
Максимальное сечение проводов питания	мм ²	5 x 16						5 x 25
Максимальный импеданс сети питания.	Ω						0,14	0,09

* Относится к котлам для теплых полов ЕКСО.L...p

Рис.1 Конструкция трехфазного котла ЕКСО.L1

- 1 - нагревательный узел
- 2 - датчик протока
- 3 - манометр
- 4 - клапан безопасности
- 5 - циркуляционный насос
- 6 - ограничитель температуры
- 7 - патрубок входа
- 8 - патрубок выхода
- 9 - плата ZIO
- 10 - узел мощности
- 11 - автоматический воздухоотводчик
- 12 - пульт управления
- PF - место подключения фазных проводов
- PN - место подключения защитного и нейтрального проводов
- WP - место введения проводов в котел
- M - отверстия для крепления котла
- RP - место подключения комнатного регулятора.

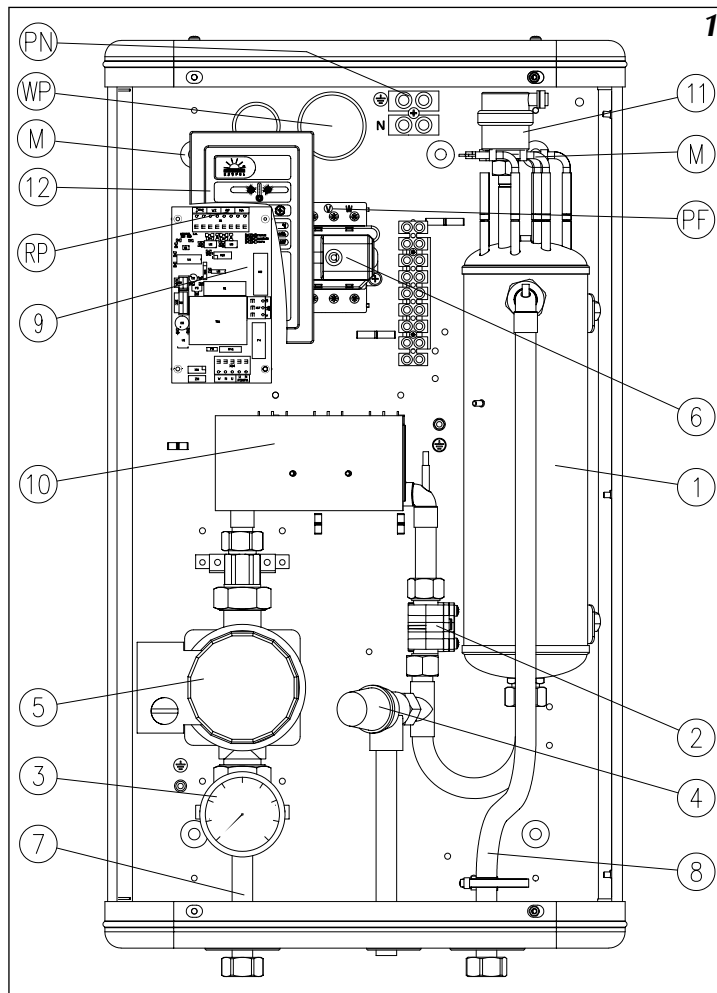

Конструкция электрического котла ЕКСО.L1 складывается из основных элементов:


- нагревательный узел [1], в котором ТЭНы обогревают циркулирующий теплоноситель
- панель управления [12], который контролирует работу котла
- циркуляционный насос [5], который обеспечивает циркуляцию теплоносителя через котел

В котле использованы защитные системы, предохраняющие его от аварий:

- ограничитель температуры [6], отключает электропитание от котла при взросте температуры свыше 100°C (75°C для версии котлов для теплых полов), после срабатывания выключателя эксплуатация котла невозможна,
- датчик протока [2], следит за величиной протока, требуемой для нормальной работы котла,
- клапан безопасности [4], срабатывает при превышении допустимого давления в отопительной проводке.

Рис.2 Конструкция трехфазного котла ЕКСО.L1N

- 1 - нагревательный узел
- 2 - датчик потока
- 3 - манометр
- 4 - клапан безопасности
- 5 - циркуляционный насос
- 6 - ограничитель температуры
- 7 - патрубок входа
- 8 - патрубок выхода
- 9 - плата ZIO
- 10 - узел мощности
- 11 - автоматический воздухоотводчик
- 12 - пульт управления
- 13 - патрубки подключения расширительного бака
- 14 - расширительный бак
- PF - место подключения фазных проводов
- PN - место подключения защитного и нейтрального проводов
- WP - место введения проводов в котел
- M - отверстия для крепления котла
- RP - место подключения комнатного регулятора.

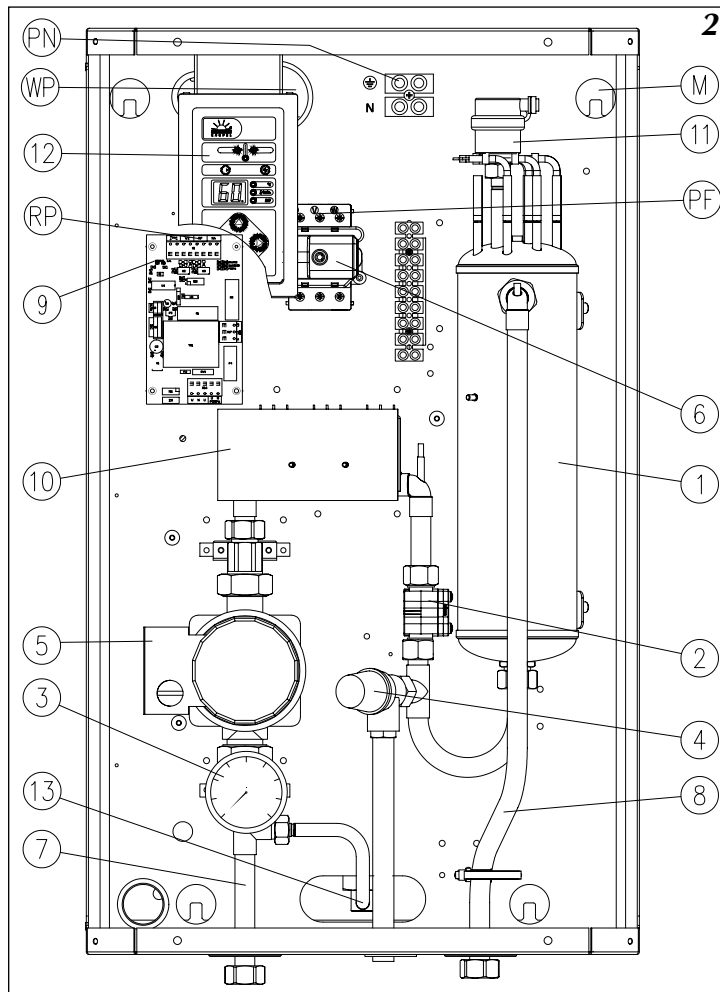

Монтаж

Все монтажные работы следует осуществлять при отключенном электропитании и закрытой подачей воды.

Рис.3а Схема отопительной проводки ЕКСО.L1


- PI - манометр
ZK - отсечной кран
F - фильтр
RW - расширительная труба
NW - мембранный расширительный бак
ZT - термостатический клапан
ZP - проходной клапан
G - радиатор
RP - комнатный регулятор температуры

Версия с теплообменником:


- ZTD - трехходовой кран
ZAS - теплообменник

Условия монтажа

- получение разрешения на потребление соответственной максимальной мощности,
- исправная и выполненная согласно обязывающим нормам. электрическая проводка,
- отопительная проводка в системах закрытого и открытого типа должна быть оснащена расширительным баком согласно обязывающим нормам,
- перед установкой котла отопительная проводка должна быть основательно промыта,
- котел следует предохранить от засорения сетчатым фильтром с магнитным вкладышем (входит в комплект поставки),
- на выходе из клапана безопасности [4] (рис. 1 и 2) нельзя устанавливать запорную арматуру (напр. краны)
- прибор нельзя устанавливать во влажных и взрывоопасных помещениях.

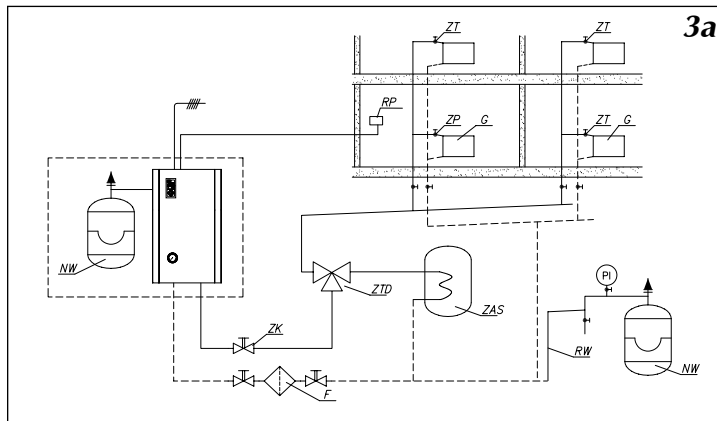

Фильтр следует установить на возврате из отопительной проводки. Фильтр должен быть установлен горизонтально с обращенной вниз камерой магнитного вкладыша, направление потока должно соответствовать стрелке на корпусе фильтра.





Котел типа ЕКСО.L1...р и ЕКСО.L1N...р предназначен для отопительных проводок типа теплый пол. Система управления позволяет регулировать температуру теплоносителя в диапазоне от 20°C до 60°C. Такая отопительная система не требует установки смешивающих кранов и дополнительной арматуры, что значительно обнижает инвестиционную стоимость.

Рис.3b Схема отопительной проводки для котла типа ЕКСО.Л1...р

- ZK - отсечной кран
- F - фильтр
- RW - расширительная труба
- NW - мембранный расширительный бак
- RP - комнатный регулятор температуры

Рис.3с Схема отопительной проводки для котла типа ЕКСО.Л1N...р

- F - фильтр
- RW - расширительная труба
- NW - мембранный расширительный бак
- ZK - отсечной кран
- RP - комнатный регулятор температуры

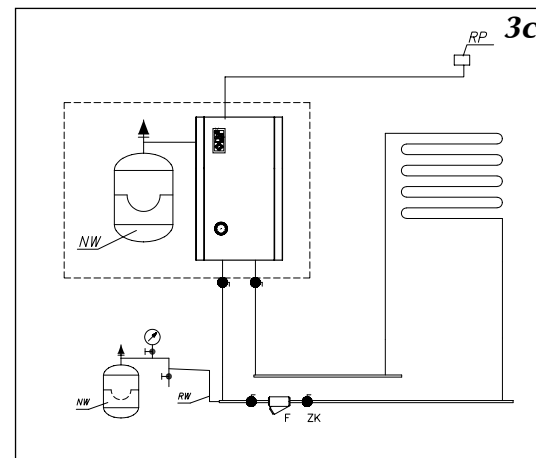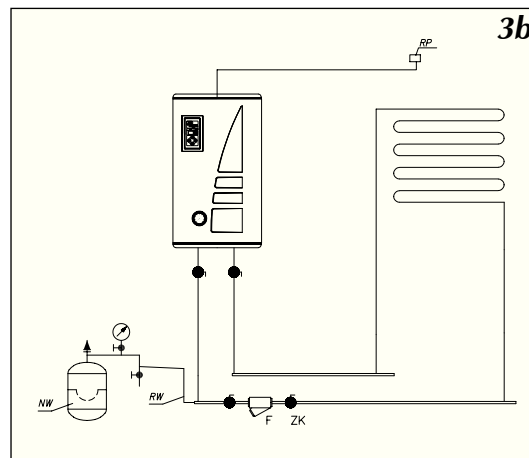

Котел ЕКСО.Л1Nz оснащен мембранным расширительным баком (объем 6 литров, давление 1,5 бар). Установленный в котле расширительный бак достаточен для следующих объемов отопительных проводок при указанных температурах теплоносителя и давления в отопительной системе.

Температура теплоносителя (на выходе и на входе)	Объем отопительной системы	Давление наполнения системы
[°C]	[л]	[бар]
85/70	58	1,5
70/55	79	
55/45	103	
50/40	115	
45/35	128	

Для систем большего объема следует подобрать, согласно обязывающим нормам, дополнительный расширительный бак.

Рис.4. Эскиз крепления котла.




- a - EKCO.L1z
- b - EKCO.L1Nz

Рис.5 Подключение к электросети

Электропроводка должна быть защищена дифференциальным выключателем и средствами, обеспечивающими отключение прибора от электросети, в которых расстояние между контактами всех полюсов составляет не менее 3 мм.

Монтаж


1. Закрепить котел на монтажных шурупах в вертикальном положении патрубками вниз, оставляя минимальное расстояние до стен и потолка согласно рис.4.
2. Подключить котел к отопительной проводке, оснащенной отсечными кранами и водным фильтром на входе в котел (рис.3).
3. Наполнить отопительную проводку подготовленным теплоносителем, что имеет значительное влияние на долговечность ТЭНов.
4. Удалить воздух из отопительной проводки.
5. Подключить котел к электросети (рис.5 и 1 или 2).
6. Установить комнатный программатор согласно руководству по его эксплуатации.
7. Подключить комнатный программатор к котлу (рис.4) при помощи двухжильного провода (напр. 2 x 0,35 мм²) к планке подключений ZIO (вход RP) (рис.6).

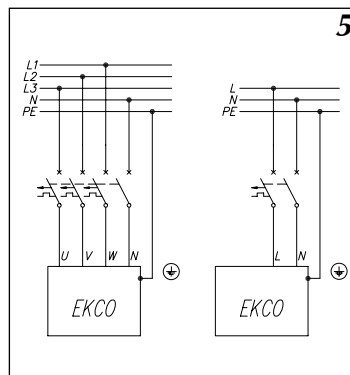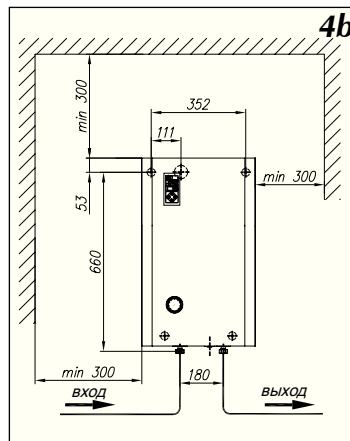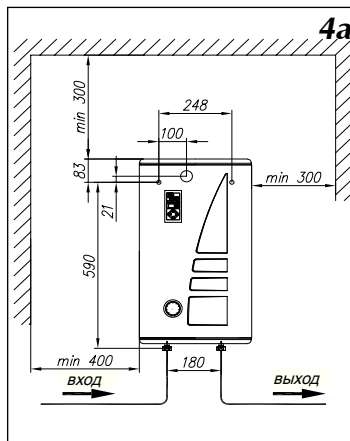

Подключение наружных приборов

Рис.6 Узел ZIO


- ZTD - трехходовой кран
- ZAS - место подключения трех-
ходового крана
- Tzas - место подключения датчика
температуры теплообменника
- WZ - место подключения термо-
стата теплообменника
- RP - место подключения комнат-
ного регулятора темпера-
туры
- NA - место подключения приори-
тетного прибора
- MR - место подключения радиомодуля

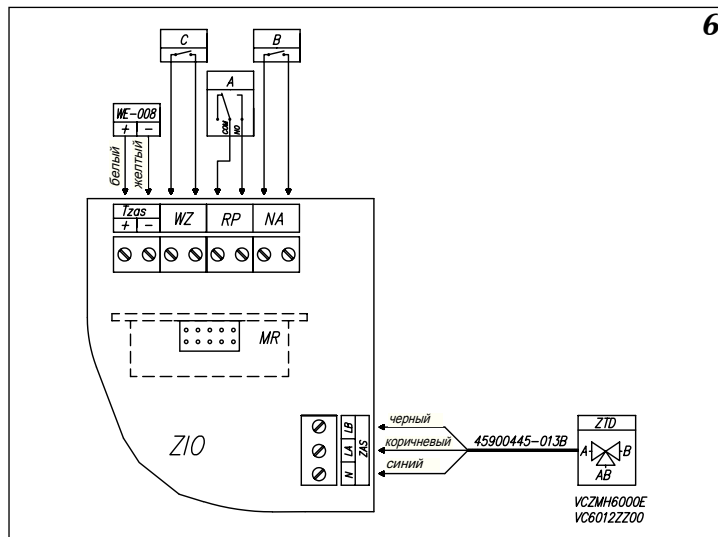

На контакты RP, WZ, NA нельзя подавать напряжение

Рис.7 Совместная работа
приоритетного котла с
котлом ЕКСО

- KN - приоритетный котел
- PI - манометр
- F - фильтр
- RW - расширительная труба
- NW - расширительный бак
- ZT - термостатический клапан
- ZP - проходной кран
- G - радиатор
- RP - комнатный регулятор
температуры
- ZTD - трехходовой кран
- ZAS - теплообменник
- TZ - термостат теплообменни-
ка или датчик температу-
ры
- ZZ - обратный клапан

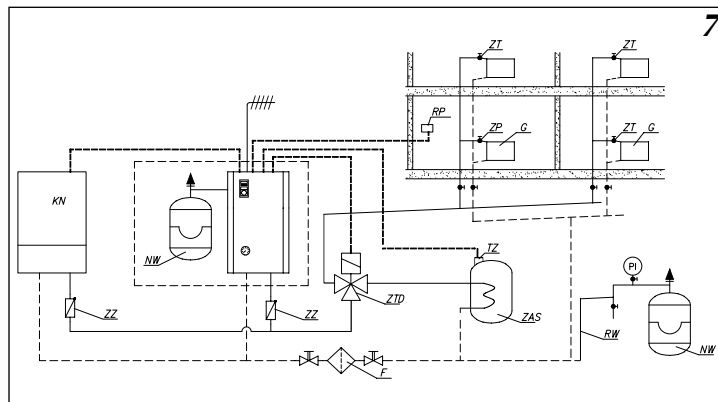

6

**Комнатный регулятор темпе-
ратуры (RP)** - вход сигнальный,
отвечает за управление работой
котла зависимо от температуры в
помещении. Способ подключения
описан в разделе Монтаж, п.7.

**Датчик температуры воды в
теплообменнике (Tzas)** (только
в котлах типа ЕКСО.L1z и ЕКСО.
L1Nz) – способ подключения по-
казан на рис.6. Внимание: следует
обратить внимание на полярность
проводов (белый (+) и желтый (-)),
датчик не работает при обратном
подключении. Если существует
необходимость удлинения про-
водов, следует стремиться к
тому, чтобы они были как можно
короче, слишком длинные прова-
да могут быть причиной помех и
неправильной работы датчика.
Провода нельзя прокладывать
вблизи проводов питания, их
также нельзя закручивать вокруг
других проводов.

**Термостат таплообменника
(WZ)** (только в котлах типа
ЕКСО.L1z и ЕКСО.L1Nz) – сиг-
нальный вход наружного термо-
стата теплообменника. Замкнутый
вход WZ переключает систему на
запитку теплообменника.

Трехходовой кран (ZAS)
(только в котлах типа ЕКСО.L1z
и ЕКСО.L1Nz) – компания Kospel

7

рекомендует использовать кран VCZMH6000E с серводвигателем VC6012ZZ00 и кабелем 45900445-013B производства компании Honeywell. Управление краном осуществляется подачей напряжения 230В~ на коричневый или черный (синий провод - нейтральный). Подача питания на коричневый провод приведет к переключению крана в положение, при котором открыт проход между входом „AB” и выходом „B”. Подача питания на черный провод приведет к переключению крана в положение, при котором открыт проход между входом „AB” и выходом „A”. Обозначение входа „AB” и выходов „A” „B” нанесено на кран. При подключении как на рис.6 выход „A” служит для запитки системы отопления а выход „B” для запитки теплообменника. В котлах типа ЕКСО.Л1...р и ЕКСО.Л1N...р разомкнутый контакт NA блокирует нагрев и останавливает циркуляционный насос.

Приоритетный потребитель электроэнергии (NA) – для ограничения потребления электроэнергии, работу котла можно установить зависимо от других приборов, например водонагревателя. К контакту NA подключается разомкнутый контакт таким образом, чтобы при включении приоритетного потребителя электроэнергии контакт замкнулся и выключил котел (вход сигнальный). Разомкнутый контакт NA блокирует нагрев и выключает циркуляционный насос. Если котел ЕКСО работает в качестве дополнительного источника тепла, то приоритетный котел размыкая контакт NA блокирует нагрев, но остается функция управления трехходовым краном, запитка теплообменника осуществляется с главного источника тепла.

Радио-модуль (MR) – в случае применения беспроводного комнатного программатора в котле следует установить модуль радио-приемника согласно рис.6. и протянуть антенну наружу через отверстие сзади корпуса котла. После установки модуля следует проверить правильность его работы путем наблюдения за двумя контрольными лампочками, размещенными на приемном модуле.

- a. вставить новые батарейки в передатчик сигнала и подождать 5 мин, пока синхронизируются передатчик и модуль приема сигнала,
- b. разместить передатчик на расстоянии 20 м от модуля приема,
- c. следить за зеленым диодом, который сигнализирует о получении сигнала, он загорается каждую минуту на около 5 секунд.

Причиной неправильной работы радиомодуля может быть:



1. слишком большое расстояние между передатчиком и модулем приема сигнала (радиус действия до 20 метров по горизонтали, по вертикали радиус действия только между соседними этажами),
2. старые батарейки,
3. несоответствующее место размещения антенны (например внутри котла),
4. неисправен провод антенны.

Пуск

Рис.8 Переключатель скоростей насоса.

Рис.9 Удаление воздуха из насоса.

1. Вынуть мост на контактах RP (рис.1, 2 или 6) или отключить от котла комнатный регулятор температуры.
2. Включить котел (кнопка  на панели управления котла).
3. Проверить, достигнут ли соответственный проток теплоносителя через котел (индикатор В горит не мигая, рис.10). Воздух из насоса должен удалиться самостоятельно после короткого времени работы насоса. Если есть потребность провести удалить воздух самостоятельно, то следует поступать следующим образом:
 - закрыть отсечной кран на выходе котла,
 - переключить насос на наивысшую скорость (рис.8),
 - осторожно открутить пробку клапана удаления воздуха (рис.9),
 - после 15 – 30 секунд пробку закрутить,
 - открыть отсечной кран.
4. Выключить котел (придержать кнопку  в течение 2 секунд).
5. Вставить мост на контактах RP или подключить к котлу комнатный регулятор температуры (рис.6).
6. Включить котел (кнопка  на панели управления котла, рис.10).
7. Установить величину температуры теплоносителя на требуемом уровне (см. Эксплуатация котла).

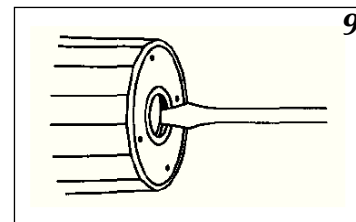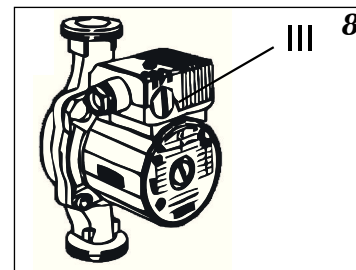

Покупатель-пользователь под угрозой потери гарантийных прав обязан поручить установку котла специализированному обслуживающему предприятию, которое подтверждает исполнение услуги на странице 13 „Свидетельство о проведении первоначального пуска”. При наличии в регионе установки котла авторизованного сервисного центра, первоначальный пуск осуществляется авторизованным сервисным центром. В случае отсутствия в регионе установки котла авторизованного сервисного центра, первоначальный пуск необходимо поручить специализированному обслуживающему персоналу. Выполнение первоначального пуска, подтверждённого в гарантийном талоне, является условием получения гарантии.

Рис.10 Панель управления

- A - индикатор работы котла на теплообменник
- B - индикатор включения насоса и наличия потока
- C - индикатор комнатного регулятора и включения нагрева
- D - индикатор температуры теплоносителя на входе
- E - индикатор температуры теплоносителя на выходе
- F - индикатор установленной температуры теплоносителя
- G, H, I- рабочие индикаторы
- J - цифровой дисплей
- K - индикатор установленной температуры в теплообменнике
- L - кнопки управления

Заводская установка котла ЕКСО.Л1Nz и ЕКСО.Л1z – работа на отопительную систему. В случае совместной работы с теплообменником следует произвести соответственные установки в сервисном меню. Эти действия должен осуществить представитель авторизованного сервисного центра.

Рекомендации

Для обеспечения безаварийной работы котла следует:

1. Не спускать воду из отопительной проводки после окончания отопительного сезона.
2. Ликвидировать все возможные подтеки из отопительной проводки и мест подсоединения котла.
3. В перерыве между отопительными сезонами установить котел в летний рабочий режим и не отключать электропитание от котла.

Обслуживание панели управления

На панели управления котла расположены две рабочие зоны – сигнализационная (элементы A - K) и зона управления (L). Потребитель может выбрать один из трех рабочих режимов: режим простоя, зимний (отопление или отопление + работа на бойлер косвенного нагрева) и летний (работа на бойлер косвенного нагрева). Котел типа ЕКСО.Л1...р и ЕКСО.Л1N...р не может работать на бойлер косвенного нагрева.

Режим простоя.

В режиме простоя (все индикаторы на панели управления погашены) насос будет ежедневно включаться на 15 мин., что предохраняет его от заклинивания. Перевод котла в режим простоя осуществляется нажатием и удержанием в течение 2 секунд кнопки . Следует помнить о подключении котла к электросети в перерыве между отопительными сезонами. Чтобы избежать включения насоса в вечернее время (в перерыве между отопительными сезонами), процедуру перевода котла в режим простоя следует осуществить днем. Следует помнить, что время перевода в режим простоя будет одновременно являться временем ежедневного включения насоса.

Зимний режим

Нажатие кнопки , в момент, когда котел находится в режиме простоя, приводит к переходу в зимний рабочий режим (отопление или отопление + работа на бойлер косвенного нагрева, в зависимости от того подключен ли к котлу бойлер). На цифровом дисплее высвечивается температура теплоносителя. Горящий индикатор F свидетельствует о возможности задания при помощи кнопок   температуры теплоносителя в диапазоне 40 – 85°C Для котлов типа ЕКСО.Л1...р и ЕКСО.Л1N...р - 30 - 60°C.

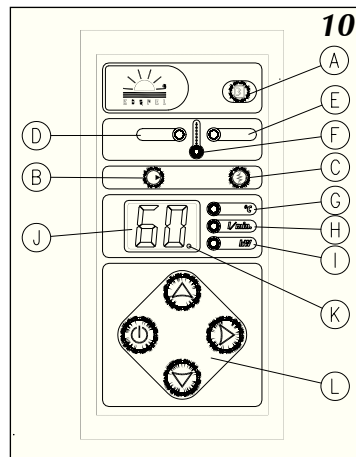


Рис.11 Зависимость установки температуры теплоносителя от наружной температуры (температура в комнате 20°C)

Для того, чтобы работа котла была экономична, температуру теплоносителя следует установить принимая во внимание параметры обогреваемого здания (плотность конструкции, коэффициент изоляции, количество окон). Примерные характеристики представлены на рис.11. Установка оптимальной температуры теплоносителя обеспечит экономную эксплуатацию котла (меньшее потребление электроэнергии).

В зимним рабочем режиме (отопление + работа на бойлер косвенного нагрева) теплоноситель при помощи трехходового крана направляется в отопительную систему или в змеевик бойлера косвенного нагрева. Следует помнить, что работа на бойлер косвенного нагрева является приоритетной и в это время отопительная система отключена от теплоносителя.


Если для измерения температуры воды в теплообменнике используется датчик WE-008 (доступен в торговом предложении компании Kospel), который подключен к клеммам входа Tzas на плате ZIO, то нажатие кнопки  приводит к переходу панели управления в режим установки температуры воды в теплообменнике (горит диод K). На цифровом дисплее (J) высвечивается установка температуры воды в теплообменнике. Нажатием кнопок   увеличиваем или уменьшаем температурное значение.

Если для измерения температуры воды в теплообменнике используется термостат (подключен к клеммам входа WZ на плате ZIO), то установка температуры на панели управления недоступна. Ее регулировка осуществляется непосредственно на термостате теплообменника.

Очередное нажатие кнопки  приводит к переходу в режим просмотра величин рабочих параметров котла в следующей очередности: температура на входе (горят индикаторы G, D и F), температура на выходе (горят индикаторы G, E и F), проток теплоносителя через котел (горит индикатор H), включенная мощность (горит индикатор I). При этом следует помнить, что указываемая величина включенного уровня мощности имеет ориентировочный характер. Последующее нажатие кнопки  переводит котел в режим установки температуры теплоносителя. Нажатие кнопки  или  во время просмотра рабочих параметров приводит к переходу в режим установки температуры теплоносителя.

Независимо от текущего режима (установка или просмотр), индикаторы A, B и C сигнализируют соответственно:

- горит индикатор A – котел работает на бойлер косвенного нагрева.
- горит индикатор B - включен циркуляционный насос, соответственный уровень величины протока. Пульсирующий индикатор информирует о недостаточном уровне протока теплоносителя или о его отсутствии, что является аварийным состоянием – нагревательные элементы не включатся,

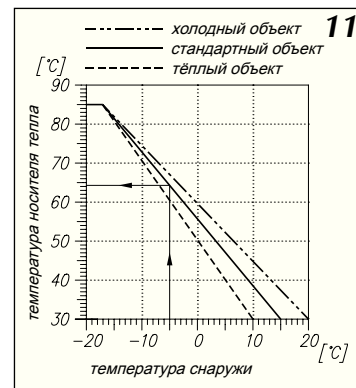

- горит зеленым цветом индикатор С - поступил сигнал включения нагрева с комнатного регулятора температуры но температура теплоносителя на установленном уровне,
- горит красным цветом индикатор С - включен нагрев, не горит индикатор С - нет сигнала включения нагрева с комнатного регулятора температуры, температура в помещении на заданном уровне,

Летний рабочий режим

Нажатие кнопки  в момент, когда котел находится в зимнем рабочим режиме, приводит к переходу в летний рабочий режим - работа на бойлер косвенного нагрева, который доступен только в случае подключения к котлу бойлера косвенного нагрева. Теплоноситель направляется через трехходовой кран только в змеевик бойлера. Этот режим используется после окончания отопительного сезона.

Если для измерения температуры воды в теплообменнике используется датчик WE-008 (доступен в торговом предложении компании Kospel), который подключен к клеммам входа Tzas на плате ZIO, то нажатие кнопки  приводит к переходу панели управления в режим установки температуры воды в теплообменнике (горит диод K). На цифровом дисплее (J) высвечивается установка температуры воды в теплообменнике. Нажатием кнопок   увеличиваем или уменьшаем температурное значение.

Если для измерения температуры воды в теплообменнике используется термостат (подключен к клеммам входа WZ на плате ZIO), то установка температуры на панели управления недоступна, на дисплее загорается символ '---'. Регулировка температуры воды осуществляется непосредственно на термостате теплообменника. В летнем рабочем режиме кнопка не активна, просмотр температуры теплоносителя на входе и на выходе, величины протока теплоносителя и величины уровня включенной мощности не доступен. Кратковременное нажатие кнопки  приводит к переходу в зимний рабочий режим.

Неправильная работа прибора

Признак	Причина	Действие
Не горят индикаторы на пульте управления	Отсутствие питания в системе управления	Проверить параметры электросети и предохранители Обратиться в авторизованный сервис
Пulsирует индикатор К	Отсутствие симметрии питания трехфазной сети (не относится к котлам ЕКСО.Л1Fz)	Проверить параметры электросети и предохранители
	Отсутствие контакта с платой ZIO	Обратиться в авторизованный сервис
Пulsирует индикатор В	Заблокирован насос	Открутить винт на крышке насоса и повернуть ротор вручную
	Отсутствие протока через котел – блокировка котла	Завоздушена отопительная проводка – удалить воздух из проводки, насоса и котла
		Проверить проходимость отопительной проводки, очистить фильтр
	Авария системы питания насоса	Обратиться в авторизованный сервис
	Авария циркуляционного насоса	Обратиться в авторизованный сервис
Не горит зеленый индикатор С, комнатный программатор сигнализирует включение нагрева	Неисправность проводки комнатного регулятора	Проверить проводку комнатного регулятора
Пulsирует цифровой дисплей и горящие индикаторы	Авария датчика на входе, котел переходит в аварийный режим работы	Обратиться в авторизованный сервис
	Авария датчика на выходе, блокируется нагрев	Обратиться в авторизованный сервис

Если котел не работает нормально и, удостоверившись, что не присутствует ни одна из перечисленных выше причин, следует обратиться в сервисный пункт для устранения неполадок.

Хранение

Комплектация

Гарантийные условия

Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или не имеющие навыков и знаний, касающихся этого прибора, не должны эксплуатировать это устройство если не находятся под присмотром ответственных за их безопасность или не прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора.

Следует следить, чтобы дети не игрались с этим прибором.

Котел должен храниться в сухом помещении при температуре $5 \div 35^{\circ}\text{C}$.

Котел EKCO.L1	1	шт.
Монтажные винты	2	шт.
Магнитный фильтр для установки в отопительной проводке F-MAG 3/4"	1	шт.

1. Предприятие-изготовитель KOSPEL S.A. в Кошалине гарантирует покупателю-пользователю безотказную работу устройства в течение 12 месяцев со дня первоначального пуска..
2. Покупатель-пользователь под угрозой потери гарантийных прав обязан поручить установку котла специализированному обслуживающему предприятию, которое подтверждает исполнение услуги на странице 19, "Свидетельство о проведении первоначального пуска". При наличии в регионе установки котла авторизованного сервисного центра, первоначальный пуск осуществляется авторизованным сервисным центром. В случае отсутствия в регионе установки котла авторизованного сервисного центра, первоначальный пуск необходимо поручить специализированному обслуживающему персоналу. Выполнение первоначального пуска, подтвержденного в гарантийном талоне, является условием получения гарантии
3. В случае обнаружения неисправности покупатель-пользователь обязан доставить устройство в уполномоченный сервисный центр за свой счёт.
4. Изготовитель несёт гарантийную ответственность только тогда, когда неисправность возникла вследствие производственного дефекта.
5. Изготовитель оставляет за собой право выбора: устранить дефект или доставить новое устройство.
6. Гарантийный ремонт в уполномоченном сервисном центре осуществляется бесплатно.
7. Изготовитель обязуется осуществить гарантийный ремонт в течении 14 дней от даты доставки неисправного устройства в уполномоченный сервисный центр, при наличии запасных частей на складе сервисного центра. В случае отсутствия необходимых для ремонта запасных частей на складе сервисный центр немедленно производит заказ необходимых запчастей и устраняет неисправность в течение 1 рабочего дня с момента их получения, но не более чем 21 дня с момента обращения потребителя в сервисный центр.
8. Гарантийный срок продлевается на отрезок времени, в течении которого покупатель-пользователь не мог пользоваться котлом вследствие производственного дефекта.
9. В случае замены неработающего котла на новый, гарантийный срок отсчитывается с начала.
10. Не заполненный гарантийный талон исключает выполнение гарантийных обязательств. Допускается требование гарантийных обязательств на основании документа покупки изделия.
11. Гарантия не распространяется на:
 - повреждения, вызванные несоблюдением правил установки и эксплуатации котла, содержащихся в инструкции по обслуживанию;
 - механические повреждения
 - повреждения, вызванные замерзанием теплоносителя в отопительной системе;
 - повреждения, вызванные отложением накипи на нагревательных элементах котла;
 - повреждения, вызванные вмешательством неуполномоченных лиц;
 - повреждения, вызванные эксплуатацией в помещениях, где температура опускается ниже 0°C .

ВНИМАНИЕ !

В ситуации, когда в режиме ожидания котла, срабатывает термозащита WT-3, как решение временное необходимо перевести насос в постоянный режим работы P_г (см. сервисное меню). Затем необходимо обязательно связаться с сервисным центром с целью проведения ремонта котла, который устранил причину срабатывания термозащиты.

Чтобы войти в сервисный режим, необходимо перевести котёл в ждущий режим (выключить кнопкой питания на панели управления) , затем нажав и удерживая  нажать кнопку . Кнопками   изменяем значение текущего параметра, а кнопкой  выбираем следующий параметр.

Параметр	Индикация на экране	Описание
Режим работы насоса	PA	Насос в автоматическом режиме (работает если есть сигнал нагрева на RP/NA)
	P _г	Насос работает постоянно---
Узел мощности	G1 ÷ G6	Кол-во используемых ТЭНов
Диапазон установок температуры теплоносителя	Po	Режим «тёплый пол» 30-60°C (Возможность работы на бак с бытовой водой отсутствует)
	po	Режим «стандартный» 40-85°C
Симметрия питания	3F	Сигнализация несимметричности питания отключена (индикатор К не горит) котёл однофазный
	3F.	Сигнализация несимметричности питания включена (индикатор К горит) котёл трёхфазный. При асимметричном питании нагрев блокируется.
Работа котла в каскаде	r0	Режим работы стандартный (котёл работает самостоятельно)
	r1	Режим работы в каскаде (котёл работает под управлением котла ЕКСО.М (1))
Номер котла	A1 ÷ A8	Номер котла в каскаде (при работа котла в каскаде = r1)
Диапазон установок температуры теплоносителя для нагрева бака с бытовой водой	0, 50 ÷ 85	0 – работа на бак с бытовой водой выключена 50 – 85 °C температура теплоносителя, который пойдёт на змеевик бака с бытовой водой
Мощность котла	1 - 36, горит индикатор "kW"	Мощность нагревательного узла. Установить значение = [мощность нагревательного узла] / 6* [значение параметра «Узел мощности» (от 1 до 6)], округлить до целого числа.

После окончания конфигурации панели управления, панель необходимо перевести в ждущий режим (выключить) нажимая и удерживая кнопку  в течении 2 сек. Настройки будут автоматически записаны в память.

**ПОДРЯДЧИК
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ**

Дата

Печать

Подпись подрядчика


**ПОДРЯДЧИК ПРОВОДКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ**

Дата

Печать

Подпись подрядчика

Заметки сервисного центра !

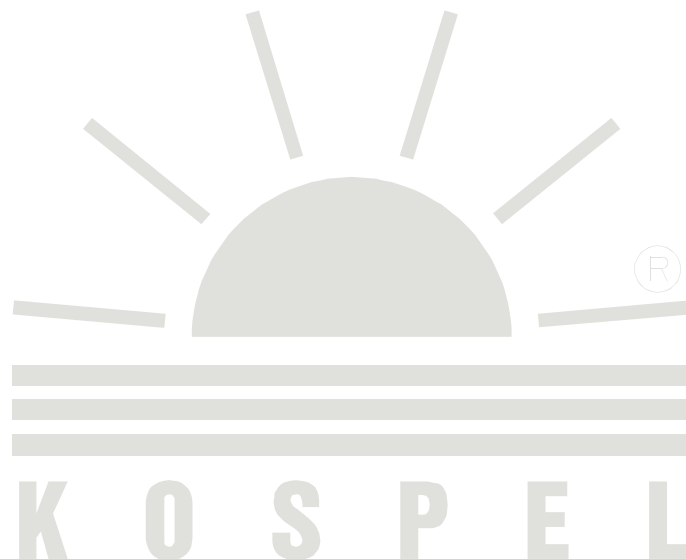

Первоначальный пуск

**Свидетельство о проведении
первоначального пуска**

Пользователь
Фамилия, имя, отчество

.....
адрес

Тип котла ЕКСО.Л1 - Заводской номер

Запущен дня запустил
фамилия и имя специалиста

.....
читаемая подпись специалиста
производящего пуск

печать организации

**Подтверждаю производство
первоначального запуска**

.....
Подпись пользователя



**электрические проточные
водонагреватели**

**электрические
отопительные котлы**