

MOMENTINIS VANDENS ŠILDYTUVAS


ELEKTRISKAIS CAURPLŪDES ŪDENSSILDĪTĀJS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ


LT

LV


RU

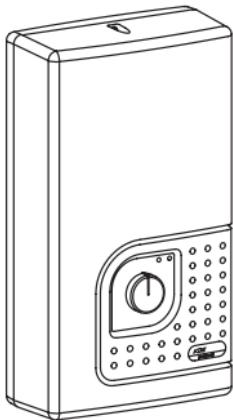


KDE

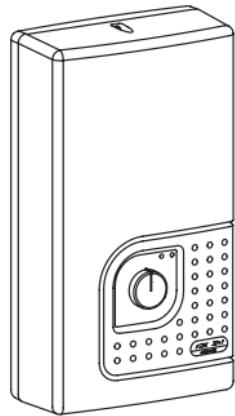

KDE2

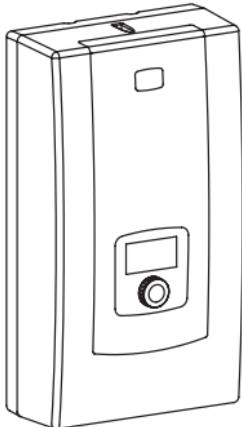

PPE2

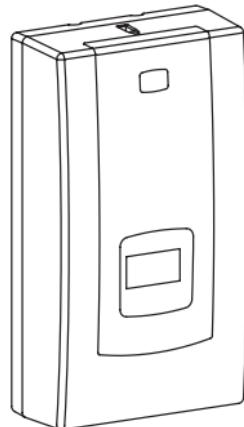

PPVE



Sunaudotas produktas negali būti laikomas kaip komunalinės atliekos. Išmontuotą įrenginį privalu pristatyti į elektros įrenginių utilizavimo punktą. Tinkamas panaudoto produkto disponavimas užkerta kelią negatyviams aplinkos poveikiui, kuris galėtų būti netaisyklingai pasirūpinus atliekomis. Norint gauti daugiau detalios informacijos atlieku utilizavimo tema reikėtų susisekti su savivaldybe, atlieku tvarkymo įmonėmis arba su parduotuve, kuriuoje buvo įsigytas šis produktas.

Nokalpojošās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tās jānodod attiecīgos elektronisko un elektropreču pieņemšanas punktos to utilizācijai. Atbilstošs utilizācijas process likvidē negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai saņemtu precīzāku informāciju par izstrādājumu utilizāciju jāgriežas pie attiecīga reģionāla dienesta vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.

Прибор нельзя выбросить как обычный мусор, его следует сдать в соответственный пункт приема электронных и электрических приборов для последующей утилизации. Соответственный способ утилизации ликвидирует возможное негативное влияние на окружающую среду.


Для получения более подробной информации относительно утилизации этого изделия следует обратиться в соответственную региональную службу по утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.

1. Būtinai perskaitykite šią instrukciją. Tai padės Jums teisingai sumontuoti ir ilgai išleidžiti naudotį prietaisą.
2. Vandens šildytuvas montuojamas ant sienos.
3. Vandens šildytuvą galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jis teisingai sumontuotas ir yra idealios techninės būklės.
4. Jeigu ant šalto vandens padavimo į vandens šildytuvą sumontuotas atbulinis vožtuvas, būtina sumontuoti apsauginį vožtvą tarp vandens šildytuvo ir atbulinio vožtovo ( liečia modelj KDE).
5. Nerekomenduojama montuoti vamzdžių iš plastiko vandens padavime į vandens šildytuvą ir išėjime iš jo (liečia modelj KDE).
6. Maksimali vandens temperatūra padavime negali viršyti 70°C.
7. Prieš pirmą vandens šildytuvo paleidimą, taip pat po kiekvieno jo ištuštinimo (pavyzdžiu dėl remonto darbų), būtina pašalinti iš vandens šildytuvo esantį orą kaip nurodyta skyriuje "Oro pašalinimas".
8. Vandens šildytuvo pajungimą prie elektros tinklo ir apsaugos nuo pažeidimo patikrinimą turi atlikti kvalifikuotas specialista. s-elektrikas.
9. Vandens šildytuvas būtinai turi būti įžemintas.
10. Prietaisas turi būti prijungtas prie skydo su įžeminimo kontūru.
11. Elektros tinklas turi būti apsaugotas diferenciniu išjungėju ir įrenginiais, atjungiančiais vandens šildytuvą nuo tinklo, kuriuose atstumas tarp kontaktų polių yra ne mažesnis kaip 3 mm.
12. Prietaiso negalima montuoti sprogimui pavojingose patalpose, o taip pat patalpose, kur oro temperatūra yra žemiau 0°C arba yra užšalimo pavojus.
13. Vandens šildytuvo sandėliavimas patalpose, kur oro temperatūra gali būti žemiau 0°C, gali sugadinti prietaisą (šildytuvo viduje yra vanduo).
14. Būtina užtikrinti, kad vandens šildytuvas būtų visada užpildytas vandeniu. Vanduo videntiekio tinkle gali dingti dėl oro kamščių, tinklo gedimo ar avarijos atveju.
15. Draudžiama nuimti vandens šildytuvą dangtį prieš tai neišjungus elektros mai-tinimo.
16. Ant vandens padavimo rekomenduojama sumontuoti tinkleinį filtru. Priešingu atveju vamzdžiuose esantys nešvarumai gali sugadinti šildytuvą.
17. Susidariusios ant kaitinimo elementų kalkių nuosėdos gali sumažinti vandens srautą arba sugadinti vandens šildytuvą. Šio tipo gedimui garantija netaikoma. Vandens šildytuvą bei sanotechniką būtina periodiškai nukalkinti, nukalkinimo dažnumas priklauso nuo vandens kietumo.
18. Būtina atminti, kad aukštesnės nei 40°C temperatūros vanduo yra pakankamai karštas, ypač vaikams, ir gali nudeginti.

*Asmenys su ribotais fiziniais, psichiniais ar protiniais sugebėjimais ir neturintys patirties ir žinių, liečiančių šį prietaisą, neturi juo naudotis, jeigu nebuvu apmokyti naudojimosi prietaisu taisyklių arba šalia nėraprižiūrinčio jų saugumą asmens.*


## Montavimas

1. Trafareto pagalba pažymėti vandens šildytuvo vietą.
2. Iki numatytos vietas atvesti elektros kabelį ir vandens vamzdžius.
3. Nuimti vandens šildytuvo dangtį.
4. Pakabinti vandens šildytuvą ant įsuktu varžtų, prieš tai prakišus elektros maitinimo kabelį pro galinę sienele.
5. Prijungti vandens šildytuvą prie elektros tinklo.
6. Iš šalto ir karšto vandens pajungimo atvamzdžių pašalinti kamščius.
7. Prijungti vandens šildytuvą prie videntiekio.
8. Atsukti šalto vandens kraną ir patikrinti sujungimų hermetiškumą.
9. Pašalinti iš sistemos orą pagal punktą „Oro pašalinimas“.
10. Įsitikinti, kad jungiklis WC3 arba WT3 įjungtas.
11. Pastatyti į vietą vandens šildytuvo dangtį.
12. Įsitikinti, kad per angas nugarinėje sienelėje nėra galimybės pasiekti elementus, kuriais teka elektros srovė.

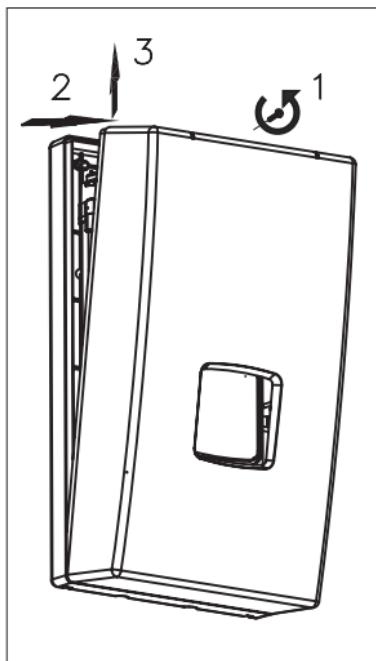

### Jungiklis WC3/ WT3

- a) - jungiklio įjungimas  
b) - įjungta (mygtukas nuspaustas)

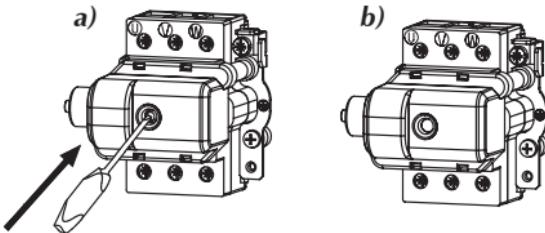

## Oro pašalinimas

1. Išjungti elektros maitinimą.
2. Įjungti vandenį (atidaryti karšto vandens čiaupą) tam, kad būtų galima pašalinti orą iš vamzdyno (apie 15...30 sekundžių) kol pradės tekėti pastovi vandens srovė.
3. Įjungti elektros maitinimą.

## Nustatymas PPE2, KDE2 ir PPVE

Dėmesio! Šildytuvo nominalią galią reikia nureguliuoti pagal turimą energetinės linijos galią prieš prijungiant įrenginį prie tinklo. Šildytuvo reguliavimas galimas dviem 4-pozičinių jungiklių sureguliuavimo pagalba: **P** (galios nustatymas) ir **F** (kiti nustatymai), kurie randasi elektroninėje plytelėje. Norimi reguliavimo nustatymai atsiranda prijungus įrenginį prie elektros tinklo. Po įjungimo į elektros tinklą PPE2 ir PPVE šildytuvų ekrane atsiras skydelio programos versija (PW...), o toliau regulatoriaus programos versija (MSP...) ir nustatyta šildytuvo nominalios galia (PPE2). Perjungėjų **P** padėtis (PPE2, KDE2, PPVE šildytuvuose) parodo tokią informaciją:

- 1, 2 – nominali šildytuvo galia,
- 3, 4 – kaitinimo mazgo tipas,

Vandens šildytuve KDE nereguliuoti jungiklių **P** – palikti gamintojo nustatymus.

Jungiklių **F** padėtis:


- 1, 2 – nereguliuoti! – palikti gamintojo nustatymus.
- 3 ON – aktyvuota oro aptikimo kaitinimo mazge sistema,
- 4 ON - blokuoja nustatymus vandens šildytuve

Esant įjungtai padėčiai PPE2 ir PPVE šildytuvuose ekranas rodo nustatyta temperatūrą (nustatytą prieš įsijungiant šildytuvui), o taip pat šildymo indikaciją ir kitas galimas darbo charakteristikas.

## Šildytuvo PPE2 eksploraciacija

Vandens šildytuvas jungiasi automatiškai, vandens srautui viršijus 2,5 l/min. Valdymo sistema parenka reikalingą šildymo galingumą, priklausomai nuo srauto dydžio, nustatytos karšto vandens temperatūros ir įtekančio šalto vandens temperatūros. Šildymo įsijungimas signalizuojamas šildytuvo perėjimu į aktyvią būseną ir piktogramos  šildytuvo ekrane atsiradimu. Jeigu įsijungus maksimaliam šildymo galingumui jo bus napa-kankama esančioms darbo sąlygoms, ekrane atsiras užrašas „HET МОШН“. Ekrano režimas į darbinį keičiasi šildytuvo nustatymo metu, keičiant parametrus (perjungėjo pasukimas arba paspaudimas). Ekranas užgėsta išsijungus šildymo fazei arba po maždaug 50 sek po paskutinio parametru nustatymo. Esant vandens šildytuvo blokavimui prioritetinio prietaiso, pajungto prie kontaktų NA, ekrane užsidega užrašas „БЛОК НА“. Šildytuvo darbo met u atsiradu s klaidų ar gedimų, ekrane užsidega piktograma  ir atitinkamas klaidos tekstas:

Kaitinimo mazgas 15 kW tipas



9 kW




12 kW



15 kW

Kaištinimo mazgas 24kW tipas



18 kW



21 kW



24 kW

Kaitinimo mazgas 27k W tipas



27 kW

pilkas spalvinimas rodo jungiklio padėtį



- ОШ>Т ВХ – daviklio jėjime gedimas,
- ОШ>Т МАКС - maksimalios temperatūros viršijimas
- ОШ>ВОЗД1 - aptiktas oras kaitinimo mazge - daviklio signalas
- ОШ>ВОЗД2 - aptiktas oras kaitinimo mazge - turbinos signalas

Pasdirodžius klaidoms ОШ>Т МАКС, ОШ>ВОЗД1, ОШ>ВОЗД2, vandens šildytuvas automatiškai atjungs vandens pašildymą. Šildymo funkcija bus atstatyta pašalinus gedimą ir pasiekus minimalų srauto lygi.

## Temperatūros nustatymas

Nustatyta temperatūra rodoma LCD ekrane. Pasukant perjungėjo rankenélę pagal laikrodžio rodyklę, temperatūra padidinama, o pasukant atvirkšciai - sumažinama nustatytoji temperatūra. Paspaudus perjungėją, nustatyta temperatūra pakeičiama į vieną iš atmintyje įvestų temperatūrų („praustuvas”, „dušas”, „vonia”). Norint pakeisti atmintyje saugomą temperatūrą reikia:

- spausdami perjungėją, pasirenkam norimą pakeisti temperatūrą,
- paspausti ir laikytį apie 3 sek. spausdus, kol rodoma ekrane temperatūra pradės mirksėti ,
- pasukdami reguliatorių nustatome norimą temperatūrą,
- patvirtinam pasirinktą temperatūrą paspaudami perjungėją.

Jeigu per 3 sekundes pasirinkta temperatūra nebus patvirtinta, sistema išeis iš parametru keitimo režimo, neišsaugodama pakeitimą.

## Prametrų peržiūra ir nustatymas

Pasukti perjungėjā į minimalios temperatūros padėtį, paspausti ir palaikyti spausdus 5 sekundes kol ekrane atsiras užrašas „C>УСТАНОВ”. Spausdami perjungėjo rankenélę išsirenkam mums reikalingą parametrum. Kai kuriuos parametrus galima tik peržiūrėti (pav. C>T BX arba C>МОШН), kitus parametrus galima pakeisti (pav. ryškumą arba kalbą). Spausdami perjungėjo rankenélę, pakeičiamas parametras (keičiamas parametras pulsuoja). Nustatant naują parametrą reikia pasukti perjungėjo rankenélę ir užtvirtinti pakeitimą spaudžiant perjungėja. Jeigu naujas parametras nebus užtvirtintas, tai po 10 s. grįš prie pagrindinio meniu ir naujas pakeimas bus anuliotas. Nauji parametrai bus įrašyti atmintyje tik tada, kai iš meniu išeiname su [КОНЕЦ] funkcijos pagalba.

Ekrane parametrai rodomi tokia tvarka:


- temperatūros nustatymas [C>УСТАНОВ] (min nustatymas – maks nustatymas) °C,
- vandens temperatūra jėjime [C>T BX] °C,
- vandens temperatūra išėjime [C>T ВЫХ] °C,
- srautas [C>ПРОТОК] – l/min,
- įjungto galingumo lygis procentais [C>МОШН] %,
- šildytuvo darbo laikas [C>T laikas valandomis],
- minimalus ryškumas / budėjimo režimas [C>СВ МИН] (0 СВ МАКС),
- maksimalus ryškumas / darbo režimas [C>СВ МАКС] (СВ МИН – 25),

- kalbos pasirinkimas [C>РУССКИЙ] (POLSKI, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTSCH, РУССКИЙ, CESKY),
- [T MAKC] Maksimali temperatūros riba (minimalus nustatymas - maksimalus nustatymas),
  - Atkreipkite dėmesį, kad maksimali temperatūra bus užrašyta temperatūrų nustatymų atmintyje,
  - Bet koks bandymas nustatyti aukštesnę temperatūrą nei užrašyta maksimali temperatūra bus perspėjamas simboliu (..) rodomu apie .1s,
- [TECT] funkcija prieinama tik įgaliotam serviso partneriui
- [УСТ МОШНСТ] rodoma šildytuvo galią nustatyta perjungėjų pagalba,
  - Paspaudus perjungėjā galite patikrinti programos versijas (PW..., MSP...)
  - Sugrįžimas prie gamyklinių nustatymų [ЗАВ УСТ] arba sekantis draiveriu paleidimas [ПЕРЕЗАГРУЗК]
  - Funkcijos [ЗАВ УСТ] ir [ПЕРЕЗАГРУЗК] yra aktyvuojamos nuspaudus ir palaikius perjungėjā (apie 5 s), kad būtų rodomas [-]
- [КОНЕЦ] išsaugoti pakeistus parametrus ir išeiti iš meniu.

Automatinis išėjimas iš meniu (be užrašymo į atmintį) po maždaug 5min. nuo paskutinio aktyvumo.

## Šildytuvo PPVE ekspluatacija

Vandens šildytuvas įsijungia automatiškai vandens srautui viršijus 2,5 l/min. Valdymo sistema nustato atitinkamą šildymo galingumą, priklausomai nuo tekančio vandens srauto, nustatytos karšto vandens temperatūros ir įtekančio šalto vandens temperatūros jėjime. Šildymo įjungimas signalizuojamas vandens šildytuvo perejimu į aktyvią būseną, ekrano apšvietimo spalvos pasikeitimu į raudoną ir piktogramos atsiradimu ekranے. Jeigu, įsijungus maksimaliam šildytuvo galingumui, jis bus nepakankamas esamoms darbo sąlygoms, šildytuvo ekranے užsidegs piktograma . Šildytuvo ekranas pereina į darbinį režimą nustatymu pakeitimo metu. Ekranas užgėsta išsijungus vandens šildymo režimui arba praėjus apie 30 sek po paskutinio nustatymu pakeitimo. Jeigu vandens šildytuvo darbas blokuojamas prioritetinio prietaiso signalu (kontaktai NA), užsidega piktograma . Jei šildytuvo darbe atsiranda klaidų, ekranے užsidega piktograma:

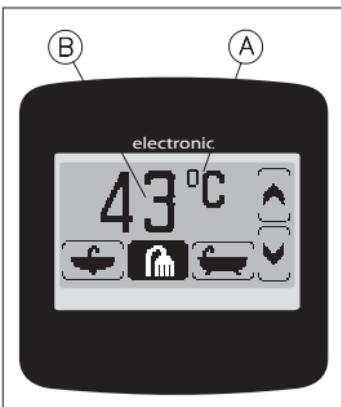

LT;LV;RU-045A\_f.595

- - daviklio jėjime gedimas,
- - daviklio išėjime gedimas,
- - maksimalios temperatūros viršijimas,
- - aptiktas oras šildymo mazge – daviklio signalas,
- - aptiktas oras šildymo mazge – turbinos signalas.

Jeigu aptinkama klaida , , automatiškai išjungiamas vandens šildymas. J normalų darbo režimą šildytuvas sugrižta pašalinus gedimo priežastį ir pasiekus minimalų srauto lygį. Jeigu maksimali temperatūra šildytuve apribota, bandant dar pakelti temperatūrą, šildytuvo ekrane užsidega piktograma .

## Temperatūros nustatymas

Viršutinėje šildytuvo ekrano dalyje yra parodytos piktogramos , kurios kiekviena užprogramuotos tam tikrai temperatūrai. Paspaudus bet kurią piktogramą , nustatoma vandens temperatūra tokia, kokia yra užprogramuota tai piktograma. Paspausta piktograma šviečia inversijos režimu .

Norint pakeisti užprogramuotą temperatūrą reikia:

- nuspausti atitinkamą piktogramą,
- nuspausti piktogramą dar kartą ir laikyti nuspaudus (apie 3 s) kol temperatūros rodmenys pradės mirgęti,
- mygtukais nustatyti norimą temperatūros reikšmę,
- patvirtinti įvestą reikšmę nuspaudžiant piktogramą.

Jeigu per 10 sekundžių pakeitimai nebus patvirtinti arba nebus nuspaudžiami temperatūros pakeitimo mygtukai, įvyks automatinis išėjimas iš režimo ir įvesti duomenys nebus išsaugoti.

## Parametru nustatymas

Paspaudus ekrane temperatūros laukelj pereinama į vandens šildytovo parametru nustatymų meniu.

Mygtukais keičiamas dydis, o mygtukais pereinama prie kito parametro:

- maksimalios vandens šildytovo temperatūros aprivojimas,
- ekrano ryškumo nustatymas (0 20),
- ekrano ryškumo nustatymas laukimo režime /ryšumas min/ (0- ryšumas maks.),
- ekrano ryškumo nustatymas aktyviame režime / ryšumas maks/ (ryšumas min – 20).

Išeiti iš nustatymų režimo galima nuspaudžiant piktogramą arba sistema automatiškai išeis po 20 s nuo paskutinio parametru pakeitimo.

# Parametru peržiūra

LT

Paspaudus ekrane matavimo vienetų laukeli $\textcircled{A}$ , galima peržiūrėti šildytuvo parametrus. Spaudžiant mygtukus  $\leftarrow$   $\rightarrow$ , paeiliui peržiūrimi parametrai:

- srautas  $Q$
- ijjungto galingumo procentas  $\mathbf{P}$
- nominali šildytuvo galia  $P_n$
- galingumo korekcija  $\Delta P$
- programos versija ir šildytuvo darbo laikas
- vandens temperatūra jėjime  $T_{in}$
- vandens temperatūra išėjime  $T_{out}$

Išeiti iš nustatymų režimo galima nuspaužiant piktogramą  $\square$  arba sistema automatiškai išeis praėjus 5 min. nuo paskutinio parametru pakeitimo.

## Šildytuvų KDE, KDE2 ekspluatacija

Vandens šildytuvas automatiškai įsijungia kai vandens srautas viršyja 2,5 l/min. Prieklausomai nuo naudojamo vandens kieko, vandens temperatūros šildytuvo jėjime ir nustatytos karšto vandens temperatūros išėjime, sistema automatiškai parenka atitinkamą šildymo galingumą. Ant vandens šildytuvo korpuso yra sumontuoti indikatorių, rodantys apie:

vandens šildytuvo ijjungimą į maitinimo tinklą - žalias,  
šildymo įsijungimą - raudonas.


Kitos šildytuvo būklės parodos kombiniuotu žalios ir raudonos spalvos indikatoriuju įsijungimu:

žalio indikatoriaus impulsų skaičius	priežastis
1	vandens šildytuvo blokavimas dėl maksimalios leistinos temperatūros išėjime viršijimo (signalizacija atsijungia vandens srautui pasiekus reikiama dydį)
2	vandens šildytuvas blokuotas prioritetinio energijos vartotojo perduotu signalu
3	temperatūros jėjime daviklio gedimas
4	vandens šildytuvo blokavimas dėl oro vandens kaitinimo mazge atsiradimo (signalizacija atsijungia pašalinus oro atsiradimo priežastį ir atstačius reikiama srautą)

## **Techninis aptarnavimas**

Filtro valymas:

1. Išjungti maitinimą ir užsukti šaldo vandens kraną.
2. Nuimti prietaiso dangtį.
3. Atsukti šaldo vandens padavimo vamzdžio veržlę prie šildymo mazgo.
4. Išimti tinkleinį filtrą iš šaldo vandens jėjimo angos.
5. Išvalyti filtro tinkleljį.
6. Įstatyti filtrą į jo vietą ir prijungti vandens šildytuvą prie vandentiekio tinklo.
7. Atidaryti šaldo vandens padavimo kraną ir patikrinti sujungimų hermetiškumą.
9. Uždėti į vietą šildytuvo dangtį.
10. Pašalinti iš sistemos orą pagal punktą „Oro pašalinimas“.

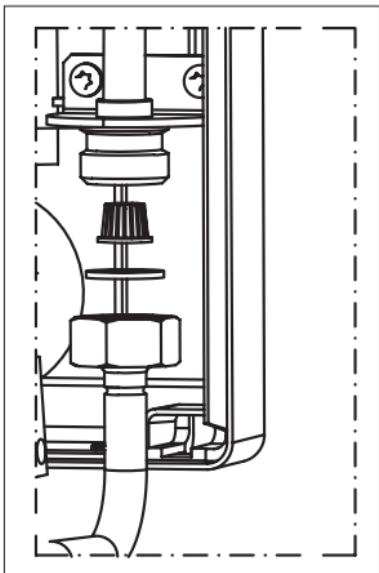

## **Bendras vandens šildytuvo darbas su kitais prietaisais**

Vandens šildytuvas turi prijungimo kontaktus BLOK ir NA.

BLOK – antraeilio prietaiso atjungimo kontaktai - jsijungus vandens šildymui nutraukiama grandinė, prijungta prie kontaktų BLOK (maks. 0,1A, 250V~)

NA – vandens šildytuvo įjungimo blokovimo kontaktai, atviris kontaktas NA blokuoja šildytuvo įjungimą – dirbant kartu su prioritetiniu pagal energijos vartojimą įrenginiu. Prijungimas prie kontaktų BLOK ir NA atliekamas laidais 2 x 0,5mm<sup>2</sup>, pravedant juos palei dešinę vandens šildytuvo pusę. Prijungimą gali atlikti tik kvalifikotas specialistas elektrikas.

<b>Vandens šildytuva s KDE</b>		<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
		<b>9/12/15</b>		<b>18/21/24</b>			<b>27</b>	
Nominalus galingumas	kW	9	12	15	18	21	24	27
Maitinimas					380V 3~			
Nominalus srovės stiprumas	A	3 x 13,7	3 x 18,2	3 x 22,8	3 x 27,3	3 x 31,9	3 x 36,5	3 x 41,0
Našumas (pakeiliant temperatūrą 40°C ir esant 4 bar slėgiui vandentiekio tinkle	l/min	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7	9,8
Minimalus elektros laidų skerspjūvio plotas	KDE PPE2, KDE2, PPVE	4 x 1,5 4 x 2,5	4 x 2,5 4 x 2,5		4 x 4 4 x 6	4 x 6 4 x 6	4 x 10 4 x 10	
Maksimalus elektros laidų skerspjūvio plotas	mm <sup>2</sup>			4 x 16				
Maksimali leistina tilio varža	Ω				0,43	0,37	0,30	
Vandens slėgis jėjime	MPa			0,1 ÷ 0,6				
Išijungimo momentas (minimalus strautas)	l/min			2,5				
Temperatūros reguliavimo diapazonas	°C				30 ÷ 60			
Gabarininiai matmenys (aukštis x plotis x gylys)	KDE, KDE2 PPE2, PPVE	mm			440 x 245 x 120 440 x 245 x 126			
Svoris	KDE KDE2 PPE2, PPVE	kg			~5,2 ~4,3 ~4,0			
Vandens prijungimas				G 1/2"	(atstumas tarp atvamzdžių 100 mm))			

Minimali vandens santiykinė varža prie 15°C vandens šildytuvams PPE2, KDE2, PPVE sudaro 1100 Ωcm.

## **Drošas un nepārtrauktas darbības lietošanas instrukcija**


---

1. Instrukcijā minēto lietošanas noteikumu ievērošana nodrošina ierīču pareizu uzstādīšanu, kā arī ilgstošu un drošu to ekspluatāciju.
2. Ūdenssildītājs paredzēts stiprināšanai pie sienas.
3. Ūdenssildītāju drīkst ekspluatēt tikai tad, ja tas ir pareizi uzstādīts, un atrodas tehniskajā kārtībā.
4. Ja ūdenssildītāja ieejas caurulē uzstādīts pretvārstīgs, tad obligāti starp pretvārstīgu un ūdenssildītāju jāuzstāda drošības vārstīgs (attiecas uz ūdenssildītāju KDE).
5. Neizmantot ūdenssildītājā, kā ieejas un izejas caurules gumijas vai polietilēna lokanos savienojumus (attiecas uz ūdenssildītāju KDE).
6. Maksimālā ūdens temperatūra padevē nedrīkst pārsniegt 70°C.
7. Pirms pirmās ūdenssildītāja ieslēgšanas, un pēc katras ūdenssildītāja iztukšošanas (piemēram, pēc remontdarbiem) no ūdenssildītāja jāizvada gaiss saskaņā ar punktu „Gaisa izvadīšana”.
8. Ūdenssildītāja pieslēgumu pie sprieguma un pārbaudi pret strāvas triecienu jāveic speciālistam - elektriķim.
9. Ūdenssildītājs obligāti jāsazemē.
10. Elektrības kabelim jābūt nodrošinātam ar diferenciālo slēdzi un līdzekļiem, kuri nodrošina ierīces atslēgšanu no elektrotīkla, kuros attālums starp visu polu kontaktiem nav mazāks par 3mm.
11. Ierīci nedrīkst uzstādīt sprādzienbīstamās telpās, kā arī telpās ar temperatūru, kas zemāka par 0°C.
12. Ūdenssildītāja uzstādīšana telpās ar temperatūru, kas zemāka par 0°C var radīt bojājumu (iekšā ir ūdens).
13. Jāseko līdzī, lai ūdenssildītājs patstāvīgi būtu pilns ar ūdeni, kura trūkums var rasties dēļ gaisa burbuļiem ūdensapgādes sistēmā.
14. Aizliegts noņemt ūdenssildītāja vāku pie ieslēgtā sprieguma.
15. Sietiņfiltra neesamība aukstā ūdens ieejā var izraisīt ūdenssildītāja bojājumus.
16. Ūdens sildītāja sildelementa apkalpošanās var būtiski samazināt ūdens caurplūdi un izraisīt sildītāja bojājumus. Šādi radušies bojājumi neietilpst garantijas servisa pakalpojumos. Ūdens sildītājam un tā armatūras elementiem regulāri jāveic atkalpošanas pasākumi. Šo pasākumu periodisks ir atkarīgs no ūdens cietības pakāpes.
17. Jāatceras, ka ūdens temperatūra 40°C ir karsta, tas var novest pie apdegumiem, īpaši bērniem.

*Personas ar ierobežotām fiziskām, psihiskām vai garīgām iespējām, un personas kurām nav prasmes un zināšanas šīs ierīces ekspluatācijā nedrīkst ekspluatēt bez atbildīgu personu klātbūtnes viņu drošībai, vai arī tās nav iepazinušās ar instruktāžu par šīs ierīces apkalpošanu.*


## Montāža

1. Atzīmēt ūdenssildītāja uzstādīšanas vietu ar komplektācijā ietilpst ošo trafaretu.
2. Pie uzstādīšanas vietas pievadīt elektrības kabeli un ūdensvadu.
3. Noņemt ūdenssildītāja vāku.
4. Piestiprināt ūdenssildītāju ar stiprināšanas skrūvēm, vispirms ievadot elektrības kabeli.
5. Pieslēgt ūdenssildītāju elektrības tīklam.
6. Noņemt korķus aukstā un karstā ūdens pieslēgaliem.
7. Pieslēgt ūdenssildītāju pie ūdensvada.
8. Atvērt aukstā ūdens padevi un pārbaudīt savienojumu hermētiskumu.
9. Izvadīt no sistēmas gaisu saskanā ar punktu „Gaisa izvadīšana”.
10. Pārbaudīt, lai slēdzis WC3 vai WT3 būtu ieslēgts.
11. Uzlikt ūdenssildītāja vāku.
12. Pārbaudīt, lai caur ūdenssildītāja aizmugures atvērumu nebūtu iespējama piekļuve elementiem, kuri atrodas zem sprieguma.

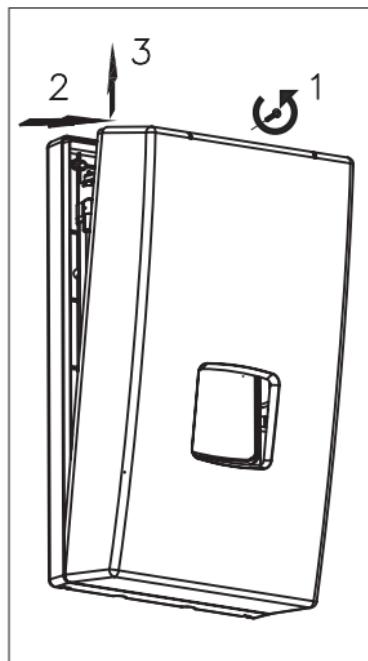

Slēdzis WC3/WT3

- a) - slēža ieslēgšana  
b) - ieslēgts stāvoklis  
(poga piespiesta)

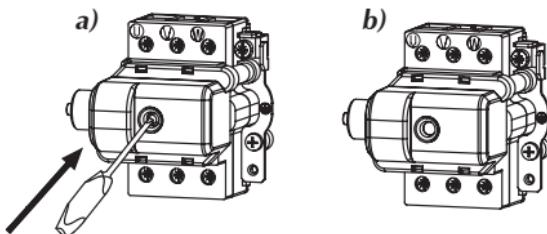

## Gaisa izvadīšana

1. Izslēgt ūdenssildītāja elektrības barošanu.
2. Nodrošināt ūdens plūsmu (atvērt karstā ūdens krānu) ar mērķi izvadīt gaisu no ūdensvada (apmēram 15...30 sek.) līdz parādās vienmērīga ūdens strūkla.
3. Ieslēgt ūdenssildītāja elektrības barošanu.

## Konfigurācija PPE2, KDE2 un PPVE

Uzmanību. Konfigurācija jāveic pirms pirmās ūdenssildītāja darbināšanas, pie atslēgta elektriskā sprieguma. To veic ar divu 4 – pozīciju slēdžu palīdzību, kuri atrodas uz plates, apzīmēti kā **P** (jaudas uzstādīšana) un **F** (citi uzstādījumi). Slēdžu uzstādījumu aktualizācija notiek brīdī, kad tiek padots elektriskais spriegums. Pēc sprieguma padeves ūdenssildītāja PPE2 un PPVE uz displeja izgaismojas vadības plates programmas nodrošinājuma versija (PW...), pēc tam procesora programmas nodrošinājuma versija (MSP...) un ūdenssildītāja uzstādītās jaudas lielums (PPE2). Slēdžu **P** uzstādīšana (attiecas uz ūdenssildītājiem PPE2, KDE2, PPVE):

- 1,2 – ūdenssildītāja nominālā jauda,
- 3,4 – sildelementa mezglā tips.

Ūdenssildītājiem KDE nepārlikt slēdžus **P**, jāsaglabā rūpīcas iestatījumi.

Slēdžu **F** uzstādīšana:


- 1,2 – nemainīt! - jāsaglabā rūpīcas iestatījumi,
- 3 – ON – aktivizēta sekošanas sistēma gaisa klātbūtnei sildelementu mezglā,
- 4 – ON – uzstādījumu bloķēšana ūdenssildītājā.

Šajā gadījumā ūdenssildītājos PPE2 un PPVE displejā izgaismojas uzstādītā temperatūra (iepriekš uzstādīta), kā arī sildīšanas un citu režīmu signalizācija, kuri var rasties ūdenssildītāja darba laikā.

## PPE2 ekspluatācija

Ūdenssildītājs automātiski ieslēdzas pie atbilstošas caurteces līmeņa, kurš lielāks par 2,5 l/min. Vadības sistēma izvēlas attiecīgu ieslēgšanās jaudu, atkarīgu no ūdens caurteces daudzuma, patēriņa temperatūras uzstādījuma un ienākošās ūdens temperatūras. Pie sildīšanas ieslēgšanās ūdenssildītājs pāriet aktīvā darbībā un signalizē ar pictogrammu . Ja pie maksimālās jaudas ieslēgšanās tā nebūs pietiekama, lai nodrošinātu dotos darba uzstādījumus displejā parādīties uzraksts „HET MOШН”. Displejs ieslēdzas arī pie uzstādījumu izmaiņām (slēdža piespiešana vai pagriešana). Displejs izslēdzas pēc sildīšanas izslēgšanās vai apmēram 50 sek. pēc pēdējām uzstādīšanas izmaiņām. Ūdenssildītāja bloķēšana ar prioritārās ierīces (klemme NA) signālu tiek signalizēta ar tekstu: „БЛОК NA”. Ūdenssildītāja darbībā kļūdu parādīšanās tiek izgaismota ar attiecīgu kļūdas tekstu un pictogrammu :

Sildelementa mezglā tips 15 kW



9 kWt



12 kWt



15 kWt

Sildelementa mezglā tips 24 kW



18 kWt



21 kWt



24 kWt

Sildelementa mezglā tips 27 kW



27 kWt

Pelēkais laukums norāda slēdža atrāšanos vietu



- ОШ>Т BX – nestrādā devējs ieejā
- ОШ>Т MAKC – pārsniegta maksimālā temperatūra
- ОШ>ВОЗД1 – gaiss sildelementa mezglā – devēja signāls
- ОШ>ВОЗД2 – gaiss sildelementa mezglā – turbīnas signāls

Klūdu parādišanās gadījumā ОШ>Т MAKC, ОШ>ВОЗД1, ОШ>ВОЗД2 ūdenssildītājam izslēgsies sildīšana, atgriešanās normālā režīmā notiks pēc iemesla novēršanas un atbilstoša ūdens plūsmas līmena sasniegšanas.

## Temperatūras uzstādīšana

Uzstādītā temperatūra izgaismojas uz LSD displeja. Slēdža pagriešana pa labi palielina uzstādīto temperatūru, bet slēdža pagriešana pa kreisi pazemina uzstādīto temperatūru. Uzspiešana uz slēdža pārslēdz no uzstādītās temperatūras uz kādu no temperatūrām, kuras ievadītas atmiņā. Turpmākā uzspiešana uz slēdža rāda nākošo ievadīto temperatūru atmiņā (secīgi „умывальник”, „душ”, „ванна”). Dotos uzstādījumus maina:

- spiežot slēdzi izvēlamies temperatūru, kuru jāizmaina,
- piespiest un pieturēt slēdzi līdz momentam, kad temperatūras rādītājs sāk mirgot (apmēram 3sek.),
- pagriežot slēdzi uzstādam jaunu temperatūras lielumu,
- apstiprinam uzstādījumu ar slēdža piespiešanu.

Ja 3 sek. laikā neapstiprina izmaiņas, notiks iziešana no uzstādīšanas režīma tās neievadot atmiņā.

## Konfigurācija un parametru pārskats

Slēdzi pārslēgt uz minimālo temperatūru, nospiest slēdzi un pieturēt 5. sekundes, līdz parādās uz displeja [>УСТАНОВ]. Pagriežot slēdzi izvēlamies mums interesējošo parametru. Dažiem parametriem redzami tikai to lielumi (piem. >T BX или >МОШН), bet citus var konfigurēt (piem. spilgtumu vai valodas izvēli). Lai izmaiņītu parametrus jānospiež slēdzi (lielums sāks mirgot), pagriežot slēdzi uzstādīt jaunu lielumu, apstiprināt ar slēdža nospiešanu. Ja jaunais lielums nebūs apstiprināts, tad pēc 10. sekundēm, neveicot citas darbības notiks atgriešanās galvenajā izvēlnē un jaunais lielums tiks anulēts. Parametru izmaiņu ievadišana atmiņā notiek tikai ar iziešanu no uzstādījumiem ar funkcijas [>КОНЕЦ] palīdzību.

Parametri izgaismojas secīgi:

- [>УСТАНОВ] temperatūras uzstādīšana (minimālā - maksimālā) - C°
- [>T BX] temperatūras lielums ieejā - C°,
- [>T ВЫХ] temperatūras lielums izejā - C°,
- [>ПРОТОК] plūsma – l/min.,
- [>МОШН] ieslēgtās jaudas līmenis - %,
- [>T-величина ч] ūdenssildītāja darba laiks,
- [>CB МИН] minimālais spilgtums/gaidīšanas režīms (0-CB MAKC),
- [>CB MAKC] maksimālais spilgtums/aktīvais režīms (CB МИН-25),


- [>РУССКИЙ] valodas izvēle (POLSKI, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTSCH, РУССКИЙ, CESKY),
- [>T MAKС] maksimālās temperatūras ierobežošana (minimālās uzstādīšana – maksimālās uzstādīšana),
  - jāatceras, ka maksimālās temperatūras ierobežošana būs ievadīta arī temperatūrām uzstādītām atmiņā,
  - katrs mēģinājums ievadīt augstāku temperatūru par uzstādīto maksimālo temperatūru signalizē apmēram 1. sekundi ar simbola izgaismošanos,
- [>TECT] funkcija pieejama tikai speciālistiem no autorizēta servisa,
- [>YCT МОШНСТ] izgaismojas ūdenssildītāja jauda, uzstādītā ar slēdžu paīdzību,
  - nospiežot slēdzi varam pārbaudīt programmas nodrošinājuma versiju (PW..., MSP...),
  - atgriezties pie rūpnīcas uzstādījumiem [>3AB YCT] vai veikt pārlādēšanu [ΠΕΡΕЗΑГРУЗК],
  - funkcijas [>3AB YCT] un [ΠΕΡΕЗАГРУЗК] aktivizējas pēc slēdža piespiešanas (turēt apmēram 5. sekundes) līdz parādās [-],
- [>КОНЕЦ] uzstādīto parametru apstiprināšana atmiņā un izeja no izvēlnes.

Automātiska izeja no izvēlnes (bez parametru izmaiņām atmiņā) notiek pēc 5. minūtēm no pēdējo darbību momenta.

## PPVE ekspluatācija

Ūdenssildītājs automātiski ieslēdzas pie atbilstošas caurplūdes, kura lielāka par 2,5 l/min. Vadības sistēma izvēlas attiecīgu ieslēgšanās jaudu atkarībā no caurplūdes lieluma, uzstādītās ūdens patēriņa temperatūras un ienākošā ūdens temperatūras. Pie sildīšanas ieslēgšanās ūdenssildītājam pārejot aktīvā stāvoklī izmainās apgaismojums uz sarkanu un parādās piktogramma . Ja pie ieslēgtas maksimālās ūdenssildītāja jaudas tā ir nepietiekama uzstādītiem darba apstākļiem uz displeja parādīsies piktogramma .

Displejs izslēdzas pēc uzsildes izslēgšanās vai 30 sek. pēc pēdējām uzstādījuma izmaiņām. Ūdenssildītāja prioritārās ierīces (klemme NA) bloķēšanas signāls signalizē ar piktogrammu .

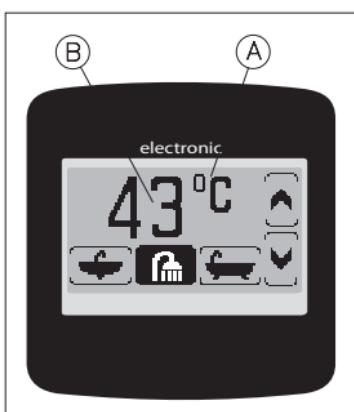

## Ūdenssildītāja darbības kļūdas izgaismojas ar piktogrammām:

- - nestrādā devējs ieejā,
- - nestrādā devējs izejā,
- - maksimālās temperatūras pārsniegšana,
- - atklāts gaiss sildelementu mezglā – devēja signāls,
- - atklāts gaiss sildelementu mezglā – turbīnas signāls.

LV

Ja atklāta kļūda , , ūdenssildītājam izslēgsies sildīšana, atgriešanās normālā režīmā notiks pēc kļūdas novēršanas un atbilstošas ūdens caurplūdes līmeņa sasniegšanas. Ja maksimālā temperatūra ierobežota, tad pie mēģinājuma uzstādīt augstāku temperatūru displejā parādīsies piktogramma .

## Temperatūras uzstādīšana

Ūdenssildītāja displeja augšējā daļā izvietotas piktogrammas , kurām atbilst uzstādītās temperatūras atmiņā. Uzspiešana uz vienu no piktogrammām uzstāda temperatūru saskaņā ar ievadīto atmiņā lielumu, izvēlētā režīma piktogramma būs izgaismota .

Lai izmaiņtu ievadīto temperatūras lielumu jāveic šādas darbības:

- uzspiest uz attiecīgas piktogrammas,
- piespiest piktogrammu vēlreiz un noturēt līdz brīdim, kad temperatūras lieluma rādītājs sāk pulsēt (apmēram 3 sek.),
- ar pogām uzstāda jaunu temperatūras lielumu,
- apstiprināt izmaiņas ar piktogrammas nospiešanu.

Ja 10 sek. laikā izmaiņas nebūs apstiprinātas vai arī nos piedīsim citas temperatūras piktogrammu, notiks iziešana no uzstādīšanas režīma un izmaiņas nebūs ievadītas atmiņā.

## Konfigurācija

Uzspiežot displejā uz izgaismoto temperatūras laukumu pārejam uz ūdenssildītāja konfigurācijas režīmu.

Ar pogām izmaiņām lielumu, bet ar pogām pārejam secīgi pie parametriem:

- maksimālās temperatūras ierobežošana,
- displeja spilgtuma uzstādīšana (0-20),
- displeja spilgtuma uzstādīšana gaidīšanas režīmā /spilgtums min./ (0-spilgtums maks.),
- displeja spilgtuma uzstādīšana aktivā režīmā /spilgtums maks./ (spilgtums min.-20). Izeju no uzstādīšanas režīma notiek ar piktogrammas nospiešanu vai, apmēram, 20 sek. pēc uzstādījumu izmaiņu veikšanas.

## Parametru apskate

Uzspiežot displejā uz izgaismoto **A** laukumu varam apskatīties dažus parametrus, spiežot pogas secīgi redzam:

- plūsmu **Q**
- procentuāli - ieslēgto jaudu **P**
- ūdenssildītāja nominālā jaudu **P<sub>n</sub>**
- jaudas korekciju  $\Delta P$
- programmas versiju un ūdenssildītāja darba laiku
- temperatūru ieejā **T<sub>in</sub>**
- temperatūru izejā **T<sub>out</sub>**

Izeju no uzstādīšanas režīma notiek ar piktogrammas nospiešanu vai pēc 5 min. pēc uzstādījumu izmaiņu veikšanas.

## KDE, KDE2 ekspluatācija

Ūdenssildītājs automātiski ieslēdzas pie atbilstošas caurplūdes, kura lielāka par 2,5 l/min. Vadības sistēma izvēlas attiecīgu ieslēgšanās jaudu atkarībā no caurplūdes lieluma, uzstādītās ūdens patēriņa temperatūras un ienākošā ūdens temperatūras. Uz ūdenssildītāja korpusa atrodas indikatori, kuri signalizē:


zaļš – ūdenssildītājs pieslēgts pie elektrības tīkla,  
sarkans – sildīšanas ieslēgšanās.

Citi ūdenssildītāja darba stāvokļi tiek tiek rādīti ar kombinētiem zaļā un sarkanā signāla kombinācijām :

Zaļā indikatora impulsu skaits	Iemesls
1	Ūdenssildītāja bloķēšana – pārāk augsta temperatūra izejā
2	Ūdenssildītājs nobloķēts ar signālu no prioritāra elektroenerģijas patērētāja (ierīces)
3	Temperatūras devēja ieejā bojājums
4	Ūdenssildītāja bloķēšana – gaisa parādīšanās sildelementu mezglā

### Filtra tīrišana

1. Atslēgt elektīras padevi un noslēgt aukstā ūdens padevi.
2. Nonemt ūdenssildītāja vāku.
3. Atvienot pie flanču mezglā aukstā ūdens padeves savienojumu (ar uzgriežņu atslēgu 22 jāpietur flanču mezglis).
4. Izņemt sietiņfiltru no ieplūdes pievienojuma.
5. Iztīrīt sietiņfiltru.
6. Uzstādīt sietiņfiltru atpakaļ un savienot savienojumu.
7. Atgriezt aukstā ūdens padevi un pārbaudīt savienojumu hermētiskumu.
8. Uzlikt ūdenssildītāja vāku.
9. Izlaist gaisu no sistēmas saskaņā ar punktu „Gaisa izvadīšana”.

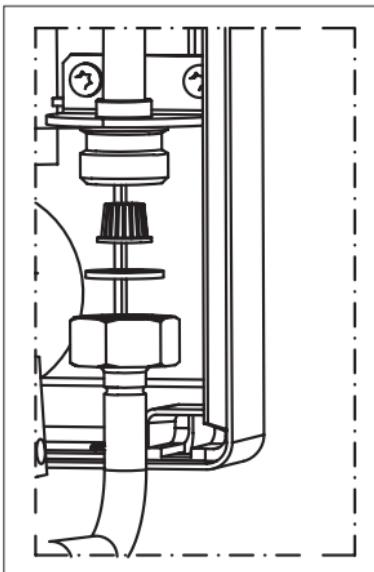

### Kopīga darbība ar citām ierīcēm

Ūdenssildītājs aprīkots ar klemmēm BLOK un NA.

BLOK – klemme, lai izslēgtu sekundāru elektroierīci, pie sildīšanas ieslēgšanās notiek kēdes pārrāvums pieslēgumam pie klemmēm BLOK (maks. 0,1A 250V~).

NA – ūdenssildītāja ieslēgšanās bloķēšanas klemmes, atvienotas klemmes NA bloķē sildīšanas ieslēgšanos – kopīga darbība ar prioritāru elektroenerģijas patēriņtāju.

Pieslēgšanu pie klemmēm BLOK un NA veic ar vadiem  $2 \times 0,5\text{mm}^2$ , pievadot tos ūdenssildītāja iekšpusē no labās puses. Pievienojums jāveic speciālistam-elektrikim.

# Tehnickie dati

Ūdenssildītājs KDE		9	12	15	18	21	24	27		
Ūdenssildītājs PPE2, KDE2, PPVE		9/12/15				18/21/24				
Nominālā jauda	kW	9	12	15	18	21	24	27		
Elektriskais spriegums		380V 3~				3~				
Nominālā patēriņa strāva	A	3 x 13,7	3 x 18,2	3 x 22,8	3 x 27,3	3 x 31,9	3 x 36,5	3 x 41,0		
Ražība (pie temperatūras pieauguma 40°C un spiediena ūdensvadā 0,4MPa)	l/min	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7	9,8		
Minimālais barošanas yada šķērsgriezuma laukums	KDE PPE2, KDE2, PPVE	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 10		
Maksimālais barošanas vada šķērsgriezuma laukums	mm <sup>2</sup>	4 x 2,5				4 x 6				
Maksimālā impedance barošanas tīkla	Ω	4 x 16				4 x 16				
Ūdens spiediens ūdensvadā	MPa	0,1 + 0,6				0,1 + 0,6				
Ieslēgšanās plūsma (minimālā caurtece)	l/min	2,5				2,5				
Ūdens temperatūras regulēšanas diapozons	°C	30 + 60				30 + 60				
Izmēri (augstums x plātums x dziļums)	KDE, KDE2 PPE2, PPVE	mm	440 x 245 x 120				440 x 245 x 120			
	KDE		440 x 245 x 126				440 x 245 x 126			
Svars	KDE2 PPE2, PPVE	kg	~5,2				~5,2			
			~4,3				~4,3			
Ūdensvada savienojumi		~4,0				~4,0				
		G 1/2" (attālums starp vītu galiem 100mm)				G 1/2" (attālums starp vītu galiem 100mm)				

Minimālā ūdens pretestība pie temperatūras 15°C ūdenssildītājiem PPE2, KDE2, PPVE - 1100 Ωcm

# Условия безопасной и безперебойной работы


RU

1. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит правильно установить и использовать прибор, обеспечит его длительную безаварийную работу.
2. Водонагреватель предназначен для установки на стене.
3. Водонагреватель можно эксплуатировать только в случае, если он правильно установлен и находится в безупречном техническом состоянии.
4. Если на входной трубе в водонагреватель установлен обратный клапан, то следует обязательно установить клапан безопасности на отрезке между водонагревателем и обратным клапаном (касается водонагревателя KDE).
5. Не следует устанавливать трубы из искусственных материалов на входе в водонагреватель и на выходе из него (касается водонагревателя KDE).
6. Максимальная температура воды на входе не может превысить величины 70°C.
7. Перед первым запуском водонагревателя и после каждого выпуска из водонагревателя воды (например в связи с ремонтными работами), из водонагревателя следует удалить воздух согласно п. „Удаление воздуха“.
8. Подключение водонагревателя к сети и проверку защиты от поражения током должен осуществить специалист-электрик.
9. Водонагреватель необходимо обязательно заземлить.
10. Прибор должен быть подключен к электрощитку с контуром заземления.
11. Электропроводка должна быть защищена дифференциальным выключателем и средствами, обеспечивающими отключение прибора от электросети, в которых расстояние между контактами всех полюсов составляет не менее 3 мм.
12. Устройство нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, а также в помещениях с температурой окружающего воздуха ниже 0°C.
13. Хранение водонагревателя в помещении с температурой окружающей среды ниже 0°C может привести к его неисправности (внутри находится вода).
14. Следует следить, чтобы водонагреватель постоянно был заполнен водой, отсутствие которой может произойти в связи с воздушными пробками в сети водопровода.
15. Запрещается снимать крышку водонагревателя при включенном электропитании.
16. Отсутствие сетчатого фильтра на входе холодной воды угрожает поломкой водонагревателя.
17. Осаджение накипи на нагревательных элементах водонагревателя может значительно ограничить проток воды и привести к поломке водонагревателя. Выход из строя водонагревателя и возникший ущерб не подлежит гарантии. Из водонагревателя и арматуры периодически следует удалять накипь. Частота удаления накипи зависит от жесткости воды.
18. Следует помнить, что температура воды 40°C может восприниматься как горячая, особенно детьми, и может привести к термическому ожогу.

Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или не имеющие навыков и знаний, касающихся этого прибора, не должны эксплуатировать это устройство если не находятся под присмотром ответственных за их безопасность или не прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора.


## Монтаж

- С помощью трафарета отметить место расположения водонагревателя.
- Подвести к месту расположения водонагревателя электрическую проводку и водопровод.
- Снять крышку водонагревателя.
- Установить водонагреватель на крепежных винтах, предварительно введя кабель питания.
- Подключить водонагреватель к электрической сети.
- Удалить заглушки из патрубков подключения холодной и горячей воды.
- Подсоединить водонагреватель к водопроводу.
- Включить подачу холодной воды и проверить герметичность соединений.
- Удалить воздух из системы согласно п. „Удаление воздуха“.
- Убедиться, что выключатель WC3 или WT3 включен.
- Установить на место крышку водонагревателя.
- Убедится, что через отверстия в задней стенке водонагревателя нет возможности доступа к элементам, находящимся под напряжением.

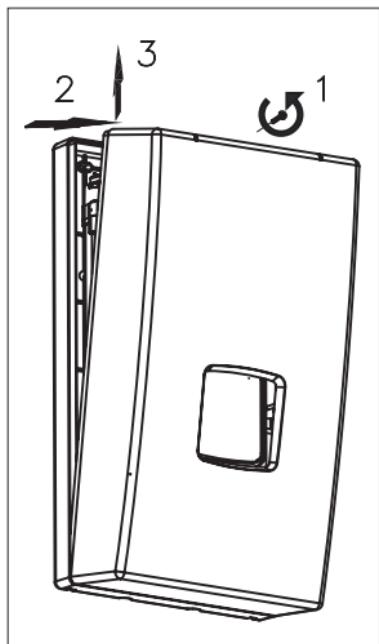

Выключатель WC3/WT3

- a) - включение выключателя  
b) - включенное состояние ( кнопка нажата )

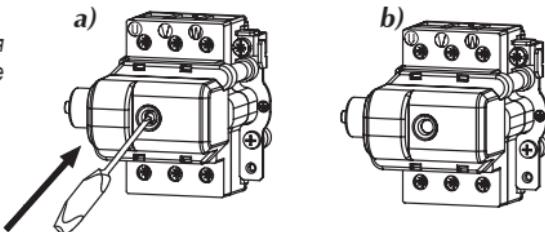

## Удаление воздуха

- Выключить электрическое питание водонагревателя.
- Включить проток воды (открыть кран горячей воды) с целью удаления воздуха из трубопровода (около 15...30 секунд) до появления равномерной струи воды.
- Включить электропитание.

## Конфигурация

Внимание! Конфигурацию следует произвести перед первым запуском водонагревателя, при выключенном питании. осуществляется при помощи установок двух 4- позиционных переключателей, обозначенных как **P** (установка мощности) и **F** (другие установки), которые расположены на электронной плате. Актуализация установок переключателей осуществляется в момент подачи электропитания. После подачи напряжения в водонагревателях PPE2 и PPVE на дисплее высвечивается версия программного обеспечения панели управления (PW...), затем версия программного обеспечения процессора (MSP...) и величина установленной мощности водонагревателя (PPE2). Установка переключателей **P** (для водонагревателей PPE2, KDE2, PPVE):

- 1, 2 - номинальная мощность водонагревателя,
- 3, 4 - тип нагревательного узла,

В водонагревателях KDE не переставлять переключателей **P** - сохранить заводские настройки.

Установка переключателей **F**:

- 1, 2 - не переставливать! - следует сохранить заводскую установку,
- 3 - ON - активирована программа контроля наличия воздуха в нагревательном узле,
- 4 - ON - блокировка установок в водонагревателе.

В этом случае в водонагревателях PPE2 и PPVE на дисплее высвечивается заданная температура (установленная ранее) и осуществляется сигнализация нагрева и всех возможных в процессе эксплуатации рабочих состояний водонагревателя.

## Эксплуатация PPE2

Водонагреватель включается автоматически при уровне протока свыше 2,5 л/мин. Система управления выбирает соответствующую мощность включения, зависимую от величины протока воды, установленной температуры потребления и температуры воды на входе. Включение нагрева сигнализируется переходом водонагревателя в активное состояние и появлением пиктограммы . Если водонагреватель включит свою максимальную мощность, но она будет слишком мала для осуществления задания, пиктограмма будет мигать. Дисплей приводится в рабочее состояние также при изменении установок (нажатие или оборот переключателя). Дисплей выгашивается после выключения нагрева или после истечения ок. 50 секунд поле последних установок. Блокировка водонагревателя сигналом приоритетного прибора (клещи NA) сигнализируется высвечиваемым текстом: „БЛОК NA”.

Нагревательный узел тип 15кВт



9 кВт



12 кВт



15 кВт

Нагревательный узел тип 24кВт



18 кВт



21 кВт



24 кВт

Нагревательный узел тип 27кВт



27 кВт

Серое поле показывает положение переключателя



При появлении ошибок в работе водонагревателя высвечивается пиктограмма **E** и соответственный текст ошибки:

- ОШ>Т ВХ - неисправность датчика на входе
  - ОШ>Т МАКС - превышение максимальной температуры
  - ОШ>ВОЗД1 - обнаружен воздух в нагревательном узле - сигнал датчика
  - ОШ>ВОЗД2 - обнаружен воздух в нагревательном узле - сигнал турбины
- В случае появления ошибок ОШ>Т МАКС, ОШ>ВОЗД1, ОШ>ВОЗД2 водонагреватель выключит нагрев, возврат в нормальный режим произойдет после устранения причины и достижении требуемого уровня протока.

## Установка температуры

Установленная температура высвечивается на дисплее LCD. Поворот переключателя в право увеличивает заданную температуру, а поворот переключателя влево уменьшает заданную температуру. Нажатие переключателя приводит к изменению установленной температуры на одну из температур, введенных в память. Последующим нажатием переходим к следующей, введенной в память, температуре (поочередно „умывальник“ „ДУШ“ „ВАННА“). Для изменения их величин следует:

- нажимая переключатель выбираем температуру, которую необходимо изменить,
- нажать и придержать переключатель до момента пульсирования температурной величины (ок. 3 сек.),
- оборачивая переключатель устанавливаем новую величину,
- подтверждаем установку нажатием переключателя.

Если в течение ок. 3 сек. не подтвердим изменений, произойдет выход из режима установок без введения их в память.

## Конфигурация и просмотр параметров

Установить переключатель в положение минимальной температуры, нажать переключатель и придержать в течение около 5 секунд, до момента появления на дисплее текста „>УСТАНОВ“. Поворачивая переключатель выбираем интересующий нас параметр. Для некоторых параметров доступен только просмотр их величин (напр. >T ВХ или >МОШН), а некоторые можем конфигурировать (напр. яркость или выбор языка). Для изменения параметра следует нажать переключатель (величина начинает мигать), установить новую величину поворотом переключателя, подтвердить изменение нажатием переключателя. Если новая величина не будет подтверждена, то после 10 секунд бездействия произойдет возврат в меню и новая величина будет аннулирована. **Ввод изменений параметра в память осуществляется исключительно выходом из установок при помощи функции [>КОНЕЦ].**

Параметры высвечиваются поочередно:

- [>УСТАНОВ] установка температуры (мин установка – макс установка) - °C,
- [>T ВХ] величина температуры на входе - °C,
- [>T ВЫХ] величина температуры на выходе - °C,


- [>ПРОТОК] проток - л/мин,
- [>МОШН] уровень включенной мощности - %,
- [>Т-величина ч] время работы водонагревателя,
- [>СВ МИН] минимальная яркость / режим ожидания (0-СВ МАКС),
- [>СВ МАКС] максимальная яркость / активный режим (СВ МИН - 25),
- [>РУССКИЙ] выбор языковой версии (POLSKI, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTSCH, РУССКИЙ, CESKY),
- [>Т МАКС] ограничение максимальной температуры (минимальная установка - максимальная установка),
  - следует помнить, что ограничение максимальной температуры будет введено также для установленных в памяти температур,
  - каждая проба введения температуры высшей от установленной максимальной температуры сигнализируется высвечиванием в течение около 1 секунды символа ,
- [>ТЕСТ] функция доступна только для специалистов авторизированного сервиса,
- [>УСТ МОШНСТ] высвечивается, установленная при помощи переключателей, мощность водонагревателя,
  - нажимая переключатель можем проверить версию программного обеспечения (PW..., MSP...),
  - возвратиться к заводским установкам [ЗАВ УСТ] или произвести перезагрузку драйверов [ПЕРЕЗАГРУЗК],
  - функции [ЗАВ УСТ] и [ПЕРЕЗАГРУЗК] активизируются после нажатия и придержания переключателя (в течение около 5 секунд) до момента появления [-],
- [>КОНЕЦ] введение в память установленных параметров и выход из меню.

Автоматический выход из меню (без ввода изменений в память) после истечения около 5 минут от момента последних действий.

## Эксплуатация PPVE

Водонагреватель включается автоматически при уровне протока свыше 2,5 л/мин. Система управления выбирает соответствующую мощность включения, зависимую от величины протока воды, установленной температуры потребления и температуры воды на входе. Включение нагрева сигнализируется переходом водонагревателя в активное состояние, изменением цвета подсветки на красный и появлением пиктограммы . Если при включенной максимальной мощности водонагревателя она окажется недостаточной для заданных условий работы, на дисплее

появится пиктограмма . Дисплей приводится в рабочее состояние также при изменении установок. Дисплей выгашивается после выключения нагрева или после

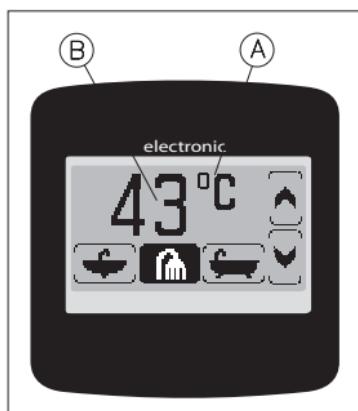

## Установка температуры

В верхней части дисплея водонагревателя размещены пиктограммы   , к которым приписаны введенные в память температуры. Нажатие одной из пиктограмм    приводит к установке температуры согласно введенной в память величине, пиктограмма выбранного режима будет высвеченна в инверсии    . Для изменения приписанной температурной величины следует:

- нажать соответствующую пиктограмму,
- нажать пиктограмму еще раз и придержать до момента пульсирования температурной величины (ок. 3 сек),
- кнопками   установить новую температурную величину,
- подтвердить изменения нажатием пиктограммы.

Если в течение 10 сек изменения не будут подтверждены или нажмем пиктограмму другой температуры, произойдет выход из режима установок и изменения не будут введены в память.

## Конфигурация

Нажав дисплей в поле высвечивания температуры  переходим в режим конфигурации водонагревателя.

Кнопками   изменяем величину, а кнопками   переходим между параметрами поочередно:

- ограничение максимальной температуры водонагревателя,
- установка яркости дисплея (0-20),
- установка яркости дисплея в режиме ожидания /яркость мин/ (0-яркости макс),
- установка яркости дисплея в активном режиме / яркость макс/ (яркости мин – 20).

Выход из режима установок осуществляется нажатием пиктограммы  или после истечения ок. 20 сек. от момента введения изменений.

## Просмотр параметров

Нажав дисплей в поле высвечивания единиц измерения  можем просмотреть некоторые параметры, нажимая кнопки   переходим поочередно:

- проток 
- процент включенной мощности 
- номинальная мощность водонагревателя 
- корректи мощности 
- версия программы и время работы водонагревателя
- температура на входе 
- температура на выходе 

Выход из режима установок осуществляется нажатием пиктограммы  или после истечения 5 мин. от момента введения изменений.

## Просмотр параметров

Нажав дисплей в поле высвечивания единиц измерения **A** можем просмотреть некоторые параметры, нажимая кнопки **◀ ▶** переходим поочередно:

- проток **Q**
- процент включенной мощности **P**
- номинальная мощность водонагревателя **P<sub>n</sub>**
- корректа мощности **ΔP**
- версия программы и время работы водонагревателя
- температура на входе **T<sub>In</sub>**
- температура на выходе **T<sub>out</sub>**

RU

Выход из режима установок осуществляется нажатием пиктограммы **✖** или после истечения 5 мин. от момента введения изменений.

## Эксплуатация KDE, KDE2

Водонагреватель автоматически включается при уровне протока воды выше 2,5 л/мин. В зависимости от количества потребления воды, ее температуры на входе и установки требуемой температуры, система управления подбирает соответствующую мощность нагрева. На корпусе водонагревателя находятся индикаторы, сигнализирующие о:

- включении водонагревателя в электрическую сеть - зеленый,
- включении нагрева - красный.


Другие состояния сигнализируются пульсированием зеленого индикатора.

количество импульсов зеленого индикатора	причина
1	Блокировка водонагревателя в следствие превышения максимальной температуры на выходе (сигнализация выключается после установки требуемого протока).
2	Водонагреватель заблокирован сигналом с главного прибора потребления электроэнергии.
3	Авария датчика температуры на входе.
4	Блокировка водонагревателя в следствие появления воздуха в нагревательном узле (сигнализация выключается после устранения причины и установки требуемого протока).

## **Техническое обслуживание**

Чистка фильтра:

1. Отключить электропитание и прекратить подачу холодной воды.
2. Снять крышку водонагревателя.
3. Открутить присоединение входа от фланцевого узла со стороны подачи холодной воды.
4. Вынуть сетчатый фильтр из присоединения входа.
5. Очистить сетку фильтра.
6. Установить сетчатый фильтр на своё место и подключить водонагреватель к водопроводу.
7. Открыть вентиль на подаче холодной воды - проверить герметичность соединений.
9. Установить на место крышку водонагревателя.
10. Удалить воздух из системы согласно п. „Удаление воздуха”.

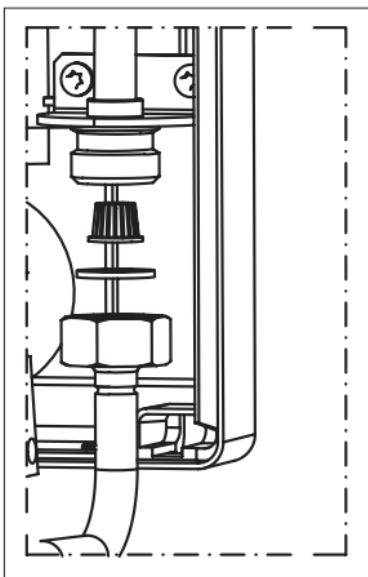

## **Совместная работа водонагревателя с другими приборами**

Водонагреватель оснащен клеммами BLOK и NA.

BLOK - клеммы цепи выключения второстепенного прибора, при включении нагрева происходит размыкание цепи, подключенной к клеммам BLOK (макс. 0,1A 250V~).

NA - клеммы блокировки включения водонагревателя, разомкнутые клеммы NA блокируют включение нагрева - совместная работа с приоритетным потребителем электроэнергии.

Подключения к клеммам BLOK и NA следует осуществить проводами 2 x 0,5мм<sup>2</sup>, прокладывая их с правой стороны внутри водонагревателя. Подключения должен осуществить специалист - электрик.

## Технические данные

RU

Водонагреватель KDE		9	12	15	18	21	24	27
Водонагреватели PPE2, KDE2, PPVE		9/12/15		18/21/24		27		
Номинальная мощность	кВт	9	12	15	18	21	24	27
Питание								380V 3~
Номинальный потребляемый ток	A	3 x 13,7	3 x 18,2	3 x 22,8	3 x 27,3	3 x 31,9	3 x 36,5	3 x 41,0
Производительность (при росте температуры на 40°C и давлении сети водопровода 0,4 МПа)	л/мин	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7	9,8
Минимальное сечение проводов электропитания	KDE PPE2, KDE2, PPVE	4 x 1,5 4 x 2,5	4 x 2,5 4 x 2,5	4 x 4 4 x 6	4 x 6 4 x 6	4 x 6 4 x 10	4 x 6 4 x 10	
Максимальное сечение проводов электропитания	мм <sup>2</sup>	4 x 16		4 x 16		4 x 16		
Максимальный допустимый импеданс сети питания	Ω							0,30
Давление воды на входе	МПа							0,1 ÷ 0,6
Момент включения (минимальный проток)	Г/мин							2,5
Диапазон регулировки температуры	°C							30 ÷ 60
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина)	KDE, KDE2 PPE2, PPVE	мм						440 x 245 x 120 440 x 245 x 126
Масса	KDE KDE2 PPE2, PPVE	кг						~5,2 ~4,3 ~4,0
Водные соединения						G 1/2"	(расстояние между патрубками 100мм)	

Минимальное удельное сопротивление воды при температуре 15°C для водонагревателей PPE2, KDE2, PPVE составляет 1100 Ом·ст.





KOSPEL S.A.  
ul. Olchowa 1  
75-136 Koszalin  
tel. +48 94 346 38 08  
[info@kospel.pl](mailto:info@kospel.pl)  
[www.kospel.pl](http://www.kospel.pl)