

# Инструкция по эксплуатации

Gree FGR 30 BNa-M канальная сплит-система

Цены на товар на сайте:

[http://kondicionery.vseinstrumenti.ru/split-sistemy/kanalnye/gree/fgr\\_30\\_bna-m/](http://kondicionery.vseinstrumenti.ru/split-sistemy/kanalnye/gree/fgr_30_bna-m/)

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

[http://kondicionery.vseinstrumenti.ru/split-sistemy/kanalnye/gree/fgr\\_30\\_bna-m/#tab-Responses](http://kondicionery.vseinstrumenti.ru/split-sistemy/kanalnye/gree/fgr_30_bna-m/#tab-Responses)



**СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ КАНАЛЬНОГО ТИПА  
(R410A)**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

МОДЕЛИ:

FGR20/BNa-M

FGR25/CNa-M

FGR30/BNa-M

FGR40/BNa-M



Пожалуйста, перед началом работы внимательно изучите данное руководство

## **РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Сертификат соответствия № РОСС CN.АИ46.В12124  
Срок действия сертификата до 12.01.2011

Установленный срок службы 7 лет  
Производитель — GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Назначение кондиционера.....                                                               | 3  |
| 2. Требования безопасности .....                                                              | 3  |
| 3. Технические данные .....                                                                   | 4  |
| 4. Устройство и принцип работы кондиционера .....                                             | 7  |
| 5. Управление кондиционером .....                                                             | 8  |
| 6. Центральный пульт управления с недельным таймером .....                                    | 18 |
| 7. Указания по эксплуатации .....                                                             | 20 |
| 8. Техническое обслуживание .....                                                             | 20 |
| 9. Габаритные и установочные размеры блоков .....                                             | 21 |
| 10. Монтаж фреоновых трубок.....                                                              | 26 |
| 11. Подключение кабелей электропитания и межблочных<br>соединительных кабелей управления..... | 28 |
| 12. Схемы электрические блоков.....                                                           | 32 |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Канальный кондиционер предназначен для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях (офисах, кафе и т.п.).

Кондиционер осуществляет:

- охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении и очистку воздуха от пыли;
- оптимальный выбор режима работы в автоматическом режиме в зависимости от температуры в помещении;
- автоматическое поддержание заданной температуры в помещении в режиме охлаждения, нагрева, осушения;
- автоматическую разморозку теплообменника внешнего блока.

Кондиционер снабжен функцией включения/выключения по таймеру (TIMER) и функцией оптимальной работы во время сна (SLEEP).

Управление кондиционера осуществляется проводным пультом дистанционного управления (ПДУ).

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### Общие указания

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию.

В целях обеспечения гарантии безопасной и долговременной эксплуатации, работы по установке и монтажу кондиционеров рекомендуется проводить специалистами сервисных служб.

### 2.1 Требования электробезопасности

- Электрическое подключение кондиционера должно быть выполнено специалистами в соответствии с действующими нормативными правилами.
- Кондиционер подключать только к силовой цепи с напряжением указанным в технических требованиях и способной выдержать ток, потребляемый кондиционером при работе.
- При подключении в цепи питания должен быть установлен автоматический выключатель, рассчитанный на соответствующую мощность.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- Не допускается касание заземляющего провода водопроводных труб, громоотводов, телефонной линии.
- Сетевой шнур должен быть расположен таким образом, чтобы он не подвергался механическому воздействию (защемление, хождение по нему, установка посторонних предметов)
- Не допускается установка внутреннего блока в местах прямого попадания воды, наличия большого количества пара.
- Кондиционер не должен устанавливаться в зоне воздействия сильных электромагнитных полей.
- Расстояние от блоков кондиционера до других электронных приборов (телевизор, магнитофон и т.п.) должно быть не менее 1 м.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.2 Общие требования безопасности

- Кондиционер должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить свободный вход и выход воздуха через вентиляционные жалюзи блоков, а также свободный доступ персонала при эксплуатации и сервисном обслуживании, с учетом норм техники безопасности.
- Не открывайте защитные панели и решетки кондиционера во время работы и не вставляйте пальцы и другие предметы в решетки.
- При извлечении фильтров для чистки обязательно отключите электропитание.
- Блоки кондиционера устанавливать на достаточно прочной, обеспечивающей надежное крепление, способной выдержать вес блоков стене или опоре.
- При выборе места установки следует избегать размещения блоков вблизи нагревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.
- Не размещать кондиционер вблизи печей, бойлеров и т.п., а также вблизи агрегатов, где возможна утечка горючих взрывоопасных газов.
- Не размещать блоки кондиционера в помещениях с большим содержанием масляных паров, дыма и пыли.
- В целях уменьшения воздействия вибрации при креплении внешнего блока на опоре или кронштейне, необходимо установить резиновые прокладки между опорой или кронштейном и блоком.
- Сливной шланг должен быть выведен таким образом чтобы обеспечить беспрепятственное удаление воды из поддона внутреннего блока, т.к. его переполнение может привести к попаданию воды внутрь помещения на людей и окружающие предметы (мебель, оргтехника и т.д.).
- Не допускайте к управлению и эксплуатации кондиционера детей.

### Внимание!!!

**Несоблюдение требований настоящей инструкции может привести к причинению вреда жизни и здоровью.**

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право на модернизацию, изменение технических характеристик и состава действующих моделей.

В таблице 3.1. приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151&94:

- при работе на охлаждение: внутри помещения 27 °C DB /19 °C WB  
снаружи помещения 35 °C DB/24 °C WB;
- при работе на нагрев: внутри помещения 20 °C DB /15 °C WB  
снаружи помещения 7 °C DB/ 6 °C WB.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение блоков                           | в целом                      |                     | FGR 20/BNa-M            | FGR 25/CNa-M             |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                              | внутренний                   |                     | FGR 20/BNa-M(I)         | FGR 25/CNa-M(I)          |
|                                              | наружный                     |                     | FGR 20/BNa-M(O)         | FGR 25/CNa-M(O)          |
| Производительность                           | охлаждение                   | кВт                 | 20,0                    | 25,0                     |
|                                              | нагрев                       |                     | 22,0                    | 27,5                     |
| Источник питания                             |                              |                     | 3Ф ~380В, 50Гц          |                          |
| Номинальная потребляемая мощность            | охлаждение                   | кВт                 | 8,4                     | 9,8                      |
|                                              | нагрев                       |                     | 7,0                     | 9,0                      |
| Номинальный ток                              | охлаждение                   | А                   | 15,3                    | 22,2                     |
|                                              | нагрев                       |                     | 13,2                    | 21,2                     |
| Максимальный рабочий ток                     | охлаждение                   | А                   | 22,7                    | 26                       |
|                                              | нагрев                       |                     | 19,1                    | 26                       |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP      |                              |                     | 2,38/2,97               | 2,5/3,06                 |
| Класс энергоэффективности охлаждения/обогрев |                              |                     | F/D                     | E/D                      |
| Тип хладагента                               |                              |                     | R410A                   |                          |
| Масса хладагента*                            |                              | кг                  | 5,3                     | 6,7                      |
| Характеристика фреоновой трассы              | диаметр трубы, дюйм(мм)      | жидк.               | 3/8" (9,52)             | 3/8" (9,52)              |
|                                              |                              | газ                 | 3/4" (19,05)            | 1" (25,4)                |
|                                              | Выход из внутр. блока        |                     | слева по ходу воздуха   |                          |
|                                              | Мах длина                    | м                   | 50                      | 50                       |
|                                              | Мах перепад высоты**         |                     | 30                      | 30                       |
|                                              | тип подключения к блокам     |                     | Паяное соединение       |                          |
| Диаметр дренажного отвода (наружный)         |                              |                     | 1"                      | 1"                       |
| Подвод кабеля электропитания                 | к наружн. блоку              |                     | 5 x 4,0 мм <sup>2</sup> | 5 x 10,0 мм <sup>2</sup> |
|                                              | к внутр. блоку               |                     | 5 x 1,5 мм <sup>2</sup> | 5 x 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Межблочное электросоединение                 |                              |                     |                         | 2 x 0,75 мм <sup>2</sup> |
| Автоматический выкл. (внутренний блок)       | номинальный ток              | А                   | 25                      | 15                       |
|                                              | характеристика отключения*** |                     | C                       |                          |
| Автоматический выкл. (наружный блок)         | номинальный ток              | А                   | 32                      | 32                       |
|                                              | характеристика отключения*** |                     | C                       |                          |
| Расход воздуха внутреннего блока             |                              | м <sup>3</sup> /час | 4000                    | 4800                     |
| Полное статическое давление                  |                              | Па                  | 200                     | 110                      |
| Уровень шума                                 | внутренний                   | дБ (А)              | 54                      | 55                       |
|                                              | наружный                     |                     | 61                      | 66                       |
| Габаритные размеры, (Ш x В x Г)              | внутренний                   | мм                  | 1463x389x799            | 1500x500x1000            |
|                                              | наружный                     |                     | 1150x1350x460           | 1150x1600x360            |
| Вес                                          | внутренний                   | кг                  | 86                      | 150                      |
|                                              | наружный                     |                     | 127                     | 185                      |

\* Количество фреона, заправленного в наружном блоке рассчитано на трассу длиной не более 7,5 м. При увеличении трассы необходимо производить дозаправку кондиционера в расчете 54 г на 1 м длины для моделей 20 и 25 кВт, 110 г/м для модели 30 кВт и 170 г/м для модели 40 кВт.

\*\* При перепаде высот между внутренним и внешним блоком более 7 метров необходимо через каждые 4–6 м по высоте устанавливать маслоподъемную петлю.

\*\*\* Данные по автоматическим выключателям приведены для фирмы ABB, при использовании автоматических выключателей других фирм ток отсечки должен быть не менее 7 In (In — номинальный потребляемый ток). Допустимый дисбаланс фаз по напряжению ±2%.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение блоков                           | в целом                      |        | FGR 30/BNa-M             | FGR40/BNa-M              |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
|                                              | внутренний                   |        | FGR 30/BNa-M(I)          | FGR 40/BNa-M(I)          |
|                                              | наружный                     |        | FGR 30/BNa-M(O)          | FGR 40/BNa-M(O)          |
| Производительность                           | охлаждение                   | кВт    | 30,0                     | 40,0                     |
|                                              | нагрев                       |        | 33,0                     | 42,0                     |
| Источник питания                             |                              |        | 3Ф ~380В, 50Гц           |                          |
| Номинальная потребляемая мощность            | охлаждение                   | кВт    | 12,5                     | 15,8                     |
|                                              | нагрев                       |        | 10,5                     | 14,0                     |
| Номинальный ток                              | охлаждение                   | А      | 23,4                     | 30,0                     |
|                                              | нагрев                       |        | 22,6                     | 26,6                     |
| Максимальный рабочий ток                     | охлаждение                   | А      | 30,6                     | 42                       |
|                                              | нагрев                       |        | 26,4                     | 38,2                     |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP      |                              |        | 2,4/3,14                 | 2,5/3,0                  |
| Класс энергоэффективности охлаждения/обогрев |                              |        | F/D                      | E/D                      |
| Тип хладагента                               |                              |        | R410A                    |                          |
| Масса хладагента*                            |                              | кг     | 9,5                      | 10,5                     |
| Характеристика фреоновой трассы              | диаметр трубы, дюйм(мм)      | жидк.  | 1/2" (12,7)              | 5/8" (15,87)             |
|                                              |                              | газ    | 1 1/8" (28,57)           | 1 1/8" (28,57)           |
|                                              | Выход из внутр. блока        |        |                          |                          |
|                                              | Мах длина                    | м      | 50                       | 50                       |
|                                              | Мах перепад высоты**         |        | 30                       | 30                       |
|                                              | тип подключения к блокам     |        |                          |                          |
| Диаметр дренажного отвода (наружный)         |                              |        | 1"                       | 1"                       |
| Подвод кабеля электропитания                 | к наружн. блоку              |        | 5 x 10,0 мм <sup>2</sup> | 5 x 10,0 мм <sup>2</sup> |
|                                              | к внутр. блоку               |        | 5 x 1,5 мм <sup>2</sup>  | 5 x 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Межблочное электросоединение                 |                              |        |                          |                          |
| Автоматический выкл. (внутренний блок)       | номинальный ток              | А      | 25                       | 25                       |
|                                              | характеристика отключения*** |        | C                        |                          |
| Автоматический выкл. (наружный блок)         | номинальный ток              | А      | 40                       | 40                       |
|                                              | характеристика отключения*** |        | C                        |                          |
| Расход воздуха внутреннего блока             |                              | м³/час | 5500                     | 7000                     |
| Полное статическое давление                  |                              | Па     | 200                      | 150                      |
| Уровень шума                                 | внутренний                   | дБ (А) | 57                       | 58                       |
|                                              | наружный                     |        | 67                       | 69                       |
| Габаритные размеры, (Ш x В x Г)              | внутренний                   | мм     | 1500x500x1000            | 1700x650x1100            |
|                                              | наружный                     |        | 974x1190x566             | 1290x1772x880            |
| Вес                                          | внутренний                   | кг     | 156                      | 215                      |
|                                              | наружный                     |        | 216                      | 300                      |

\* Количество фреона, заправленного в наружном блоке рассчитано на трассу длиной не более 7,5 м. При увеличении трассы необходимо производить дозаправку кондиционера в расчете 54 г на 1 м длины для моделей 20 и 25 кВт, 110 г/м для модели 30 кВт и 170 г/м для модели 40 кВт.

\*\* При перепаде высот между внутренним и внешним блоком более 7 метров необходимо через каждые 4–6 м по высоте устанавливать маслоподъемную петлю.

\*\*\* Данные по автоматическим выключателям приведены для фирмы АВВ, при использовании автоматических выключателей других фирм ток отсечки должен быть не менее 7 In (In — номинальный потребляемый ток). Допустимый дисбаланс фаз по напряжению ±2%.

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

### 4.1 Состав кондиционера в соответствии с рисунком 4.1

Канальный кондиционер состоит из внутреннего блока, наружного блока, соединительного трубопровода, проводного пульта управления, кабеля управления и электрических кабелей питания.

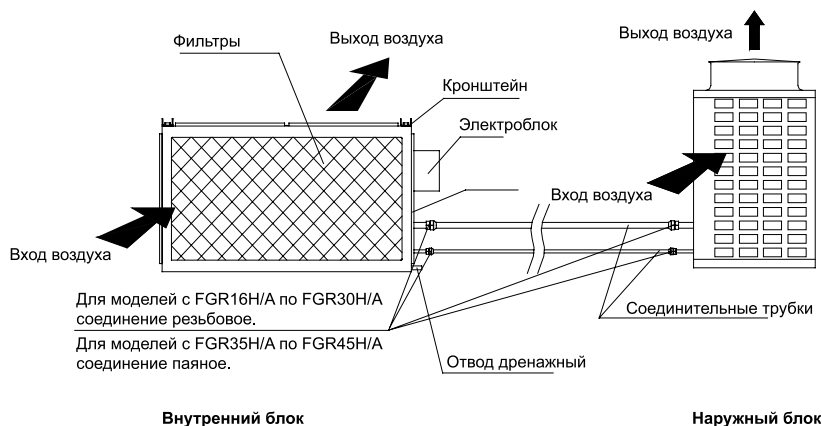


Рисунок 4.1 – Состав кондиционера

### 4.2 Принцип работы

Принцип работы кондиционера заключается в следующем (см. рисунок 4.2). Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Он отсасывает из испарителя пары хладагента, сжимает их и нагнетает в конденсатор. В конденсаторе происходит охлаждение паров хладагента до их насыщения и конденсации, то есть до перехода паров в жидкое состояние. Терморегулирующий вентиль (капиллярная трубка) пропускает жидкий хладагент из конденсатора в испаритель, происходит дросселирование жидкости, то есть жидкий хладагент поступает в испаритель под низким давлением, что необходимо для его кипения (испарения) при низкой температуре. Затем газообразный хладагент вновь всасывается компрессором и цикл повторяется.

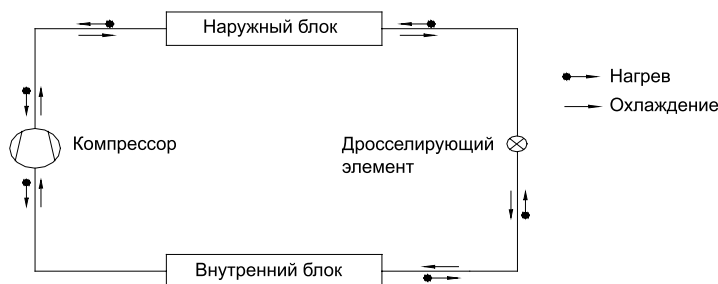


Рисунок 4.2 – Схема работы кондиционера

### 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Управление кондиционером производится при помощи проводного пульта управления (п. 5.1), который входит в комплект поставки.

Длина провода от пульта до внутреннего блока в стандартной поставке 8м. Максимальная длина провода может быть 20 м.

В качестве опций может быть использоваться пульт централизованного управления со встроенным недельным таймером (раздел 6).

#### 5.1 Проводной пульт управления

**Внимание! Отсутствие описания для отдельных знаков индикации и кнопок на пульте управления свидетельствует об отсутствии соответствующих функций.**



Рис. 5.1

#### 5.1.1 Индикация ЖК-дисплея пульта (Рис. 5.2)

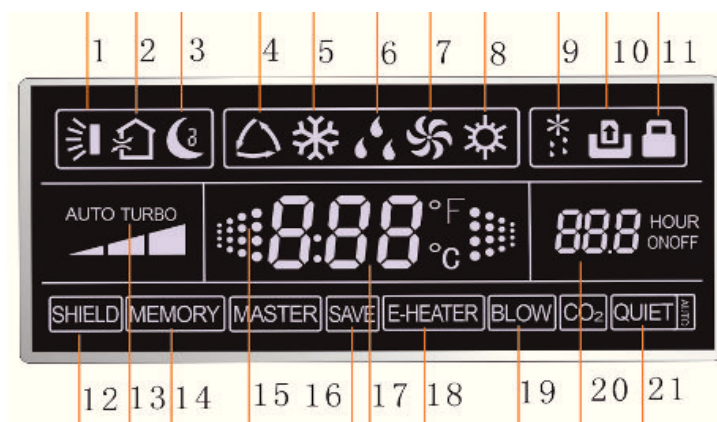


Рис. 5.2

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 5.1.1 Комментарии по индикации на ЖК-дисплее см. в таблице 5.1

Таблица 5.1

| Поз | Индикация                                        | Комментарии                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SWING (Качание жалюзи)                           | функция отсутствует                                                                                                                                     |
| 2   | AIR (Приток воздуха с улицы)                     | функция отсутствует                                                                                                                                     |
| 3   | SLEEP (режим СОН)                                | Индикация при включении режима SLEEP (СОН)                                                                                                              |
| 4   | Режим AUTO (Автоматический)                      | Индикация при включении автоматического режима (AUTO)                                                                                                   |
| 5   | Режим COOL (Охлаждение)                          | Индикация при включении режима охлаждения (COOL)                                                                                                        |
| 6   | Режим DRY (Осушение)                             | Индикация при включении режима осушения (DRY)                                                                                                           |
| 7   | Режим FAN (Вентиляция)                           | Индикация при включении режима вентиляции (DRY)                                                                                                         |
| 8   | Режим HEAT (Нагрев)                              | Индикация при включении режима нагрева (DRY)                                                                                                            |
| 9   | Функция Defrost (Разморозка)                     | Индикация при автоматическом включении функции размораживания в режиме нагрева                                                                          |
| 10  | Функция Gate control                             | Функция отсутствует                                                                                                                                     |
| 11  | Функция Lock (Блокировка)                        | Блокировка кнопок пульта при управлении                                                                                                                 |
| 12  | Функция Shield (Защита)                          | Блокировка управления с индивидуального пульта при дистанционном управлении                                                                             |
| 13  | Функция Turbo                                    | функция отсутствует                                                                                                                                     |
| 14  | Функция Memory (Авторестарт)                     | Автоматическое включение кондиционера в работу с заданными параметрами после несанкционированного отключения электропитания и возобновления его подачи. |
| 15  | Автоматическая индикация при работе кондиционера |                                                                                                                                                         |
| 16  | Save (Энергосбережение)                          | Режим энергосбережения                                                                                                                                  |
| 17  | Индикация заданной температуры                   |                                                                                                                                                         |
| 18  | E-Heater (Электронагреватель)                    | функция отсутствует                                                                                                                                     |
| 19  | Blow (Самоочистка)                               | Индикация функции самоочистки                                                                                                                           |
| 20  | Timer (Таймер)                                   | Индикация режима таймера                                                                                                                                |
| 21  | Режим Quiet (Тихий)                              | Индикация функции бесшумной работы/бесшумной работы в автоматическом режиме                                                                             |

### 5.1.2 Кнопочная панель пульта (рис. 5.3).

Комментарии к кнопочной панели см. в таблице 5.2.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Рис. 5.3

Таблица 5.2

| Поз  | Наименование кнопки           | Описание                                                                                     |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Enter/Cancel                  | Кнопка выбора, подтверждения и отмены выбранных режимов и параметров                         |
| 2, 6 | «▲», «▼»                      | Кнопки установки значений заданной температуры и времени таймера                             |
| 3    | Fan<br>(Скорость вентилятора) | Скорость вентилятора задана производителем и не регулируется                                 |
| 4    | Mode (Режим работы)           | Кнопка задания режимов работы                                                                |
| 5    | Function (Функции)            | Кнопка включения функций Blow, Sleep, Save, Quiet.<br>Функции Air, Turbo, Heater отсутствуют |
| 7    | Timer (Таймер)                | Кнопка включения функции таймера                                                             |
| 8    | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)             | Кнопка включения/выключения кондиционера                                                     |

5.1.2.1 При одновременном нажатии кнопок MODE (поз. 4) и ▲ (поз.2) включает-ся функция Memory (авторестарт), то есть, кондиционер автоматически возобнов-ляет работу в случае перебоев в подаче электропитания. Для отмены функции не-обходимо на кнопки нажать повторно.

5.1.2.2 При одновременном нажатии кнопок ▲ и ▼ включается функция LOCK, т.е блокируются кнопки пульта управления. Для отмены функции необходимо на кнопки нажать повторно.


5.1.2.3 При нажатии одновременно кнопок MODE (поз. 4) и FUNCTION (поз. 5) и удержании их в течение 5 сек включается режим выставления адреса пульта. Уста-новка адреса проводного пульта производится работниками сервисной службы.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 5.2 Порядок управления с проводного пульта

5.2.1 При подаче электропитания на кондиционер на проводном пульте загорается индикация температуры см. рис. 5.4 (а).

5.2.1.1 При включении кондиционера в работу кнопками ON/OFF автоматически на жк-дисплее высвечивается индикация в соответствии с рис. 5.4 (б).

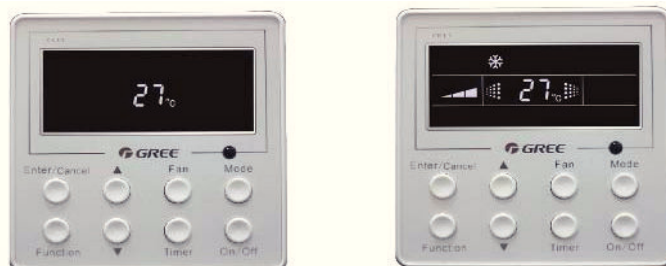

а)

б)

Рис. 5.4

5.2.2 Кнопкой MODE задается режим работы в следующей последовательности Автоматический AUTO «△» — Охлаждение COOLING «❄» — Осушение «☼» — Вентилятор «🌀» (рис. 5.5).



Рис. 5.5

5.2.3 Кнопками ▲ и ▼ устанавливается необходимая температура в режимах охлаждения (COOL), нагрева (HEAT) и осушения (DRY) в диапазоне от 16 до 30 °C (Рис. 5.6).

В режимах AUTO, FAN температура не устанавливается.



Рис. 5.6

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 5.2.4 Установка функции таймера (рис. 5.7).

5.2.4.1 Функция таймера (Timer) позволяет запрограммировать включение или выключение кондиционера с заданными параметрами через установленный промежуток времени.

5.2.4.2 Диапазон включения или выключения по таймеру от 0,5 до 24 часов.

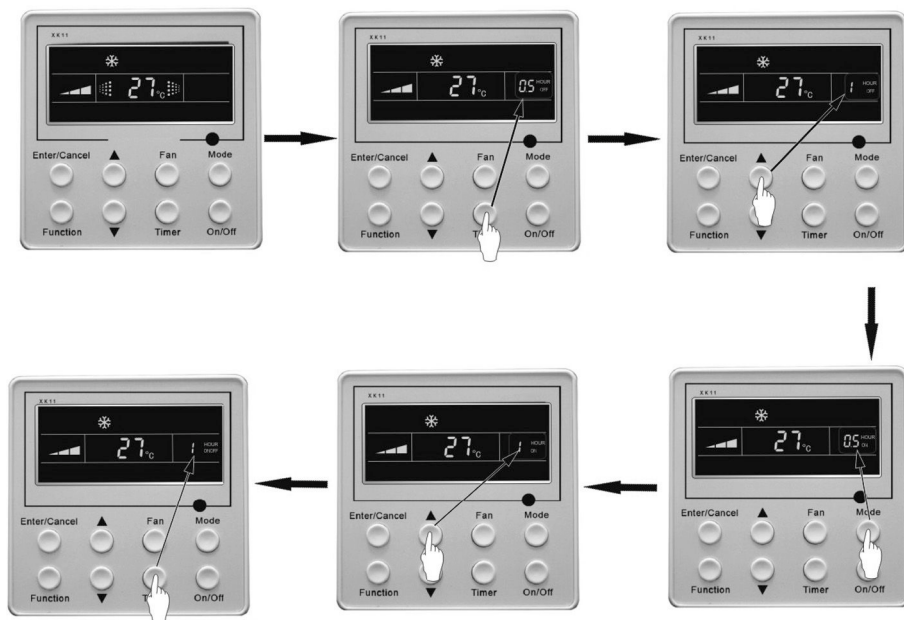


Рис. 5.7

5.2.4.3 Для установки включения кондиционера по таймеру (TIMER ON) при неработающем кондиционере необходимо нажать на кнопку TIMER, на жк-дисплее в зоне времени (Hour) начинает мигать индикация. Кнопками ▲ и ▼ устанавливается необходимое время, через которое включится. Затем нажать кнопку TIMER для подтверждения.

5.2.4.4 При неработающем кондиционере можно параллельно установить время выключения, если после установки значений времени включения, до подтверждения кнопкой TIMER нажать кнопку MODE. Затем кнопками ▲ и ▼ задать необходимое время выключения и нажать кнопку TIMER для подтверждения.

5.2.4.5 Для установки выключения кондиционера по таймеру (TIMER ON) при работающем кондиционере необходимо нажать на кнопку TIMER, на жк-дисплее в зоне времени (Hour) начинает мигать индикация. Кнопками ▲ и ▼ устанавливается необходимое время, через которое выключится. Затем нажать кнопку TIMER для подтверждения.

5.2.4.6 При работающем кондиционере можно параллельно установить время включения, если после установки значений времени выключения, до подтвержде-

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ния кнопкой **TIMER** нажать кнопку **MODE**. Затем кнопками **▲** и **▼** задать необходимое время включения и нажать кнопку **TIMER** для подтверждения.

5.2.4.7 Если на работающем блоке установлено и время включения, и время выключения, то на дисплее пульта будет высвечиваться время выключения.

5.2.4.8 Если на не работающем блоке установлено и время включения, и время выключения, то на дисплее пульта будет высвечиваться время включения.

5.2.4.9 При неработающем блоке и одновременной установке **TIMER OFF** и **TIMER ON** время выключения (**TIMER OFF**) рассчитывается от времени включения.

5.2.4.10 При работающем блоке и одновременной установке **TIMER OFF** и **TIMER ON** время включения (**TIMER OFF**) рассчитывается от времени выключения.

### 5.2.5 Установка функции **Sleep (Кон)**.

5.2.5.1 Для установки функции **Кон (Sleep)** необходимо при **включенном в работу** кондиционере кнопкой **FUNCTION** выбрать функцию **Sleep** и нажать кнопку **ENTER/Cancel**. (Рис. 5.8).

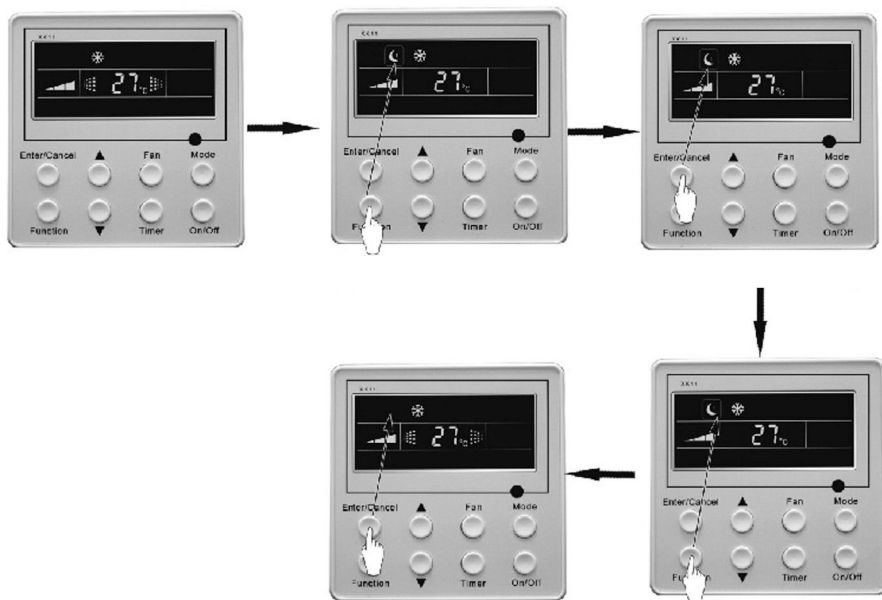


Рис. 5.8

5.2.5.2 Для выключения режима **Sleep (Кон)** кнопкой **FUNCTION** выбрать функцию **Sleep** и нажать кнопку **ENTER/Cancel**. (Рис. 5.2.5).

5.2.5.3 Режим **Sleep (Кон)** выключается при выключении кондиционера.

5.2.5.4 Если режим **Sleep** установлен в режиме охлаждения, то после первого часа работы заданная температура автоматически повышается на 1 °С, после второго часа работы заданная температура автоматически повышается еще на 1 °С. Далее заданная температура не меняется в процессе работы.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.2.5.5 Если режим **Sleep** установлен в режиме нагрева, то после первого часа работы заданная температура автоматически понижается на 1 °C, после второго часа работы заданная температура автоматически понижается еще на 1 °C. Далее заданная температура не меняется в процессе работы.

5.2.5.6 Режим **Sleep** не задается в режимах кондиционера **AUTO** и **FAN**.

### 5.2.6 Функция энергосбережения (Save).

5.2.6.1 Функция энергосбережения представляет собой работу кондиционера в определенном заданном диапазоне температуры. То есть, в режиме охлаждения или нагрева задается нижнее или верхнее предельное значение температуры.

Нижнее значение температуры, установленное в функции Save может быть не ниже плюс 16 °C. Верхнее значение температуры, установленное в функции Save может быть не выше плюс 30 °C.

5.2.6.2 Для включения в рабочем режиме необходимо кнопкой **FUNCTION** выбрать функцию **Save** (рис. 5.9). Затем кнопками **▲** и **▼** задать нижнее предельное значение температуры в режиме охлаждения или верхнее предельное значение в режиме нагрева и нажать кнопку **Enter/Cancel** для подтверждения.

Для отмены работы функции нужно еще раз кнопкой **FUNCTION** выбрать **Save** и нажать кнопку **Enter/Cancel**.

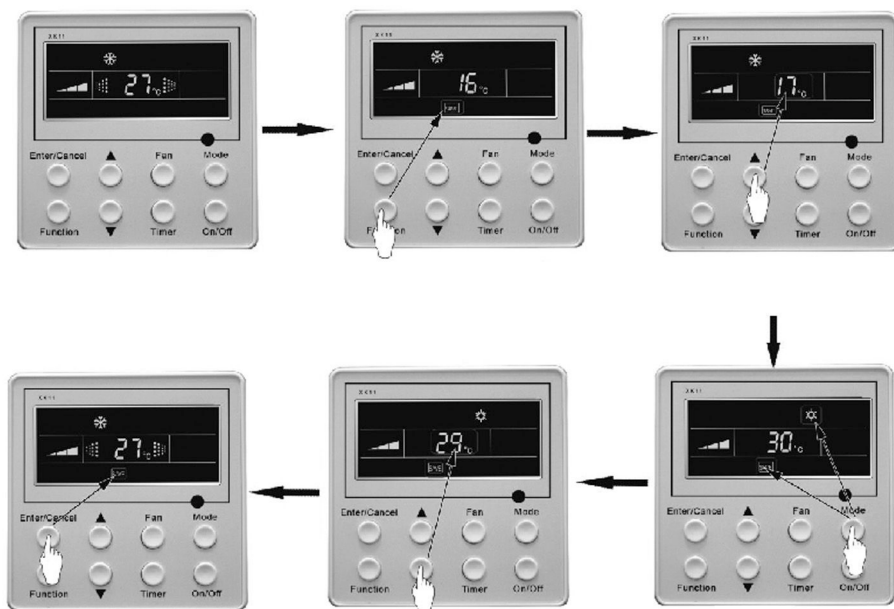


Рис. 5.9

5.2.6.3 Если после нажатия кнопки **FUNCTION** параметры не будут заданы в течение 5 сек, то система автоматически выходит из данной настройки.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.2.6.4 Если включен режим кондиционера AUTO с установленной функцией Save, то параметры температуры определяются режимом AUTO.

5.2.6.5 При сбое электропитания и последующего восстановления значение функции сохраняются.

5.2.6.6 Если при включенной функции заданная температура выходит из диапазона установленных предельных значений температуры в функции **Save**, то приоритетное значение имеет предельное значение температуры, установленное в функции **Save**.

5.2.7 Функция самоочистки (BLOW).

5.2.7.1 Функция BLOW это проветривание внутреннего блока кондиционера после выключения его пультом из режима охлаждения (COOL) или осушения (DRY).

5.2.7.2 При выключении кондиционера из режима охлаждения (COOL) или осушения (DRY) вентилятор внутреннего блока продолжает работать еще в течение 10 мин, затем выключается.

5.2.7.3 Для включения необходимо кнопкой FUNCTION выбрать функцию BLOW (рис. 5.2.6) и нажать кнопку Enter/Cancel для подтверждения.

Для отмены работы функции нужно еще раз кнопкой FUNCTION выбрать BLOW и нажать кнопку Enter/Cancel. (рис. 5.10).

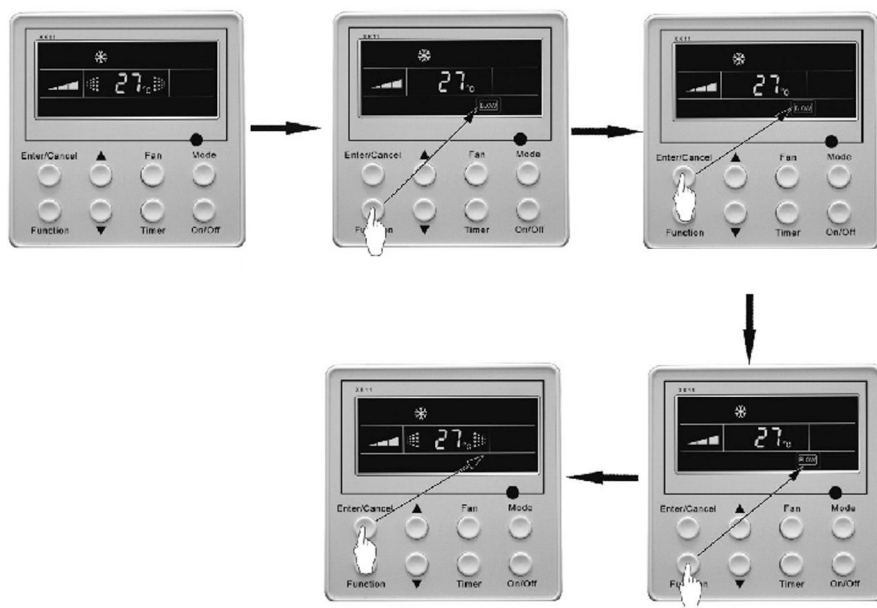


Рис. 5.10

### 5.3 Функция установки датчика температуры окружающего воздуха

5.3.1 В статусе кондиционера «Выключено» нажмите кнопки FUNCTION и TIMER одновременно и удерживайте в течение 5 сек. для вызова меню.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.3.2 Нажмите кнопку MODE и для каждой установки кнопками ▲ и ▼ выберите датчик температуры, по которому будет работать кондиционер:

1) Датчик температуры окружающего воздуха, встроенный во внутренний блок (в зоне индикации времени таймера высвечивается значение 01).

2) Датчик температуры, встроенный в проводной пульт (в зоне индикации времени таймера высвечивается значение 02).

3) Датчик температуры во внутреннем блоке при работе в режиме охлаждения, осушения и вентиляции и датчик в пульте управления для режимов нагрева и автоматического.

### 5.4 Установка функции Мемогу (Авторестарт)

5.4.1 Функция **Мемогу (Авторестарт)** предполагает автоматическое возобновление работы кондиционера при отключении электропитания и последующем возобновлении.

5.4.2 Для включения функции авторестарта в рабочем режиме нажмите и удерживайте одновременно кнопки **MODE** и «▲». При включении авторестарта на панели индикации загорается индикация MEMORY.

### 5.5 Запрос температуры окружающего воздуха наружного блока

5.5.1 Для запроса температуры **окружающего воздуха наружного блока** необходимо в режиме кондиционера ON или OFF нажать и удерживать кнопку **Enter/Cancel** в течение 5 с, после звукового сигнала на дисплее высветится температура. Для снятия запроса необходимо нажать любую кнопку.

**Внимание!** данная функция присутствует не во всех моделях наружных блоках.

### 5.6 Запрос ошибок

5.6.1 Нажмите и удерживайте одновременно кнопки FUNCTION и «▲» в течение 5 сек. Затем нажмите кнопку ENTER/CANCEL. Кондиционер прекращает работу на 30 мин.

5.6.2 После нажмите кнопку MODE. В зоне индикации температуры высвечивается порядковый номер ошибки 00-04. Кнопками ▲ и ▼ листайте коды ошибок, которые высвечивается в зоне индикации времени таймера, например E1.

### 5.7 Выбор шкалы температуры (Цельсия или Фаренгейта)

5.7.1 В состоянии OFF нажмите кнопку MODE и «▼» и удерживайте в течение 5 секунд. Показание температуры на дисплее будет меняться между шкалой Цельсия и Фаренгейта.

### 5.8 Блокировка кнопок пульта управления

5.8 Для блокировки кнопок пульта управления нажмите и удерживайте в течение 5 сек одновременно кнопки ▲ и ▼. На дисплее появиться значок «».

### 5.9 Индикация кодов неисправностей

5.9.1 При возникновении неисправности на ЖК-дисплее пульта управления высвечивается код неисправности в виде буквенно-цифровых символов (рис. 5.11).

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Рис. 5.11

### 5.13 Таблица кодов неисправностей.

| Код неис-<br>правности | Комментарии                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| E1                     | Сработала защита по высокому давлению нагнетания компрессора                |
| E2                     | Защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока                       |
| E3                     | Защита по низкому давлению компрессора                                      |
| E4                     | Защита по высокой температуре нагнетающей трубки компрессора                |
| E5                     | Защита компрессора от перегрузок по току                                    |
| E6                     | Неисправность коммутации                                                    |
| E8                     | Сработала защита электродвигателя вентилятора внутреннего блока             |
| E9                     | Защита электродвигателя внутреннего блока                                   |
| F0                     | Неисправность датчика входящего воздуха во внутреннем блоке                 |
| F1                     | Неисправность датчика на теплообменнике внутреннего блока                   |
| F2                     | Неисправность датчика на теплообменнике наружного блока                     |
| F3                     | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха наружного блока       |
| F4                     | Неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке компрессора         |
| F5                     | Неисправность датчика температуры в пульте управления (не для всех моделей) |
| EH                     | Неисправность электронагревателя (ТЭНа)                                     |
| C5*                    | Неисправность разъема соединительного кабеля                                |
| C1                     | Короткое замыкание                                                          |
| C2                     | Перегорел предохранитель                                                    |

\* — Для моделей FGR 20/BNa-M, FGR 30/BNa-M.

## 6. Центральный пульт управления с недельным таймером

6.1 В качестве опции может использоваться пульт централизованного управления со встроенным недельным таймером. (Рис. 6.1)

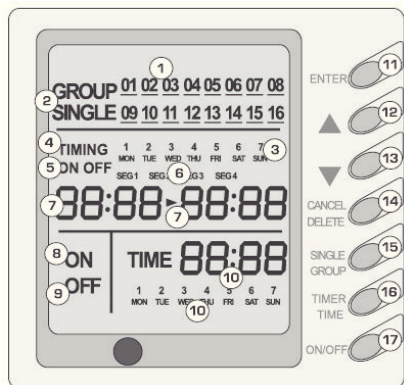


Рис. 6.1

6.2 К одному центральному пульту может быть подключено до 16 кондиционеров данного типа (SENGLE GROUP).

6.3 В системе централизованного управления применяется протокол обмена RS485.

6.4 В качестве соединительного кабеля управления применяется 2-х жильная витая пара. Максимально допустимая длина кабеля не более 1200 м.

6.5 С центрального пульта возможно включение или выключение отдельных кондиционеров или группы кондиционеров, недельное программирование работы по таймеру. Для каждого дня работы возможно задание до 4 периодов работы кондиционеров (SEG1... SEG4).

Комментарии к Рис. 6.1

| Поз. | Индикация                                           | Поз.  | Кнопки                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ЖК-дисплей                                          | 11    | Кнопка ENTER-подтверждение/ввод выбранного параметра                                                |
| 2    | Номер кондиционера                                  | 12,13 | Кнопки выбора параметров и значений                                                                 |
| 3    | Индикация дня недели                                | 14    | Кнопка отмены, удаления выбранных значений                                                          |
| 4    | Зона индикации таймера                              | 15    | Кнопка выбора кондиционера или группы кондиционеров для активации работы или для удаления активации |
| 5    | Индикация состояния таймера: ON/OFF                 | 16    | Кнопка активации режима таймера для задания времени таймера или времени часов                       |
| 6    | Индикация временного периода                        | 17    | Кнопка включения или выключения блоков кондиционеров                                                |
| 7    | Индикация времени включения и выключения по таймеру |       |                                                                                                     |
| 8    | Индикация состояния блока (ON)                      |       |                                                                                                     |
| 9    | Индикация состояния блока (OFF)                     |       |                                                                                                     |
| 10   | Индикация времени часов (CLOCK)                     |       |                                                                                                     |

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 6.6 Схема подключения пульта централизованного управления

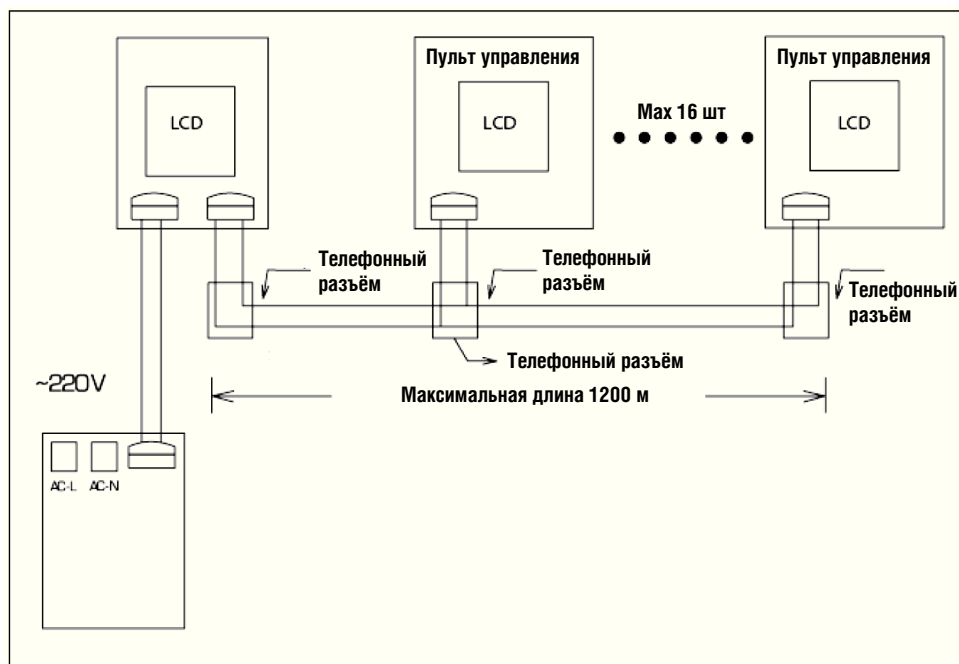


Рис. 6.2

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Эксплуатацию кондиционера производить в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

7.2 Температурный диапазон эксплуатации в соответствии таблицей 7.1

Таблица 7.1

|                                               | Внутри помещения,<br>(DB/WB) °C | Снаружи помещения,<br>(DB/WB) °C |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Максимальная температура при охлаждении, t °C | 32/23                           | 43/26                            |
| Минимальная температура при охлаждении, t °C  | 21/15                           | 18(-15*)/--                      |
| Максимальная температура при нагреве, t °C    | 27/--                           | 24/18                            |
| Минимальная температура при нагреве, t °C     | 20/--                           | -7/-8                            |

\*Температура для блоков со встроенными низкотемпературными комплектами

7.3 Диапазон регулируемой температуры воздуха внутри помещения от 16 до 30 °C.

7.4 По вопросам гарантийного и пост гарантийного технического обслуживания обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

### 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Для обеспечения безопасной и безотказной работы необходимо своевременное техническое сервисное обслуживание. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться специалистами сервисных центров.

8.2 При проведении сервисного обслуживания в обязательном порядке должны проверяться надежность контактов проводов заземления и электропитания

8.3 Воздушные нейлоновые фильтры внутреннего блока должны своевременно очищаться от загрязнений и промываться

8.4 Теплообменник наружного блока необходимо регулярно один раз в два месяца очищать от загрязнений нейлоновой щеткой или пылесосом.


8.5 Необходимо периодически проверять натяжение приводных ремней вентилятора и при необходимости регулировать.

8.6 Для обеспечения беспрепятственного слива конденсата необходимо проверять дренажную трубку на предмет отсутствия засорения.

8.7 После окончания сезона работы необходимо отключить источник питания, снять и очистить воздушные фильтры, очистить блоки от пыли.

## 9. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

### 9.1 Установочные размеры внутренних блоков

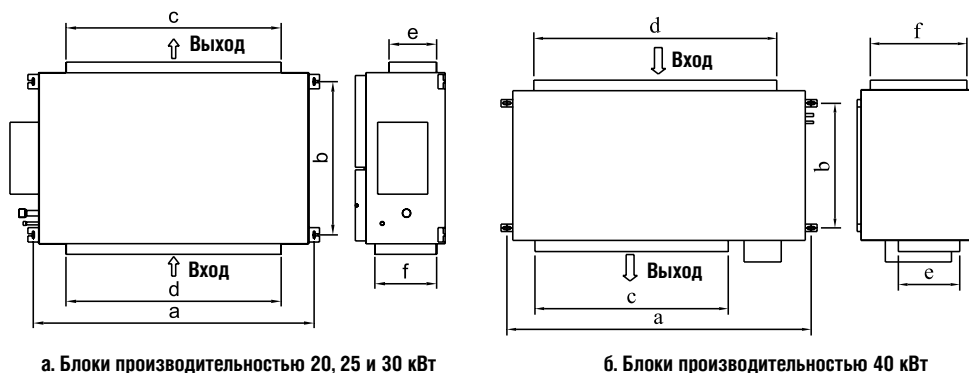

| Модель блока       | a    | b    | c    | d    | e   | f   |
|--------------------|------|------|------|------|-----|-----|
| FG(R)20/ BNa -M(I) | 1353 | 632  | 992  | 1150 | 192 | 343 |
| FG(R)25/ CNa -M(I) | 1560 | 910  | 331  | 1194 | 292 | 342 |
| FG(R)30/ BNa -M(I) | 1560 | 910  | 1194 | 1194 | 292 | 342 |
| FG(R)40/ BNa -M(I) | 1780 | 1040 | 868  | 1450 | 347 | 555 |

Рис. 9.1

### Габаритные и установочные размеры наружных блоков

9.2.1 Габаритные и установочные размеры наружных блоков моделей FGR20/ BNa-M(O) и FGR25/CNa-M(O), рис. 9.2.

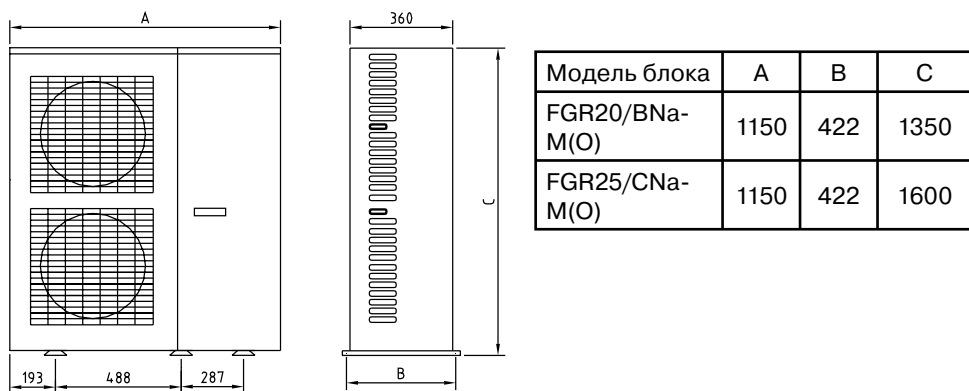


Рис. 9.2

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.2.2 Габаритные и установочные размеры наружных блоков моделей FGR30/BNa-M(O) и FGR40/BNa-M(O), рис. 9.3.

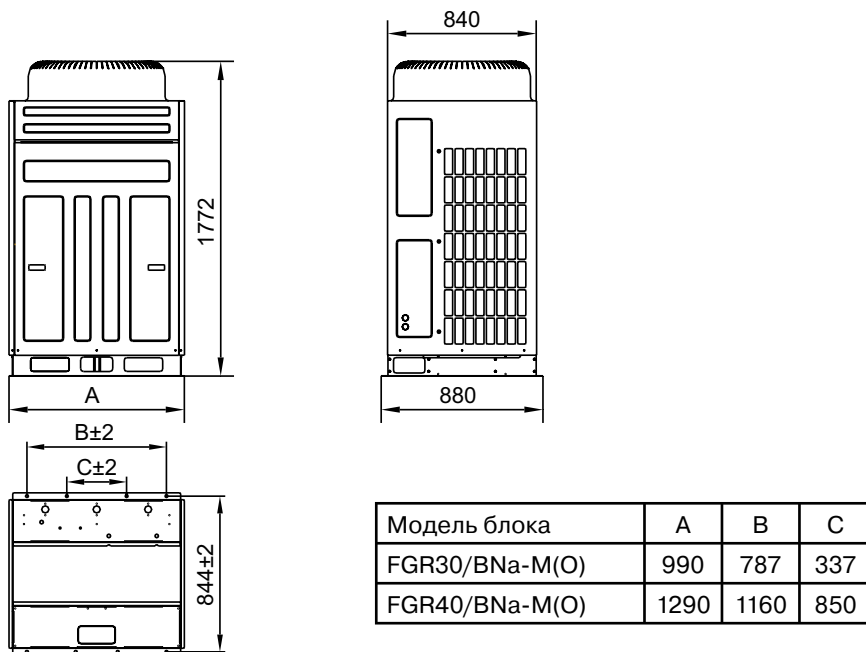


Рис. 9.3

### 9.3 Размещение и установка внутреннего блока

9.3.1 Внутренний блок должен быть установлен горизонтально с использованием строительного уровня, рис. 9.4.

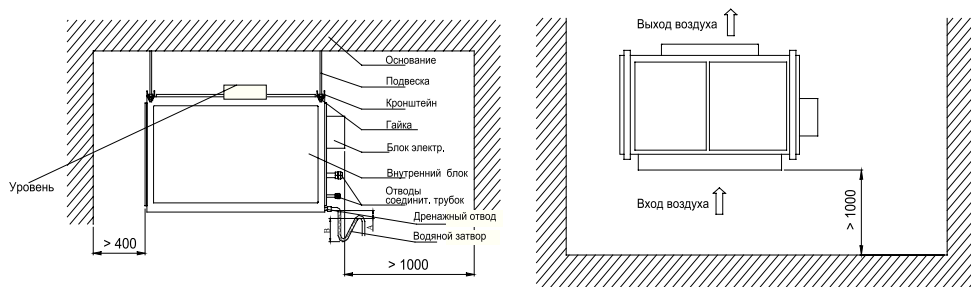


Рис. 9.4

9.3.2 Установка внутреннего блока производится подвесками (4 шт). Запас прочности каждой подвески должен быть таким, чтобы каждая выдерживала четырехкратный вес блока.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 9.3.3 Монтаж дренажного шланга

- Для организации слива конденсата из внутреннего блока необходимо через муфту к дренажному отводу подключить дренажный шланг или трубу.
- Дренажная труба должна быть установлена с уклоном по ходу слива.
- С целью свободного слива конденсата и предотвращения доступа неприятного запаха из сливной трубы в помещение необходимо установить водяной затвор в соответствии с рисунком, при этом  $h \geq 30$  см,  $x > h/2$ .
- Соединительная муфта должна быть изолирована теплоизоляционным материалом.


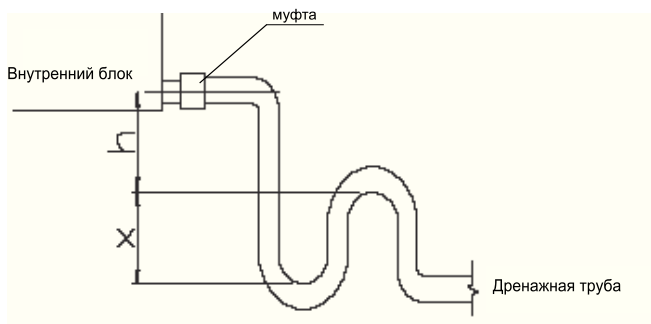


Рис. 9.5

### 9.3.4 Регулировка ремня привода вентилятора

- Вращение вентилятора обеспечивается ременной передачей.
- Скорость и устойчивость вращения вентилятора зависит от натяжения приводного ремня.
- Регулировку натяжения ремня вентилятора необходимо производить периодически.
- При замене ремня необходимо после суток работы провести дополнительную регулировку натяжения, затем проверить натяжение через неделю эксплуатации.
- Для регулировки натяжения ремня необходимо ослабить болты крепления основания электродвигателя (см. рисунок 9.6). Затем путем перемещения основания с двигателем в соответствующую сторону (см. рисунок 9.7) добиться необходимой величины натяжения и затянуть болты.

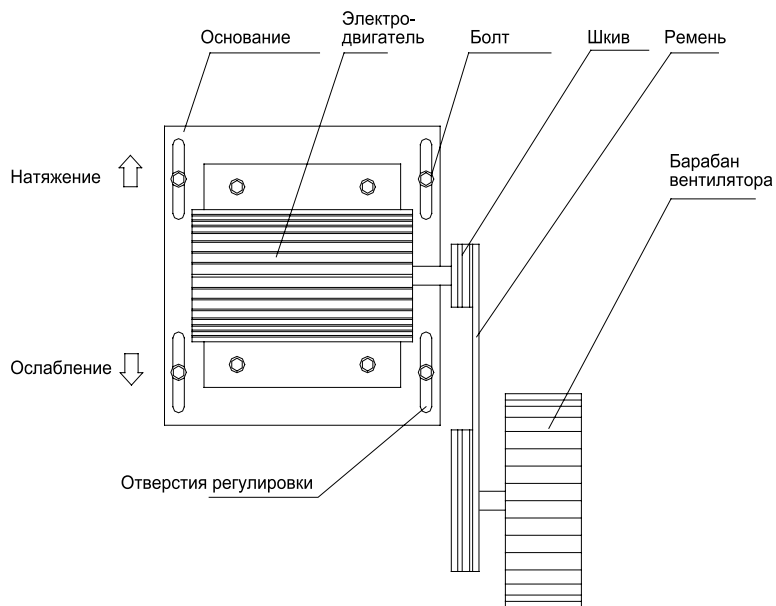

Регулировка натяжения ремня привода

Рис. 9.6

- Сила натяжения ремня проверяется тензометром в соответствии с рисунком.

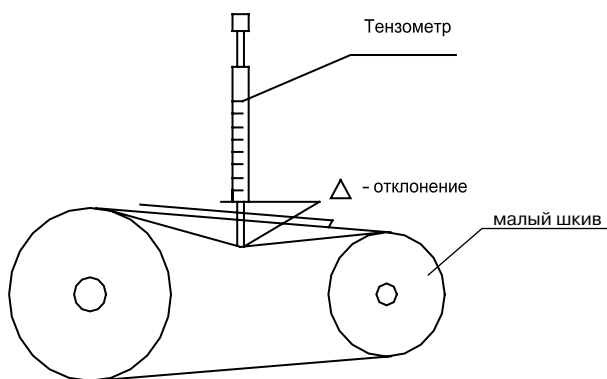


Схема измерения натяжения ремня привода вентилятора

Рис. 9.7

- Значение величины отклонения ( $\Delta$ ) определяется по формуле:  
 $\Delta = L/64$ , где  $L$  — общая длина ремня.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Значение натяжения ремня при этом должно соответствовать таблице.

Таблица 9.1

| Обозначение марки ремня | Диаметр малого шкива, мм | Сила натяжения при $\Delta$ , (Н) |      |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|
|                         |                          | Min.                              | Max. |
| SPA                     | 80–132                   | 25                                | 35   |
| SPZ                     | 56–95                    | 13                                | 20   |
|                         | 100–140                  | 20                                | 25   |

**Внимание!** Запрещается запускать кондиционер без подключенных вентиляционных каналов.

- Проектирование и монтаж вентиляционных каналов проводить в соответствии с требованиями нормативной документации.
- При проектировании вентиляционных каналов необходимо обеспечить необходимый уровень вентиляции, низкий уровень шума и вибрации. Необходимо избегать резких изгибов каналов входящего воздуха.
- При использовании внутреннего блока с притоком свежего воздуха, труба воздуховода свежего воздуха должна быть покрыта термоизоляцией и установлен регулятор подачи свежего воздуха.
- При смешивании свежего и рециркулируемого воздуха канал свежего воздуха размещается поверх канала рециркулируемого воздуха.
- Соединения между внутренним блоком и трубами воздухопроводов должны быть гибкими. Воздуховоды должны быть прочно закреплены на внутреннем блоке
- Источники шумов и воздушные выходы необходимо располагать вдали от людей.
- Рекомендуется использовать вентиляционных решётки защищенные от воздействия конденсата.
- Все воздухопроводы должны быть хорошо изолированы с целью исключения утечек тепла и образования конденсата. Поверх изоляционного материала накладывается фольга, а затем монтируется охватывающий крепежный элемент.
- Соединительные элементы воздухопроводов должны быть также надёжно изолированы.
- Все воздухопроводы должны быть надёжно закреплены металлическими подвесками, жёстко вмонтированными в потолок.
- Типовые схемы подключения вентиляционных каналов в соответствии с рисунками приведенными ниже.


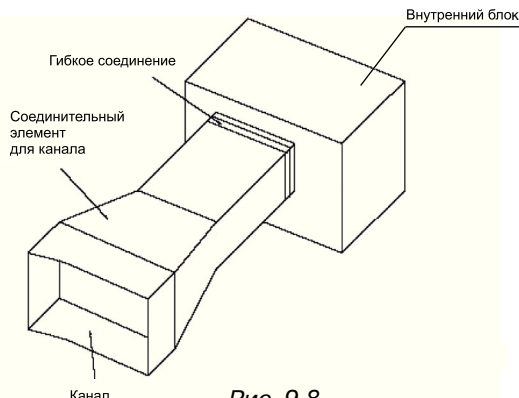


Рис. 9.8

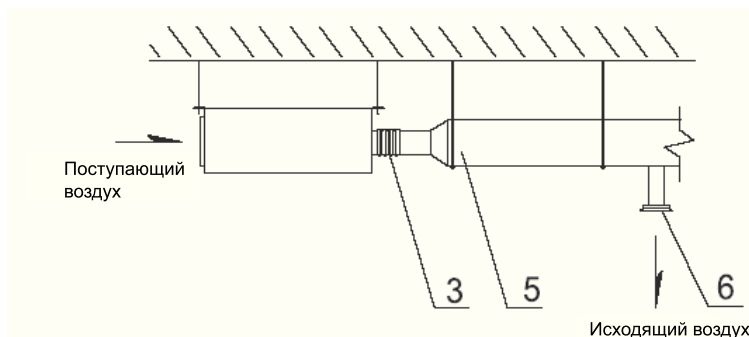

| Поз. | Наименование             | Поз. | Наименование           |
|------|--------------------------|------|------------------------|
| 1    | Подвеска                 | 4    | Вентиляционная решетка |
| 2    | Входящий воздуховод      | 5    | Выходной воздуховод    |
| 3    | Гибкая труба воздуховода | 6    | Распределитель воздуха |


Рис. 9.9

## 10 МОНТАЖ ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК

- Все операции по монтажу трубок должны проводиться с использованием специальных инструментов и приспособлений.
- Перед началом монтажа необходимо проверить размер трубок и тщательно просчитать длину трассы.
- Внутренняя поверхность медных соединительных трубок должна быть чистой, без каких-либо загрязнений.
- Количество изгибов трубок при монтаже должно быть сокращено до минимума.
- Радиусгиба трубок должен быть не менее  $2d$ ,  $d$  – внешний диаметр трубки.
- Не допускается замятие трубки в сечении.
- Трубки допускается изгибать в одном и том же месте не более трех раз.
- Для резки трубок необходимо использовать специальный труборез.
- Трубки нельзя отпиливать, поскольку добиться гладкого и перпендикулярного распила трубок невозможно.
- Торцы трубок перед развальцовкой должны быть ровные без заусенцев.
- При необходимости удалить заусенцы на кромке трубки с помощью развертки (риммера).
- Во избежание попадания в трубку металлического порошка при резании конец трубки должен быть направлен вниз.
- Неправильное или неполное удаление заусенцев может вызвать утечку хладагента и привести к неисправности компрессора.
- На медные соединительные трубки должны быть надеты теплоизоляционные трубки. При использовании отрезков теплоизоляционных трубок они должны быть склеены по торцам.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При необходимости сделайте отверстие в стене для прокладывания трассы межблочного соединения в соответствии с рисунком 10.1.

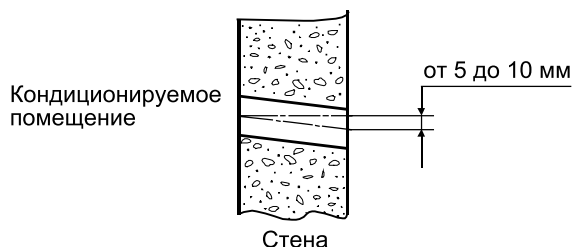

Монтажное отверстие в стене

Рис. 10.1

- Для удобства подключения соединительных трубок используются специальные отводы (фитинги)
- При подключении соединительных трубок пайкой необходимо вставить одну трубку в другую на глубину не менее диаметра внутренней вставляемой трубки. Зазор между стенками трубок должен быть 0,025...0,125 мм.
- Пайку производить нагреванием пламенем горелки с использованием медно-фосфорного твердого припоя.
- При удлинении трассы возможно применение межтрубного соединения с использованием соединительной муфты (см. рисунок 10.2)



Соединение труб при удлинении трассы

Рис. 10.2

- Момент затяжки гаек трубопровода кондиционера в соответствии с таблицей.

Таблица 10.1

| Диаметр трубки,<br>мм | Момент затяжки,<br>Нм | Диаметр трубки,<br>мм | Момент затяжки,<br>Нм |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16                    | 60 — 65               | 25                    | 80 — 105              |
| 19                    | 75 — 85               | 28                    | 90 — 115              |
| 22                    | 85 — 100              | 35                    | 115 — 120             |

- Заправка кондиционеров фреоном рассчитана на длину трассы не более 7,5 м.
- При увеличении длины трассы более 7,5 м необходимо производить дозаправку фреона в соответствии с таблицей.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Модель                                | FGR20/BNa-M | FGR25/CNa-M | FGR30/BNa-M | FGR40/BNa-M |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Количество фреона для дозаправки, г/м | 54          | 54          | 110         | 170         |

- Если наружный блок установлен выше внутреннего, то при перепаде высот между блоками более 7 м, необходимо через каждые 6 м на газовой трубе устанавливать маслоподъемные петли (см. рисунок).

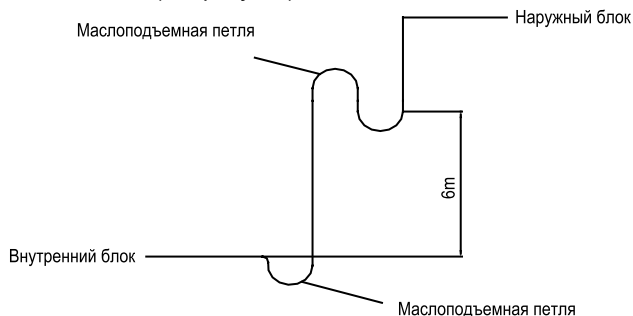


Схема установки маслоподъемных петель

Рис. 10.3

## 11 Подключение кабелей электропитания и межблочных соединительных кабелей управления

11.1 Подключение электрических кабелей проводить в соответствии со схемой подключения и действующими нормативными правилами электробезопасности.

- При подключении к источнику питания необходимо использовать автоматические выключатели с током отсечки не менее 7 In (In & номинальный потребляемый ток).

- Соединительные трубки, кабель управления и при необходимости дренажная трубка должны быть обернуты монтажной липкой лентой


### 11.2 Таблица кабелей питания и автоматических выключателей

| Модель блока   | Параметры электропитания | Автоматический выключатель | Кабель электропитания    |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| FGR20/BNa-M(I) | ~3ф/380-415В/50Гц        | 10 A                       | 5 x 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| FGR25/CNa-M(I) |                          |                            |                          |
| FGR30/BNa-M(I) |                          |                            |                          |
| FGR40/BNa-M(I) |                          | 25 A                       | 5 x 4,0 мм <sup>2</sup>  |
| FGR20/BNa-M(O) |                          |                            |                          |
| FGR25/CNa-M(O) |                          |                            |                          |
| FGR30/BNa-M(O) |                          | 32 A                       | 5 x 6,0 мм <sup>2</sup>  |
| FGR40/BNa-M(O) |                          |                            |                          |
|                |                          | 40 A                       | 5 x 10,0 мм <sup>2</sup> |

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 11.3 Схема подключения модели FGR20/BNa-M


380-415V 3N~ 50Hz

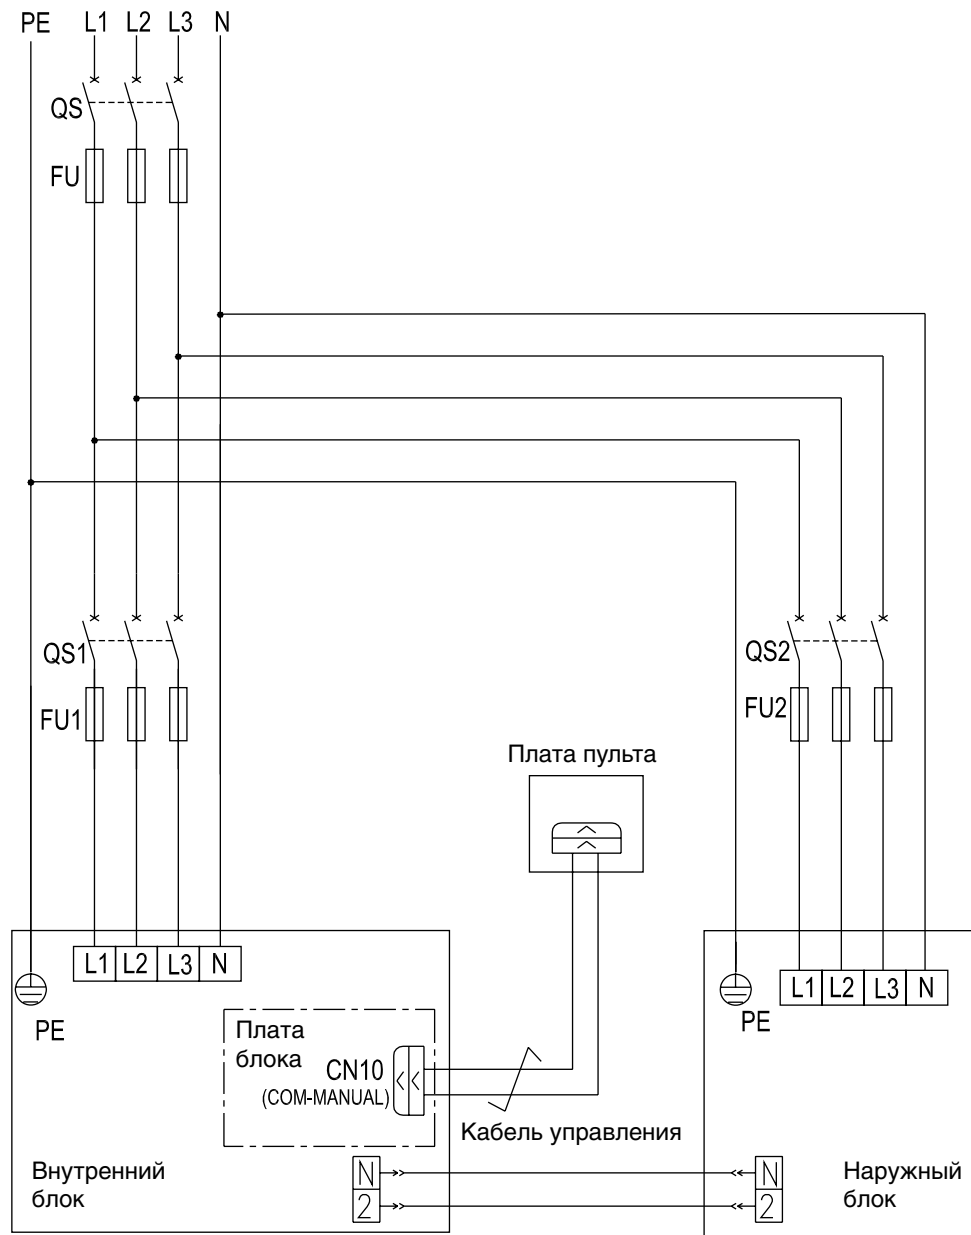

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 11.4 Схема подключения модели FGR25/CNa-M, FGR30/BNa-M,


380-415V 3N~ 50Hz

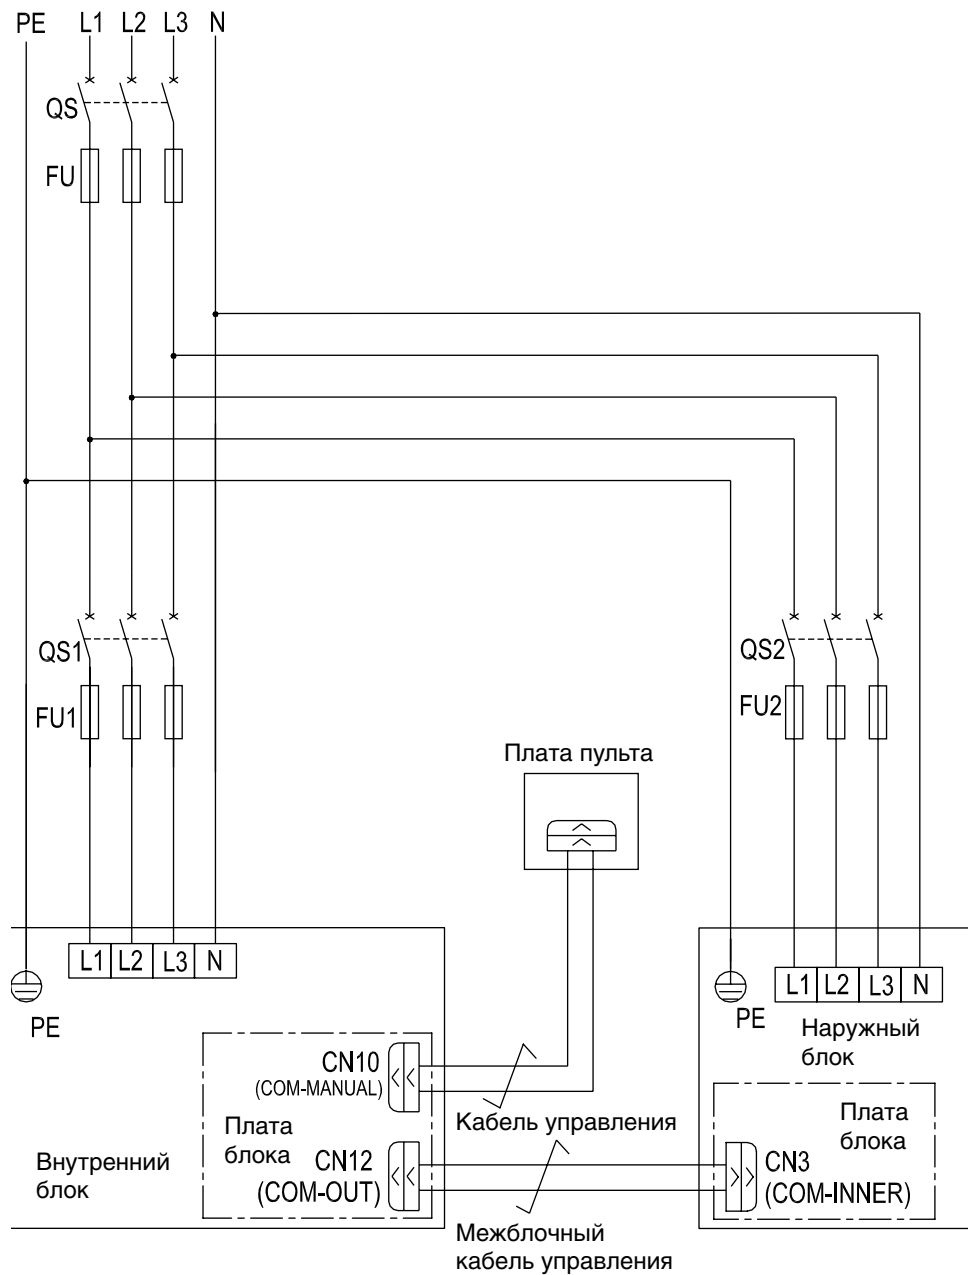

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


### 11.5 Схема подключения модели FGR40/BNa-M

380-415V 3N~ 50Hz

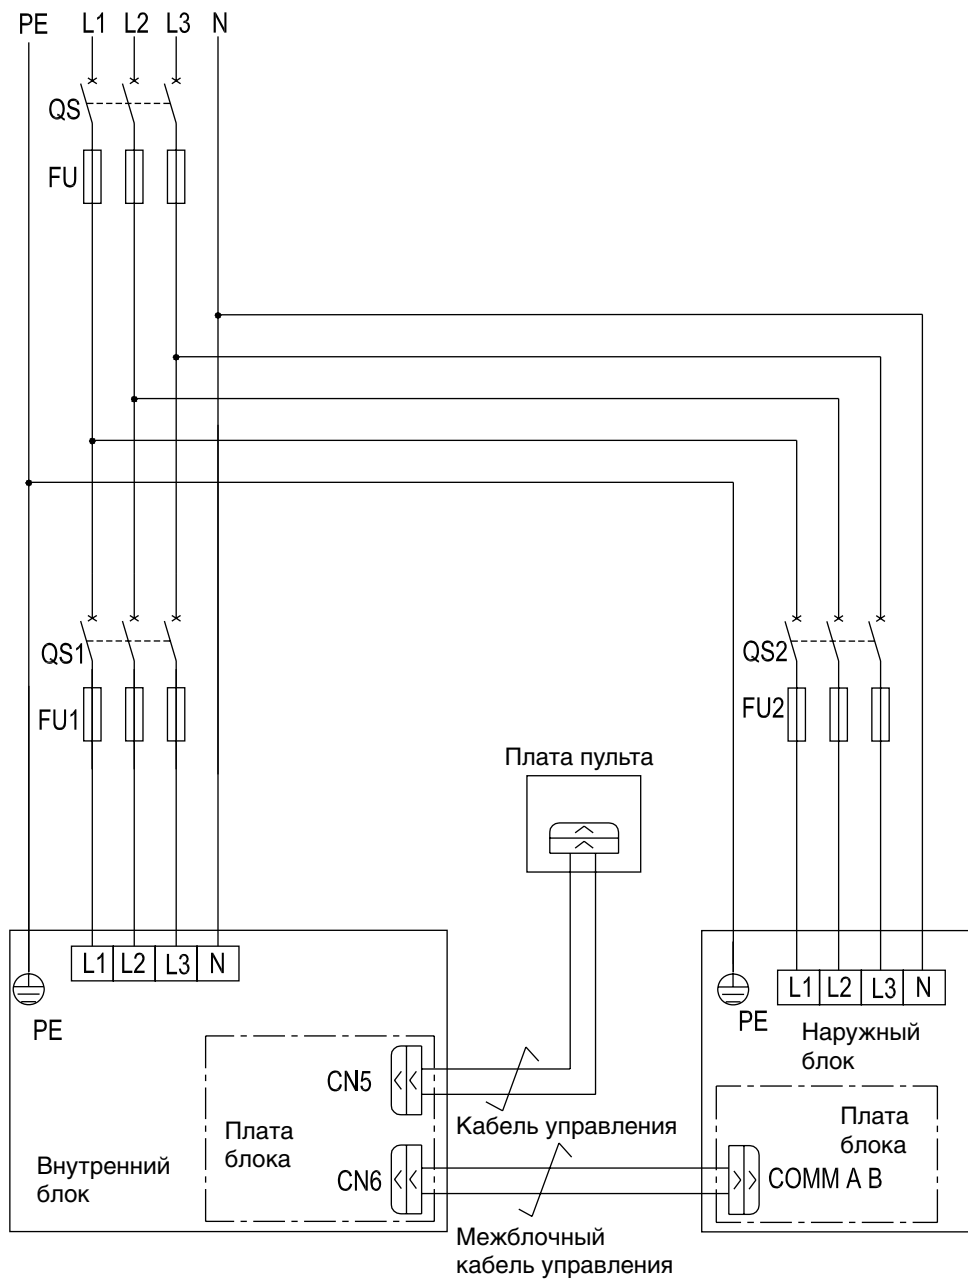


## 12 СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКОВ

FG(R)20/BNa-M(I)

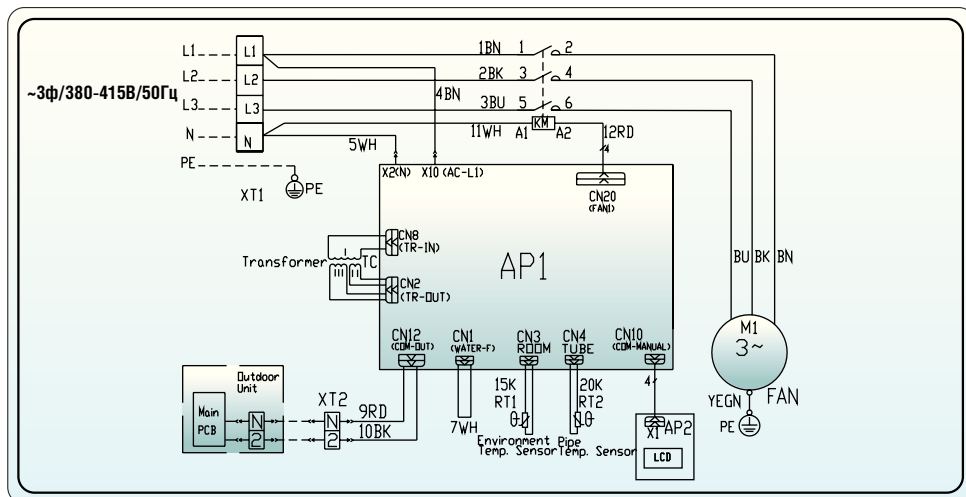


FG(R)25/CNa-M(I), FG(R)30/BNa-M(I)

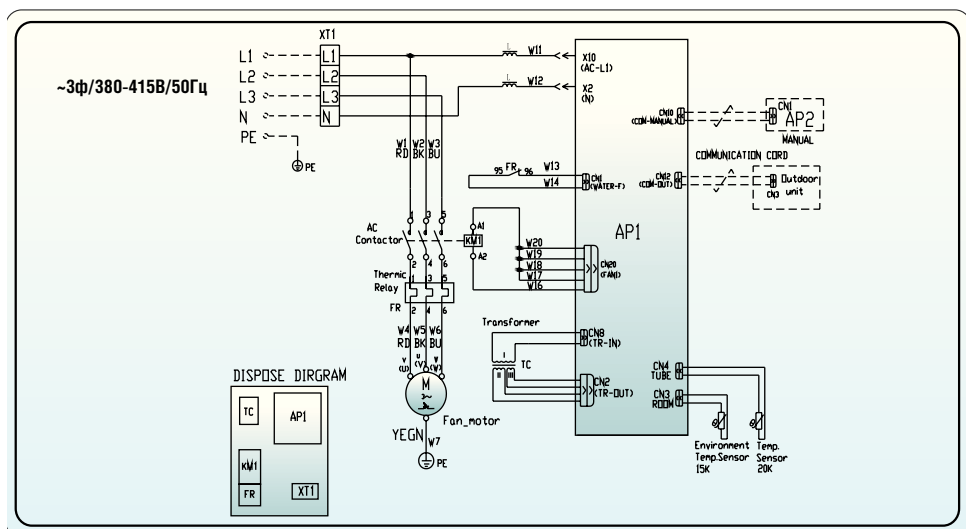


# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

FG(R)40/BNa-M(I)

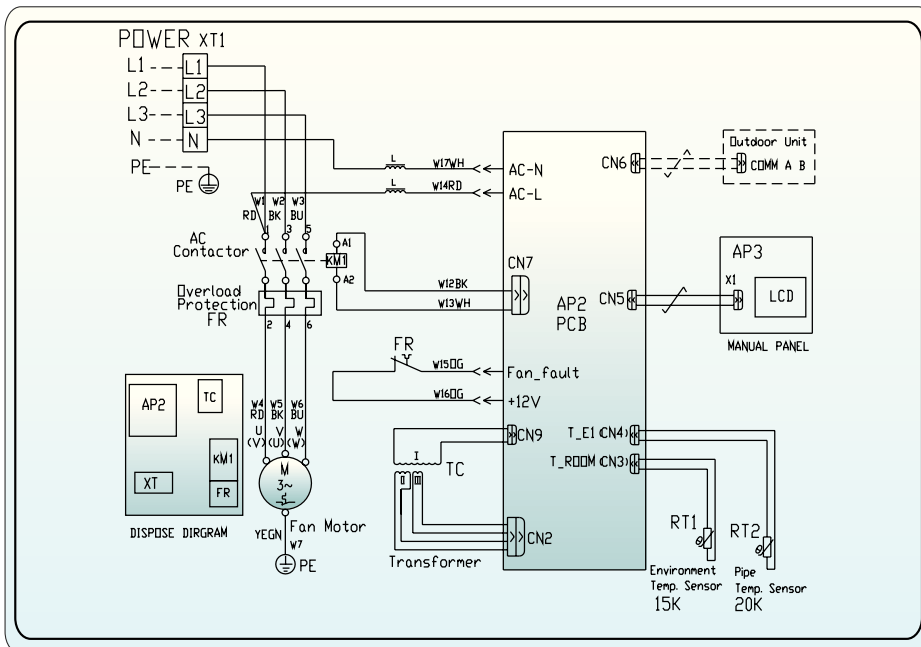


FGR20/BNa-M(O)

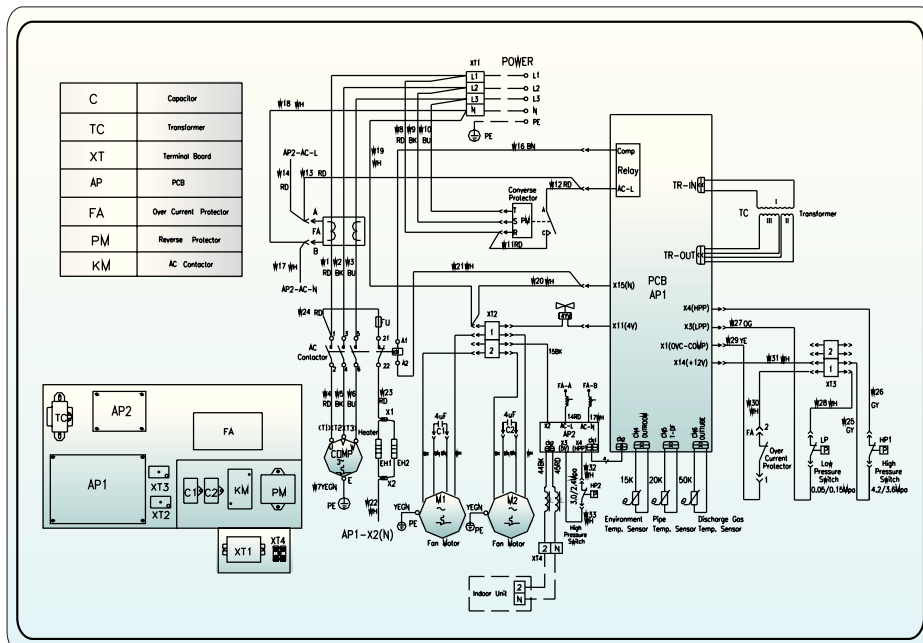


# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## FGR25/CN α-M(O)

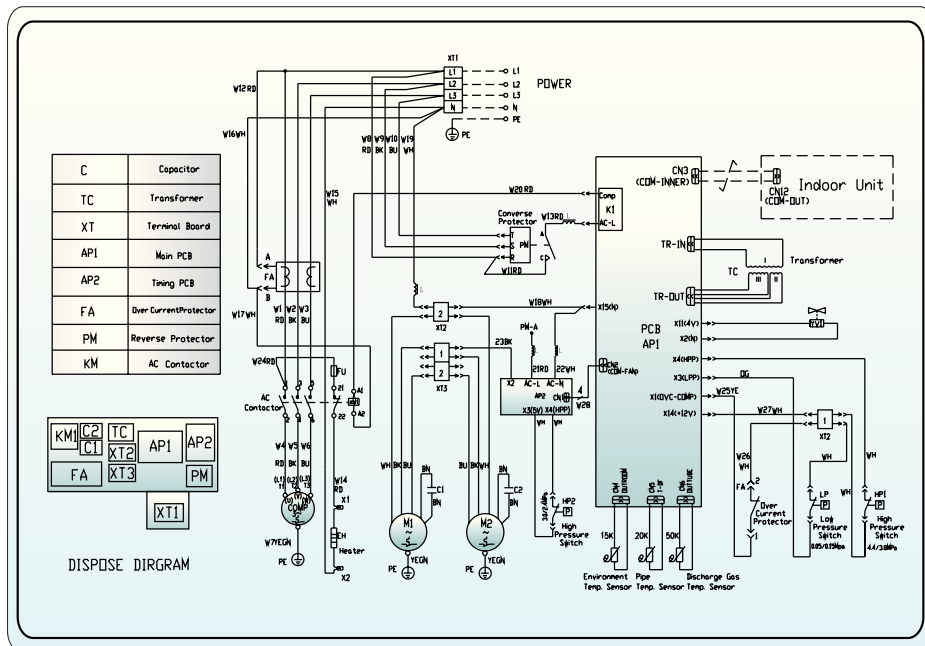

## FGR30/BN α-M(O)

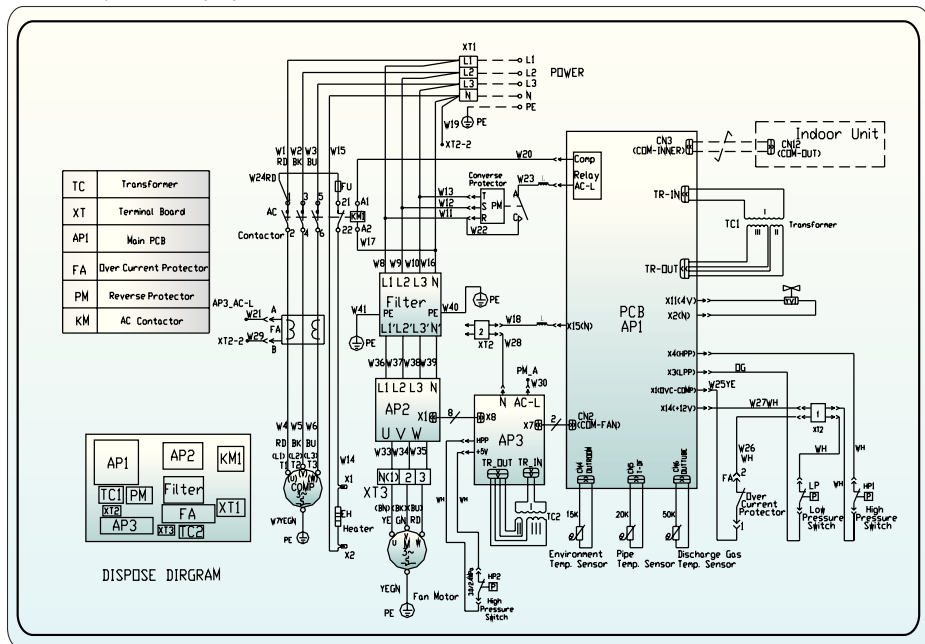

# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

FGR 40/BN α-M (O)

