

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –25 °С до +40 °С и относительной влажности 60 % при плюс 20 °С, допускается хранение при влажности 80 % и температуре плюс 25 °С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы – 3 года. Срок эксплуатации – 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства: _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: « ____ » _____ 201__ г.

Подпись продавца: _____ М.П.

**Изготовитель: ООО «ЭКФ Электротехника»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9
Тел: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
8 (800) 333-88-15 (техническая поддержка)**

WWW.EKFGROUP.COM

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –25 °С до +40 °С и относительной влажности 60 % при плюс 20 °С, допускается хранение при влажности 80 % и температуре плюс 25 °С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы – 3 года. Срок эксплуатации – 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства: _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: « ____ » _____ 201__ г.

Подпись продавца: _____ М.П.

**Изготовитель: ООО «ЭКФ Электротехника»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9
Тел: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
8 (800) 333-88-15 (техническая поддержка)**

WWW.EKFGROUP.COM

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –25 °С до +40 °С и относительной влажности 60 % при плюс 20 °С, допускается хранение при влажности 80 % и температуре плюс 25 °С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы – 3 года. Срок эксплуатации – 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства: _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: « ____ » _____ 201__ г.

Подпись продавца: _____ М.П.

**Изготовитель: ООО «ЭКФ Электротехника»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9
Тел: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
8 (800) 333-88-15 (техническая поддержка)**

WWW.EKFGROUP.COM



ПАСПОРТ
Щит этажный 2-6 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic

Корпуса щитов этажных серии ЩЭ предназначены для приема, поквартирного распределения и учета электроэнергии, а так же защиты групповых линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях. Для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной аппаратуры и других слаботочных систем. Соответствуют ТУ 3434-001-96504521-2007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Кол-во автоматов в распределительном отсеке	2 кв.: 2х9 модулей; 3 кв.: 3х9 модулей; 4-6 кв.: 4х9 модулей * возможно срезать перемычку между окошками, увеличив макс. кол-во модулей на 2 в каждом ряду
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Способ установки	встраиваемый
Масса нетто, кг	17
Угол открытия дверей, °	120
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP31



ПАСПОРТ
Щит этажный 2-6 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic

Корпуса щитов этажных серии ЩЭ предназначены для приема, поквартирного распределения и учета электроэнергии, а так же защиты групповых линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях. Для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной аппаратуры и других слаботочных систем. Соответствуют ТУ 3434-001-96504521-2007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Кол-во автоматов в распределительном отсеке	2 кв.: 2х9 модулей; 3 кв.: 3х9 модулей; 4-6 кв.: 4х9 модулей * возможно срезать перемычку между окошками, увеличив макс. кол-во модулей на 2 в каждом ряду
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Способ установки	встраиваемый
Масса нетто, кг	17
Угол открытия дверей, °	120
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP31



ПАСПОРТ
Щит этажный 2-6 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic

Корпуса щитов этажных серии ЩЭ предназначены для приема, поквартирного распределения и учета электроэнергии, а так же защиты групповых линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях. Для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной аппаратуры и других слаботочных систем. Соответствуют ТУ 3434-001-96504521-2007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Кол-во автоматов в распределительном отсеке	2 кв.: 2х9 модулей; 3 кв.: 3х9 модулей; 4-6 кв.: 4х9 модулей * возможно срезать перемычку между окошками, увеличив макс. кол-во модулей на 2 в каждом ряду
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Способ установки	встраиваемый
Масса нетто, кг	17
Угол открытия дверей, °	120
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP31

Параметры	Значения
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1000х950х140
Размер ниши (ВхШхГ), мм	минимальный: 930 х 860 х 140
	максимальный: 980 х 930 х более 140

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от –40 °С до +40 °С.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.


Вводно-учетный отсек – для установки счетчиков электроэнергии на дин-рейку и аппарата для отключения магистральной линии. Максимальная глубина счетчика – 130 мм.

Распределительный отсек – для установки модульных устройств на дин-рейку. Свободный доступ к токоведущим частям закрыт оперативной панелью.

Слаботочный отсек – оснащен перфорированными профилями для прокладки и крепления телевизионной, телефонной, домофонной линии, радиосети, охранной и пожарной сигнализации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1. Паспорт – 1 шт.
- 2. Металлокорпус в сборе – 1 шт.
- 3. Дин-рейки для распределительного отсека: 2 кв. – 1 шт., 3–6 кв. – 2 шт.
- 4. Дин-рейки для вводно-учетного отсека: 2 кв. – 2 шт., 3–6 кв. – 4 шт.
- 5. Перфорированные планки для слаботочного отсека – 3 шт.
- 6. Болт распорный – 4 шт.
- 7. Замок металлический IP31 – 3 шт.
- 8. Окно учета пластиковое – по количеству квартир.

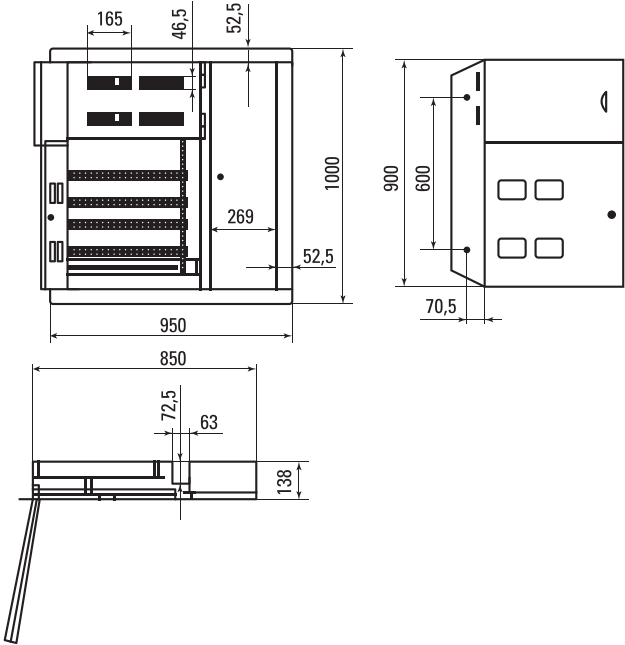

Параметры	Значения
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1000х950х140
Размер ниши (ВхШхГ), мм	минимальный: 930 х 860 х 140
	максимальный: 980 х 930 х более 140

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от –40 °С до +40 °С.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.


Вводно-учетный отсек – для установки счетчиков электроэнергии на дин-рейку и аппарата для отключения магистральной линии. Максимальная глубина счетчика – 130 мм.

Распределительный отсек – для установки модульных устройств на дин-рейку. Свободный доступ к токоведущим частям закрыт оперативной панелью.

Слаботочный отсек – оснащен перфорированными профилями для прокладки и крепления телевизионной, телефонной, домофонной линии, радиосети, охранной и пожарной сигнализации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1. Паспорт – 1 шт.
- 2. Металлокорпус в сборе – 1 шт.
- 3. Дин-рейки для распределительного отсека: 2 кв. – 1 шт., 3–6 кв. – 2 шт.
- 4. Дин-рейки для вводно-учетного отсека: 2 кв. – 2 шт., 3–6 кв. – 4 шт.
- 5. Перфорированные планки для слаботочного отсека – 3 шт.
- 6. Болт распорный – 4 шт.
- 7. Замок металлический IP31 – 3 шт.
- 8. Окно учета пластиковое – по количеству квартир.

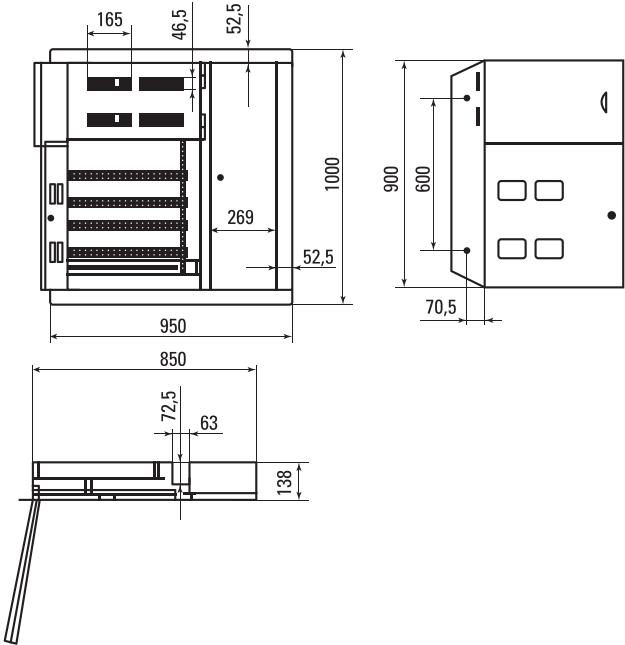

Параметры	Значения
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1000х950х140
Размер ниши (ВхШхГ), мм	минимальный: 930 х 860 х 140
	максимальный: 980 х 930 х более 140

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от –40 °С до +40 °С.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Вводно-учетный отсек – для установки счетчиков электроэнергии на дин-рейку и аппарата для отключения магистральной линии. Максимальная глубина счетчика – 130 мм.

Распределительный отсек – для установки модульных устройств на дин-рейку. Свободный доступ к токоведущим частям закрыт оперативной панелью.

Слаботочный отсек – оснащен перфорированными профилями для прокладки и крепления телевизионной, телефонной, домофонной линии, радиосети, охранной и пожарной сигнализации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1. Паспорт – 1 шт.
- 2. Металлокорпус в сборе – 1 шт.
- 3. Дин-рейки для распределительного отсека: 2 кв. – 1 шт., 3–6 кв. – 2 шт.
- 4. Дин-рейки для вводно-учетного отсека: 2 кв. – 2 шт., 3–6 кв. – 4 шт.
- 5. Перфорированные планки для слаботочного отсека – 3 шт.
- 6. Болт распорный – 4 шт.
- 7. Замок металлический IP31 – 3 шт.
- 8. Окно учета пластиковое – по количеству квартир.

