

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ С СЕТКОЙ ПРЕСТИЖ

Паспорт ПБАК.634265.047 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Щит пожарный закрытый с сеткой ПРЕСТИЖ предназначены для размещения пожарного инвентаря (лом, багор, лопата, два ведра, топор, кошма, огнетушитель).

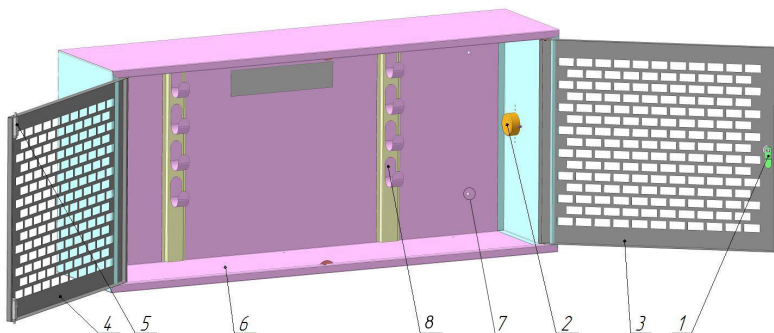


Рисунок 1

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки щита входит:

Обозначение	Наименование	Артикул	Комплект поставки (количество)						
			лом	багор	лопата	ведро	топор	кошма	паспорт
ЩПЗ-С	Щит пожарный закрытый ПРЕСТИЖ	612-02	-	-	-	-	-	-	1
ЩПЗ-С-К	Щит пожарный закрытый комплектный ПРЕСТИЖ	613-02	1	1	1	2	1	1	1

Примечание: Пожарный инвентарь для исполнения ЩПЗ-С-К поставляется внутри щита.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики щитов отражены в таблице

Обозначение	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
ЩПЗ-С	1250x300x550	26
ЩПЗ-С-К		44

4. МОНТАЖ ЩИТА

Для монтажа щита на объекте необходимо:

1. Достать ключ от замка 1 из под крышки ниши для ключа 2;
2. Открыть дверь 3;
3. Открыть дверь 4, освободив шпингалеты 5;
4. Установить щит на объекте через отверстия 7 в корпусе 6 крепежными деталями (в комплект поставки не входят). Координаты отверстий под крепежные элементы указаны на рис.2;
5. На стойках 8 корпуса 6 разместить пожарный инвентарь. Рекомендуемая схема размещения ручного пожарного инвентаря указана на рисунке 3

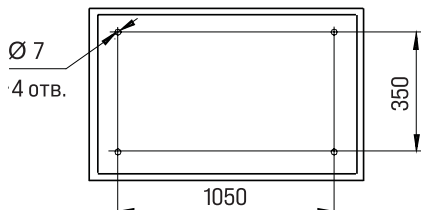


Рисунок 2

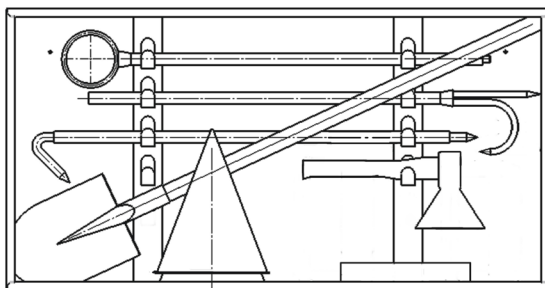


Рисунок 3

После размещения инвентаря в щите необходимо закрыть двери щита. Ключ от замка 1 поместить в нишу для ключа 2. Крышку ниши 2 опломбировать.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные щиты могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 45 °С

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щит пожарный закрытый с сеткой ПРЕСТИЖ, щит пожарный закрытый с сеткой комплектный ПРЕСТИЖ соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска _____ Штамп о приемке _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие щитов требованиям нормативных документов при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения щитов - 24 месяца с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения-12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Щиты не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы использованные щиты вывозятся на промышленные свалки или предприятия вторичной переработки.