

ООО «Континент ЭТС»



Корпус ЩМП-40-35-15 IP31 У3 Узола

ПАСПОРТ

г. Нижний Новгород

1. Основные сведения об изделии.

Корпус ЩМП-40-35-15 У3 Узола представляет собой цельнометаллическую оболочку, предназначенную для монтажа телекоммуникационного оборудования, аппаратуры автоматизации, оборудования приема и распределения электроэнергии, а также защиты отходящих линий от перегрузок и коротких замыканий в электроустановках низкого напряжения переменного тока частотой 50 или 60Гц.

В верхней и нижней частях щита предусмотрены по 4 выдавливаемых отверстия.

2. Технические характеристики.

Степень защиты – IP31, вид климатического исполнения – У, категория размещения – 3 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации – температура $-40...+40$ °С, влажность 80% при температуре $+25$ °С.

Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) – 400 х 350 х 150 мм (приведены на рис. 1).

Материал корпуса – качественная углеродистая сталь. Окраска порошковая, цвет светло-серый (RAL 7035).

Масса – не более _____ кг.


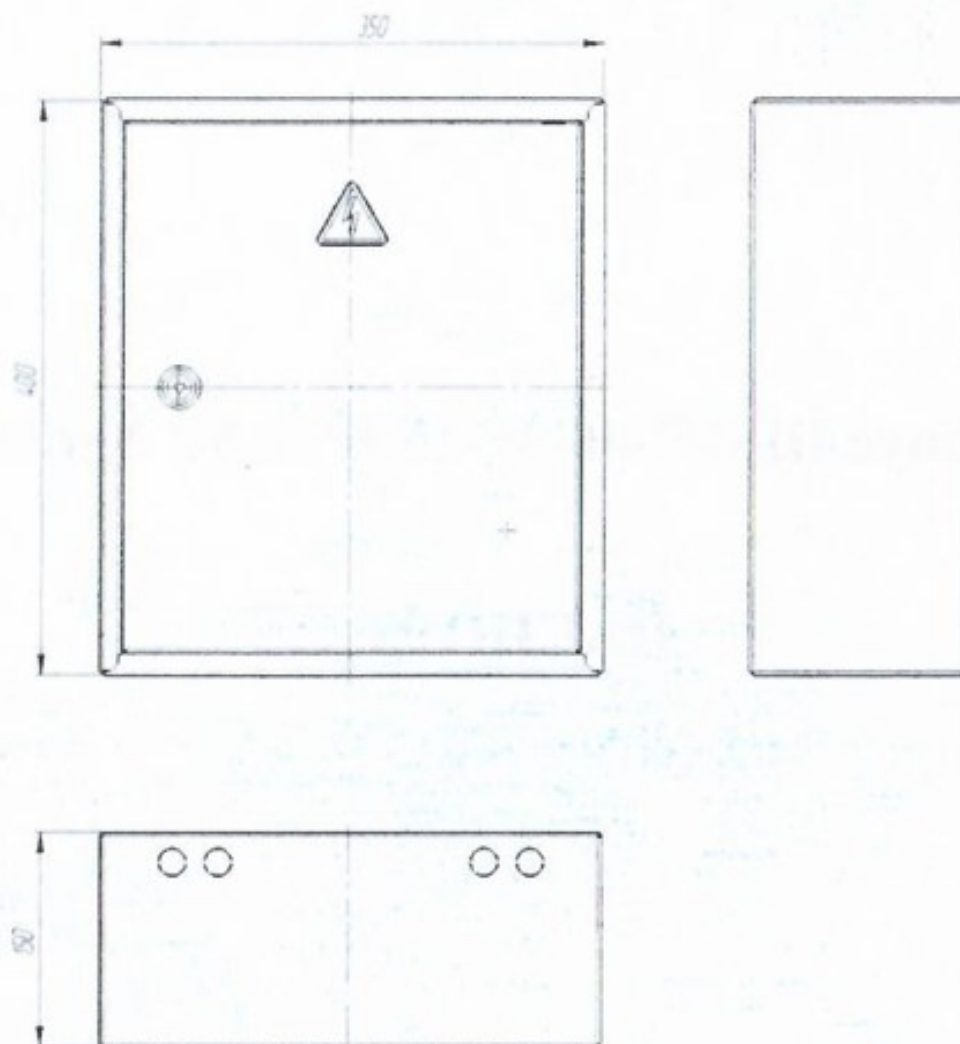


Рис. 1 Габаритные размеры щита ЩМП-40-35-15

3. Комплектность щита

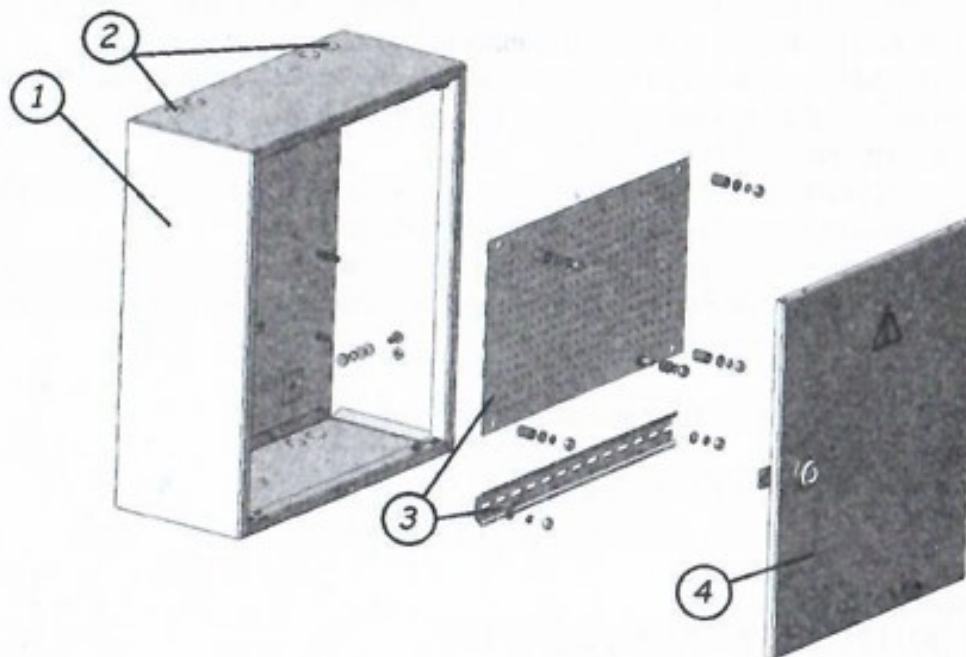

- 1 – Корпус щита
- 2 – Выдавливаемые кабельные вводы
- 3 – Перфорированная монтажная плата и дин-рейка
- 4 – Дверца щита с поворотным замком

Рис. 2 Состав щита ЩМП-40-35-15

Состав комплекта поставки:

Корпус щита – 1 шт
Паспорт изделия – 1 шт
Упаковка индивидуальная – 1 шт
Ключ – 2 шт

4. Свидетельство о приёмке

0004383

Корпус ЩМП-40-35-15 УЗ Узола заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ 3434-007-48314162-2006 и признан годным для
эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ IEC 60439-3-2012.

БК-1

Дата изготовления 02.22 20__ г.

КОБЛЕНКОВА

Ответственный за приёмку _____
(подпись)

5. Сведения об упаковке

Корпус ЩМП-40-35-15 УЗ Узола упакован согласно требованиям
конструкторской документации и ГОСТ 23216.

Дата упаковывания 02.22 20__ г.

КОБЛЕНКОВА

Упаковывание произвёл _____
(подпись)

6. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящика в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления при условии хранения ящиков группа 2 по ГОСТ 15150.

6.4 Установленный срок службы ящиков – не менее 15 лет. При этом в течение этого срока возможна замена отдельных комплектующих частей.

6.5 Указанные сроки хранения, эксплуатации и службы действительны при условии соблюдения потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.6 Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 603107, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.7 «А»,
ООО «Континент ЭТС».

Эксклюзивный поставщик: ООО «Узола».

Тел.: +7 (800) 7-759-759 (звонок по России бесплатный)

E-mail: info@uzola.ru

Отдел регионального сбыта:

Тел./факс: +7 (831) 217-23-23, +7 (831) 275-97-77

E-mail: region1@uzola.ru

Интернет: www.uzola.ru

7. Хранение

Упакованные щиты должны храниться под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25°C (верхнее значение)), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей.