

**ИНТЕРПАРТ**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АВТОЦИСТЕРН И АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ



**Паспорт  
Пластиковый пенал для огнетушителя  
"Partex"  
(Руководство по эксплуатации)**



Производитель: ООО «Интерпарт»  
Россия, 603104, г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная 7а, пом. 5.13,  
Тел.: (831) 413-23-91  
[www.partex52.ru](http://www.partex52.ru)

2020 г.  
ООО «Интерпарт»  
т.(831) 413-23-91

# Пластиковый пенал для огнетушителя "Partex"

Пластиковый пенал для огнетушителя "Partex", изготавливается согласно правилам ДОПОГ п.п. 8.1.4.5. Серийный выпуск

Сертификат соответствия № РОСС ИТ.АД44.Н02771

Дата изготовления:

## Паспорт

(Руководство по эксплуатации)

### 1. Назначение изделия

1.1. Пластиковый пенал для огнетушителя, "Partex" предназначен для хранения огнетушителя.

1.2. Температура эксплуатации изделия от -50 до +50 °С.

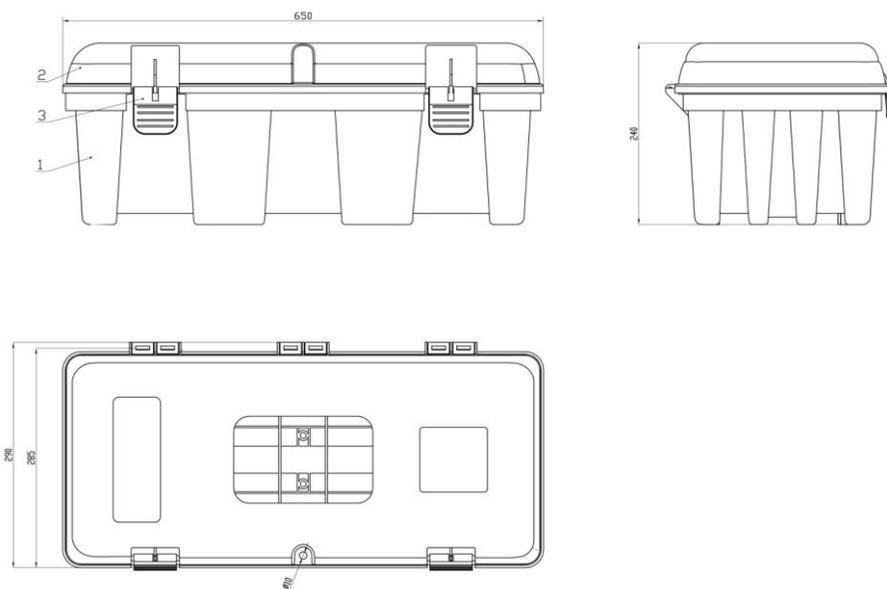


Рис. 1 Пластиковый пенал для огнетушителя "Partex"

1. Корпус пенала огнетушителя 2. Крышка со смотровым окном 3. Защелка

### 2. Комплект поставки

2.1. В комплект поставки входит:

- пластиковый пенал для огнетушителя "Partex" – 1 шт.;
- паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 шт.

## 3. Технические характеристики

Табл. 1

Наименование	Габариты, мм (ДхШхВ)	Вес, кг
Пластиковый пенал для огнетушителя "Partex"	650x290x240	3
Пластиковый пенал для огнетушителя "Partex" (Текстильное крепление)	650x290x240	3, 100
Пластиковый пенал для огнетушителя "Partex" (Пластик/резин. крепл.)	650x290x240	3,200
Пластиковый пенал для огнетушителя "Partex" (Метал. кроншт. с пластик/резин. Крепл.)	650x290x240	4

### 4. Указание по эксплуатации и безопасности

5.1 Лица, допущенные к эксплуатации пластикового пенала для огнетушителя "Partex", должны изучить содержание настоящего паспорта.

5.2. Не допускается:

- наносить удары по корпусу пенала;
- эксплуатировать пенал с поврежденной (либо при отсутствии) крышкой.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие пластикового пенала для огнетушителя "Partex" техническим характеристикам табл. 1.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации пенала составляет 12 месяцев со дня продажи.

### Свидетельство о приемке

Инженер ОТК \_\_\_\_\_ /Кулева А.С.

М.П.