


НАЗНАЧЕНИЕ

Пржекторы светодиодные серии ДОО1 АВРОРА торговой марки WOLTA[®]Pro предназначены для освещения площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, карьеров, промышленных предприятий, портов и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения помещений. Пржекторы сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Пржекторы рассчитаны для работы в сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40-001-39343934-2019.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пржектор; инструкция по эксплуатации; лира для крепления; упаковка.



Одномодульная
модификация (40–120 Вт).








Рис. 2

Двухмодульная
модификация (160 Вт).

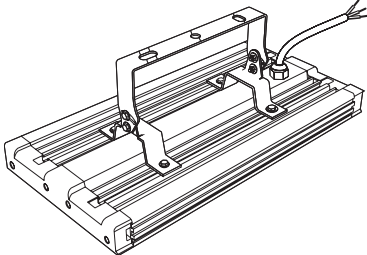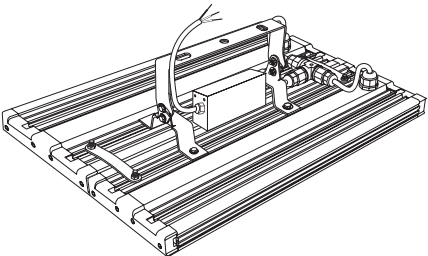

Двухмодульная
модификация (200–240 Вт).

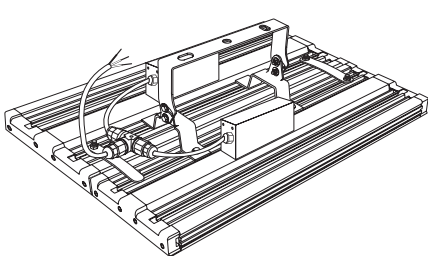

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника света	Светодиод SMD
Коэффициент мощности	>0,97
Тип напряжения	АС
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	230
Диапазон входного напряжения, В	184-264
Частота, Гц	50
Коррелированная цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи	≥80
Коэффициент пульсации	<1%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2015	П
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+50
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45
Нормируемая максимальная рабочая температура (обмотки), tw, °С	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °С	75
Класс защиты	I
Диапазон высот установки, м	1..12
Материал защитного стекла	Поликарбонат
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Срок службы, часов	50000
Срок гарантии, лет	5

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию прожектора можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
2. При эксплуатации необходимо располагать прожектор и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование прожектора при поврежденной проводке, с треснувшим стеклом. Запрещено устанавливать прожектор на легковоспламеняющиеся материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
4. Запрещено производить подключение прожектора проводом с нетермостойкой изоляцией.
5. Запрещается эксплуатация прожектора без защитного заземления.
6. Запрещается эксплуатация прожектора с поврежденным корпусом или защитным стеклом.
7. Запрещается эксплуатация прожектора с незагерметизированным местом присоединения к электрической сети.
8. При обнаружении неисправности обесточьте прожектор и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
9. Эксплуатация прожектора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
10. Внимание! Включение светильников на строящихся объектах допускается только при полном отключении электрических строительных инструментов и техники.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул*	Мощность, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Тип КСС по ГОСТ54350-2015	Угол рассеяния, градусов	Размеры, мм	Максимальная площадь проекции, м²	Масса, кг	Тип защитного стекла
ДОО1-40-001-4К(5К) Д120	40	0,19	5100	128	Д	120	270x167x140	0,045	1,6	Матовый
ДОО1-40-002-4К(5К) Д120	40	0,19	6000	150	Д	120	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
ДОО1-40-002-4К(5К) Д90	40	0,19	6000	150	Д	90	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
ДОО1-40-202-4К(5К) Г60	40	0,19	6000	150	Г	60	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
ДОО1-40-402-4К(5К) К30	40	0,19	6000	150	К	30	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
ДОО1-40-502-4К(5К) А50	40	0,19	6000	150	А	50	270x167x140	0,045	1,6	Прозрачный
ДОО1-60-001-4К(5К) Д120	60	0,28	7700	128	Д	120	372x167x140	0,062	2,05	Матовый
ДОО1-60-002-4К(5К) Д120	60	0,28	9000	150	Д	120	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
ДОО1-60-002-4К(5К) Д90	60	0,28	9000	150	Д	90	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
ДОО1-60-202-4К(5К) Г60	60	0,28	9000	150	Г	60	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
ДОО1-60-402-4К(5К) К30	60	0,28	9000	150	К	30	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
ДОО1-60-502-4К(5К) А50	60	0,28	9000	150	А	50	372x167x140	0,062	2,05	Прозрачный
ДОО1-80-001-4К(5К) Д120	80	0,37	10200	128	Д	120	482x167x140	0,081	2,6	Матовый
ДОО1-80-002-4К(5К) Д120	80	0,37	12000	150	Д	120	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
ДОО1-80-002-4К(5К) Д90	80	0,37	12000	150	Д	90	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
ДОО1-80-202-4К(5К) Г60	80	0,37	12000	150	Г	60	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
ДОО1-80-402-4К(5К) К30	80	0,37	12000	150	К	30	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
ДОО1-80-502-4К(5К) А50	80	0,37	12000	150	А	50	482x167x140	0,081	2,6	Прозрачный
ДОО1-100-001-4К(5К) Д120	100	0,46	12800	128	Д	120	592x167x140	0,099	3,15	Матовый
ДОО1-100-002-4К(5К) Д120	100	0,46	15000	150	Д	120	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
ДОО1-100-002-4К(5К) Д90	100	0,46	15000	150	Д	90	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
ДОО1-100-202-4К(5К) Г60	100	0,46	15000	150	Г	60	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
ДОО1-100-402-4К(5К) К30	100	0,46	15000	150	К	30	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
ДОО1-100-502-4К(5К) А50	100	0,46	15000	150	А	50	592x167x140	0,099	3,15	Прозрачный
ДОО1-120-001-4К(5К) Д120	120	0,56	15400	128	Д	120	702x167x140	0,117	4,1	Матовый
ДОО1-120-002-4К(5К) Д120	120	0,56	18000	150	Д	120	702x167x140	0,117	4,1	Прозрачный
ДОО1-120-002-4К(5К) Д90	120	0,56	18000	150	Д	90	702x167x140	0,117	4,1	Прозрачный
ДОО1-120-202-4К(5К) Г60	120	0,56	18000	150	Г	60	702x167x140	0,117	4,1	Прозрачный
ДОО1-120-402-4К(5К) К30	120	0,56	18000	150	К	30	702x167x140	0,117	4,1	Прозрачный
ДОО1-120-502-4К(5К) А50	120	0,56	18000	150	А	50	702x167x140	0,117	4,1	Прозрачный
ДОО1-160-001-4К(5К) Д120	160	0,75	20500	128	Д	120	482x333x140	0,161	5,2	Матовый
ДОО1-160-002-4К(5К) Д120	160	0,75	24000	150	Д	120	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
ДОО1-160-002-4К(5К) Д90	160	0,75	24000	150	Д	90	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
ДОО1-160-202-4К(5К) Г60	160	0,75	24000	150	Г	60	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
ДОО1-160-402-4К(5К) К30	160	0,75	24000	150	К	30	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
ДОО1-160-502-4К(5К) А50	160	0,75	24000	150	А	50	482x333x140	0,161	5,2	Прозрачный
ДОО1-200-001-4К(5К) Д120	200	0,94	25600	128	Д	120	592x333x140	0,197	6,3	Матовый
ДОО1-200-002-4К(5К) Д120	200	0,94	30000	150	Д	120	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
ДОО1-200-002-4К(5К) Д90	200	0,94	30000	150	Д	90	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
ДОО1-200-202-4К(5К) Г60	200	0,94	30000	150	Г	60	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
ДОО1-200-402-4К(5К) К30	200	0,94	30000	150	К	30	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
ДОО1-200-502-4К(5К) А50	200	0,94	30000	150	А	50	592x333x140	0,197	6,3	Прозрачный
ДОО1-240-001-4К(5К) Д120	240	1,12	30700	128	Д	120	702x333x140	0,234	7,4	Матовый
ДОО1-240-002-4К(5К) Д120	240	1,12	36000	150	Д	120	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный
ДОО1-240-002-4К(5К) Д90	240	1,12	36000	150	Д	90	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный
ДОО1-240-202-4К(5К) Г60	240	1,12	36000	150	Г	60	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный
ДОО1-240-402-4К(5К) К30	240	1,12	36000	150	К	30	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный
ДОО1-240-502-4К(5К) А50	240	1,12	36000	150	А	50	702x333x140	0,234	7,4	Прозрачный

* – здесь 4К – 4000К, 5К – 5000К

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному специалисту.

- ## УХОД ЗА ПРОЖЕКТОРОМ

УТИЛИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на прожекторы, повреждённые в результате:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке. Информацию о номере и сроке действия сертификата продукции вы можете получить на сайте www.wolta.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Произведено по заказу ООО «Вольта Русланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. Изготовитель: ООО «Лайтлед», Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 14. www.wolta.ru.

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

МАҚСАТЫ

ЖИНАҚТАУ

Прожекторлар; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; бекітуге арналған лира; орау.

ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

4. Проекторларды жылуға төзімді емес оқшаулағышы бар сыммен қосуға тыйым салынады.

8. Егер ақаулық анықталса, жарық диодты сөндіріп, себебін анықтау үшін білікті маманға хабарласыңыз.

9. Прожекторларды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына» сәйкес жүргізілуі тиіс».

10. Назар аударыңыз! Салынып жатқан объектілерде шамдарды қосуға тек электр құрылыс құралдары мен жабдықтарын толық өшіру арқылы рұқсат етіледі.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті маманға хабарласыңыз.

- ## ПРОЖЕКТОРҒА КҮТІМ ЖАСАУ

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған прожекторларға қолданылмайды:

- Ескертпе:** өндіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді бұйымның конструкциясы мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00.00 СЕРИЯСЫНА СӘИКЕС заттаңбада көрсетілген (алғашқы екі Сан — дайындалған айы; екінші екі Сан — дайындалған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ


Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат жеке қаптамада көрсетілген. Өнім сертификатының нөмірі мен әрекет ету мерзімі туралы ақпаратты www.wolta.ru сайтынан табуға болады.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

«Волта Русланд» ЖШК тапсырысы бойынша шыгарылган, 193961, Мәскеу к., Наташа Ковшова к-сі, 4 үй, 1 бет, 23 өңдү. Эңдүшү: «Лайтлэд» ЖШК, Ульяновск облысы, Ульяновск каласы, Мәскеу таш жолы, 14 үй. Кепілдік мерзімі ішінде акаулук орын алган жагдайда, Сіз өзіндің жарыккыдоту шыгарындагыңыз жаңасына ауыстыра аласыз. Ауыстыру шарасы дүрөс толтырылган кепілдік талпонын көрсөткеннен кейін (сатылган күнін, дүкеннің мөртабынын көрсөтсін) іске асырылат. Тауардың сапасы бойынша нарызылартууларда кайбылдау өкеліти тупа: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы к., Конаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 к., №07 кеңс. «Wolra Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 өң. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolra.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мертабаны

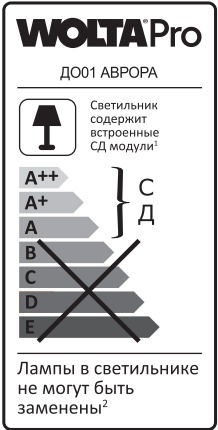

¹ Шамда кірістірілген ЖД модульдері бар

² Шырағданы шамдарды ауыстыру мүмкін емес