

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПРЕСТИЖ ТИП ЩП-Е (ЩПО)

Паспорт ПБАК.634265.143 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Щит пожарный открытый ПРЕСТИЖ предназначен для размещения в нем ручного пожарного инвентаря (лопата, кошма, крюк с деревянной рукоятью, комплект для резки электропроводов).

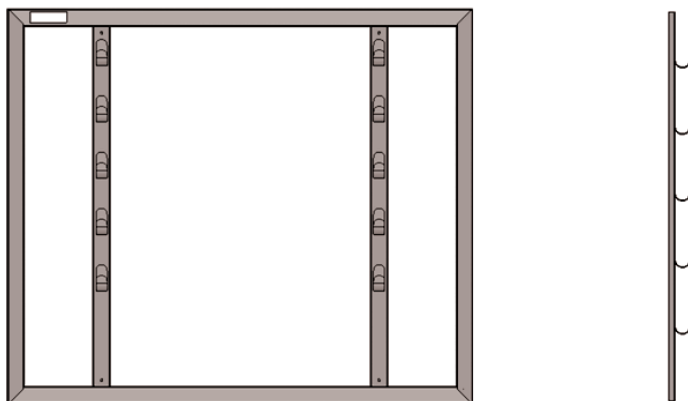


Рисунок 1

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки щита входит:

Обозначение	Наименование	Артикул	Комплект поставки (количество)							
			Комплект для резки электропроводов			Крюк с деревянной рукоятью	Лопата ЛСП	Кошма	Ящик для песка 0,5	Паспорт
			Ножницы диэлектрические	Боты диэлектрические	Коврик диэлектрические					
ЩП-Е	Щит пожарный открытый ПРЕСТИЖ	619-06	1	1	1	1	1	1	1	1

Примечание: Ручной пожарный инвентарь для исполнения ЩП-Е поставляется в гофроящике. Ящик для песка поставляется отдельно.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики щита отражены в таблице

Обозначение	Габаритные размеры, мм, не более	Рис.	Масса, кг, не более
ЩП-Е	1250x1050x59	1	51,2

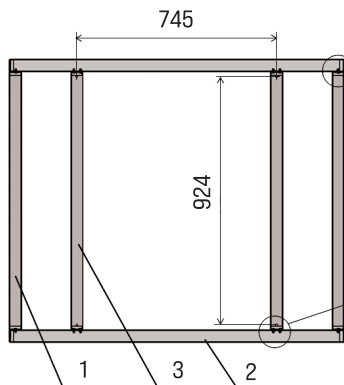


Рисунок 2



Рисунок 3

Рисунок 4

4. МОНТАЖ ЩИТА

Для монтажа щита на объекте необходимо:

1. Швеллер 2 вставить в фиксатор швеллера 1 (см. рис.3).
2. Закрепить болтом и гайкой из комплекта поставки (в четырех углах).
3. Вставить стойки 3 между швеллерами 2 (см. рис.4)
4. Закрепить двумя болтами и двумя гайками из комплекта поставки (в четырех местах)
5. На стойках 3 разместить ручной пожарный инвентарь. Рекомендуемая схема размещения ручного пожарного инвентаря указана на рис.5

Перед запуском щита необходимо снять стяжные ленты, фиксирующие инвентарь. Пожарный инвентарь установить внутри или снаружи щита на видных местах с учетом необходимого ухода, наблюдения, использования; так, чтобы он не служил препятствием на путях эвакуации; к нему должен быть обеспечен удобный, свободный доступ, а также достигнута наилучшая видимость с различных точек защищаемой территории.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные щиты могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 45 °С

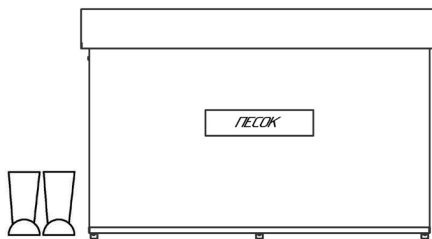
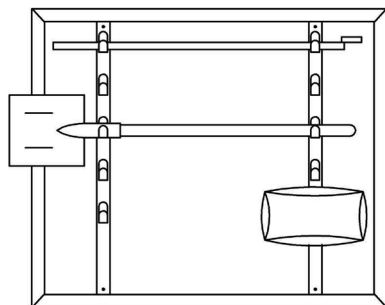


Рисунок 5

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щит пожарный закрытый «ЩП-Е» ПЕСТИЖ соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска _____

Штамп о приемке _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие щитов требованиям нормативных документов при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения щитов - 24 месяца с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения-12 месяцев со дня ввода в эксплуатации