

12. Структура условного обозначения

ПМЕ-X1 X2 X3 - EURO:

ПМЕ — серия пускателей;

X1 — величина пускателя в зависимости от номинального тока (1 — 10А; 2 — 25А; 3 - 40А; 4 - 63А);

X2 — исполнение пускателей по степени защиты и наличие кнопок управления и сигнальной лампы:

1 - IP00;

2 - IP40;

3 - IP54;

X3 — назначение и наличие теплового реле:

1 —неревсивный без теплового реле;

2 —неревсивный с тепловым реле;

3 —реверсивный без теплового реле;

4 —реверсивный с тепловым реле;



ООО «Торговый дом «Сфера»

Пускатели электромагнитные серии ПМЕ

EURO

**Напряжение катушек
24В, 42В, 110В, 220В, 380В**

ТУ 27.33.13–001–30825695–2017

Руководство по эксплуатации



*Адрес предприятия-изготовителя:
624097, Свердловская область, г. Верхняя - Пышма,
проспект Успенский 125 Г, помещение 8.
Тел. 8 (343) 288-71-80*

1. Назначение

Пускатели электромагнитные серии ПМЕ EURO предназначены для дистанционного пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, работающих в условиях умеренного климата исп. «У» категории размещения 2 и 3, умеренного и холодного климата исп. «УХЛ» категории 4 при нормальном напряжении до 660В, частоте 50-60Гц, температуре окружающей среды от -40 до +55С для пускателей степени защиты IP00 без тепловых реле.

При наличии тепловых реле пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности.

Пускатель со степенью защиты IP00 предназначены для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемым климатическими условиями, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, ТУ 27.33.13-001-30825695-2017

Пускатель со степенью защиты IP40 предназначены для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69, ТУ 27.33.13-001-30825695-2017

Пускатели со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, ТУ 27.33.13-001-30825695-2017

2. Общие параметры

Допустимая частота включений при режиме нормальных коммутаций при продолжительности включений ПВ 40-600 вкл./час

Допустимая частота включений без тока в главной цепи – 1200 вкл./час

Механическая износостойкость неревверсивных пускателей (без тока в цепи контактов, частоте включений 1200 в час) составляет не менее 6 млн. циклов, для реверсивных пускателей не менее 2 млн. циклов.

Коммутационная износостойкость контактов главной цепи в режиме АС-3 (600 вкл./час) не менее 2млн. циклов.

Параметры конкретного пускателя электромагнитного, серии ПМЕ EURO приведены на бирке-этикетке, расположенной на корпусе пускателя.

3. Указание мер безопасности.

Все операции по осмотру и устранению неисправностей производите только при отсутствии напряжения в главной цепи и цепи управления.

Перед вводом в эксплуатацию пускатель необходимо заземлить.

Расстояние от металлических заземлений частей до открытых контактных зажимов пускателя должно быть не менее 15мм, до других частей пускателя (кроме плоскости крепления) не менее 5мм.

11. Габаритные и присоединительные размеры

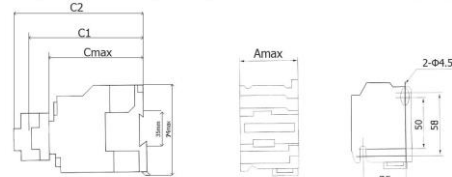


Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры пускателей 10А

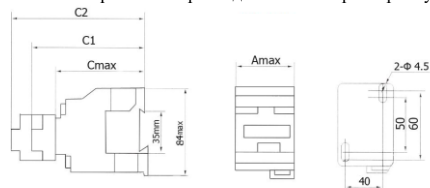


Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры пускателей 25А


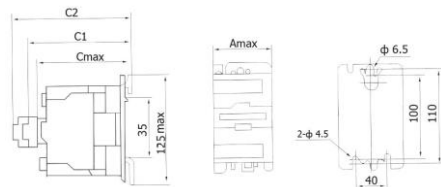


Рисунок 3 - Габаритные и присоединительные размеры пускателей 40-95А

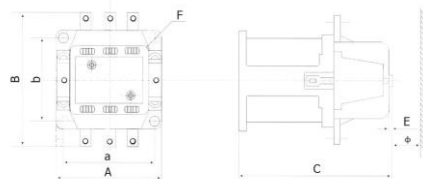

10.Габаритные и присоединительные размеры

Таблица 1 - Габаритные и присоединительные размеры пускателей 1

Наименование	ПМЕ EURO-10 (рис.1)	ПМЕ EURO-25A (рис.2)	ПМЕ EURO-40-63 (рис3)	ПМЕ EURO-95 (рис3)
Номинальный ток, А	10	25	40, 63	95
Амах	45	56	75	85
Смах	80	93	118	125
С1	94	107	124	139
С2	112	126	145	161
Вес, кг	0,36	0,55	1,23	1,45

Таблица 2 - Габаритные и присоединительные размеры пускателей 100-250А

Тип (рис.4)	А	В	С	а	б	Г	Вес, кг	Номинальный ток, А
ПМЕ 511 100А	120	145	150	108±0.435	92±0.435	М6	3,1	100
ПМЕ 511 125А	120	145	150	108±0.435	92±0.435	М6	3,1	125
ПМЕ 611 160А	145	185	175	130±0.5	130±0.5	М6	4,5	160
ПМЕ 711 250А	145	185	175	130±0.5	130±0.5	М6	4,5	250

4. Указание мер безопасности.

- А) Все операции по осмотру и устранению неисправностей производите только при отсутствии напряжения в главной цепи и цепи управления.
Б) Перед вводом в эксплуатацию пускатель необходимо заземлить.
В) Расстояние от металлических заземлений частей до открытых контактных зажимов пускателя должно быть не менее 15мм, до других частей пускателя (кроме плоскости крепления) не менее 5мм.

5. Порядок установки и подготовки к работе, правила монтажа.

Перед установкой пускателя необходимо проверить:

- А) целостность аппарата
Б) соответствие напряжения главной цепи и цепи управления данными маркировочной таблички пускателя
В) затяжку всех винтов
Г) сопротивления изоляции пускателя в холодном состоянии (на 500В оно должно быть не менее 1000 МΩ)

Установите пускатель на место и убедитесь, что регулировка его не нарушена.

Произведите монтаж подсоединяемых проводов.

Включением втягивающей катушки убедитесь в четкости работы пускателя и отсутствии сильного гудения.

6. Принцип действия.

Пускатель имеет прямоходовую магнитную систему П-образного типа. Вертикальное перемещение якоря преобразуется в перемещение траверсы, несущей подвижные главные контакты. При движении траверсы главных контактов последняя своими выступами воздействует на траверсы контактов вспомогательной цепи. Возврат подвижной системы пускателя в исходное положение осуществляется под действием усилия возвратных пружин, расположенных в траверсе главных контактов.

7. Условия транспортирования и хранения.

Транспортировка пускателей производится в упаковке изготовителя в крытых транспортных средствах любого типа.

Хранение пускателей осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +40С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии в нём кислотных или других паров, вредно влияющих на материал пускателя и упаковку.

8. Гарантии изготовителя.

Пускатель соответствует **ТУ 27.33.13–001–30825695–2017**

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода пускателя в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента получения пускателя потребителем.

9. Реализация и утилизация.

В конце срока службы аппараты должны быть сданы на утилизацию в соответствующий пункт сбора отходов.

Несоблюдение этого требования может привести к загрязнению окружающей среды. В соответствии с требованиями ISO 14000 металлические и неметаллические части аппаратов должны быть разделены на подлежащие вторичной переработке и прочие материалы, которые могут вызвать загрязнение окружающей среды, и затем утилизированы на специализированном предприятии. Материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, должны быть утилизированы на соответствующем предприятии.

9. Неисправности электрических аппаратов

Вибрация и искрение пускателя	Уменьшение напряжения по следующим причинам:	
1. Мала мощность трансформатора для данного двигателя	Замена пускателя на автомат и контроль нагрева двигателя	
2. Большая удаленность подстанции при проводах малого сечения	Замена проводов на провода большого сечения	
3. Не симметрия питающего напряжения	Измерить напряжение и при не симметрии устранить её	
Вибрация и искрение пускателя	1. Пускатель заклинен	Разобрать пускатель и устранить неисправности
2. Ослабло крепление деталей пускателя	Закрепить детали пускателя	
3. Окислитель детали магнитопровода в зазоре	Почистить детали магнитопровода	
4. Не плотности контактов или зажимов в цепи управления	Проверить состояние контактов и зажимов, устранить неисправности	
Пускатель включается, но двигатель не работает	Отпаялась, и отвалились контакты от контактных мостиков	Заменить контактные мостики
Пускатель ненормально гудит	Неплотное прилегания якоря магнитопровода по вышеперечисленным причинам 1-4	Устранить неисправности 1-4 (см. выше)
Пускатель не отключается	1. Кнопка "Ход" заклинена во включенном положении	Расширить гнездо хода толкателя
2. Контакты кнопки "Ход" шунтированы замыканием тока цепи управления по пластмассовому корпусу, в котором они закреплены	Заменить кнопочный элемент	
3. Замыкание в проводах цепи управления при их повреждении	Найти и устранить неисправность	
4. Приварились контакты пускателя при сильном токе для данного пускателя	Рассоединить и зачистить контакты	
5. Пускатель заклинен из-за механических неисправностей	Устранить неисправности	
6. Заклинивание якоря магнитной системы, т.е. якорь не отпадает при отключении тока в катушке	Применить катушку на меньшее напряжение, уменьшив его и в цепи управления (заменить линейное напряжение на фазное)	
7. Слаба пружина, возвращающая якорь в отключенное положение	Заменить пружин	