



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ФАНКОЙЛЫ НАСТЕННОГО ТИПА

GHW-02VR(W)

GHW-03VR(W)

GHW-04VR(W)

GHW-05VR(W)

GHW-06VR(W)

Благодарим Вас за выбор оборудования компании General Climate

Перед началом пользования им прочтите внимательно данное Руководство!

Назначение фанкойла

Фанкойл предназначен для охлаждения, нагрева, осушки и перемешивания (циркуляции) воздуха в помещении с использованием технологии экономии электроэнергии и встроенного таймера. Он также осуществляет очистку воздуха от пыли и автоматически поддерживает температуру, заранее установленную на пульте дистанционного управления.

Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу после приобретения кондиционера

- Фанкойл является сложным электромеханическим прибором и рассчитан на срок службы не менее 15 лет. Для создания комфортного микроклимата в помещении на протяжении всего этого срока, необходимо сначала произвести качественный монтаж кондиционера. Поручите это сертифицированному специалисту, чтобы сохранить заводскую гарантию, правильно выбрать место установки и исключить необходимость ремонтов.
- Данное Руководство рассказывает о фанкойлах настенного типа. Другие модельные ряды несколько отличаются, но условия их эксплуатации остаются теми же самыми. Перед первым включением кондиционера внимательно ознакомьтесь с основными разделами Руководства, которое держите всегда под рукой для получения необходимой информации.
- К пользованию фанкойлом не следует допускать малолетних детей. Следите за тем, чтобы они не использовали фанкойл в своих играх.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры по обеспечению безопасности	4
2. Компоненты комплекта поставки	6
3. Осмотр блока, его подъем и перемещение	7
4. Монтаж внутреннего блока	7
5. Монтаж жидкостного трубопровода	11
6. Схема электропроводки	12

1. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной эксплуатации следуйте ниже перечисленным рекомендациям:

- Перед началом использования кондиционера обязательно прочитайте правила его эксплуатации и всегда следуйте им. Невыполнение правил может привести к поломке кондиционера, поражению электрическим током или порче имущества.
- Прочитав инструкцию, сохраните ее вместе с руководством пользователя кондиционера в легкодоступном месте для получения информации в будущем.
- Ремонт электрических узлов и соединений должен производиться электротехническим персоналом.
- Монтаж и подключение кондиционера должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с правилами техники безопасности и государственными стандартами.
- Ремонт кондиционера должен проводиться квалифицированным специалистом сервисного центра.
- В данной инструкции меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** Несоблюдение любого из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ может привести к таким серьезным последствиям, как травмы или существенный материальный ущерб.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ** Несоблюдение любого из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ может привести к серьезным последствиям.

- На протяжении всего текста данной инструкции используются следующие символы техники безопасности:

 Внимательно соблюдайте инструкции	 Проверьте наличие заземления	 Запрет доступа
--	--	--

- По окончании монтажа проверьте правильность его выполнения.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Нельзя доверять монтаж кому-либо, кроме дилера или другого специалиста в этой области. (Нарушение правил монтажа может привести к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
• Устанавливайте кондиционер согласно инструкции. (Отступление от требований монтажа может привести к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
• Следите за тем, чтобы использовались монтажные компоненты из комплекта поставки или из специфицированной номенклатуры. (Использование других компонентов чревато возможностью ухудшения работы, к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
• Устанавливайте кондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блока. (Несоответствующее основание или отступление от требований монтажа может привести к травмам при падении блока с основания.)
• Электрический монтаж следует выполнять согласно руководству по монтажу и с соблюдением государственных правил электрического монтажа или в соответствии с утвержденными нормативными документами. (Недостаточная компетентность или неправильный электрический монтаж могут привести к поражению электрическим током или к пожару.)
• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в коем случае не пользуйтесь источником питания, обслуживающим также другое электрическое оборудование.
• Для электрической проводки используйте кабель, длина которого должна покрывать все расстояние без наращиваний и без удлинений. Не подключайте к этой же розетке другие нагрузки, пользуйтесь отдельной цепью питания. (Несоблюдение данного правила может привести к перегреву, электрическому удару или пожару.)
• Для электрического соединения внутреннего блока с наружным используйте кабель только указанных типов. Надежно закрепляйте провода межблочных соединений таким образом, чтобы на их контактные выводы не воздействовали никакие механические нагрузки. (Ненадежные соединения или крепления могут привести к перегреву клемм или к пожару.)

После подключения проводов межблочных соединений и проводов питания расправьте кабели таким образом, чтобы они не создавали ненужного давления на крышки или панели электрических блоков. Закройте провода крышками. (Неплотное закрытие крышки может привести к перегреву клемм, вызвать электрический удар или явиться причиной пожара.)	
Если во время монтажа происходит утечка хладагента, проветрите помещение.	⚠
По окончании всех монтажных работ убедитесь в отсутствии утечек хладагента.	⚠
При монтаже или переустановке блоков системы следите за тем, чтобы в трубопроводы хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (например, воздух или влага). (Любое попадание в контур хладагента воздуха или других посторонних веществ приводит к аномальному повышению давления или к образованию воздушных пробок, что может привести к травмам или нарушению работы системы.)	
Перед запуском компрессора проверьте надежность подключения трубопроводов для хладагента. (Внутри системы может попасть воздух, что может привести к ненормальному давлению в системе, в результате чего может произойти поломка или даже травма.)	
Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блок присоединением к трубе коммунальной службы, к разряднику или к телефонному заземлению. (Ненадлежащее заземление может привести к электрическому удару. Сильные всплески токов от молнии или от других источников могут вызывать повреждение кондиционера.)	⚡
Размещайте внутренний, наружный блоки, а также элементы их питания на расстоянии не менее 1 метра от теле- и радиооборудования. Это поможет избежать возникновения помех при приеме сигнала. (Возникновение помех зависит от условий, в которых возникают электро-волны, даже на расстоянии более 1 метра).	
Проконтролируйте установку предохранителя утечки тока на землю. (Отсутствие предохранителя утечки тока на землю может явиться причиной поражения электрическим током.)	
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	
Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность воздействия на него утечки горючего газа. (Если газ вытекает и накапливается около блока, это может привести к пожару.)	⊘
Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность воздействия на него горючего газа, в областях с сильными электромагнитными волнами, где есть кислоты или щелочные жидкости, в местах с сильным соленым воздухом (на побережьях), рядом с горячими источниками, в местах с сильными перепадами напряжения.	
Монтируйте дренажный трубопровод согласно инструкции. (Нарушение правил монтажа трубопровода может привести к затоплению.)	
Замечания по установке наружного блока. (Только для модели с тепловым насосом.) (Для исключения замерзания воды в дренажных трубопроводах рекомендуется устанавливать электрический подогрев дренажного трубопровода.)	
Затягивайте гайку вальцовки согласно указанной методике, например, с помощью гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту. (Если затянуть гайку вальцовки слишком сильно, в результате длительной гайка может эксплуатации треснуть и вызвать утечку хладагента.)	

2. КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

Проверьте наличие всех приведенных ниже компонентов, входящих в комплект поставки. Если окажется, что компонентов больше, чем указано, возвратите, пожалуйста, лишние поставщику.

Наименование	Внешний вид	Количество	Назначение
1. Винт крепления монтажной панели ST3.9x25		8	Крепеж монтажной панели
2. Пластиковый дюбель		8	_____
3. Обвязочная лента		1	_____
4. Дренажная труба		1	_____
5. Втулка стенового отверстия		1	_____
6. Пульт управления ИК		1	_____
7. Инструкция по эксплуатации	_____	1	_____
8. Инструкция по монтажу	_____	1	Эта инструкция
9. Уплотнительная прокладка		4	Для уплотнения соединений дренажной трубы

3. ОСМОТР БЛОКА, ЕГО ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

При получении проверьте упаковку и немедленно сообщите службе доставки обо всех обнаруженных повреждениях.

При обращении с блоком необходимо иметь в виду следующее.

- 1  Хрупкое изделие, обращаться с осторожностью.
- 2 Заранее выбирайте путь, по которому будет перемещаться блок.
- 3 По возможности, перемещайте изделие в оригинальной упаковке.
- 4 При подъеме всегда используйте защитные элементы, чтобы предотвратить повреждение строп, и уделяйте особое внимание положению центра тяжести блока.

4. МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

4.1 Место для установки

Нельзя устанавливать устройство в следующих местах, так как это может привести к возникновению проблем. Если это неизбежно, то необходимо проконсультироваться с дилером.

- В местах, где присутствует большое количество машинного масла.
- В местах с повышенным содержанием соли, например на морском побережье
- В местах скопления сернистого газа, например, вблизи горячих источников.
- В местах, где используется высокочастотное оборудование, такое как беспроводные устройства, сварочные аппараты, медицинское оборудование.
- В местах с присутствием горючих газов и летучих веществ.
- В других специфических условиях.

Внутренний блок

- Следует устанавливать в местах, где отсутствуют механические препятствия у отверстий для забора и выпуска воздуха.
- Несущая конструкция должна быть способна выдержать вес внутреннего блока.
- Место установки должно обеспечивать удобное технического обслуживания.
- Размеры свободного пространства вокруг внутреннего блока должны соответствовать требованиям.
- В месте установки не должно быть сильных электромагнитных полей.
- Место установки должно располагаться вдали от источников тепла, пара и легковоспламеняющихся газов.

4.2 Сверление отверстия и крепление монтажной панели

Монтажная панель и ее расположение (единицы измерения – мм)

GNW-02/03/04**

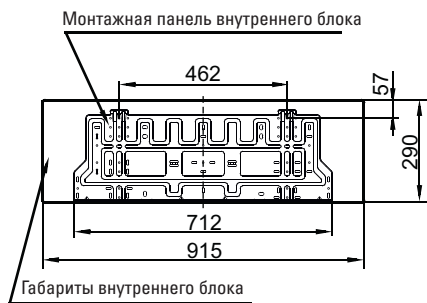


Рис. 4.1

GNW-05/06**

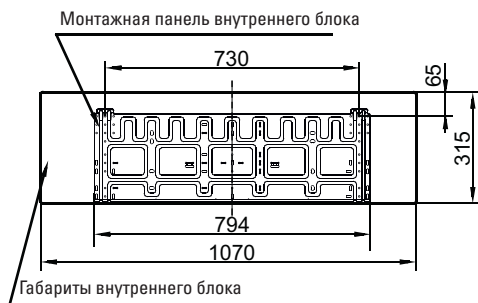


Рис. 4.2

1. Крепление монтажной панели

- Разместите монтажную панель горизонтально на стене, соблюдая рекомендованные величины зазоров вокруг нее.
- Если стена изготовлена из кирпича, бетона или подобных материалов, высверлите в ней отверстия диаметром 5 мм. Вставьте в них дюбели для крепежных винтов.
- Закрепите монтажную панель на стене.

Правильно



Рис. 4.3

Неправильно

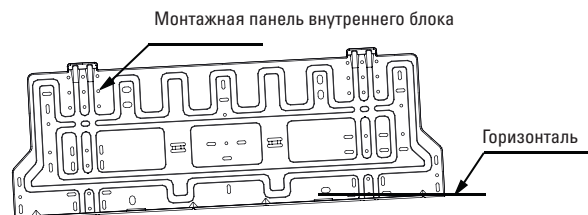


Рис. 4.4

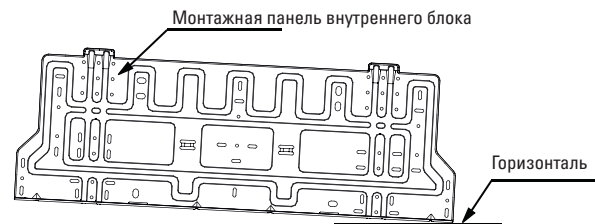


Рис. 4.5

2 Сверление отверстия

- Определите расположение отверстий для труб с помощью монтажной панели, а затем просверлите отверстие для трубы (N95 мм) под небольшим уклоном вниз.
- При сверлении металлической решетки, металлических пластин или фанеры всегда используйте направляющую втулку.

4.3 Монтаж трубопроводов хладагента и дренажного шланга

1. Дренажный шланг

- Расположите дренажный шланг с уклоном для свободного слива. Примеры неправильного расположения дренажного шланга приведены ниже.

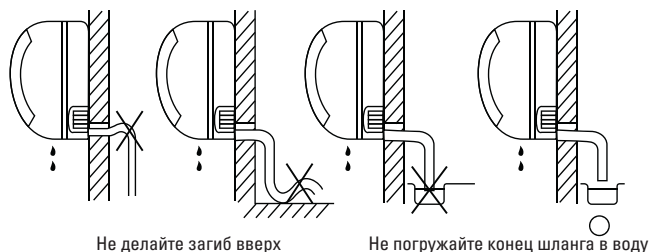


Рис. 4-5

- При подсоединении удлинителя дренажного шланга изолируйте место соединения с помощью защитной трубки.

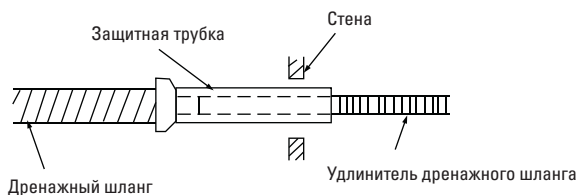


Рис. 4-6

2. Подведение соединительной трубы

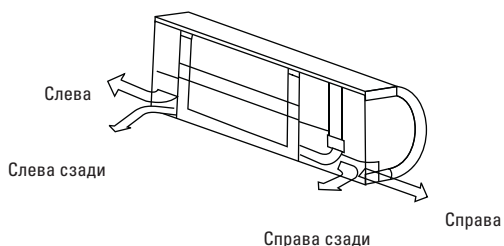


Рис. 4-7

- Для вывода трубопровода слева или сзади слева проложите его как показано на рисунке. Согните соединительную трубу таким образом, чтобы проложить ее на расстоянии до 43 мм от стены.

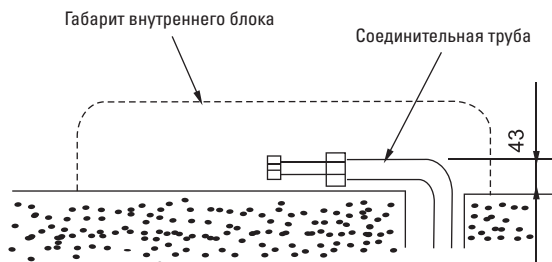


Рис. 4-8

- Закрепите конец соединительной трубы. (см. п. «Затяжка соединений» в разделе МОНТАЖ ЖИДКОСТНОГО ТРУБОПРОВОДА)

После завершения монтажа весь соединительный трубопровод должен быть изолирован термостойким материалом.

ВНИМАНИЕ!

- Подсоедините сначала к внутреннему блоку, а затем – к наружному. После этого аккуратно согните и проложите трубу.
- Не выводите трубопровод с задней стороны внутреннего блока.
- Плотно присоедините дренажный шланг.
- Оба вспомогательных трубопровода должны быть теплоизолированы.
- Стяните дренажный шланг вместе со вспомогательным трубопроводом, проложив первый под вторым. Зафиксируйте стяжку.
- Не выводите трубопровод с задней стороны внутреннего блока.

3. Прокладка трубопроводов и обвязка лентой

Надежно и равномерно обмотайте лентой соединительные трубы, дренажный шланг и электропроводку, как показано на рисунке.

- Конденсат собирается в лотке, расположенном в задней части наружного блока, и отводится из помещения с помощью трубы. Не разрешается помещать в лоток какие-либо предметы.

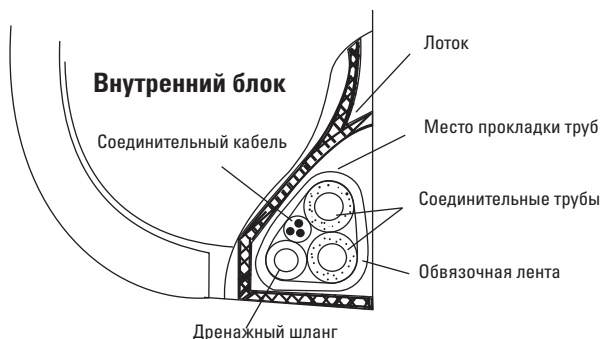


Рис. 4-9

4.4 Монтаж внутреннего блока

- Пропустите трубопровод через отверстие в стене.
- Наденьте захват, расположенный на задней панели корпуса внутреннего блока, на крюк монтажной панели и убедитесь в надежности зацепления блока, перемещая его влево и вправо.
- Монтаж трубопровода выполняется без затруднений, если установить мягкую прокладку между внутренним блоком и стеной. После завершения работ прокладку можно удалить.
- Подайте нижнюю часть корпуса внутреннего блока к стене, подвигайте его вправо-влево и вверх-вниз, чтобы убедиться в надежности подвески.

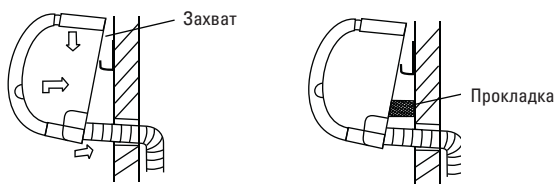


Рис. 4-10

5. МОНТАЖ ЖИДКОСТНОГО ТРУБОПРОВОДА


5.1 Материалы и размеры труб

Таблица 6-1

Материал трубы	Медные трубы для кондиционеров	
Модель	42,5/51/68	85/102
Соединения змеевика (плоская панель)	3/4 дюйма	3/4 дюйма
	3/4 дюйма	3/4 дюйма

5.2 Присоединение жидкостного трубопровода

Подсоединение трубопровода должно выполняться опытными специалистами. При соединении труб внутреннего блока следует использовать два гаечных ключа.



ПРИМЕЧАНИЕ

Информацию о подсоединении жидкостного трубопровода факойла, оборудованного расширительным клапаном, смотрите в инструкции по монтажу.

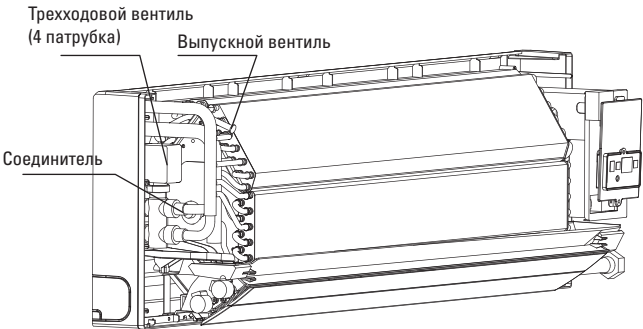


Рис. 5-2

- При первом тестовом запуске полностью откачайте воздух из теплообменников через выпускные вентили.

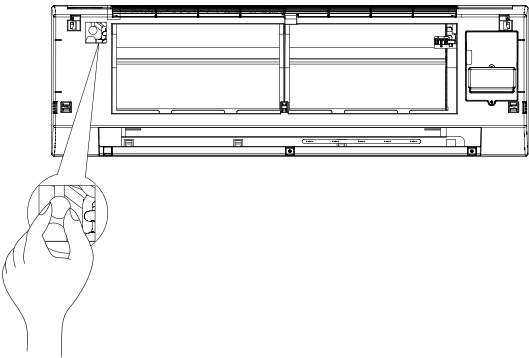


Рис. 5-2

6. СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

ВНИМАНИЕ!

Пунктирными линиями выделены дополнительные устройства, которые могут при необходимости приобретаться пользователем.

Согласно государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отключающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, и устройство защитного отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 30 мА.

Изделие должно быть установлено в соответствии с государственными правилами монтажа электропроводки.

1. Снимите лицевую панель, а затем демонтируйте защитную панель дисплея. (см. рис. 6-1).

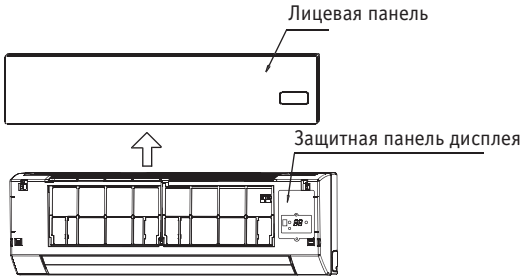


Рис. 6-1

2. Отдельно подключите кабель силового питания и сигнальный кабель, отрегулируйте поворотный переключатель. (см. рис. 6-2).

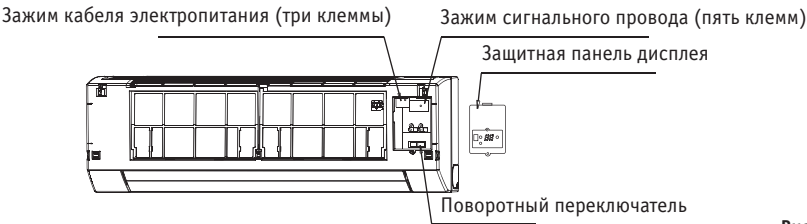


Рис. 6-2

6.1 Схема клеммной колодки

См. сведения о схеме электропроводки внутреннего блока в разделе «Электропроводка»

ПРИМЕЧАНИЕ

К фанкойлам можно подключать центральный пульт управления (ССМ). Перед началом эксплуатации правильно подключите его и задайте системный и сетевой адреса внутренних блоков.

- Внутренний блок с однофазным электропитанием

Таблица 7-1

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Число фаз	1
	Частота и напряжение	220–240 В перем. тока, 50 Гц
Сетевой выключатель/предохранитель (А)		10/10
Силовая электропроводка внутреннего блока	Короче 20 м	3*1,5 мм ²
	Короче 50 м	3*1,5 мм ²
Провод заземления		1,5 мм ²


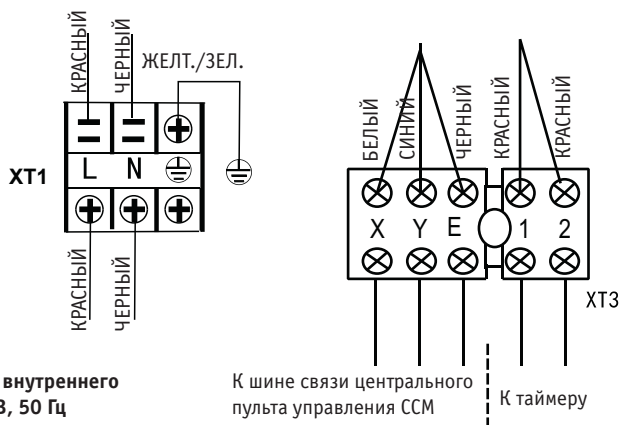


Рис. 6-3

Электропитание внутреннего блока 220–240 В, 50 Гц

Используйте экранированную витую пару и подключите экран к клемме заземления (Е)

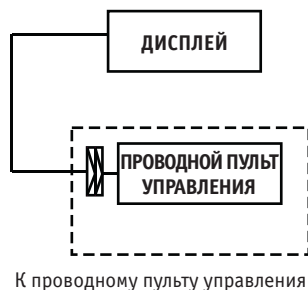

Пунктирными линиями выделены дополнительные устройства, которые могут при необходимости приобретаться пользователем, например, проводной пульт управления.

6.2 Настройка сетевого адреса

Каждый фанкойл в сети имеет уникальный сетевой адрес, отличающий его от других. Код адреса фанкойла в локальной сети устанавливается переключателем кода на модуле сетевого интерфейса (NIM) и может принимать значения в диапазоне от 0 до 63.

Таблица 7-1

Положения переключателя				Код адреса в сети
SW1	ENC2			
		—		00—15
		—		16—31
		—		32—47
		—		48-63.

GENERAL CLIMATE AIR CONDITIONERS

E-mail: office@generalclimate.ru,

www.generalclimate.ru