



ПАСПОРТ

(Техническое описание)

**Клапаны (вентили) запорные муфтовые
латунные 1561п и 1563р**


арт.: RM-12FFG, RM-34FFG, RM-1FFG,
RML-12FFGS, RML-34FFGS, RML-1FFGS



НАЗНАЧЕНИЕ

Клапаны (вентили) применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения, технологических трубопроводах, транспортирующих среды, не агрессивные к материалам изделия.

СХЕМА

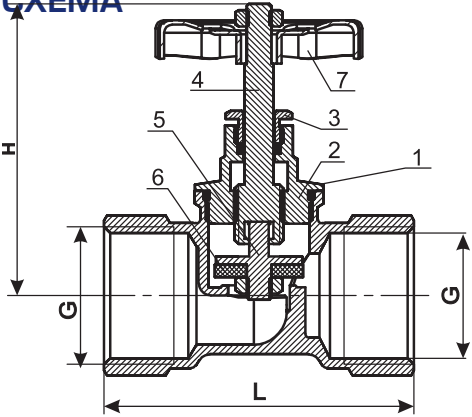

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№	Части	Материал	
		1561п	1563р
1	корпус	латунь ЛМцА 57-3-1	
2	крышка		
3	накидная гайка		
4	шпindelь		
5	золотник		
6	уплотнение золотника	фторопласт-4	фторопласт-4
7	маховик	углеролистная сталь	пластик ABS

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

PN	G	DN	L (mm)	H (mm)
1563р - 10 1561п - 16	1/2"	15	55	66
	3/4"	20	63	73
	1"	25	70	84

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Обозначение клапана	1561п	1563р
Проход условный, Ду, мм	15 - 25	
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)	1,0 (10)
Температура рабочей среды, °С	не более 260	не более 110
Температура окружающей среды, °С	от -45 до +50	
Класс герметичности по ГОСТ 9544-05	А	
Рабочая среда	вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия	
Управление	ручное (маховик)	
Отличительная окраска маховика	красный	синий
Присоединение к трубопроводу	муфтовое (резьбовое)	
Средний ресурс до замены, циклов	4000	
Средний срок службы, лет	7	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клапан (вентиль) в сборе - 1 шт.

Паспорт - 1 экземпляр на каждое упаковочное место клапанов, поставляемых в один адрес.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед монтажом произвести наружный осмотр клапана на отсутствие повреждений, проверить легкость и плавность хода. Клапаны устанавливаются в местах, доступных для осмотра и обслуживания. Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др.

Рабочее положение клапана – любое, кроме расположения маховиком вниз. Направление движения рабочей среды должно соответствовать стрелке, нанесенной на корпусе клапана. Монтаж клапанов производить на резьбовые элементы трубопроводов с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81, длина резьбы элементов трубопровода должна быть короче длины резьбы в муфтах клапана на величину от 1 до 3 мм. Упор концов труб в тело корпуса клапана не допускается! Монтаж производить с помощью рожковых гаечных ключей.

Клапаны не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, неравномерность затяжки крепежа). При нарушении герметичности запорного органа клапана в процессе эксплуатации заменить уплотнение у клапана или выполнить притирку латунного седла и золотника клапана.

У клапанов, которые при эксплуатации постоянно открыты или закрыты, необходимо производить один раз в пол года один цикл открытия-закрытия для предотвращения образования накипи и отложений на поверхности штока и уплотнительных поверхностях затвора. Клапаны запорные в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты, либо полностью закрыты.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и обслуживанию клапанов допускается персонал, изучивший устройство изделия, инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Обслуживающий персонал должен иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования технической и пожарной безопасности.

Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе. Запрещено использование клапанов в качестве регулирующей арматуры. Запрещено применение инструмента, оказывающего сжимающее воздействие на корпус клапана (газовые ключи).

Запрещено при монтаже прикладывать крутящий момент за корпус клапана либо противоположный монтажу конец клапана.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Наименование товара: Клапаны (вентили) запорные муфтовые латунные 1561п и 1563р

Отметка ОТК

Название и адрес торгующей организации _____

Количество _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

М.П.