


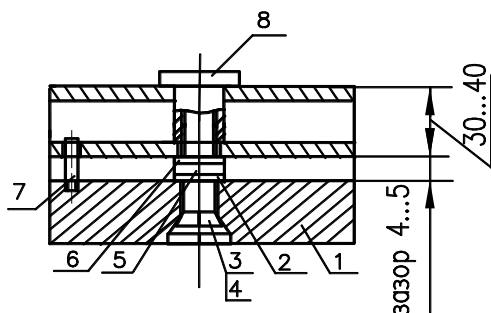

1-Крышка, 2- Шайба 8, 3- Винт фиксатора М6, 4- Втулка, 5- Шайба резиновая,
6- Шайба 6, 7- Штифт резьбовой, 8- Фиксатор
Рисунок 2 - Крепление крышки замка

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу замка в течение 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Сервисный Центр ООО «БИК-Видео»
190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14.
Тел.: 8 (800) 555-17-26; +7 (812) 747-3266.
Мессенджеры: +7 (981) 680-02-27.
<https://service.bic-video.ru/>, <https://gfcctv.ru/>;
e-mail: service@bic-video.ru; gfc@gfcctv.ru


8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТК

предприятия-изготовителя _____
(подпись и штамп ОТК)

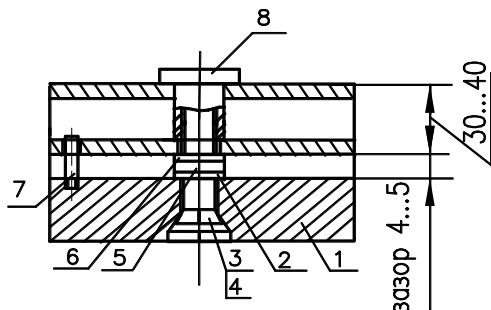

1-Крышка, 2- Шайба 8, 3- Винт фиксатора М6, 4- Втулка, 5- Шайба резиновая,
6- Шайба 6, 7- Штифт резьбовой, 8- Фиксатор
Рисунок 2 - Крепление крышки замка

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу замка в течение 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Сервисный Центр ООО «БИК-Видео»
190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14.
Тел.: 8 (800) 555-17-26; +7 (812) 747-3266.
Мессенджеры: +7 (981) 680-02-27.
<https://service.bic-video.ru/>, <https://gfcctv.ru/>;
e-mail: service@bic-video.ru; gfc@gfcctv.ru

8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТК

предприятия-изготовителя _____
(подпись и штамп ОТК)

	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
	GF-ML070
	ПАСПОРТ

1. Основные сведения

Электромагнитный замок «GF-ML070» предназначен для использования в системах ограничения доступа в офисных помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму:

- высокая надежность;
- исключительная износостойкость;
- влагозащищенность.

Данные типы замков устанавливаются на двери, открываемые изнутри кнопкой или снаружи - ключом. Замки сопрягаются с домофонами и контроллерами любых моделей, обеспечивающих электрические параметры по напряжению и потребляемой мощности согласно техническим характеристикам.

Все модели замков рекомендуется устанавливать совместно с дверным доводчиком.

2. Технические данные

Напряжение электропитания постоянного тока, Вот 12 до15
Потребляемая мощность при 12В, не более, Вт5
Усилие удержания, при напряжении электропитания равном 12В, кг

- для замка GF-ML070.....70 ±10%

Остаточный магнетизм А / м.....0
Диапазон рабочих температур, °С.....от -35 до +50
Относительная влажность окружающей среды, не более, %.....90
Габаритные размеры, не более, мм

- для замка GF-ML070.....100 x 45 x 29

Масса замка без якоря, не более, кг

- для замка GF-ML070.....0,4

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, улучшающие его характеристики.

	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
	GF-ML070
	ПАСПОРТ

1 Основные сведения

Электромагнитный замок «GF-ML070» предназначен для использования в системах ограничения доступа в офисных помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму:

- высокая надежность;
- исключительная износостойкость;
- влагозащищенность.

Данные типы замков устанавливаются на двери, открываемые изнутри кнопкой или снаружи - ключом. Замки сопрягаются с домофонами и контроллерами любых моделей, обеспечивающих электрические параметры по напряжению и потребляемой мощности согласно техническим характеристикам.

Все модели замков рекомендуется устанавливать совместно с дверным доводчиком.

2. Технические данные

Напряжение электропитания постоянного тока, Вот 12 до15
Потребляемая мощность при 12В, не более, Вт5
Усилие удержания, при напряжении электропитания равном 12В, кг

- для замка GF-ML070.....70 ±10%

Остаточный магнетизм А / м.....0
Диапазон рабочих температур, °С.....от -35 до +50
Относительная влажность окружающей среды, не более, %.....90
Габаритные размеры, не более, мм

- для замка GF-ML070.....100 x 45 x 29

Масса замка без якоря, не более, кг

- для замка GF-ML070.....0,4

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, улучшающие его характеристики.

3. Комплектность

Комплектующие	GF-ML070
Корпус	1
Уголок	1
Крышка	1
Пластина (по заявке потребителя)	1
Комплект крепления крышки	
Винт фиксатора М6	1
Шайба резиновая	1
Шайба 6	1
Шайба 8	2
Фиксатор	1
Штифт резьбовой	1
Комплект крепления замка с уголком I вариант	
Болт с внутренним шестигранником М5х40	2
Шайба-гровер 5	5
Специальная гайка М5	2
Болт М5х25	3
Шайба 5	3
Комплект крепления замка с пластиной II вариант	
Болт с внутренним шестигранником М5х40	2
Шайба-гровер 5	2

4 Указание мер безопасности

Электромагнитные замки серии «GF-ML070» соответствуют утвержденным образцам, техническим условиям ТУ 34 28-001-41677105-2012 и всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей среды.


5. Принцип действия

При закрытии двери крышка замка подходит рабочей плоскостью к магнитопроводу корпуса и притягивается к нему. При снятии управляющего напряжения замок размагничивается, и дверь можно открыть при приложении механического усилия.

6. Указание по монтажу замка

При закрытой двери разместить места крепления корпуса 3 и крышки 7 согласно рисунка 1.

При установке крышки необходимо обеспечить зазор между крышкой 7 и дверью в пределах 4-5 мм относительно винта 3 фиксатора 8 согласно рисунка 2.

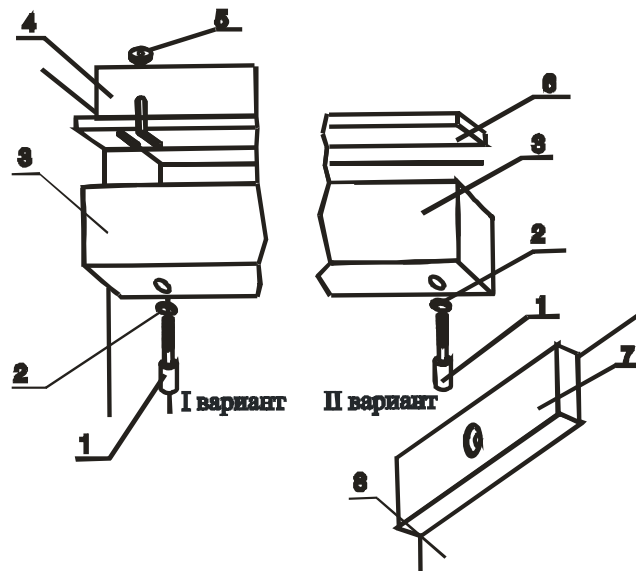

1- Болт с внутренним шестигранником М5х40, 2- Шайба-гровер 5, 3- Корпус, 4 - Уголок, 5- Специальная гайка, 6- Пластина, 7- Крышка, 8- Дверь

Рисунок 1 - Крепление замка

3. Комплектность

Комплектующие	GF-ML070
Корпус	1
Уголок	1
Крышка	1
Пластина (по заявке потребителя)	1
Комплект крепления крышки	
Винт фиксатора М6	1
Шайба резиновая	1
Шайба 6	1
Шайба 8	2
Фиксатор	1
Штифт резьбовой	1
Комплект крепления замка с уголком I вариант	
Болт с внутренним шестигранником М5х40	2
Шайба-гровер 5	5
Специальная гайка М5	2
Болт М5х25	3
Шайба 5	3
Комплект крепления замка с пластиной II вариант	
Болт с внутренним шестигранником М5х40	2
Шайба-гровер 5	2

4 Указание мер безопасности

Электромагнитные замки серии «GF-ML070» соответствуют утвержденным образцам, техническим условиям ТУ 34 28-001-41677105-2012 и всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей среды.


5. Принцип действия

При закрытии двери крышка замка подходит рабочей плоскостью к магнитопроводу корпуса и притягивается к нему. При снятии управляющего напряжения замок размагничивается, и дверь можно открыть при приложении механического усилия.

6. Указание по монтажу замка

При закрытой двери разместить места крепления корпуса 3 и крышки 7 согласно рисунка 1.

При установке крышки необходимо обеспечить зазор между крышкой 7 и дверью в пределах 4-5 мм относительно винта 3 фиксатора 8 согласно рисунку

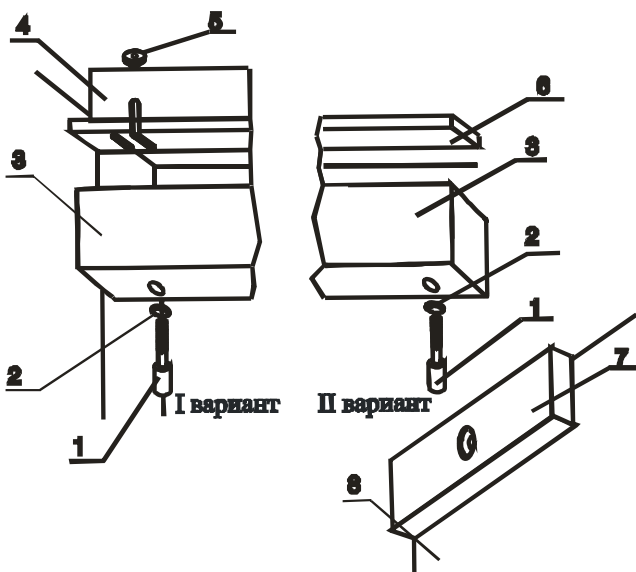

2.

1- Болт с внутренним шестигранником М5х40, 2- Шайба-гровер 5, 3- Корпус, 4 - Уголок, 5- Специальная гайка, 6- Пластина, 7- Крышка, 8- Дверь

Рисунок 1 - Крепление замка