



Гладкие и двустенные гофрированные трубы

АЛЬБОМ РЕШЕНИЙ



О компании

Компания «Промрукав» — это торгово-производственная организация, с 1999 года динамично развивающаяся на рынке кабеленесущих систем. На данный момент является ведущим производителем широкого ассортимента товаров для прокладки и дополнительной изоляции электрических коммуникаций под брендом «Промрукав».

Производственные и складские филиалы в Новочеркасске, Новосибирске и Екатеринбурге, а также развитая дилерская сеть позволяет охватить практически всю территорию РФ и Таможенного союза. На данный момент продукцию бренда «Промрукав» можно приобрести у наших дилеров более чем в 400 офисах продаж.

Основное производство находится во Владимирской области на территории 7 Га и включает в себя цеха общей площадью около 7700 м², склады сырья и готовой продукции, занимающие более 5500 м², а также административные здания и сооружения. На нашем предприятии постоянно трудится более четырёхсот квалифицированных работников.


Предприятие оснащено современным отечественным и иностранным оборудованием. При производстве продукции используются современные технологии, осуществляется строжайший контроль в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001-2015. Каждый продукт проходит обязательную сертификацию в соответствии со стандартами Российской Федерации.

Наши изделия проходят шесть уровней проверки в собственной лаборатории. Отдел качества постоянно контролирует выпускаемую продукцию на всех этапах изготовления, упаковки и сдачи на склад. Мы постоянно ищем новые пути оптимального решения задач, связанных с производством, поэтому особое внимание уделяется потребительским свойствам и товарному виду. Всё это обеспечивает высокое качество нашей продукции.



Компания «Промрукав» входит в ассоциацию «Юнискан». Вся выпускаемая продукция имеет штрих-коды, что позволяет автоматизировать и упростить складские и логистические процессы.

Наша деятельность нацелена на освоение новых направлений, сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объёмов производства, повышение качества выпускаемых изделий. Мы непрерывно движемся вперёд, чутко реагируя на пожелания и потребности наших заказчиков. Мы делаем всё, чтобы вам было удобно работать с нашей компанией, и будем рады видеть вас в числе постоянных партнёров.

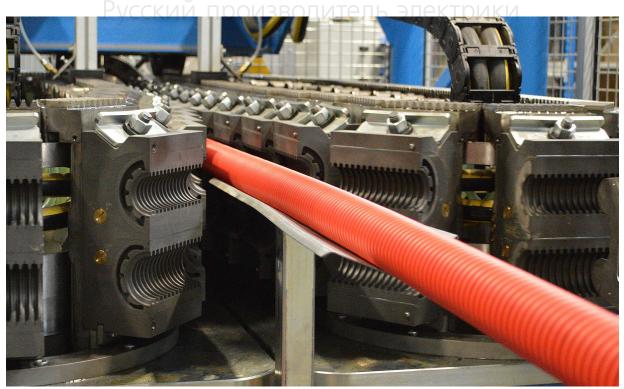



Оглавление

1. Общая информация	4
2. Двустенные трубы из полиэтилена. Ассортимент и технические характеристики	5
3. Трубы гладкие из ПНД. Ассортимент и технические характеристики	18
4. Аксессуары для гладких и двустенных гофрированных труб	24
5. Пластиковые кабельные колодцы. Ассортимент и технические <mark>ха</mark> рактеристики	30
6. Рекомендации по проектиро <mark>ва</mark> ни <mark>ю и монтажу при</mark> по <mark>дз</mark> емной прокладке	34
Приложение №1	49
Приложение №2	50
Приложение №3	54
Альбом чертежей и типовых решений	58
Сертификаты	104

Русский производитель электрики

Условные обозначения

Характеристики



Степень защиты ІР



Свойства

Безгалогенность



Климатическое исполнение



Стойкость к ультрафиолету



Сопротивление сжатию



Нераспространение горения



Сертификаты



Сертификат соответствия ГОСТ Р Российской Федерации



Допускается заливка бетоном



Сертификат соответствия добровольной пожарной сертификации Российской Федерации





Информационное письмо о том, что данная продукция не включена в перечень обязательной сертификации (отказное письмо)



1. Общая информация

1.1. Назначение

Гладкие и двустенные гофрированные трубы «Промрукав» предназначены для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды, а также для электроизоляционной защиты от поражения электрическим током: для двустенных гофрированных труб до 10 кВ (данное условие подтверждается протоколом испытания повышенным напряжением, см. Сертификаты и отказные письма) и гладких труб до 2 кВ.

1.2. Достоинства

- Конструкция двустенных гофрированных трубы обеспечивает высокую прочность за счёт гофрированной внешней стенки и лёгкость протяжки кабеля за счёт гладкой внутренней стенки;
- Материал ПНД (полиэтилен низкого давления), стоек к агрессивному воздействию окружающей среды.
 Стойкость к наиболее распространенным химическим составам приведена в Приложение №3 на стр. 54;
- Электроизоляционная защита от поражения электрическим током;
- Малый вес трубы, что обеспечивает лёгкость монтажа;
- Конструкция трубы обеспечивает выс<mark>оку</mark>ю прочность з<mark>а с</mark>чёт гофрированной внешней стенки и лёгкость протяжки кабеля за счёт гладкой внутренней стенки;
- Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды;
- Возможность эксплуатации на открытом воздухе, при <mark>исп</mark>ользовании труб в исполнении «Стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение»;
- Имеется пожарный сертификат для т<mark>руб</mark> в исполнении «Стойкая к ул<mark>ьт</mark>рафиолету, не распространяющая горение»;
- Невосприимчивость к блуждающим токам;
- Высокая степень защиты от сейсмических колебаний;
- Высокий срок службы 50 лет.

1.3. Область применения

- Электроснабжение (строительство кабельной канализации напряжением до 1,0 кВ переменного тока и/или 1,5 кВ постоянного тока, а также напряжением до 10 кВ при наличии протокола испытания);
- Телекоммуникации (строительство многоканальных магистральных и местных линий связи);
- Транспортная инфраструктура (строительство кабельной канализации вдоль нефте-газопроводов, автомобильных и железных дорог, под взлётно-посадочными полосами аэропортов и т.п.);
- Коммунальное хозяйство (в качестве альтернативы использованию бронированного кабеля в распределительных сетях наружного освещения, наружной рекламы и т.д.);
- Монолитное строительство (в качестве образующего канала для силовой и информационной проводки);
- На участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами);
- При укладке кабельной канализации в стеснённых городских условиях;
- При укладке тяжёлого кабеля;
- При блочной укладке труб.

2. Двустенные трубы из полиэтилена. Ассортимент и технические характеристики

Общие технические параметры

Технические условия	TY 22.21.29-006-52715257-2017			
Типы по степени сопротивления сжатию*	не менее 450 H — «Тип 450», не менее 750 H — «Тип 750»			
Виды по степени сопротивления изгибу	«Гибкая» (с зондом или без зонда), «Жёсткая» (без зонда)			
Цвет	Внешняя стенка: RAL 3000 (красный); RAL 5005 (синий); RAL 9005 (чёрный)			
	Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный); RAL 5005 (синий)			
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	В5 (для прокладки в не воздушной среде (грунт, бетон)) УХЛ1 (для исполнения «Стойкая к ультрафиолету, не распространяю- щая горение»)			
Температура монтажа	−2 <mark>5+50°С (+5</mark> +5 <mark>0°С</mark> для «Жёстких» труб «Тип 450»)			
Температура эксплуатации	-5 <mark>5</mark> +90°C			
Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р <mark>МЭ</mark> К 61386.24 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)	н <mark>е менее 200</mark> 0 В (<mark>50</mark> Гц, в течение 15 мин.)			
Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 6138 <mark>6.24</mark> (п. <mark>11)</mark> , ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)	н <mark>е м</mark> енее 100 МОм <mark>(5</mark> 00 В, в течение 1 мин.)			
Класс защиты от поражения электрическим то <mark>ком</mark> по ГОСТ 12.2.007.0	«O»			
Материал	Внешняя и внутренняя стенка — ПНД			
Протяжка (зонд)	Полиамидный зонд или без зонда			
Радиус изгиба под углом 360° (для вида «Гибкая»)	8 наружных диаметров трубы			
Комплектация	«Гибкие» трубы комплектуются соединительной муфтой с двумя упло- нительными кольцами.			
	«Жёсткие» трубы — без дополнительной комплектации.			
Упаковка	«Гибкие» трубы — бухты на поддоне, в защитной от УФ-лучей стретч-плёнке			
	«Жёсткие» трубы — отрезки по 5,7 и 6 метров			
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления			
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России			
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя			
Срок службы	50 лет			

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)

Таблица размеров и упаковки двустенных труб:

	Burgoway gravern daya (sesses	«Гибкая»	«Жёсткая»	
Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм (допуск -2%)	Длина бухты, м	Количество бухт на поддоне, шт	«жесткая» отрезок, длина, м
32	24,6	20 / 50 / 100 / 150	27 / 17 / 7 / 6	-
40	32,0	20 / 50 / 100 / 150	21/14/6/6	-
50	39,2	20 / 50 / 100 / 150	10/7/4/4	-
63	50,2	20 / 50 / 100	10/5/3	-
75	56	20 / 50	5/4	-
90	75,2	20 / 50	5/3	5,7 и 6
110	92,3	20 / 50	5/3	5,7 и 6
125	105,6	50	3	5,7 и 6
160	120	50	2	5,7 и 6
200	150	35	2	5,7 и 6



2.1. Тип «450», гибкая безгалогенная, красная





















Цвет внешней стенки: RAL 3000 (красный)
Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Внешний диаметр ∅, $\pm 0,4$ мм	Внутренний диаметр \varnothing , $\pm 0,4$ мм	Кольцевая жёсткость, кН/м²	Длина в бухте, м ±2%	Протяжка (зонд)	Артикул
32	24,6	34,0	20	√	PR15.0266
32	24,6	34,0	5 0	✓	PR15.0251
32	24,6	34,0	100	✓	PR15.0250
32	24,6	34,0	150	✓	PR15.0267
40	32,0	29,0	20	✓	PR15.0268
40	32,0	29,0	50	✓	PR15.0253
40	32,0	29,0	100	√	PR15.0252
40	32,0	29,0	150	✓	PR15.0269
50	39,2	26,0	20	✓	PR15.0233
50	39,2	26,0	<mark>5</mark> 0	✓	PR15.0113
50	39,2	26,0	100	✓	PR15.0021
50	39,2	26,0	150	✓	PR15.0274
63	50,2	18,0	20	✓	PR15.0235
63	50,2	18,0	50	✓	PR15.0114
63	50,2	18,0	100	✓	PR15.0025
75	56,0	16,0	20	V	PR15.0237
75	56,0	16,0	50	✓	PR15.0164
90	75,2	12,0	20	\vee	PR15.0239
90	75,2	12,0	50	✓	PR15.0029
110	92,3	12,0	20	✓	PR15.0241
110	92,3	ОГЛ S12,0 > □ ГЛ	гепь50эпек	TOMKIA	PR15.0033
125	105,6	9,0	50		PR15.0037
160	120,0	8,0	50	√	PR15.0165
200	150,0	6,0	35	✓	PR15.0166

Технические условия	TY 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 450 Н
Степень сопротивления изгибу	«Гибкая» (с зондом)
Цвет	Внешняя стенка: RAL 3000 (красный) Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	B5
Температура монтажа	-25+50°C
Температура эксплуатации	−55+90°C
Материал	ПНД
Протяжка (зонд)	Полиамидный зонд
Радиус изгиба под углом 360° (для вида «Гибкая»)	8 наружных диаметров трубы
Комплектация	: Соединительная муфта с двумя уплотнительными кольцами
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)

2.2. Тип «450», гибкая безгалогенная, синяя























Цвет внешней стенки: RAL 5005 (синий) Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Внешний диаметр D, ±0,4 мм	Внутренний диаметр \varnothing , $\pm 0,4$ мм	Кольцевая жёсткость, кН/м²	Длина в упаковке L, м ±2%	Протяжка (зонд)	Артикул (синий)
32	24,6	34,0	20	√	PR15.0270
32	24,6	34,0	5 0	√	PR15.0255
32	24,6	34,0	100	√	PR15.0254
32	24,6	34,0	150	√	PR15.0271
40	32,0	29,0	20	✓	PR15.0272
40	32,0	29,0	5 0	√	PR15.0257
40	32,0	29,0	100	√	PR15.0256
40	32,0	29,0	15 0	√	PR15.0273
50	39,2	26,0	20	✓	PR15.0223
50	39,2	26,0	<mark>5</mark> 0	✓	PR15.0115
50	39,2	26,0	100	✓	PR15.0022
50	39,2	26,0	150	✓	PR15.0275
63	50,2	18,0	20	√	PR15.0225
63	50,2	18,0	50	✓	PR15.0116
63	50,2	18,0	100	✓	PR15.0026
75	56,0	16,0	20	V	PR15.0227
75	56,0	16,0	50	V	PR15.0170
90	75,2	12,0	20	\vee	PR15.0229
90	75,2	12,0	50	✓	PR15.0030
110	92,3	12,0	20	✓	PR15.0231
110	92,3	○1/312,0 □1/	тепь50эпек	ТОМКИ	PR15.0034
125	105,6	9,0	50		PR15.0038
160	120,0	8,0	50	✓	PR15.0171
200	150,0	6,0	35	√	PR15.0172

Технические условия	TY 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 450 Н
Степень сопротивления изгибу	«Гибкая» (с зондом)
Цвет	Внешняя стенка: RAL 5005 (синий) Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	B5
Температура монтажа	-25+50°C
Температура эксплуатации	-55+90°C
Материал	ПНД
Протяжка (зонд)	Полиамидный зонд
Радиус изгиба под углом 360° (для вида «Гибкая»)	8 наружных диаметров трубы
Комплектация	Соединительная муфта с двумя уплотнительными кольцами
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)



2.3. Тип «450», жёсткая безгалогенная, красная























Цвет внешней стенки: RAL 3000 (красный) Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Внешний диаметр \varnothing , $\pm 0,4$ мм	Внутренний диаметр \varnothing , ±0,4 мм	Кольцевая жёсткость, кН/м²				отрезка, м	Длина в упаковке L, м ±2%	Артикул						
90	75,2	12,0		12,0		12,0		12,0		12,0		5,7	34,2	PR15.0119
110	92,3		12,0			5,7	34,2	PR15.0120						
125	105,6		9,0			5,7	34,2	PR15.0121						
160	120		8,0			5,7	22,8	PR15.0212						
200	150		6,0			5,7	11,4	PR15.0210						
90	75,2	12,0			6	36	PR15.0067							
110	92,3	12,0			6	36	PR15.0069							
125	105,6	9,0			6	36	PR15.0071							
160	120	8,0			6	24	PR15.0185							
200	150		6,0			6	12	PR15.0186						

Технические условия	TV 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 450 Н
Степень сопротивления изгибу	С _{«Жёсткая»} ЕЛЬ ЭЛЕКТРИКИ
Цвет	Внешняя стенка: RAL 3000 (красный) Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	B5
Температура монтажа	+5+50°C
Температура эксплуатации	-55+90°C
Материал	пнд
Протяжка (зонд)	Без зонда
Комплектация	Без муфты и уплотнительных колец
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)

2.4. Тип «450», жёсткая безгалогенная, синяя























Цвет внешней стенки: RAL 5005 (синий) Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Внешний диаметр \varnothing , $\pm 0,4$ мм	Внутренний диаметр \varnothing , ±0,4 мм	Кс	Кольцевая жёсткость, кН/м²				Длина отрезка, м	Длина в упаковке L, м ±2%	Артикул
90	75,2		12,0		5,7	34,2	PR15.0122		
110	92,3		12,0		5,7	34,2	PR15.0123		
125	105,6		9,0		5,7	34,2	PR15.0124		
160	120		8,0		5,7	22,8	PR15.0213		
200	150		6,0		5,7	11,4	PR15.0211		
90	75,2	12,0		6	36	PR15.0068			
110	92,3		12,0		6	36	PR15.0070		
125	105,6	9,0			6	36	PR15.0072		
160	120		8,0		6	24	PR15.0189		
200	150		6,0		6	12	PR15.0190		

Технические условия	Ty 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 450 Н
Степень сопротивления изгибу	С _{«Жёсткая»} ЕЛЬ ЭЛЕКТОИКИ
Цвет	Внешняя стенка: RAL 5005 (синий) Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	B5
Температура монтажа	+5+50°C
Температура эксплуатации	-55+90°C
Материал	пнд
Протяжка (зонд)	Без зонда
Комплектация	Без муфты и уплотнительных колец
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)



2.5. Тип «750», гибкая безгалогенная, красная























Цвет внешней стенки: RAL 3000 (красный)
Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Внешний диаметр ∅, ±0,4 мм	Внутренний диаметр \varnothing , ±0,4 мм	Кольцевая жёсткость, кН/м²	Длина в бухте, м ±2%	Протяжка (зонд)	Артикул
32	24,6	57,0	50	V	PR15.0259
32	24,6	57,0	100	V	PR15.0258
32	24,6	57,0	150	√	PR15.0285
40	32,0	49,0	50	V	PR15.0261
40	32,0	49,0	100	V	PR15.0260
40	32,0	49,0	150	V	PR15.0284
50	39,2	38,0	100	V	PR15.0041
50	39,2	38,0	150	V	PR15.0276
63	50,2	29,0	100	V	PR15.0045
75	56,0	24,0	50	V	PR15.0176
75	56,0	24,0	100	V	PR15.0242
90	75,2	19,0	50	v	PR15.0049
110	92,3	16,0	50		PR15.0053
125	105,6	14,0	50	V	PR15.0057
160	120,0	10,0	50	v	PR15.0177
200	150,0	8,0	35	- N X X X X	PR15.0178

Технические условия	TY 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 750 Н
Степень сопротивления изгибу	«Гибкая» (с зондом или без зонда)
Цвет	Внешняя стенка: RAL 3000 (красный) Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	B5
Температура монтажа	-25+50°C
Температура эксплуатации	-55+90℃
Материал	ПНД
Протяжка (зонд)	Полиамидный зонд
Радиус изгиба под углом 360° (для вида «Гибкая»)	8 наружных диаметров трубы
Комплектация	Соединительная муфта с двумя уплотнительными кольцами
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)

2.6. Тип «750», гибкая безгалогенная, синяя























Цвет внешней стенки: RAL 5005 (синий) Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Внешний диаметр \varnothing , $\pm 0,4$ мм	Внутренний диаметр ∅, ±0,4 мм	Кольцевая жёсткость, кН/м²	Длина в бухте, м ±2%	Протяжка (зонд)	Артикул
32	24,6	57,0	50	✓	PR15.0263
32	24,6	57,0	100	√	PR15.0262
32	24,6	57,0	150	✓	PR15.0287
40	32,0	49,0	50	√	PR15.0265
40	32,0	49,0	100	✓	PR15.0264
40	32,0	49,0	150	V	PR15.0286
50	39,2	38,0	100	V	PR15.0042
50	39,2	38,0	150	✓	PR15.0277
63	50,2	29,0	100	V	PR15.0046
75	56,0	24,0	50	✓	PR15.0182
90	75,2	19,0	50	✓	PR15.0050
110	92,3	16,0	50	V	PR15.0054
125	105,6	14,0	50	✓	PR15.0058
160	120,0	10,0	50	V	PR15.0183
200	150,0	8,0	35	V	PR15.0184

Общие технические параметры РОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИКИ

Технические условия	TY 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 750 H
Степень сопротивления изгибу	«Гибкая» (с зондом или без зонда)
Цвет	Внешняя стенка: RAL 5005 (синий) Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	B5
Температура монтажа	-25+50°C
Температура эксплуатации	-55+90°C
Материал	пнд
Протяжка (зонд)	Полиамидный зонд
Радиус изгиба под углом 360° (для вида «Гибкая»)	8 наружных диаметров трубы
Комплектация	Соединительная муфта с двумя уплотнительными кольцами
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)



2.7. Тип «750», жёсткая безгалогенная, красная





















Цвет внешней стенки: RAL 3000 (красный) Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Внешний диаметр ∅, ±0,4 мм	Внутренний диаметр ∅, ±0,4 мм	Кольцевая жёсткость, кН/м²	Длина отрезка, м	Длина в упаковке L, м ±2%	Артикул
90	75,2	19,0	5,7	34,2	PR15.0128
110	92,3	16,0	5,7	34,2	PR15.0129
125	105,6	14,0	5,7	34,2	PR15.0130
160	120	10,0	5,7	22,8	PR15.0243
200	150	8,0	5 <mark>,7</mark>	11,4	PR15.0245
90	75,2	19,0	6	36	PR15.0073
110	92,3	16,0	6	36	PR15.0075
125	105,6	14,0	6	36	PR15.0077
160	120	10,0	6	24	PR15.0187
200	150	8,0	6	12	PR15.0188

Технические условия	TY 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 750 Н
Степень сопротивления изгибу	С _{«Жёсткая»} ЕЛЬ ЭЛЕКТОИКИ
Цвет	Внешняя стенка: RAL 3000 (красный) Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	B5
Температура монтажа	−25+50°C
Температура эксплуатации	-55+90°C
Материал	ПНД
Протяжка (зонд)	Без зонда
Комплектация	Без муфты и уплотнительных колец
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)

2.8. Тип «750», жёсткая безгалогенная, синяя























Цвет внешней стенки: RAL 5005 (синий) . Цвет внутренней стенки: RAL 9005 (чёрный)

Внешний диаметр \varnothing , $\pm 0,4$ мм	Внутренний диаметр ∅, ±0,4 мм	Кольцевая жёсткость, кН/м²	Длина отрезка, м	Длина в упаковке L, м ±2%	Артикул
90	75,2	19,0	5,7	34,2	PR15.0125
110	92,3	16,0	5,7	34,2	PR15.0126
125	105,6	14,0	5,7	34,2	PR15.0127
160	120	10,0	5,7	22,8	PR15.0244
200	150	8,0	5 <mark>,7</mark>	11,4	PR15.0245
90	75,2	19,0	6	36	PR15.0074
110	92,3	16,0	6	36	PR15.0076
125	105,6	14,0	6	36	PR15.0078
160	120	10,0	6	24	PR15.0191
200	150	8,0	6	12	PR15.0192

Технические условия	TY 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 750 Н
Степень сопротивления изгибу	«Жёсткая»
Цвет	Внешняя стенка: RAL 5005 (синий) Внутренняя стенка: RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	B5
Температура монтажа	-25+50°C
Температура эксплуатации	-55+90°C
Материал	ПНД
Протяжка (зонд)	Без зонда
Комплектация	Без муфты и уплотнительных колец
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяце с момента их проследования через Государственную границу Росси
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)



2.9. Тип «450», гибкая, стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение, чёрная

























Цвет внешней стенки: RAL 9005 (чёрный) Цвет внутренней стенки: RAL 5005 (синий)

Внешний диаметр ∅, ±0,4 мм	Внутренний диаметр ∅, ±0,4 мм	Кольцевая жёсткость, кН/м²	Длина в упаковке L, м ±2%	Протяжка (зонд)	Артикул
32	24,6	34,0	20	✓	PR15.0288
32	24,6	34,0	50	✓	PR15.0289
32	24,6	34,0	100	√	PR15.0290
32	24,6	34,0	150	✓	PR15.0291
40	32,0	29,0	20	√	PR15.0292
40	32,0	29,0	50	✓	PR15.0293
40	32,0	29,0	<mark>10</mark> 0	√	PR15.0294
40	32,0	29,0	<mark>15</mark> 0	✓	PR15.0295
50	39,2	26,0	50	√	PR15.0139
50	39,2	26,0	100	✓	PR15.0138
63	50,2	18,0	50	✓	PR15.0141
63	50,2	18,0	100	√	PR15.0140
75	56,0	16,0	50		PR15.0142
90	75,2	12,0	50	V	PR15.0143
110	92,3	12,0	50		PR15.0144
125	105,6	9,0	50	√	PR15.0145
160	120,0	8,0	50	CTIO YALKIA	PR15.0203
200	150,0	70/13_{6,0} ОД /	1 E	CIDVIKA	PR15.0204

• •	
Технические условия	TY 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 450 Н
Степень сопротивления изгибу	«Гибкая» (с зондом или без зонда)
Цвет	Внешняя стенка: RAL 9005 (чёрный) Внутренняя стенка: RAL 5005 (синий)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ухл1
Температура монтажа	-25+50°C
Температура эксплуатации	-55+90°C
Материал	ПНД
Протяжка (зонд)	Полиамидный зонд или без зонда
Радиус изгиба под углом 360° (для вида «Гибкая»)	8 наружных диаметров трубы
Комплектация	Соединительная муфта с двумя уплотнительными кольцами
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)

2.10. Тип «450», жёсткая, стойкая к ультрафиолету, не распространяющая горение, чёрная

























Цвет внешней стенки: RAL 9005 (чёрный) Цвет внутренней стенки: RAL 5005 (синий)

Внешний диаметр ∅, ±0,4 мм	Внутренний диаметр ∅, ±0,4 мм	Кол	пьцевая жёсткость, кН/м²	Į]лина отре	23ка, м	Длина в упаковке L, м ±2%	Артикул
90	75,2		12,0		6		36	PR15.0155
110	92,3		12,0		6		36	PR15.0156
125	105,6		9,0		6		36	PR15.0157
160	120,0		8,0		6		24	PR15.0158
200	150,0		6,0		6		12	PR15.0159

Технические условия	Ty 22.21.29-006-52715257-2017
Степень сопротивления сжатию*	не менее 450 Н
Степень сопротивления изгибу	«Жёсткая»
Цвет	Внешняя стенка: RAL 9005 (чёрный) Внутренняя стенка: RAL 5005 (синий)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP68
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	ухлі
Температура монтажа /ССК/// ПООИЗВ	0-5+50°€ӨЛЬ ЭЛӨКТРИКИ
Температура эксплуатации	-55+90°C
Материал	пнд
Протяжка (зонд)	Без зонда
Комплектация	Без муфты и уплотнительных колец
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	50 лет

^{*} Сопротивление сжатию по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 (п. 10.2)



2.11. Аксессуары для двустенных труб

Предназначены для создания сложных трасс с использованием двустенных гофрированных труб.

Муфта соединительная для двустенных труб

Предназначены для соединения гибких, жёстких, дренажных и ливневых двустенных гофрированных труб одного диаметра. Обеспечивают степень защиты места соединения IP55, при использовании уплотнительных колец и дополнительных средств герметизации степень защиты места соединения возрастает до IP68. При таком соединении трубы можно укладывать во влажный и сырой грунт.

Материал: полиэтилен.

Температура эксплуатации: -40...+90°С



Внутренний диаметр, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
50	1	PR08.3108
63	1	PR08.3109
75	1	PR08.3102
90	1	PR08.3103
110	6	PR13.0319
125	1	PR08.3100
160	1	PR08.3119
200	1	PR08.3501

Кольцо уплотнительное для двустенных труб

Предназначено для герметизации мест соединения гибких, жёстких, дренажных и ливневых двустенных гофрированных труб с аксессуарами.

Материал: резина (изготовлены в соответствии с ГОСТ 9833-73 «Уплотнительные кольца»).

Температура эксплуатации: -25...+90°С



Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт	Артикул
50	1	PR08.3156
63	TOUL SUCK	PR08.3157
DVI3 POAV		PR08.3516
90	1	PR08.3158
110	1	PR08.3159
125	1	PR08.3160
160	1	PR08.3502
200	1	PR08.3646

Заглушка для двустенных труб

Предназначена для защиты гибких, жёстких, дренажных и ливневых двустенных гофрированных труб со свободных концов от попадания грязи, влаги и других посторонних предметов при хранении, монтаже и эксплуатации.

Материал: полипропилен.

Температура эксплуатации: -25...+90°C



Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
63	1	PR08.3095
90	1	PR08.3096
110	1	PR08.3093
125	1	PR08.3094
160	1	PR08.3735
200	1	PR08.3736

Кластер двухсторонний для двустенных труб

Предназначен для крепления и упорядочивания гибких, жёстких, дренажных и ливневых двустенных гофрированных труб одного диаметра при блочном монтаже.

Материал: полипропилен.

Температура эксплуатации: -40...+90°C

Тип		Диаметр, мм	Количество в упа- ковке, шт.	Артикул
2	Χ	50	1	PR08.3881
2	X	63	1	PR08.3882
2	Χ	75	1	PR08.4318
2	Х	90	1	PR08.4324
2	Х	110	1	PR08.3518
2	Х	125	1	PR08.3764
2	Х	160	1	PR08.3752
3	Х	50	1	PR08.3948
3	Х	63	1	PR0 <mark>8.3</mark> 949
3	Х	75	1	PR0 <mark>8.4</mark> 319
3	Х	90	1	PR0 <mark>8.4</mark> 325
3	Х	110	1	PR0 <mark>8.3</mark> 519
3	Х	125	1	PR08.3766
3	Х	160	1	PR08.3832
4	Х	90	1	PR08.3099



Промрукав

Русский производитель электрики



3. Трубы гладкие из ПНД. Ассортимент и технические характеристики

Общие технические параметры

TV 22.21.29-003-52715257-2017	
«С» — средний «Т» — тяжелый	
RAL 9005 (чёрный)	
IP67	
B5	
-40+90°C	
-40+90°C	
не мене <mark>е 20</mark> 00 <mark>В (</mark> 50 Гц, в течение 15 мин.)	
не менее 100 М <mark>Ом</mark> (500 В, в течение 1 мин.)	
«O»	
ПНД (полиэтил <mark>ен н</mark> изкого давления)	
Бухты по 100 метров ±2%	
24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления	
24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России	
12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя	
25 лет	

Русский производитель электрики Таблица размеров и упаковки гладких труб:

Harry N. W. Turk and D		Толщина стенки, мм		
Наружный диаметр D, мм	Длина бухты, м	Тип «Средний»	Тип «Тяжелый»	
16±0,6	100	1,5±0,2	2,0±0,4	
20±0,8	100	1,5±0,2	2,0±0,4	
25±1,0	100	2,0±0,4	2,3±0,4	
32±1,5	100	2,0±0,4	3,0±0,5	
40±1,8	100	2,3±0,5	3,7±0,6	
50±2,0	100	2,9±0,5	4,6±0,7	
63±2,5	100	3,6±0,6	5,8±0,9	

3.1. Тип «Средний» (С)





















Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Наружный диаметр D, мм	Толщина стенки, мм	Кольцевая жёст- кость, кН/м²	Сопротивление сжатию при дефор- мации трубы 5% не менее, Н	Радиус изгиба, мм	Длина в упаковке L, м	Артикул
16±0,6	1,5±0,2	52 <mark>,0</mark>	334,0	335	100±0,2	161055
20±0,8	1,5±0,2	40,0	317,0	415	100±0,2	161057
25±1,0	2,0±0,4	32,0	3 <mark>25,</mark> 0	415	100±0,2	161059
32±1,5	2,0±0,4	22,0	2 <mark>95,</mark> 0	525	100±0,2	161061
40±1,8	2,3±0,5	20,0	350,0	635	100±0,2	161063
50±2,0	2,9±0,5	18,0	390,0	790	100±0,2	161065
63±2,5	3,6±0,6	16,0	428,0	940	100±0,2	161068

Технические условия	TY 22.21.29-003-52715257-2017
Типы по степени сопротивления сжатию	«C» — средний
Цвет	RAL 9005 (чёрный)
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	оюдитель электрики
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	B5
Температура монтажа	-40+90°C
Температура эксплуатации	-40+90°C
Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.24 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)	не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)
Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.24 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)	не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	«O»
Материал	ПНД (полиэтилен низкого давления)
Упаковка	Бухты по 100 метров ±2%
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	25 лет



3.2. Тип «Тяжёлый» (Т)





















Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Наружный диаметр D, мм	Толщина стенки, мм	Кольце <mark>вая</mark> жёст- кость, кН/м²	Сопротивление сжатию при дефор- мации трубы 5% не менее, Н	Рад <mark>иус</mark> изгиба, мм	Длина в упаковке L, м	Артикул
16±0,6	2,0±0,4	108,0	<mark>615,</mark> 0	335	100±0,2	161056
20±0,8	2,0±0,4	8 <mark>0,0</mark>	613,0	415	100±0,2	161058
25±1,0	2,3±0,4	6 <mark>5,0</mark>	6 <mark>36,</mark> 0	415	100±0,2	161060
32±1,5	3,0±0,5	5 <mark>2,0</mark>	642,0	525	100±0,2	161062
40±1,8	3,7±0,6	4 <mark>4,0</mark>	697,0	635	100±0,2	161064
50±2,0	4,6±0,7	38,0	720,0	790	100±0,2	161067
63±2,5	5,8±0,9	35,0	862,0	940	100±0,2	161070

Технические условия	TV 22.21.29-003-52715257-2017
Типы по степени сопротивления сжатию	«Т» — тяжелый
цвет РУССКИЙ ПРОИЗВ	RAL 9005 (чёрный) ЭЛӨКТОИКИ
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP67
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	B5
Температура монтажа	-40+90°C
Температура эксплуатации	-40+90°C
Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.24 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)	не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)
Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.24 (п. 11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)	не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	«O»
Материал	ПНД (полиэтилен низкого давления)
Упаковка	Бухты по 100 метров ±2%
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации для продукции на экспорт	24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента их проследования через Государственную границу России
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	25 лет

3.3. Аксессуары для гладких труб

Предназначены для сложных трасс с использованием гладких труб ПНД.

Основное назначение: герметичное соединение труб, изменение направления трассы, а также ее разветвление. При использовании тройников и поворотов на 90° следует учитывать минимальный радиус изгиба кабеля.



Заглушка

Наименование	Артикул
Заглушка для ПНД труб 20	PR08.4377
Заглушка для ПНД труб 25	PR08.4378
Заглушка для ПНД труб 32	PR08.4379
Заглушка для ПНД труб 40	PR08.4380
Заглушка для ПНД труб 50	PR0 <mark>8.4</mark> 381
Заглушка для ПНД труб 63	PR0 <mark>8.4</mark> 382



Муфта соедините<mark>ль</mark>ная

Наименова <mark>ние</mark>	Ар <mark>тик</mark> ул
Муфта соединительная для ПНД <mark>тру</mark> б 20	PR0 <mark>8.4</mark> 371
Муфта соединительная для ПНД <mark>труб 25</mark>	PR08.4372
Муфта соединительная для ПНД труб 32	PR08.4373
Муфта соединительная для ПНД труб 40	PR08.4374
Муфта соединительная для ПНД труб 50	PR08.4375
Муфта соединительная для ПНД труб 63	PR08.4376



Муфта переходная

Наименование //380Д///	Артикул
Муфта переходная для ПНД труб 25х20	PR08.4383
Муфта переходная для ПНД труб 32х20	PR08.4384
Муфта переходная для ПНД труб 32х25	PR08.4385
Муфта переходная для ПНД труб 40х25	PR08.4386
Муфта переходная для ПНД труб 40х32	PR08.4387
Муфта переходная для ПНД труб 50х25	PR08.4388
Муфта переходная для ПНД труб 50х32	PR08.4389
Муфта переходная для ПНД труб 50х40	PR08.4390
Муфта переходная для ПНД труб 63х32	PR08.4391
Муфта переходная для ПНД труб 63х40	PR08.4392
Муфта переходная для ПНД труб 63х50	PR08.4393





Муфта с внутренней резьбой



Наименование	Артикул
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 20x1/2	PR08.4394
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 20х3/4	PR08.4395
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 25х1	PR08.4396
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 25х1/2	PR08.4397
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 25х3/4	PR08.4398
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 32х1	PR08.4400
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 32х1 1/4	PR08.4399
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 32х1/2	PR08.4401
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 32х3/4	PR08.4402
Му <mark>фт</mark> а с внутренней резьбой для ПНД <mark>тр</mark> уб 40х1	PR08.4405
Му <mark>фт</mark> а с в <mark>нутренней резьбой для</mark> ПНД <mark>тр</mark> уб 40х1 1/2	PR08.4403
Му <mark>фт</mark> а с в <mark>нут</mark> ренней <mark>рез</mark> ьбой д <mark>ля П</mark> НД труб 40х1 1/4	PR08.4404
Му <mark>фт</mark> а с в <mark>нут</mark> ренней р <mark>езьбой для</mark> ПНД труб 50х1 1/2	PR08.4406
Му <mark>фт</mark> а с в <mark>нут</mark> ренней <mark>рез</mark> ьбой для ПНД <mark>тр</mark> уб 50х1 1/4	PR08.4407
Му <mark>фт</mark> а с внутренней резьбой для ПНД <mark>тр</mark> уб 50х2	PR08.4408
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 63х1 1/2	PR08.4409
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 63x1 1/4	PR08.4410
Муфта с внутренней резьбой для ПНД труб 63х2	PR08.4411

Муфта с наружной резьбой



Наименование	Артикул
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 20х1	PR08.4412
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 20x1/2	PR08.4413
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 20х3/4	PR08.4414
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 25х1	PR08.4415
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 25х1/2	PR08.4416
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 25х3/4	PR08.4417
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 32х1	PR08.4419
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 32х1 1/4	PR08.4418
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 32х1/2	PR08.4420
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 32х3/4	PR08.4421
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 40х1	PR08.4424
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 40х1 1/2	PR08.4422
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 40х1 1/4	PR08.4423
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 50х1 1/2	PR08.4425
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 50х1 1/4	PR08.4426
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 50х2	PR08.4427
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 63х1 1/2	PR08.4428
Муфта с наружной резьбой для ПНД труб 63х2	PR08.4429

Отвод (повороты на 90°)

Наименование	Артикул
Отвод (повороты на 90 градусов) для ПНД труб 20	PR08.4430
Отвод (повороты на 90 градусов) для ПНД труб 25	PR08.4431
Отвод (повороты на 90 градусов) для ПНД труб 32	PR08.4432
Отвод (повороты на 90 градусов) для ПНД труб 40	PR08.4433
Отвод (повороты на 90 градусов) для ПНД труб 50	PR08.4434
Отвод (повороты на 90 градусов) для ПНД труб 63	PR08.4435



Тройник

Наименован	ne .	Ар <mark>тик</mark> ул
Тройник для ПНД труб 20		PR0 <mark>8.4</mark> 436
Тройник для ПНД труб 25		PR0 <mark>8.4</mark> 437
Тройник для ПНД труб 32		PR0 <mark>8.4</mark> 438
Тройник для ПНД труб 40		PR0 <mark>8.4</mark> 439
Тройник для ПНД труб 50		PR0 <mark>8.4</mark> 440
Тройник для ПНД труб 63		PRO <mark>8.4</mark> 441



Тройник переходной

Наименование	Артикул
Тройник переходной для ПНД труб 25х20х25	PR08.4442
Тройник переходной для ПНД труб 32х20х32	PR08.4443
Тройник переходной для ПНД труб 32х25х32	PR08.4444
Тройник переходной для ПНД труб 40х25х40	PR08.4445
Тройник переходной для ПНД труб 40х32х40	PR08.4446
Тройник переходной для ПНД труб 50х25х50	PR08.4447
Тройник переходной для ПНД труб 50х32х50	PR08.4448
Тройник переходной для ПНД труб 50х40х50	PR08.4449
Тройник переходной для ПНД труб 63х25х63	PR08.4450
Тройник переходной для ПНД труб 63х32х63	PR08.4451
Тройник переходной для ПНД труб 63х40х63	PR08.4452
Тройник переходной для ПНД труб 63х50х63	PR08.4453





4. Аксессуары для гладких и двустенных гофрированных труб

Гермовводы ГВР, ГВкаб гладких и для двустенных труб

Основным назначением гермовводов ГВР и ГВкаб является герметизация труб и кабеля при прохождении их через стены и перегородки.

Возможные комбинации применения:

- герметизация труб и кабеля по одному из указанных внутренних диаметров резиновой манжеты (для герметизации по большему диаметру с помощью ножа удаляется часть резиновой манжеты с меньшим рабочим диаметром);
- меньший внутренний диаметр резиновой манжеты используется для герметизации рабочей трубы или кабеля, а больший внутренний диаметр используется для герметизации обсадной трубы.

Учитывая универсальность конструкции гермовводы ГВР по своим техническим характеристика могут применяться вместо: муфт проходных; трубных проходок; трубных вводов; кабельных проходок; кабельных гермовводов; кабельных вводов; герметичных кабельных вводов.

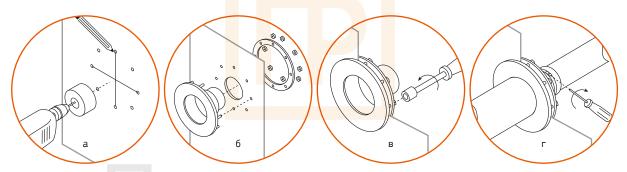


Рисунок №1.

Гермовводы ГВР. Комплектация болт/анкер



- Резиновая уплотнительная манжета (с отверстиями) 1 шт.
- Кольцо-фланец (с отверстиями) 1 шт. Хомут — 1 шт. ОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИКИ
- Болты (в зависимости от используемого типоразмера) 8, 12 шт.
- Прорезиненные шайбы (в зависимости от используемого типоразмера) 8, 12 шт.
- Анкера забивные (в зависимости от используемого типоразмера) 8, 12 шт.
- Инструкция по монтажу 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

Наименование	Внутренний диаметр	Артикул
Гермоввод ГВР Ф 16/25 комплектация болт/анкер	16/25	PR08.4272
Гермоввод ГВР Ф 32/40 комплектация болт/анкер	32/40	PR08.4275
Гермоввод ГВР Ф 50/57 комплектация болт/анкер	50/57	PR08.4278
Гермоввод ГВР Ф 63/75 комплектация болт/анкер	63/75	PR08.4281
Гермоввод ГВР Ф 63/90 комплектация болт/анкер	63/90	PR08.4284
Гермоввод ГВР Ф 90/110 комплектация болт/анкер	90/110	PR08.4287
Гермоввод ГВР Ф 125/133 комплектация болт/анкер	125/133	PR08.4290
Гермоввод ГВР Ф 160/200 комплектация болт/анкер	160/200	PR08.4293

Гермовводы ГВР. Комплектация болт/гайка/дополнительное кольцо

- Резиновая уплотнительная манжета (с отверстиями) 1 шт.
- Кольцо-фланец (с отверстиями) 2 шт.
- Хомут 1 шт.
- Болты (в зависимости от используемого типоразмера) 8, 12 шт.
- Гайки (в зависимости от используемого типоразмера) 8, 12 шт.
- Инструкция по монтажу $1 \, \text{шт.}$
- Упаковка 1 шт.




Наименование	Внутренний диаметр	Артикул
Гермоввод ГВР Ф 16/25 комплектация болт/гайка/доп.кольцо	16/25	PR08.4273
Гермоввод ГВР Ф 32/40 комплектация болт/га <mark>йка/доп.кольцо</mark>	32/40	PR08.4276
Гермоввод ГВР Ф 50/57 комплектация болт/га <mark>йка</mark> /доп.кольцо	50/57	PR08.4279
Гермоввод ГВР Ф 63/75 комплектация болт/га <mark>йка</mark> /доп <mark>.кол</mark> ьцо	63/75	PR08.4282
Гермоввод ГВР Ф 63/90 комплектация болт/га <mark>йка</mark> /доп. <mark>ко</mark> льцо	63/90	PR08.4285
Гермоввод ГВР Ф 90/110 комплектация болт/г <mark>айк</mark> а/до <mark>п.к</mark> ольцо	90/110	PR08.4288
Гермоввод ГВР Ф 125/133 комплектация болт/ <mark>гай</mark> ка/доп.кольцо	125/133	PR08.4291
Гермоввод ГВР Ф 160/200 комплектация болт/гайка/доп.кольцо	160/200	PR08.4294


Гермоввод ГВкаб. Комплект поставки

- Резиновая уплотнительная манжета $1 \, \text{шт.}$
- Хомут пластиковый (в зависимости от используемого типоразмера) — 6, 8, 12 шт.
- Хомут металлический 1 шт.
- Инструкция по монтажу 1 шт. Упаковка 1 шт.

Наименование	Внутренний диаметр	Артикул
Гермоввод ГВкаб Ø40/50	40/50	PR08.4295
Гермоввод ГВкаб ∅57/63	57/63	PR08.4296
Гермоввод ГВкаб Ø90/110	90/110	PR08.4297










Рисунок №2.



Термоусаживаемые изолирующие перчатки

Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки многожильных силовых кабелей. Также применяются в качестве герметичного ввода кабеля в трубу. Изготовлены по ТУ 27.33.13-002-52715257-2020.

- Материал: полиолефин;
- Температура эксплуатации: от -55 °C до +110 °C;
- Температура усадки: +140 °C;
- Рабочее напряжение: до 10 кВ;
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию после усадки.



Наименование	D max, до усадки, мм	D min, после усадки, мм	d max, до усадки, мм	d min, после усадки, мм	\\\\\	Количество «пальцев»	Диапазон сечений кабеля, мм²	Артикул
ТПнг 2-25/50	32,0	10,0	14,0	4,0	70,0	2	25/35/50	PR08.4349
ТПнг 2-70/120	60,0	20,0	24,0	7,0	95,0	2	70/95/120	PR08.4350
ТПнг 2-150/240	110,0	65,0	45,0	15,0	100,0	2	150/185/240	PR08.4351
ТПнг 3-25/50	50,0	24,5	0 (22,5 3	30 _{8,5} /	e _{190,0}	ЛЗКТ	25/35/50	PR08.4352
ТПнг 3-70/120	60,0	31,5	30,0	14,5	220,0	3	70/95/120	PR08.4353
ТПнг 3-150/240	68,0	38,0	36,5	18,0	200,0	3	150/185/240	PR08.4354
ТПнг 4-25/50	40,0	18,5	17,5	6,5	175,0	4	25/35/50	PR08.4355
ТПнг 4-70/120	59,0	27,0	25,5	12,5	185,0	4	70/95/120	PR08.4356
ТПнг 4-150/240	73,0	36,5	32,0	15,5	180,0	4	150/185/240	PR08.4357
ТПнг 5-25/50	48,0	23,0	16,5	6,8	155,0	5	25/35/50	PR08.4358
ТПнг 5-70/120	63,0	32,0	22,0	10,5	155,0	5	70/95/120	PR08.4359
ТПнг 5-150/240	90,0	47,0	32,5	18,0	155,0	5	150/185/240	PR08.4360

Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые «УКПт»

Удобное и оптимальное решение для герметизации и предотвращения попадания грязи внутрь проходов, используемых для заведения кабелей через элементы конструкций зданий и сооружений, а также в кабельных проходах под дорожным покрытием. Также данные уплотнители возможно применять для герметичного перехода одного диаметра трубы на другой. В состав комплекта входит термоусаживаемый кожух с клеевым слоем, комплект герметика и бандажная (киперная) лента.





		Наружный			Комплект		
Наименование	Длина, мм	паружный диаметр трубы и кабеля, мм	Рекомендованные диаметры дву- стенных гофрированных труб	<mark>Тер</mark> моуса- живаемая манжета, шт	Герметик заполнитель, шт	Киперная лента, рулон	Артикул
УКПт-75/22	160	от 22 до 65	63, 50	10	10	3	PR08.4317
УКПт-90/22	200	от 22 до 80	75, 63, 50	10	10	3	PR08.4309
УКПт-100/22	200	от 22 до 90	90, 75, 63, 50	10	10	3	PR08.4310
УКПт-120/28	240	от 28 до 110	110, 90, 75, 63, 50	5	10	1	PR08.4311
УКПт-130/28	240	от 28 до 120	110, 90, 75, 63, 50	5	10	1	PR08.4312
УКПт-140/36	240	от 36 до 130	125, 110, 90, 75, 63, 50	5	10	3	PR08.4313
УКПт-175/50	300	от 50 до 165	160, 125, 110, 90, 75, 63	1	2	1	PR08.4314
УКПт-200/55	300	от 55 до 190	160, 125, 110, 90, 75, 63	1	2	1	PR08.4315
УКПт-225/60	300	от 60 до 215	200, 160, 125, 110, 90, 75	1	2	1	PR08.4316



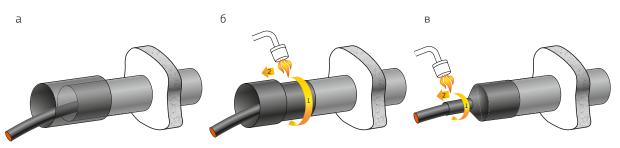


Рисунок №4.

Огнезащитные терморасширяющиеся подушки «Промрукав-ОТП»



Огнезащитные подушки применяются при вводе кабельной канализации в здания и отдельные помещения, смотровые колодцы, совместно с двустенными гофрированными трубами. Предназначены для устройства кабельных проходов с целью предотвращения распространения огня и продуктов горения вдоль кабельных трасс.

Размер, мм, ШхДхВ	Степень расширения, %, не менее	Масса, г (справочно)	Артикул
120x100x25	170	70±15	PR08.3767
120x150x30	150	115±20	PR08.3768
120x200x30	180	160±25	PR08.3769
120x250x35	160	210±30	PR08.3770
120x300x35	170	260±35	PR08.3771

Плита закрытия кабеля ПЗК



Применяется для предотвращения повреждений кабеля во время земляных работ. Для монтажа не нужно использовать тяжелую технику или специально обучать персонал. Блоки не крошатся при случайном падении. Размер плит адаптирован под отраслевые стандарты и не требует сертификации в соответствующих органах.

Плиты изготавливают из специальной композитной смеси, включающей специальные добавки и наполнители. Защитные блоки устойчивы к влажности, агрессивным средам, механическим нагрузкам и перепадам температуры от -40 до +40°С. На фронтальной стороне изделия наносится предупреждающая надпись «Осторожно кабель».

	Размеры. мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	240x480x16	10	PR08.3860
	360x480x16	10	PR08.3861
	480x480x16	1	PR08.3862
Русский произ	водитель	электрикі	

Ленты сигнальные предупредительные

Предназначены для предупреждения механических повреждений линий связи при проведении земляных работ. При выполнении земляных работ наличие такого знака позволит обеспечить целостность кабеля в грунте. Изготавливаются из полиэтилена высокого давления.

Лента сигнальная предупредительная «Осторожно! Оптический кабель!»

Применяется для идентификации нахождения кабеля, который невозможно найти методом обычной трассировки, так как он не содержит металлических элементов.

Цвет ленты: желтый.

Наименование	Ширина, мм	Длина рулона, м	Артикул
ЛСО-40	40	500	PR08.3846
ЛСО-70	70	500	PR08.3847



Лента сигнальная преду<mark>пр</mark>едительная «Не к<mark>оп</mark>ать, ниже кабель!»

Лента может прокладываться в грунтах вс<mark>ех</mark> кат<mark>его</mark>рий мех<mark>ан</mark>изиро<mark>ван</mark>ны<mark>м и</mark>ли ручным способами. Обладает стойкостью к агрессивным средам (бензин, керосин, 25<mark>% р</mark>аст<mark>во</mark>ры щело<mark>че</mark>й и к<mark>исло</mark>т). Срок службы не менее 25 лет.

Цвет ленты: оранжевый.

Наименование	Ширина, мм	Длин <mark>а ру</mark> лона <mark>, м</mark>	Артикул
ЛСС-40	40	<mark>25</mark> 0	PR08.3848
ЛСС-50	50	250	PR08.3849
ЛСС-75	75	250	PR08.3850
ЛСС-100	100	250	PR08.3851



Лента сигнальная предупредительная «Осторожно! Кабель!»

Производится из полиэтилена высокого давления. Имеет надпись «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ», выполненную чёрным цветом на красном фоне. Толщина ленты – 300 мкм. Цвет ленты: красный. УССКИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИКИ

Наименование	Ширина, мм	Длина рулона, м	Артикул
ЛСЭ-150	150	100	PR08.3853
ЛСЭ-250	250	100	PR08.3854
ЛСЭ-300	300	100	PR08.3855
ЛСЭ-450	450	100	PR08.3856
ЛСЭ-600	600	100	PR08.3857
ЛСЭ-750	750	100	PR08.3858
ЛСЭ-900	900	100	PR08.3859



5. Пластиковые кабельные колодцы. Ассортимент и технические характеристики



Смотровые колодцы предназначены для перехода с одного диаметра трубы на другой, а также для выполнения отводов кабельной линии. Колодцы должны устанавливается на уплотненную подсыпку толщиной 200÷300 мм. Смотровые колодцы размером до 300х300 мм допускается устанавливать на глубине уровня прохождения труб. Колодцы размеров более 300х300 мм допускается устанавливать на глубину не более 400 мм. Для обозначения места установки смотровых колодцев рекомендуется устанавливать опознавательные столбики с указанием глубины установки.

Для ввода трубы, необходимо высверлить или выпилить требуемый диаметр вводного отверстия. Благодаря наличию вводных фланцев, для уплотнения трубы достаточно использование уплотнительного кольца. Для дополнительной фиксации и герметизации труб, рекомендуется применять уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые «УКПт».

5.1. Колодец КС-1

Представляет собой герметичный цельно<mark>ли</mark>той цилиндр с ребрами жёсткости. В его конструкции предусмотрено наличие 6 монтажных площадок для ввода труб. Для герметизации подключений рекомендуется использовать адаптеры герметического ввода необходимого диаметра. Плотное прилегание крышки к горловине колодца обеспечивает резьбовой тип соединения, а также наличие уплотнительного кольца.



Технические характеристики

exilir recilire xaparreprierriii.	
Высота	510 мм
Диаметр	525 мм
Диаметр крышки	400 мм
Macca	7,5 кг
Материал	полиэтилен
Ввод труб	до 90 мм
Условия эксплуатации	−50+60°C
Возможна установка на проезжей части	да
Артикул	PR08.3719

5.2. Колодец КС-2.2

Конструкция колодца КС-2.2 предусматривает 8 монтажных площадок для ввода труб. Для герметизации подключений рекомендуется использовать адаптеры герметического ввода необходимого диаметра. Плотное прилегание крышки к горловине колодца обеспечивает резьбовой тип соединения, а также наличие уплотнительного кольца.



Технические характеристики

committee of the point of the committee	
Высота	630 мм
Диаметр	600 мм
Диаметр крышки	400 мм
Масса	9 кг
Материал	полиэтилен
Ввод труб	до 160 мм
Условия эксплуатации	-50+60°C
Возможна установка на проезжей части	да
Артикул	PR08.3720

5.3. Колодец КС-3

Конструкция КС-3 позволяет использовать его как проходной, угловой и разветвительный колодец. Колодец имеет 4 вводных патрубка с внешним диаметром 70 мм и внутренним 50 мм, которые могут быть использованы для ввода кабеля и последующей герметизации с применением термоусадочных трубок, а также площадки для ввода труб с использованием адаптеров герметичного ввода. Плотное прилегание крышки к горловине колодца обеспечивает резьбовой тип соединения, а также наличие уплотнительного кольца.

Технические характеристики

технические характеристики	
Высота	750 мм
Диаметр	1300 мм
Диаметр крышки	580 мм
Масса	26 кг
Материал	полиэтилен
Ввод труб	до 160 мм
Условия эксплуатации	-50+60°C
Возможна установка на проезжей части	да
Артикул	PR08.3721



5.4. Колодец КОД

Кабельный колодец КОД предназначен <mark>для</mark> за<mark>щи</mark>ты муфт <mark>и з</mark>апасов вол<mark>око</mark>нно-оптического кабеля с удобным доступом к ним в процессе эксплуатации.

Технические характеристики

Высота	500 мм
Диаметр горловины	640-710 мм
Диаметр крышки	780 мм
Macca	18,8 кг
Материал	полиэтилен
Ввод труб	до 160 мм
Условия эксплуатации	-50+60°C
Возможна установка в зелёной зоне	да/13ВОЛИТЕ
Артикул	PR08.3728



5.5. Колодец КС-5

Колодец КС-5 используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность при заложении трубопроводов на глубину до 1150 мм. Размер колодца позволяет с каждой из его сторон произвести до 9 вводов труб диаметром 160 мм или большее количество вводов меньшего диаметра. Цельнолитой корпус сферической формы придает колодцу КС-5 уникальную жёсткость и запас прочности. Колодец комплектуется крышкой диаметром 560 мм. Плотное прилегание крышки к горловине колодца обеспечивает резьбовой тип соединения, а также наличие уплотнительного кольца.

Технические характеристики

1710 мм
1500 мм
1500 мм
560 мм
102 кг
полиэтилен
до 200 мм
−50+60°C
да
PR08.3723



5.6. Колодец КС-5 с горловиной

Колодец КС-5 с горловиной является дополнительной модификацией колодца КС-5, используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность. Дополнительная горловина позволяет использовать колодец КС-5 при заложении трубопроводов на глубину свыше 1150 мм.



Технические характеристики

Высота	2200 мм
Ширина	1500 мм
Длина	1500 мм
Диаметр крышки	560 мм
Macca	114 кг
Материал	полиэтилен
Ввод труб	до 200 мм
Условия эксплуатации	-50+60°C
Возможна установка на <mark>про</mark> езжей части	да
Артикул	PR08.3724

5.7. Колодец КН-780

Особенностью серии является использование наборных элементов, позволяющих варьировать высоту колодца от 1000 до 3000 мм в зависимости от задачи проекта. Колодец комплектуется крышкой диаметром 780 мм. Плотное прилегание крышки к горловине колодца обеспечивает резьбовой тип соединения, а также наличие уплотнительного кольца.



Технические характеристики

Высота	1000-3000 мм
Диаметр горловины	640-710 мм
Диаметр крышки	780 мм
Macca	29 – 68 кг
Материал	полиэтилен
Ввод труб	до 160 мм
Условия эксплуатации	-50+60°C
Возможна установка в зелёной зоне	да

Ассортимент:

Высота, мм	Наименование	Артикул
1000	780/1000	PR08.3729
1500	780/1500	PR08.3730
2000	780/2000	PR08.3731
2500	780/2500	PR08.3732
3000	780/3000	PR08.3733


5.8. Адаптер герметичного ввода


Адаптер устанавливают в корпус колодца, а через него впоследствии внутрь вставляют трубные конструкции (на глубину от 10 до 30 см). Благодаря особой прочности материала адаптера стык получает полную герметизацию, а также устойчивость к механическим и химическим воздействиям. Соответственно, адаптер может служить без замены в течение всего срока эксплуатации колодца. Также использование подобного устройства позволяет вводить трубы внутрь колодца под углом без применения угловых колен.


Ассортимент:

Адаптер ввода	Фреза	Артикул
50 мм	54 мм	PR08.3725
63 мм	68 мм	PR08.3726
75 мм	80 мм	PR08.4231
90 мм	96 мм	PR08.4232
110 мм	121 мм	PR08.3727
160 мм	170 мм	PR08.4234













Рисунок №5.

5.9. Аксессуарь

5.9. Аксессуары			
	Наименование	Артикул	
1	Ключ для колодцев серии КС-1 и КС-2	PR08.3740	
2	Ключ для колодцев серии КС-3	PR08.3741	
3	Лестница приставная для колодцев КС-5	PR08.3833	
4	Металлический каркас для колодцев КС-5	PR08.4235	
5	Крепёж (хомут) для колодцев КС-1 и КС-2.2	PR08.3737	
6	Крепёж (хомут) для колодцев КС-3	PR08.3738	
7	Крепёж (хомут) для колодцев КН	PR08.3739	
8	Стойка для колодцев КС-5	PR08.3834	
9	Консоль кабельная для колодцев КС-5	PR08.3835	









6. Рекомендации по проектированию и монтажу при подземной прокладке

6.1. Нормативные документы при проектировании

- 1. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;
- 2. Г.К. Клейн. Расчёт подземных трубопроводов. Москва, Издательство литературы по строительству, 1969;
- 3. ТР 169-05 Технические рекомендации по проектированию и монтажу каналов связи из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой;
- 4. СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб;
- 5. ВСН 003-88 (Миннефтегазстрой) Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб;
- 6. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
- 7. ГОСТа Р МЭК 61386.1-2014 (Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования);
- 8. Руководство по строительству лин<mark>ей</mark>ных сооружений местных сетей связи /Минсвязи России АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» М. 1996;
- 9. Правила устройства электроустан<mark>ово</mark>к (ПУЭ).

6.2. Общие положения

- 6.2.1. При расчёте должны быть определены толщина стенки трубопровода, проверены прочность и устойчивость подземных и надземных участков трубопроводов, проведены расчёты компенсаторов температурных деформаций, проверены прочность, устойчивость и деформативность сечений подземных трубопроводов. При расчёте следует определить все необходимые исходные и промежуточные величины.
- 6.2.2. При выборе трассы необходимо предусматривать компенсирующую возможность трубопровода за счёт их поворотов. Повороты трубопровода следует выполнять под углом 30, 45, 60 и 90°.
- 6.2.3. Трубопроводы не допускается крепить к трубопроводам, транспортирующим легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости и горючие газы.
- 6.2.4. Геодезическую разбивку трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях необходимо выполнять в соответствии с параметрами естественных прогибов трубопровода на отдельных участках, строго соблюдая при этом проектные отметки оси трассы.
- 6.2.5. Способы производства земляных работ при строительстве трубопроводов должны определяться проектом и выполняться в соответствии с отраслевыми правилами.
- 6.2.6. Профиль дна траншеи должен быть выполнен таким образом, чтобы уложенный трубопровод по всей длине нижней образующей соприкасался с дном, а на участках поворота трассы трубопровод располагался на дне траншеи по линии изгиба. Для обеспечения указанного условия дно траншеи должно быть спланировано и иметь подсыпку из мягкого грунта.
- 6.2.7. Расстояние от поверхности уличного покрытия до верха верхней трубы на вводе в колодец должно быть не менее 0,75 м под пешеходной частью улиц и 0,85 м под проезжей.
- 6.2.8. Рекомендованный шаг установки кластеров на прямолинейных участках трассы составляет 2-5 м.
- 6.2.9. При прокладки трубы вблизи фундаментов сечение трубы не должно попадать под линию силы действия фундамента, направленную под 45° от подошвы фундамента (Рисунок №7).
- 6.2.10. В случаях необходимости обеспечения требований пожарной безопасности, ввод кабельной канализации в колодцы, здания и отдельные помещения гладкие и двустенные трубы необходимо заглушать огнезащитными терморасширяющимися подушками «ПРОМРУКАВ-ОТП», а также допускается использование огнезащитной мастикой или монтажной огнестойкой пеной на глубину не менее 250 мм (Рисунок №8).
- 6.2.11. Для защиты от затопления колодцев, подвальных помещений и т.д. при возможном повреждении трубы, ввод кабельной канализации должен быть загерметизирован. В качестве фиксации кабеля необходимо использовать подушки «ПРОМРУКАВ-ОТП» или минеральную вату с последующей герметизацией монтажной пеной для гидроизоляции, герметикам или гидроизоляционные мастики (Рисунок №8).

6.2.12. Заполняемость трубопроводов

В трубах изолированные провода и кабели допускается прокладывать многослойно, с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одной трубе, не должна превышать 35% внутреннего поперечного сечения трубы в свету [6], [9].

6.2.13. При производстве земляных работ следует выполнять, кроме перечисленных рекомендаций, также требования действующих нормативных документов на земляные работы.



Рисунок №7. Прокладка труб вблизи фундаментов



Рисунок №8. Заглушение труб для огнезащиты или гидроизоляции



6.3. Влияние грунта, окружающего трубопровод

Расчёт относительного укорочения вертикального диаметра трубопровода в грунте по Российским строительным правилам выполняется по формуле [1]:

$$\Psi = \Psi_{\Gamma p} + \Psi_{\mathrm{T}}$$
 , (1)

 Ψ – относительное укорочение вертикального диаметра трубу в грунте, устанавливается как предельно допустимое значение и равняется 5%;

 $\Psi_{ ext{rp}}$ – относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки;

$$\Psi_{_{
m T}}^{^{
m TP}}$$
 то же, под действием транспортных нагрузок;
$$\Psi_{_{
m TP}} = \frac{K_{_{
m T}}K_{_{
m W}}q_{_{
m TP}}}{K_{_{
m W}}G_{_0} + K_{_{
m Tp}}E_{_{
m Tp}}} = \frac{1,25 \times 0,11q_{_{
m Tp}}}{0,15G_{_0} + 0,06E_{_{
m Tp}}} \; , \eqno(2)$$

где: $K_{ au}$ – коэффициент, учитывающий запаздывание овальности поперечного сечения трубы во времени и зависящий от типа грунта, степени его уплотнения, гидрогеологических условий, геометрии траншеи, может принимать значения от 1 до 1,5;

 $K_{
m w}$ – коэффициент прогиба, учитыв<mark>ающий качество подготовки лож</mark>а и уплотнения, можно принимать: при тщательном контроле — 0,09, при перио<mark>ди</mark>ческом — 0,11, при бесконтр<mark>ол</mark>ьном ведении работ — 0,13;

 $q_{\scriptscriptstyle \Gamma
m D}$ – интенсивность вертикальной н<mark>аг</mark>рузк<mark>и, МПа;</mark>

 $K_{
m x}$ – коэффициент, учитывающий в<mark>лия</mark>ни<mark>е ко</mark>льцево<mark>й ж</mark>ёстко<mark>ст</mark>и об<mark>ол</mark>очки трубы на овальность поперечного сечения трубопровода, можно принимать равным 0,15.

 G_0 – кольцевая жёсткость трубы, М Π а;

 $K_{
m rp}$ – коэффициент, учитывающий <mark>вл</mark>иян<mark>ие</mark> грунта <mark>за</mark>сыпки на о<mark>ва</mark>льность поперечного сечения трубопровода, можно принять равным 0,06;

 $E_{
m rp}$ – секущий модуль деформации <mark>грунта, МПа.</mark>

Расчёт интенсивности вертикальной нагрузки выполняется по формуле [1]:

$$q_{\mathrm{rp}} = \gamma H_{\mathrm{rp}}$$
 , (3)

 γ – удельный вес грунта, Н/м³; где:

 $H_{
m TD}$ – глубина засыпки трубопровода, считая от поверхности земли до уровня горизонтального диаметра, м.

Относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием транспортных нагрузок [1]:

$$\Psi_{\rm T} = \frac{K_{\rm y}q_{\rm T}}{K_{\rm w}G_0 + K_{\rm rp}nE_{\rm rp}} = \frac{K_{\rm y}q_{\rm T}}{0.15G_0 + 0.06nE_{\rm rp}}$$
, (4)

 $K_{
m v}$ – коэффициент уплотнения грунта;

n – коэффициент, учитывающий глубину заложения трубопровода, при H < 1, n = 0,5; при H > 1, n неучит.

 $q_{_{
m T}}$ – транспортная нагрузка, принимаемая по справочным данным для гусеничного, колесного и другого транспорта, МПа; Транспортная нагрузка рассчитывают по формуле Буссиненка [2]:

$$q_{\rm T} = 0.478T/H2$$
, (5)

T – вес транспортного средства (на ось), H;

H– глубина засыпки трубопровода, м.

Ориентировочные результаты расчётов допустимой глубины прокладки без учёта влияния грунтовых вод представлены в Приложении №2. Расчёты были выполнены при допустимой деформации трубы не более 5%, а также с учётом возможного наезда автотранспорта с осевой нагрузкой 50 кН. Более точные расчёты выполняются по результатам геологических исследований планируемой трассы прокладки.

Таδлица №1 Нормативные характеристики грунтов

Группа	Turn sovurra	Плотность,	Удельный вес,		уль деформации гру при степени уплотн	· ·
грунта	Тип грунта	т/м ³	кН/м ³	Нормальный, до 0,85	Повышенный, 0,85-0,95	Плотный, более 0,95
1	2	3	4	5	6	7
T	Пески (кроме пылевых)	1,7	16,7	7	14	21,5
П	Пески пылевые	1,7	16,7	3,9	7,4	9,8
III	Супеси, суглинки	1,8	17,7	2,2	4,4	_
IV	Глины	1,9	18,6	1,2	2,4	_

6.4. Пример расчета:

Дано: «Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN26) с/з красная ∅50 (100 м/уп)» укладывается в траншею на глубину 3 метра и засыпается песком с нормальной степенью уплотнения. В процессе эксплуатации возможно движение автотранспорта с осевой нагрузкой 50 кН. Необходимо определить допускается ли применение данной трубы при условии ее деформации не более 5%.

Расчет:

1. Определим интенсивность вертикальной нагрузки грунта:

$$qzp = \gamma Hmp = 16,7 \times 3 = 50,1 \text{ } \kappa \Pi a = 0,0501 \text{ } M\Pi a$$

где: γ = 16,7 кН/м³ — удельный вес грунта для песка (Таб. №1);

$$H_{\rm TD}$$
 = 3 м — глубина засыпки трубы.

2. Определим относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием грунта:

$$\varPsi_{\rm rp} = \frac{K_{\rm r}K_{\rm w}q_{\rm rp}}{K_{\rm w}G_0 + K_{\rm rp}E_{\rm rp}} = \frac{1,25\times0,11q_{\rm rp}}{0,15G_0 + 0,06E_{\rm rp}} = \frac{1,25\times0,11\times0,0501}{0,15\times0,026 + 0,06\times7} = 0,016; \text{ или } 1,6~\%$$

где: G_0 = 0,026 МПа — кольцевая жесткость трубы (Раздел №2);

 $E_{
m rp}$ = 7 МПа — секущий модуль деф<mark>ор</mark>мац<mark>ии</mark> грунта <mark>(Та</mark>б. №1).

3. Определим интенсивность вертикально<mark>й н</mark>агр<mark>узк</mark>и транспорта:

$$q_{\rm T} = 0.478 \, T/H^2 = 0.478 \times 50/3^2 = 2.7 \, \kappa \Pi a = 0.0027 \, M\Pi a$$

где: T = 50 кH — вес транспортного средства (на ось).

4. Определим относительное укорочение в<mark>ер</mark>тикального диаметра трубы <mark>п</mark>од действием транспорта:

$$\Psi_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}} = rac{K_{\scriptscriptstyle \mathrm{y}} q_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}}}{K_{\scriptscriptstyle \mathrm{x}} G_{\scriptscriptstyle \mathrm{0}} + K_{\scriptscriptstyle \mathrm{Ip}} n E_{\scriptscriptstyle \mathrm{Ip}}} = rac{K_{\scriptscriptstyle \mathrm{y}} q_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}}}{0.15 G_{\scriptscriptstyle \mathrm{0}} + 0.06 n E_{\scriptscriptstyle \mathrm{Ip}}} = rac{0.85 \times 0.0027}{0.15 \times 0.026 + 0.06 \times 7} = 0.005;$$
 или $0.5~\%$

где: K_y = 0,85 — коэффициент уплотнения грунта (Таб. №1); т.к. H>I, коэффициент n не учитывается в расчете.

5. Определим суммарное укорочение вертикального диаметра трубы по действием грунта и транспорта:

$$\Psi = \Psi_{\rm rp} + \Psi_{\rm T} = 1.6 + 0.5 = 2.1 \%$$

Вывод: «Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN26) с/з красная \varnothing 50 (100 м/уп)» в данных условиях эксплуатации деформируется не более чем на 2,1 %. Выбор трубы и условий эксплуатации произведен верно.

6.5. Минимально допустимые расстояния

Минимально допустимые расстояния между трубопроводом и другими подземными коммуникациями и сооружениями представлены в таблице №2 [3].

Таδлица №2.

				Mı	инимальное расстояние	
	КОММУНИКа	ции и сооружения		по горизонтали	по вертикали прі	и пересечении
		1		2	3	
D	Водопровод диаметром	<300 мм	0,5	0,1	5	
вод				1	0,1	5
	Канализация, д	дренажи и водост	оки	0,5	0,1	5
	Кабе	ли силовые		0,5		0,25-0,15
	Ten	лопровод		1	:	0,15
		Низкого 4,9	9	1	: ниже каналов	0,15
Газопровод		Среднего 4,9–2	294,3	1,5	связи на	0,15
давления, кПа	Duraniana	29	4,3–558,6	2	- : :	0,15
	Высокого	558	8,6–1177,2	3	- : :	0,15
	Трамвайные путі	и, ось ближнего ре	ельса	2	1	



Vanantana	Ми	нимальное расстояние
Коммуникации и сооружения	по горизонтали	по вертикали при пересечении
1	2	3
Мачты и опоры сети наружного освещения, контактные сети и сети связи стены и опоры тоннелей, и путепроводов (на уровне или ниже основания), общие подземные коллекторы	0,5	_
Подошвы насыпей или наружных бровок канала	1	_
Стволы деревьев, бортовые камни	1,5	_
Фундаменты зданий	0,6	_

6.6. Технологическая последовательность прокладки

6.6.1. При монтаже как однорядных, так и многорядных каналов из отдельных гладких и двустенных труб рекомендуется придерживаться последовательности выполнения технологических процессов, указанной в таблице №3 [3].

Табл<mark>ица №3. Технологическая послед</mark>овательность однорядной и многорядной прок<mark>лад</mark>ки каналов из гладких и двустенных труб

Nº ⊓/⊓	Наименование технологического процесса	Состав процесса (технологические операции)
1	2	3
1	Разбивка трассы в натуре	Размет <mark>ка оси траншеи и м</mark> естоположения смотровых колодцев; измерение углов п <mark>ов</mark> орота; отметок
2	Отрывка траншеи	Разметка и рытье тран <mark>шеи</mark> по проектным размерам и профилю; выброс грунта на бровку или в <mark>ыво</mark> з грунта
3	Отрывка котлованов под смотровые колодцы	Разметка и рытье котлованов с выбросом на бровку или вывозом грунта в отвал
4	Доведение дна траншеи	Добор грунта
5	Устройство песчаного основания на дне траншеи	Привоз, насыпка, разравнивание и уплотнение песка
6	Доведение дна котлована	Добор грунта до проектной отметки
7	Раскладка труб на бровке траншеи	Строповка, разгрузка труб с транспортных средств и раскладка вдоль трассы
8	Раскладка элементов колодцев по трассе	Строповка, разгрузка элементов колодцев с транспортных средств и рас- кладка по месту установки
9	Доставка и приемка строительных материалов	Разгрузка, размещение на хранение, использование в дело
10	Монтаж колодцев по трассе	Строповка, подъём, перемещение, опускание и установка элементов колодцев
11	Подготовка дна траншеи для укладки труб	Срезка и подсыпка песка в основании траншеи
	Прок	падка однорядных каналов
12	Укладка первой трубы на дно траншеи	Опускание, введение в проём колодца и размещение трубы на песчаном основании, закрепление грунтом
13	Укладка второй трубы на дно траншеи	Опускание, размещение трубы на песчаном основании, закрепление грунтом
14	Сборка труб между собой	Смазка резинового уплотнителя муфты снаружи и изнутри, сопряжение труб
15	Укладка третьей и четвертой труб на дно вдоль траншеи	Опускание, размещение трубы на песчаном основании, закрепление грунтом
16	Сборка труб между собой	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
17	Укладка в траншею последней на участке трубы*	Опускание, введение в проём колодца, размещение трубы на песчаном основании, закрепление грунтом
18	Соединение последней трубы с трубопроводом	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
19	Засыпка пазух траншеи	Привоз, насыпка, разравнивание и уплотнение песка
20	Насыпка защитного слоя	Привоз, насыпка и разравнивание грунта
21	Засыпка траншеи	Насыпка, разравнивание и уплотнение грунта
22	Обустройство узлов прохода труб через стенки колодцев	Надевание резиновых колец, закладка проёма кирпичом, монтаж опалубки, бетонирование
23	Засыпка котлованов с колодцами	Насыпка грунта в котлован с разравниванием и уплотнением

^{* -} с фиксацией в рядах полимерными опорами через 2 м друг от друга.

Nº ⊓/⊓	Наименование технологического процесса	Состав процесса (технологические операции)
1	2	3
24	Засыпка траншеи с трубопроводами и колодцами	Насыпка грунта в траншею с разравниванием и уплотнением
25	Обустройство колодцев изнутри и снаружи	Установка кронштейнов и крепежа, монтаж горловин и люков
26	Устройство по трассе газонов либо пешеходных тротуаров	Разравнивание площадок и обустройство поверхности над каналами
	Прокл	адка многорядных каналов
27	Укладка первых труб нижнего ряда многоряд- ных каналов на дно траншеи	Опускание, введение в проём колодца и размещение труб на песчаном основании, закрепление грунтом
28	Укладка вторых, по длине, труб нижнего ряда многорядных каналов на дно траншеи	Опускание, размещение труб на песчаном основании, закрепление грунтом
29	Сборка труб между собой	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
30	Укладка третьих, четвертых и т.д. труб н <mark>ижнего</mark> ряда многорядных каналов на дно тран <mark>ше</mark> и	Опускание, размещение труб на песчаном основании, закрепление грунтом
31	Сборка труб нижнего ряда между собой <mark>во</mark> многорядных каналах	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
32	Укладка последних на участке труб ниж <mark>не</mark> го ряда многорядных каналов на дно тран <mark>ше</mark> и	Опуска <mark>ние</mark> , введ <mark>ени</mark> е в <mark>про</mark> ём колодца, размещение трубы на песчаном основании, <mark>закрепление</mark> гру <mark>нто</mark> м
33	Присоединение последних на участке т <mark>руб</mark> ниж- него ряда к трубопроводам	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
34	Засыпка пазух траншеи	Привоз <mark>, на</mark> сыпка, разра <mark>вни</mark> вание и уплотнение песка
35	Насыпка защитного грунтового слоя	Привоз, насыпка и разравнивание грунта
36	Укладка первых труб второго (третьего) ряда многорядных каналов на дно траншеи	Опускание, введение в проём колодца и размещение труб над нижележащим рядом, закрепление грунтом
37	Укладка вторых, по длине, труб второго (третьего) ряда многорядных каналов на дно траншеи	Опускание, размещение труб над нижележащим рядом, закрепление грунтом
38	Сборка труб между собой	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
39	Укладка третьих, четвертых и т.д. по длине траншеи, труб второго (третьего) ряда много- рядных каналов на дно	Опускание, размещение труб над нижним рядом, закрепление грунтом
40	Сборка труб второго (третьего) ряда между собой во многорядных каналах	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
41	Укладка последних на участке труб второго (третьего) ряда многорядных каналов на дно траншеи	Опускание, введение в проём колодца, размещение труб над нижним рядом, закрепление грунтом
42	Присоединение последних на участке труб второго (третьего) ряда к частям трубопроводов	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
43	Засыпка пазух траншеи	Привоз, насыпка и уплотнение грунта
44	Насыпка защитного грунтового слоя	Привоз, насыпка и разравнивание
45	Укладка первых труб верхнего ряда многоряд- ных каналов в траншею	Опускание, введение в проём колодца и размещение труб над нижележащим рядом, закрепление грунтом
46	Укладка вторых, по длине, труб верхнего ряда многорядных каналов в траншею	Опускание, размещение труб над нижележащим радом, закрепление грунтом
47	Сборка труб между собой	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
48	Укладка третьих, четвертых и т.д. по длине траншеи, труб верхнего ряда многорядных каналов в траншею	Опускание, размещение труб над нижним рядом, закрепление грунтом
49	Сборка труб верхнего ряда между собой в мно- горядных каналах	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
50	Укладка последних на участке труб верхнего ряда многорядных каналов в траншею	Опускание, введение в проём колодца, размещение труб над нижним рядом, закрепление грунтом
51	Присоединение последних на участке труб к концевым частям трубопроводов верхнего ряда	Смазка снаружи резинового уплотнителя и изнутри муфты, сопряжение труб
52	Засыпка пазух траншеи	Привоз, насыпка и уплотнение грунта



Nº ⊓/⊓	Наименование технологического процесса	Состав процесса (технологические операции)
1	2	3
54	Засыпка траншеи грунтом	Насыпка, разравнивание и уплотнение грунта
55	Обустройство проходов труб через стенки колодцев	Надевание резиновых колец, закладка проёма, монтаж опалубки, бетонирование
56	Засыпка котлованов с колодцами	Насыпка, разравнивание и уплотнение грунта вокруг колодцев
57	Засыпка траншей с трубопроводами, примыкаю- щими к колодцам	Насыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее
58	Обустройство колодцев изнутри и снаружи	Установка кронштейнов и крепежа, монтаж горловин и люков
59	Устройство по трассе газонов либо пешеходных тротуаров	Разравнивание площадок и обустройство поверхности над каналами

6.6.2. При монтаже каналов из блоков гладких и двустенных труб рекомендуется придерживаться последовательности выполнения технологических процессов, указанной в таблице \mathbb{N}^{2} 4 [3].

Таблица №4. <mark>Тех</mark>нол<mark>огическая последователь</mark>ность выполнения и основные параметры у<mark>кла</mark>дки многорядных кан<mark>ал</mark>ов блоками из гладких и двустенных труб

Nº	Hause cooking to a constant of the constant of	Г	lараметры	
п/п	Наименование технологического процесса	наименование	размерность	величина
1	2	3	4	5
1	Транспортировка труб от завода-изготовителя	диаметр	ММ	100
1	транспортировка труб от завода-изготовителя	количество	шт.	до 1000
2	Входной контроль качества труб	в соответствии с	техническими условия	ми
3	Разбраковка труб			
4	Транспортировка труб на строительный объект	количество	шт.	до 200
5	Складирование труб на строительном объекте	высота штабеля	м	1-1,5
6	Транспортирование труб к месту монтажа	количество	м	100
7	Расчистка поверхности земли по направлению трассы прокладки	уклон	%	По проекту
8	Разработка траншеи для укладки каналов	отклонения размеров	ектр‰/ки	5
9	Разработка котлованов для установки колодцев	отклонения размеров	%	10-15
10	Установка колодцев	отклонение от проекта	%	5
11	Подготовка дна траншеи для укладки блоков	отклонение от проекта	%	5-10
12	Сборка блоков из отдельных труб с использова- нием опор	продольные смещения труб	М	<0,01
13	Установка на трубы элементов соединений	точность	%	5
14	Укладка 1-го блока с введением его одного конца в проём в стенке 1-го колодца	отклонение от проектного положения	М	<0,01*
15	Укладка 2-го блока труб на дно траншеи	отклонение от проекта	М	<0,01
16	Установка на блоки натяжного устройства	прочность фиксации	H.	600
17	Сопряжение блоков между собой	точность	М	0,01
18	Контроль качества сборки соединений труб	точность	М	0,01
19	Съём с блоков натяжного устройства	сохранение ц	елостности элементов	
20	Засыпка труб до верха блоков	крупность грунта	ММ	≤10
21	Съём с блоков опор	сохранение ц	елостности элементов	
22	Уплотнение грунта засыпки в пазухах траншеи	отклонение от проекта	%	10-15
23	Выравнивание грунта над верхом блока труб	отклонение от проекта	%	20-25

^{* -} линейные размеры контролируются путем измерений рулеткой либо шаблонами

Nº	Harristona voltana ratura successiva de la constanta de la con	1	Параметры	
п/п	Наименование технологического процесса	наименование	размерность	величина
1	2	3	4	5
	укладка 3, 4 и последующих блоков вдоль траншеи от пр	г i-ого к i+1-му колодцу производи оцессов под № 11–22	тся с использованием	и технологических
24	Насыпка защитного слоя грунта над блоком труб	толщина слоя	M.	0,2-0,3
25	Уплотнение грунта защитного слоя в пазухах тран- шей с боков от блока	отклонение от проекта	%	10-15
26	Выравнивание поверхности защитного слоя грунта	отклонение от проекта	%	20-25
27	Сопряжение труб со стенками колодцев	точность	%	5-10
28	Обустройство мест сопряжения блоков труб с колодцами	герметичность при давлении воды	МПа	0,02
29.	Контроль качества прокладки канализации из гладн	ких и двустенных труб в соответст	вии с TP на прокладку	/
30	Устранение возможного брака в монтаж <mark>е б</mark> локов	время	час	2-3
31	Окончательная засыпка траншей	крупность грунта	ММ	≤20
32	Уплотнение грунта засыпки траншей	<mark>отк</mark> лонени <mark>е о</mark> т пр <mark>ое</mark> кта	%	5-10
33	Планировка поверхности земли над тра <mark>нш</mark> еей	<mark>отклонение от прое</mark> кта	%	10-15
34	Обустройство территории над траншее <mark>й</mark> по проекту	<mark>отк</mark> лонение от пр <mark>ое</mark> кта	%	10-15
35	Заготовка каналов, затягивание в трубы кондукторов	в соответстви	и с Общей инструкциє	<u></u>
36	Сдача-приемка каналов под калибрование	отклонение от срока	сутки	1-2
37	Устранение возможного брака	время	сутки	1

6.7. Основные рекомендации при монтаже

- 6.7.1. Траншеи для укладки каналов из гладких и двустенных труб следует разрабатывать с выбросом грунта на одну сторону с тем, чтобы обеспечить раскладку и сборку трубопроводов на другой стороне.
- 6.7.2. Глубина траншеи для укладки гладких и двустенных труб должна учитывать минимально допустимое заглубление верхнего ряда каналов в блоке, число рядов по вертикали, наружный диаметр труб и расстояние между рядами по вертикали.
- 6.7.3. Ширина траншеи также должна учитывать число рядов в блоке по горизонтали, наружный диаметр прокладываемых труб и технологические площадки шириной 100–120 мм (Приложение №1 на стр. 49). В ППР, технологической карте должно быть предусмотрено устройство ограждения вокруг места производства работ.
- 6.7.4. При разработке траншеи роторным (цепным) экскаватором прокладка каналов из гладких и двустенных труб должна производиться сразу по мере готовности траншеи, чтобы исключить возможные обвалы стенок, заполнение ее дождевой (талой) водой. В слабых грунтах, а также при продолжительном введении работ на отдельном участке вслед за разработкой траншеи необходимо крепить стенки.
- 6.7.5. Нижние ряды каналов из гладких и двустенных труб рекомендуется укладывать на насыпной слой песка толщиной 90–110 мм (Приложение №1 на стр. 49).
- 6.7.6. Для предохранения от засорения концы труб необходимо плотно закрывать заглушками. При перерывах в работе трубы должны быть также заглушены. При перерыве в работе более 1 суток траншеи следует защищать от затопления водой.
- 6.7.7. Для обеспечения прямолинейности и требуемого уклона укладки гладких и двустенных труб отметки дна траншеи и поверхности засыпки грунта над каждым рядом следует контролировать геодезическими приборами.
- 6.7.8. Трубы в каждом ряду и промежутки между ними и стенками траншеи следует засыпать песком. Трубы верхнего ряда засыпаются слоем песка высотой 100–300 мм. Грунт засыпки уплотняется только в пазухах траншеи.
- 6.7.9. Типовые решения ввода труб в колодцы, фундаменты зданий и т.д. представлены в Альбоме чертежей и типовых решений.
- 6.7.10. Окончательную засыпку каналов грунтом, вынутым при разработке траншеи, следует только при наличии над ними песчаного слоя толщиной 200–250 мм.



- 6.7.11. При обнаружении в ходе выполнения земляных работ подземных сооружений, не указанных в рабочих чертежах, работы должны быть немедленно прекращены до выяснения назначения этих сооружений и согласования дальнейшего производства работ с их владельцами.
- 6.7.12. При случайном повреждении какого-либо подземного сооружения ответственный исполнитель работ обязан немедленно прекратить работы в этом месте, принять меры, обеспечивающие безопасность работающих, и сообщить о случившемся своему руководителю и в аварийную службу эксплуатирующей организации.
- 6.7.13. При обнаружении газа в траншеях или котлованах работы в них должны быть немедленно прекращены, а люди выведены из опасной зоны. Работы могут быть продолжены только после прекращения дальнейшего поступления газа.

6.8. Ввод в колодцы кабельной канализации

- 6.8.1. Сквозь стенки колодцев фундаментов зданий рекомендуется пропускать трубы, через конусные отверстия, надев резиновое кольцо на впадину между гофрами. В дальнейшем кольцо располагается в стенке колодца (фундамента), и полость изнутри заделывается цементно-песчаным раствором до кольца.
- 6.8.2. Ввод трубопроводов в колодцы (смотровые устройства) должен осуществляться через предусмотренные для этого проёмы в торцовых и боковых стенках. Все каналы трубопровода следует размещать в одной вертикальной и горизонтальной плоскостях с отступлением от внутренней поверхности стенки колодца на 30–40 мм. (Альбом чертежей и типовых решений на стр. 58).
- 6.8.3. Свободные просветы проёмов необходимо заделывать кирпичной кладкой, а промежутки между трубами кирпичной щебенкой на цементном растворе. Лицевая плоскость вводного блока должна быть тщательно выровнена цементным раствором при вставленных в каналы пробках.
- 6.8.4. В целях достижения большей герметичности обработку проёма с введенными трубами следует производить с двух сторон стенок колодца (из колодца и из котлована) до его засыпки грунтом.
- 6.8.5. Гладкие и двустенные трубы должны вводиться в проём колодца с предварительной обмоткой очищенных концов пятью слоями битумной ленты с прогревом ее до оплавления пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Пустоты также заделывают кирпичом и цементным раствором.



Русский производитель электрики


6.9. Рекомендации по установке кабельных колодцев

6.9.1. Колодец КС-1, ККТМ-1

Установка кабельного колодца КС-1 выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определяемой соответствующей проектной задачей. На дне котлована создаётся утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 100 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

Якорение колодца КС-1, ККТМ-1

В случаях установки колодцев в местах с высоким уровнем грунтовых вод во избежание их всплытия колодцы необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических Z-образных скоб.

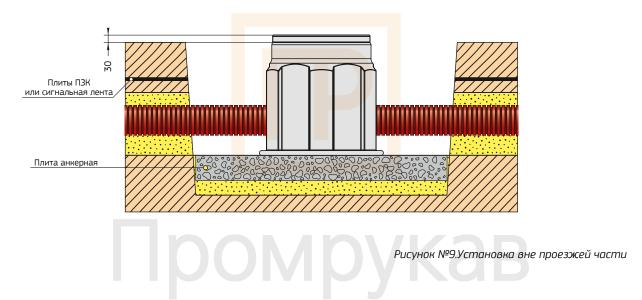

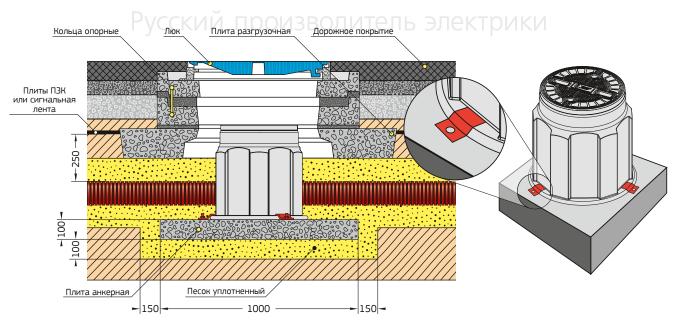


Рисунок №10. Установка под проезжую часть



6.9.2. Колодец КС-2.2, ККТМ-2

Установка колодца выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определяемой соответствующей проектной задачей. На дне котлована создаётся утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 100 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

Якорение колодца КС-2.2, ККТМ-2

В случаях установки колодцев в местах с высоким уровнем грунтовых вод во избежание их всплытия колодцы необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических Z-образных скоб.

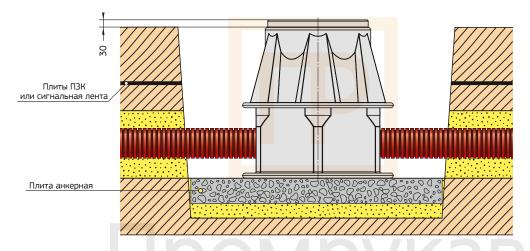


Рисунок №11. Установка вне проезжей части

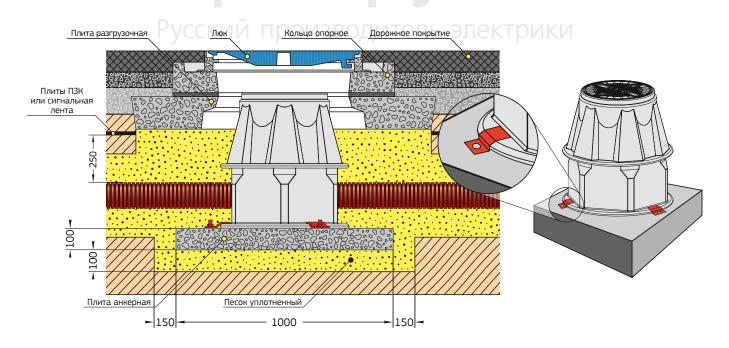


Рисунок №12. Установка под проезжую часть

6.9.3. Колодец КС-3, ККТ-1

Установка колодца выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определяемой соответствующей проектной задачей. На дне котлована создаётся утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 100 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

Якорение колодца КС-3, ККТ-1

В случаях установки колодца в местах с высоким уровнем грунтовых вод во избежание его всплытия колодец необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических скоб.

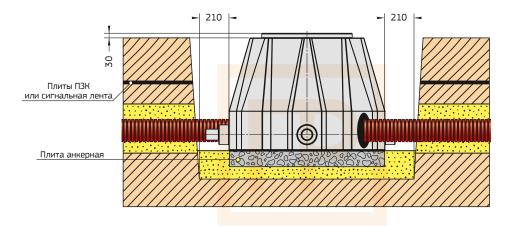


Рисунок №13. Установка вне проезжей части

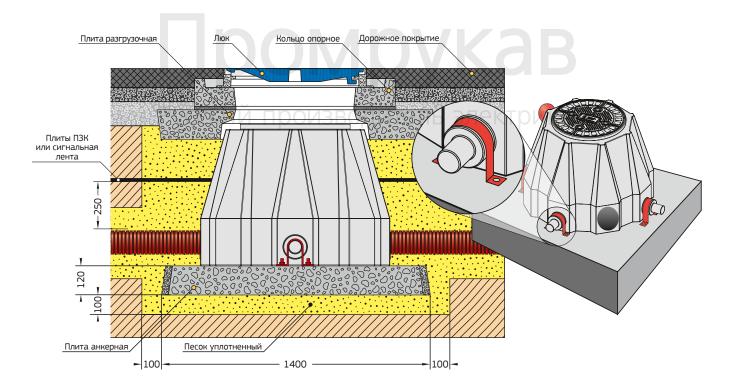


Рисунок №14. Установка под проезжую часть



6.9.4. Колодец КОД

Установка колодца выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определяемой соответствующей проектной задачей. На дне котлована создаётся утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 100 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

Якорение колодца КОД

В случаях установки колодца в местах с высоким уровнем грунтовых вод во избежание его всплытия колодец необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических скоб.

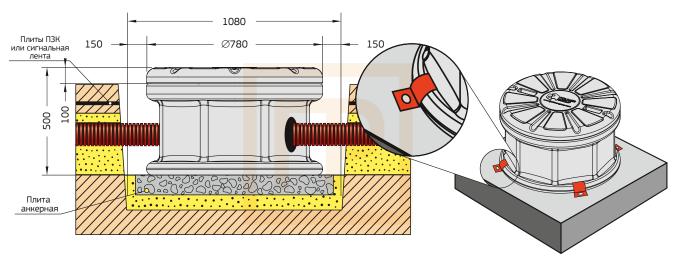


Рисунок №15. Установка вне проезжей части

6.9.5. Колодец КН 780/1000

Установка колодца выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определяемой соответствующей проектной задачей. На дне котлована создаётся утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 100 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

Якорение колодца КН 780/1000

В случаях установки колодца в местах с высоким уровнем грунтовых вод во избежание его всплытия колодец необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических скоб.

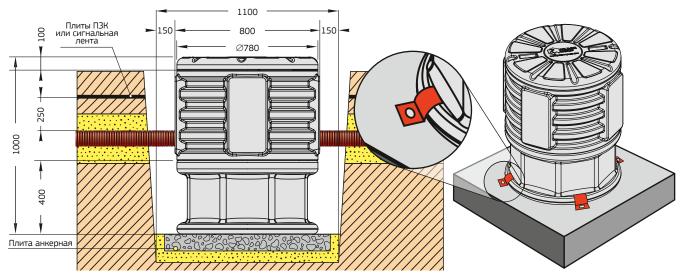


Рисунок №16. Установка вне проезжей части

6.9.6. Колодец КС-5, ККТ-2

Установка колодца выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определяемой соответствующей проектной задачей. На дне котлована создаётся утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 150 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

Якорение колодца КС-5, ККТ-2

В случаях установки колодца в местах с высоким уровнем грунтовых вод во избежание его всплытия колодец необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью анкеров, сквозь отверстия, предусмотренные в основании колодца.

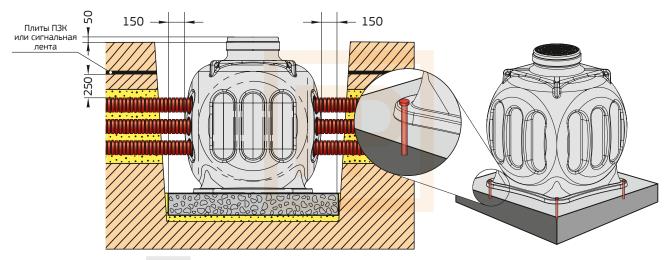


Рисунок №17. Установка вне проезжей части

При установке кабельных колодцев КС-5 на проезжей части дороги обязательно применение разгрузочной железобетонной плиты и дорожного люка. Рекомендуем для разгрузки колодца опорную плиту ОП-1К. После установки колодца в проектное положение и монтажа всех вводов осуществляется послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой каждого слоя, толщина которого не должна превышать 250 мм. Колодец засыпается песком до уровня 1550 мм от днища колодца (до расширения горловины колодца), после чего устанавливается железобетонная плита.

При разработке котлована для колодца необходимо учесть увеличение его глубины на высоту применяемой плиты и выступающую высоту устанавливаемого дорожного люка. При этом принимается в расчёт посадка плиты на горловину колодца, которая составляет 150 мм от верхней отметки крышки колодца КС-5.

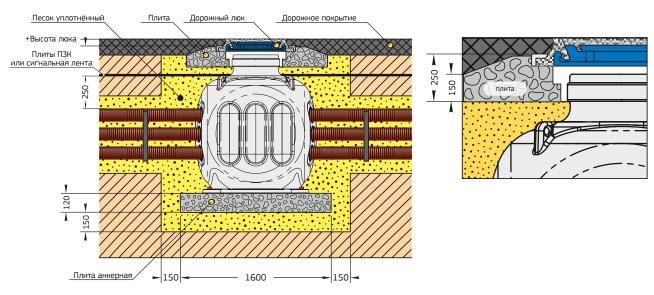


Рисунок №18. Установка под проезжую часть



6.9.7. Колодец КОТ-1

Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, для защиты муфт и технологического запаса кабеля от внешних воздействий (включая грызунов) в местах стыковки рабочих длин кабеля, проложенного в гладких и двустенных трубах.

Ввод защитных труб осуществляется через отверстия, которые прорезаются в нужном месте площадки в момент установки колодца. В полевых условиях отверстия прорезаются с помощью кругового регулируемого сверла, дрели или шуруповёрта. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью адаптеров герметичного ввода. Данный способ герметизации вводов не требует использования нагревательных устройств, открытого пламени или другого специального оборудования. Ввод кабелей, включая бронированные оптические кабели, осуществляется с помощью пылевлагозащищённых, химически стойких, устойчивых к затоплению кабельных вводов с классом защиты не менее IP66.

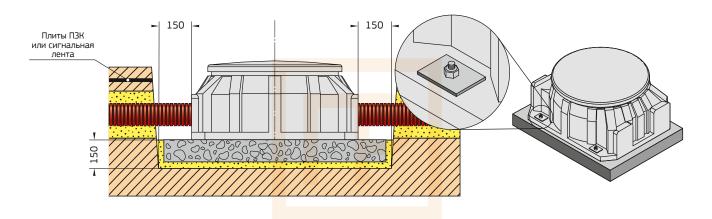


Рисунок №19. Установка вне проезжей части


Промрукав

Русский производитель электрики

Приложение №1 www.promrukav.ru


Приложение №1

Пример траншейной свободной прокладки двустенных труб

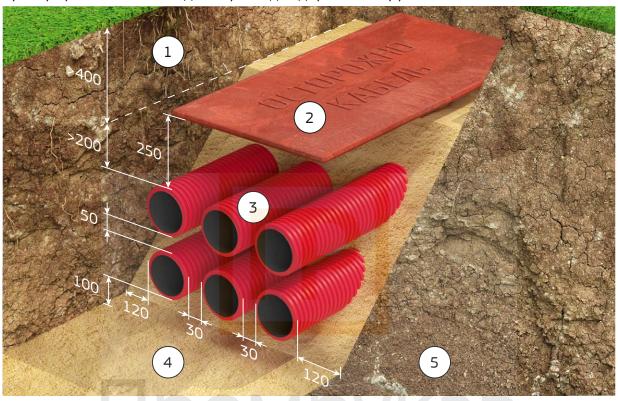

1 — траншея; 2 —плиты ПЗК или сигнальная лента; 3 — труба двустенная; 4 — засыпка; 5 — грунт.

Пример траншейной прокладки двустенных труб с применением кластеров

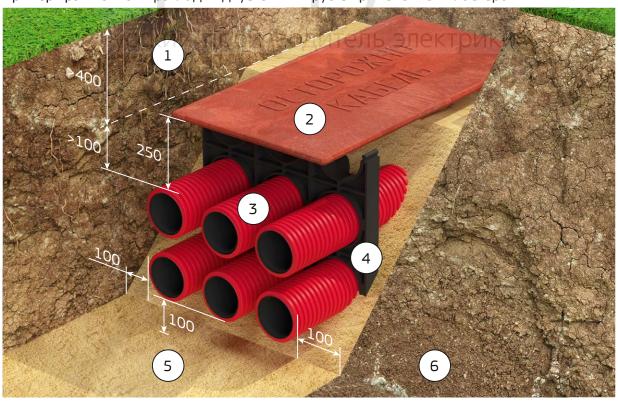

1 — траншея; 2 —плиты ПЗК или сигнальная лента; 3 — труба двустенная; 4 — кластер; 5 — засыпка; 6 — грунт.



Приложение №2

	эние 95				8	- ω	∞	8	œ	∞	· ω	· ω									
Группа грунта IV	уплотнение 0,85-0,95	13			до 2,8	Σ	ı	-	1	I	-	1	I	ı							
Группа г	уплотнение до 0,85	12	-		До 1,4	Д0 1,4	до 1,4	грузкой 50 к	1	ı	1	1	1	1	ı	ı					
Группа грунта III	уплотнение 0,85-0,95	11			Д0 5,5	До 5,4	а с осевой на	1,6 - 5,1	1,6 - 5,1	1,6 - 5,1	1,6 - 5,1	1,6 - 5,1	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0						
Группа I	уплотнение до 0,85	10	'ип 450»	ı до 5%, м	До 2,7	ДО 2,7	До 2,7	Д0 2,7	ДО 2,7	До 2,7	до 2,7	До 2,7	готранспорта	ı	I	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Группа грунта II	уплотнение 0,85-0,95	6	Трубы гофрированные двустенные для прокладки кабеля «Тип 450»	Допустимая глубина прокладки при деформации трубы до 5%, м	До 9,7	9,6 од	9,6 од	до 9,6	м наезде ав	1,1 - 9,6	1,1 - 9,6	1,1 - 9,6	1,1 - 9,5	1,1 - 9,5	1,1 - 9,5	1,1 - 9,5	1,1 - 9,5				
Группа	уплотнение до 0,85	80	ные для прокла	чи при дефор	ДО 5,1	6 и возможно	1,6 - 4,7	1,6 - 4,7	1,6 - 4,7	1,6 - 4,7	1,6 - 4,7	1,6 - 4,7	1,6 - 4,7	1,6 - 4,7							
руппа грунта I	уплотнение 0,85-0,95	P)	иные двустен	ина прокладн	Ao 18,3	О до 18,3	До 18,3	Ф до 18,3	До 18,3	До 18,3	До 18,3	До 18,3	трубы до 5%	0,8 - 18,3	0,8 - 18,3	0,8 - 18,3	0,8 - 18,3	0,8 - 18,3	0,8 - 18,2	0,8 - 18,2	0,8 - 18,2
Группа	уплотнение до 0,85	9	еві гофрирова	тимая глуб	До 9,2	до 9,1	теформации	1,1 - 9,1	1,1 - 9,0	1,1 - 9,0	1,1 - 9,0	1,1 - 9,0	1,1 - 9,0	1,1 - 9,0	1,1 - 9,0						
жёсткость,	KH/M²	5	Тру	Допус	26,0	18,0	16,0	12,0	12,0	0'6	8,0	6,0	д идп ия	26,0	18,0	16,0	12,0	12,0	0'6	8,0	6,0
Кольцевая		4			SNZ6	SN18	SN16	SN1Z	SN12	6NS	SN8	SN6	проклад	SNZ6	SN18	SN16	SN1Z	SN1Z	6NS	SN8	SN6
Сопротивление	сжатию, Н	3			не менее 450	Допустимая глубина прокладки при деформации трубы до 5% и возможном наезде автотранспорта с осевой нагрузкой 50 кН, м	не менее 450														
Внешний диа-	метр, мм	2			90	63	75	06	110	125	160	200	Допуст	50	29	75	06	110	125	160	200
[[2	E E	П			П	7	2	4	72	9	7	∞		6	10	11	12	13	14	15	16

Приложение №2 www.promrukav.ru

	Внешний диа-	Сопротивление	Кольцевая жёсткость,	₩ĞCTKOCTЬ,	Группа грунта I	рунта I	Группа	Группа грунта II	Группа	Группа грунта III	Группа г	Группа грунта IV
<u> </u>	метр, мм	Скатию, Н	Ī	KH/M²	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95
1	2	2	4	5	9	7	∞	6	10	11	12	13
				Труб	ы гофрирован	ные двустенн	ные для прокл	Трубы гофрированные двустенные для прокладки кабеля «Тип 750»	.ทา 750»			
				Допустимая	_	на прокладк	и при дефор	глубина прокладки при деформации трубы до 5%, м	ı до 5%, м			
17	50	не менее 750	SN38	38,0	До 9,2	До 18,4	До 5,2	До 9,7	Д0 2,8	до 5,5	до 1,5	до 2,9
18	63	не менее 750	SN29	29,0	до 9,2	До 18,4	до 5,1	До 9,7	до 2,8	До 5,5	до 1,4	до 2,9
19	75	не менее 750	SN24	24,0	До 9,2	Д до 18,4	до 5,1	2,6 од	До 2,7	До 5,4	до 1,4	до 2,8
70	90	не менее 750	SN19	19,0	До 9,2	Д до 18,4	Д0 5,1	7,6 од	ДО 2,7	До 5,4	до 1,4	до 2,8
21	110	не менее 750	SN16	16,0	до 9,1	До 18,3	До 5,1	7,6 од	До 2,7	До 5,4	до 1,4	до 2,8
22	125	не менее 750	SN14	14,0	До 9,1	до 18,3	до 5,1	2,6 од	До 2,7	До 5,4	до 1,4	до 2,8
23	160	не менее 750	SN10	10,0	до 9,1	Ф до 18,3	до 5,1	26 од	До 2,7	До 5,4	до 1,4	До 2,8
24	200	не менее 750	SN8	8,0	до 9,1	До 18,3	до 5,1	9,6 од	До 2,7	До 5,4	до 1,4	до 2,8
	Допуст	Допустимая глубина прокладки при деформации трубы до 5% и возможном наезде автотранспорта с осевой нагрузкой 50 кН, м	проклад	ки при д	еформации	трубы до 5%	и возможно	и наезде ав	готранспорта	а с осевой на	трузкой 50 к	Σ,
25	50	не менее 750	SN38	38,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,8	1,1 -9,6	1	1,6 - 5,1	1	1
56	63	не менее 750	SN29	29,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,8	1,1 -9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	ı
27	75	не менее 750	SN24	24,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,7	1,1 -9,6	I	1,6 - 5,1	I	I
78	90	не менее 750	SN19	19,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,7	1,1 -9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	ı
59	110	не менее 750	SN16	16,0	1,1 - 9,0	0,8 - 18,2	1,6 - 4,7	1,1 -9,6	ı	1,6 - 5,1	I	ı
30	125	не менее 750	SN14	14,0	1,1 - 9,0	0,8 - 18,2	1,6 - 4,7	1,1 -9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	ı
31	160	не менее 750	SN10	10,0	1,1 - 9,0	0,8 - 18,2	1,6 - 4,7	1,1 -9,5	ı	1,6 - 5,0	ı	ı
32	200	не менее 750	SN8	8,0	1,1 - 9,0	0,8 - 18,2	1,6 - 4,7	1,1 -9,5	ı	1,6 - 5,0	ı	1



	Внешний диа-	Сопротивление	Кольцевая жёсткость,	жёсткость,	Группа	Группа грунта I	Группа г	Группа грунта II	Группа	Группа грунта III	Группа г	Группа грунта IV
- - - - - - - -	метр, мм	сжатию, Н	² ∞/H ²	/W ²	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13
					<u> </u>	Груба гладкая	Труба гладкая ПНД «Тип Средний»	ДНИЙ»				
				Допустимая		на прокладн	ки при дефор	глубина прокладки при деформации трубы до 5%, м	ı до 5%, м			
33	16	не менее 334	SN52	52,0	5,6 од	До 18,4	до 5,2	8'6 ор	2,8	Ao 5,5	До 1,5	до 2,9
34	20	не менее 317	SN40	40,0	До 9,2	До 18,4	До 5,2	До 9,7	2,8	До 5,5	До 1,5	до 2,9
35	25	не менее 325	SN32	32,0	ДО 9,2	До 18,3	ДО 5,1	До 9,7	2,8	До 5,5	до 1,5	до 2,9
36	32	не менее 295	SNZZ	22,0	До 9,2	Ao 18,3	До 5,1	До 9,7	2,7	До 5,4	До 1,4	До 2,8
37	40	не менее 350	SNZO	20,0	До 9,2	Ao 18,3	ДО 5,1	До 9,7	2,7	До 5,4	До 1,4	до 2,8
38	20	не менее 390	SN18	18,0	До 9,2	До 18,3	до 5,1	До 9,7	2,7	До 5,4	До 1,4	до 2,8
39	63	не менее 428	SN16	16,0	до 9,1	До 18,3	До 5,1	До 9,7	2,7	До 5,4	до 1,4	до 2,8
	Допусті	Допустимая глубина прокладки при деформ	проклад	ки при д	эформации	трубы до 5%	о и возможно	ации трубы до 5% и возможно <mark>м н</mark> аезде ав <mark>тотра</mark> нспорт <mark>а</mark> с осевой нагрузкой 50 кН, м	готранспорта	т с осевой на	грузкой 50 к	
4	16	не менее 334	SN52	52,0	1,1 - 9,2	0 0,8 - 18,4	1,6 - 4,8	1,1 - 9,7	ı	1,6 - 5,2	ı	ı
41	20	не менее 317	SN40	40,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,8	1,1 - 9,6	ı	1,6 - 5,2	I	ı
42	25	не менее 325	SN32	32,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,8	1,1 - 9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	ı
43	32	не менее 295	SNZZ	22,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,7	1,1 - 9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	ı
4	40	не менее 350	SNZO	20,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,7	1,1 - 9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	ı
45	20	не менее 390	SN18	18,0	1,1 - 9,0	0,8 - 18,3	1,6 - 4,7	1,1 - 9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	-
46	63	не менее 428	SN16	16,0	1,1 - 9,0	0,8 - 18,3	1,6 - 4,7	1,1 - 9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	ı

Приложение №2 www.promrukav.ru

9	Breway	Сопротивление	Кольшевая	Кольшевая жёсткость.	Группа.	Группа грунта I	Группа.	Группа грунта II	Группа	Группа грунта III	Группа г	Группа грунта IV
: E Z		скатию, Н	<u> </u>	KH/M²	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95	уплотнение до 0,85	уплотнение 0,85-0,95
-	2	М	4	2	9	7	80	6	10	11	12	13
					_	руба гладкая	Труба гладкая ПНД «Тип Тяжелый»	елый»				
				Допустимая		на прокладь	и при дефор	глубина прокладки при деформации трубы до 5%, м	1 до 5%, м			
47	16	не менее 615	SN108	108,0	40 9,4	До 18,6	До 5,4	До 10,0	23	До 5,7	До 1,7	до 3,1
48	20	не менее 613	SN80	0,08	До 9,4	До 18,5	До 5,3	до 9,9	2,9	До 5,6	до 1,6	ДО 3,0
49	25	не менее 636	SN65	65,0	Д0 9,3	До 18,5	До 5,3	8′6 оР	2,9	до 5,6	до 1,5	До 3,0
20	32	не менее 642	SNSZ	52,0	До 9,3	До 18,4	до 5,2	до 9,8	2,8	До 5,5	до 1,5	до 2,9
51	40	не менее 697	SN44	44,0	До 9,2	G 40 18,4	До 5,2	до 9,8	2,8	До 5,5	До 1,5	до 2,9
52	20	не менее 720	SN38	38,0	До 9,2	до 18,4	до 5,2	До 9,7	2,8	До 5,5	До 1,5	до 2,9
53	63	не менее 862	SN35	35,0	До 9,2	до 18,4	До 5,2	7,6 од	2,8	до 5,5	до 1,5	до 2,9
	Допуст	Допустимая глубина прокладки при деформ	проклад	ки при д	еформации	трубы до 5%	о и возможно	ации трубы до 5% и возможно <mark>м н</mark> аезде ав <mark>тотран</mark> спорт <mark>а</mark> с осевой нагрузкой 50 кН, м	готранспорта	с осевой на	трузкой 50 к	
75	16	не менее 615	SN108	108,0	1,1 - 9,3	0,8 - 18,6	1,5 - 5,1	1,1 - 9,9	ı	1,5 - 5,4	ı	ı
55	20	не менее 613	SN80	0'08	1,1 - 9,3	0,8 - 18,5	1,6 - 5,0	1,1 - 9,8	ı	1,5 - 5,3	I	I
99	25	не менее 636	SN65	0'59	1,1 - 9,2	0,8 - 18,4	1,6 - 4,9	1,1 - 9,7	ı	1,6 - 5,2	I	I
57	32	не менее 642	SN52	52,0	1,1 - 9,2	0,8 - 18,4	1,6 - 4,8	1,1 - 9,7	ı	1,6 - 5,2	I	I
28	40	не менее 697	SN44	44,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,4	1,6 - 4,8	1,1 - 9,7	ı	1,6 - 5,2	1	I
59	20	не менее 720	SN38	38,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,8	1,1 - 9,6	ı	1,6 - 5,1	ı	ı
9	63	не менее 862	SN35	35,0	1,1 - 9,1	0,8 - 18,3	1,6 - 4,8	1,1 - 9,6	I	1,6 - 5,1	1	ı



Приложение №3

Химическая стойкость гофрированных гладких и двустенных труб

В таблице приложения принята следующая оценка химической стойкости материала труб [4]:

- С стоек (в веществе данной концентрации при данной температуре не происходит химического разрушения пластмасс);
- 0 относительно стоек (в данном веществе происходит частичная потеря несущей способности труб, и трубы должны применяться с повышенным запасом прочности);
- Н нестоек (применение труб недопустимо в данном веществе);

Знак «—» означает, что данные отсутствуют.

Вещество	Концентрации, %	Температура, °С	Оценка химической стойкості ПНД
	5	60	_
	30	20	_
Азотная кислота	30	60	0
	50	20	0
	50	60	H*
A	<mark>Нас</mark> ыщенн <mark>ый</mark>	20	С
Аммиак, водный	»	60	С
Аммония сульфат	»	60	С
	До 10	20	С
Аммония хлорид	» 10	60	С
_	Насыщенная	20	С
Борная кислота	»	60	С
_	До 10	20	С
Бура	» 10	60	С
	10	20	С
	10	60	С
Винная кислота	Насыщенная	20	С
	»	60	С
	30	20	С
Русский произ	роп 30-оп	60 _{TD}	C C
Водорода перекись	BOA 90 C 1 B	20	C
	90	60	Н
Газ природный, состоящий в основном из метана	-	20	C*
_	Технический	20	С
Гликоль -	»	60	С
_	Любая	20	С
Глицерин -	»	60	0
_	18	20	С
Декетрин -	18	60	С
_	До 10	20	С
Дрожжи -	» 10	60	С
Дубильный экстрат	Технический	20	С
	Насыщенный	20	С
Железа нитрат	»	60	_
	100	20	С
Животные масла	100	60	0
	:	20	С
	100 :	20	
Жирные кислоты	100	60	0
Жирные кислоты Калия гидроокись (едкий калий)			;

Приложение №3 www.promrukav.ru

Вещество	Концентрации, %	Температура, °С	Оценка химической стойкости ПНД
Калия карбонат	Насыщенный	20	С
палия кароонат	»	60	С
Калия хлорид	»	20	С
калия хлорид	»	60	С
Кальция гидроокись (гашеная известь)	»	20	С
пальция і идроокись (гашеная известь)	100	60	С
Variating Fiadoveoria	35	20	С
Кальция гипохлорит	35	60	С
Vagi und vagorina	Насыщенный	20	С
Кальция хлорид	»	60	С
VD2CHILL2GIONO-I/2GIAODLIO	До 10	20	С
Квасцы алюмо-калиевые	» 10	60	С
Конденсат газовый (смесь алифатических и аро <mark>матических</mark> веществ)	_	20	C*
Managa	Любая	20	С
Крахмал	»	60	С
Manuscala	До 10	20	С
Магния сульфат	» 10	60	С
Мазут		20	С
Масляная кислота	Техническая	20	С
	100	20	С
Минеральное масло	100	60	С
	До 10	20	С
Меди сульфат	» 10	60	С
	Обычная	20	С
Меласса	»	60	С
	Насыщенная	20	C
Мочевина	»	60	С
	До 10	20	C*
Моющие вещества	вод» 10Тель	ЭЛ60(ТОИ	K// c*
,	50	20	С
	50	60	С
Муравьиная кислота	100	20	С
	100	60	С
	30	20	C*
11	30	60	C*
Натрий гидроокись (едкий натр)	50	20	C*
	50	60	C*
	_	20	0*
Натрия гипохлорит, содержащий 12% хлора	_	60	H*
	Насыщенный	20	С
Натрия карбонат	»	60	С
	25	20	C*
Натрия хлорид (поваренная соль)	25	60	C*
Нефть нефракционированная	_	20	C*
	Торговая	20	С
Олеиновая кислота	»	60	С
	100	20	С
Парафин			С



50 50 70 -	20 60 20	C 0 C
70 - -	20	:
-		
-		:
	20	С
20	60	С
20	20	С
20	60	С
40	20	C*
40	60	C*
80	20	C*
80	60	C*
20	20	C*
20	60	C*
35	20	C*
35	60	C*
Техническая	20	С
»	60	С
100	20	C*
100	60	C*
Технический		C
		C
		0*
		0*
		H*
		H*
		C
		C
		С
		C
(KN c
<u>-</u>		C
<u>:</u>		H*
		C
<u>:</u>		0*
<u>:</u>		H*
		O*
<u>:</u>		C
		
		С
		С
<u>:</u>		C
Разбавленная		C
Обычная		C*
	40 40 80 80 80 80 20 20 35 35 35 Техническая	40 20 40 60 80 20 80 60 20 20 20 60 35 20 35 60 Техническая 20 » 60 100 20 100 60 Технический 20 » 60 50 20 50 60 98 20 98 20 98 20 98 60 10 20 10 60 50 20 50 60 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 30 20 30 60 До 10 20 » 60 Разбавленная 20

 $^{^{\}star}$ Данные получены на основании испытаний в химических веществах нагруженных образцов труб.


Тримечания

^{1.} Данные, не отмеченные знаком *, получены на основании испытаний в химических веществах ненагруженных образцов, поэтому эти данные следует рассматривать как ориентировочные.

^{2.} Химическая стойкость труб при значении концентрации среды ниже величины, указанной в таблице, будет не хуже соответствующих значений оценки химической стойкости, приведённых в таблице для этой концентрации.

^{3.} При определении химической стойкости материала пластмассовых труб к средам, не приведённым в указанной таблице, допускается руководствоваться каталогом «Химическая стойкость труб из термопластов», НПО «Пластик», НИИТЭХИМ Минхимпрома СССР, Черкассы, 1981 г.



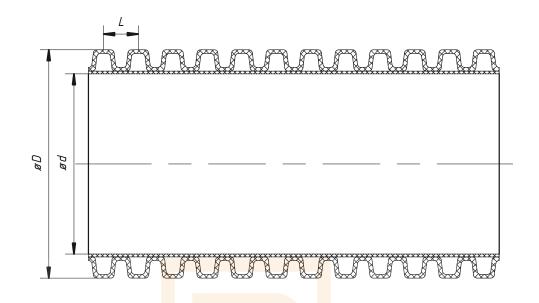



Типоразмер	D	d	L
50	50,0	39,2	9,0
63	63,0	50,2	9,6
75	75,0	56,0	10,4
90	90,0	<i>75,2</i>	10,4
110	110,0	92,3	13,5
ель ₁₂₅ лек	125,0	105,6	13,5
160	160,0	120,0	15,0
200	200,0	150,0	22,5

\exists									
						Альбом чертежей и ти	ловых	реше	ний
							/lum.	Μαςςα	Масштаб
	Л зм.	/lucm	№ докум.	Подпись	Дата	Труба двустенная			
	Разр	αδ .							
	Пров	١.				гофрированная			
L							/lucm	Лист	ов
	Н.ко	нтр.						Тромрука	
	Ym6						Py	усский производител	в электрики


. № подл.


Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

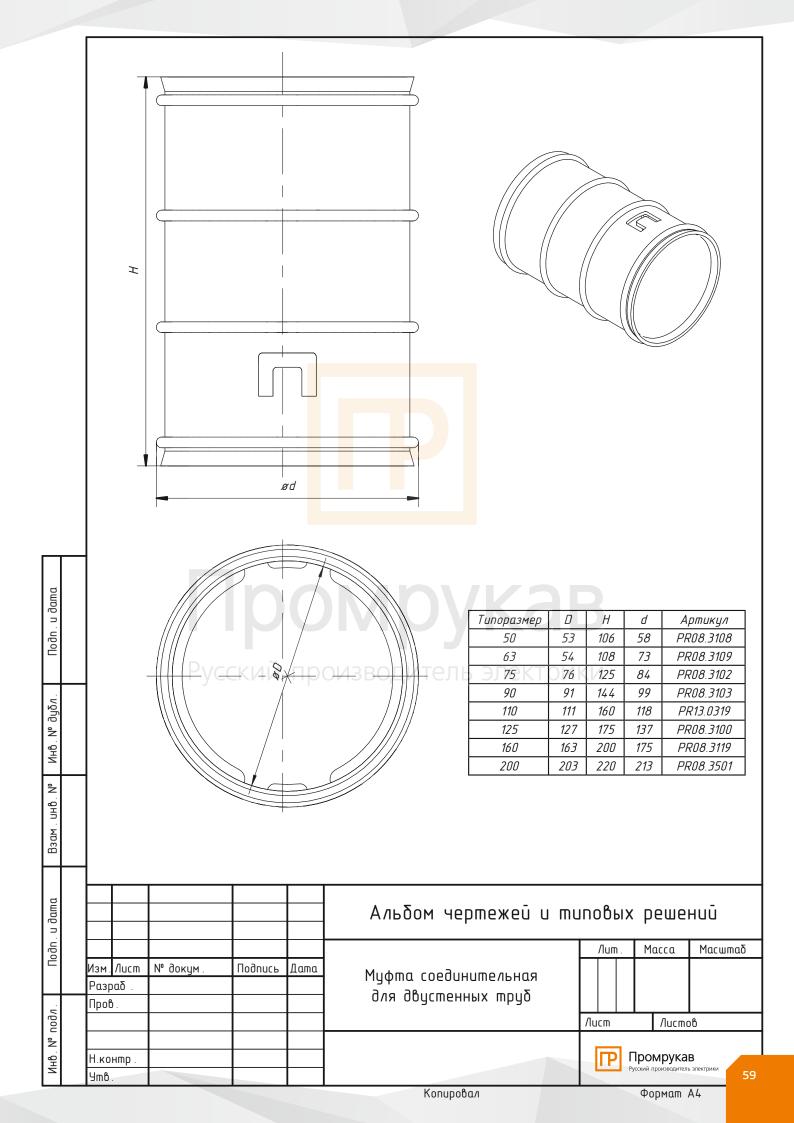

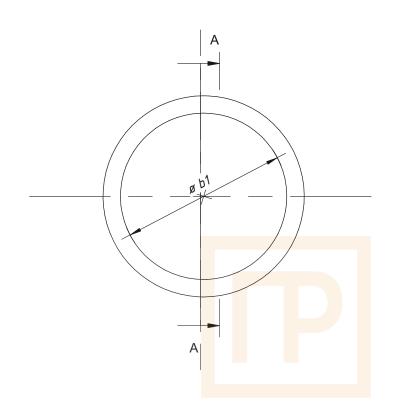

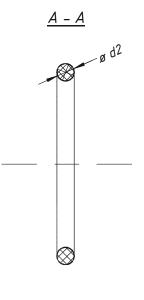

Русский пр

Типоразмер	d1	d2	Артикул
50	44,0	4,6	PR08.3156
63	54,0	4,6	PR08.3157
) O 1/75 B O.	68,5	4,6	PR08.3516
90	78,5	5,8	PR08.3158
110	97,0	7,5	PR08.3159
125	113,0	7,5	PR08.3160
160	150,0	7,5	PR08.3502
200	185,0	11,0	PR08.3646

Подп. и дата Альбом чертежей и типовых решений Кольцо резиновое Изм. Лист № докум Подпись Дата уплотнительное Разраб Пров. для двустенных труб подл. ŝ Н.контр ym6

Масштаб /lum Μαςςα /lucm Листов


Промрукав


Подп. и дата


Инв. № дубл


ŝ uHB.


Взам

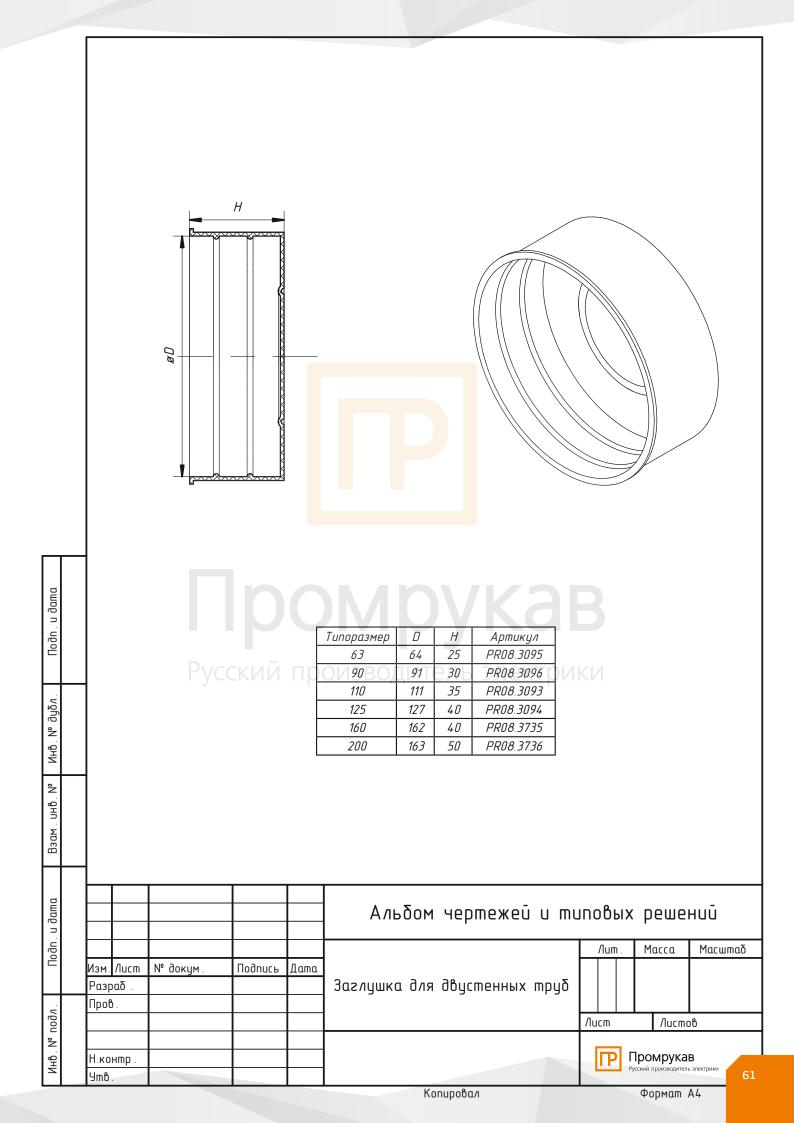


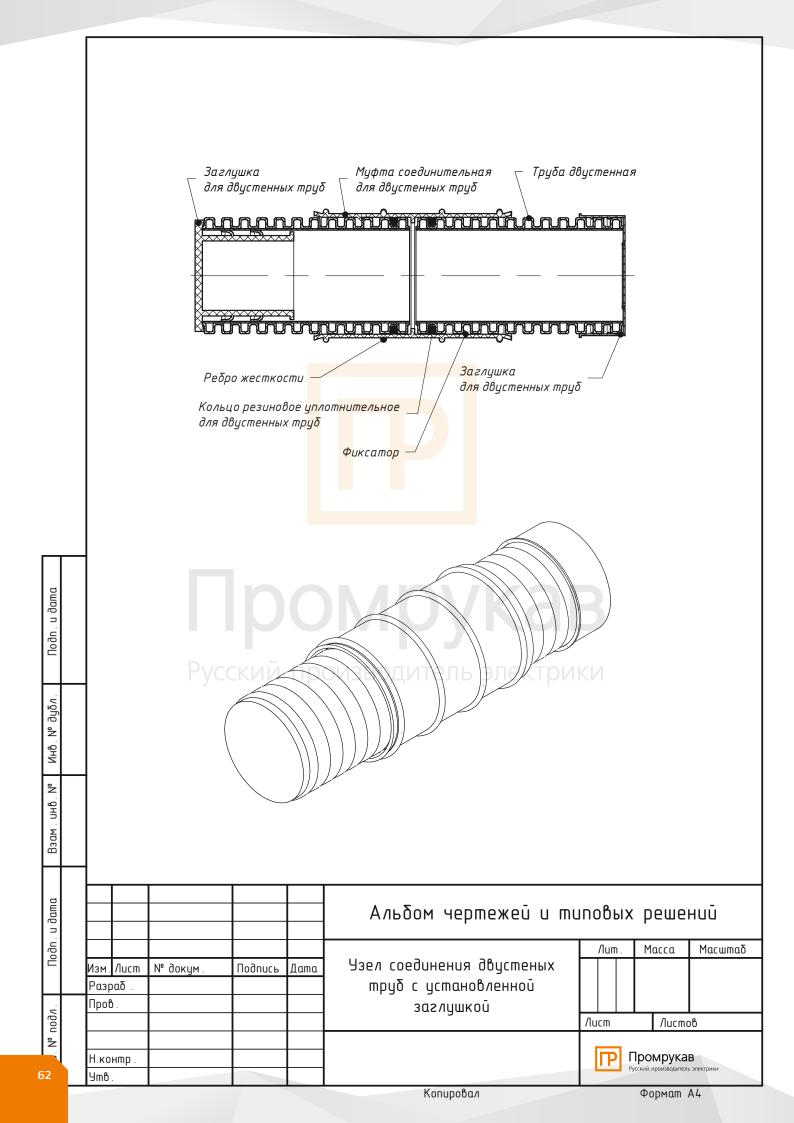


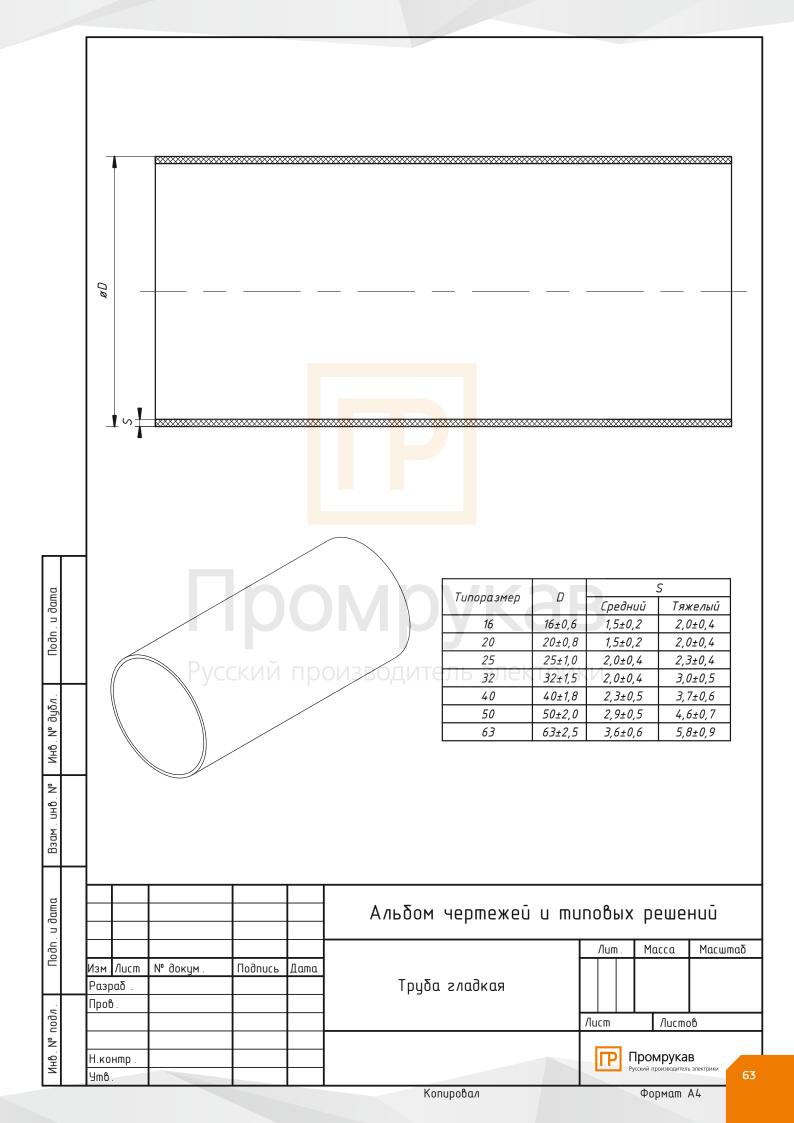


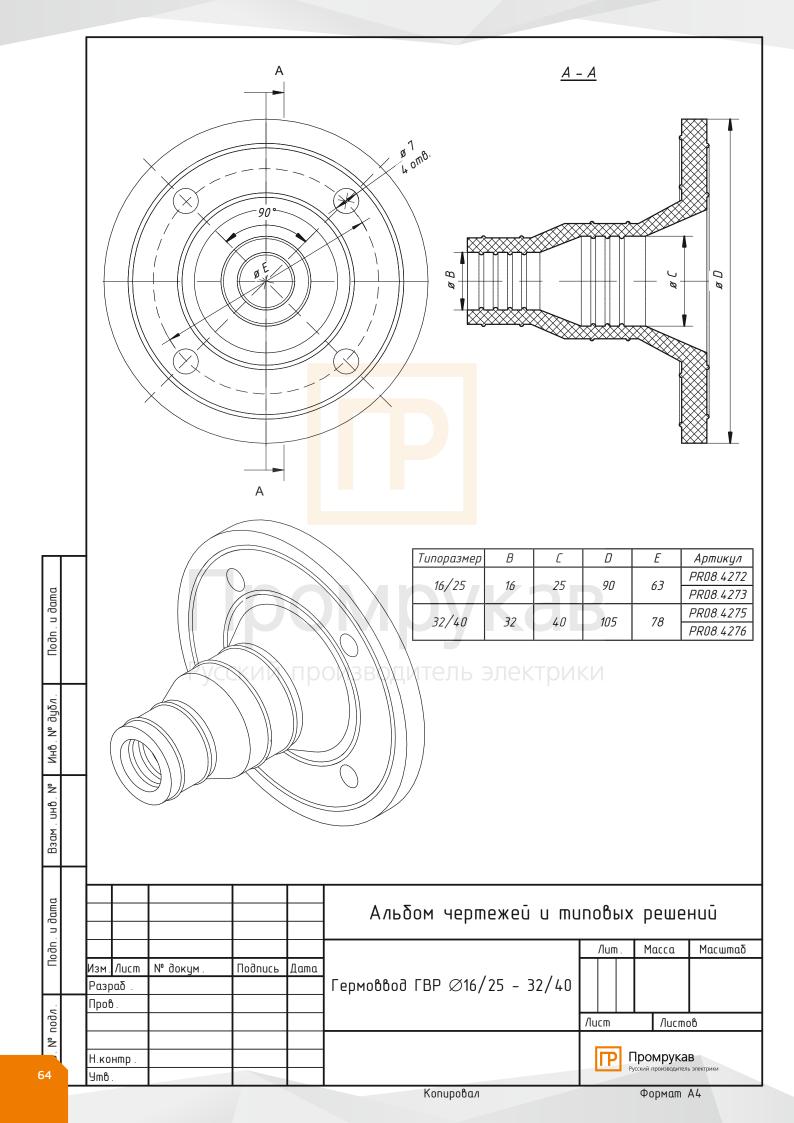


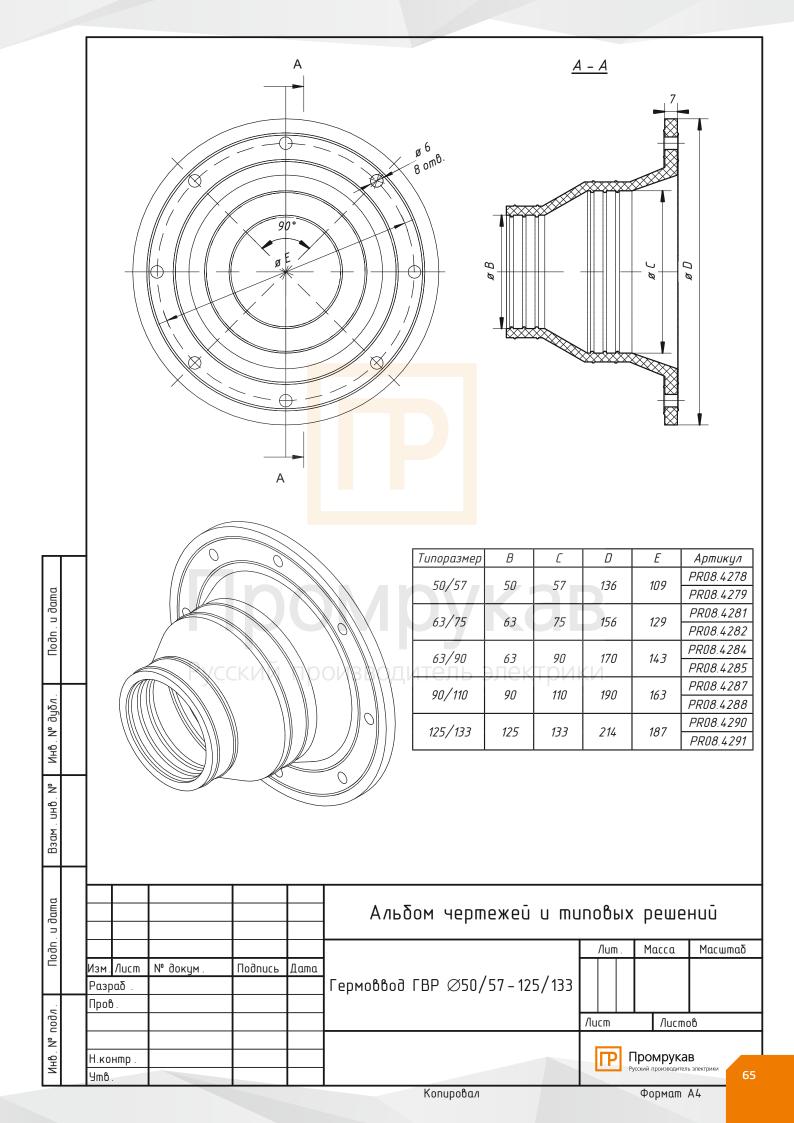

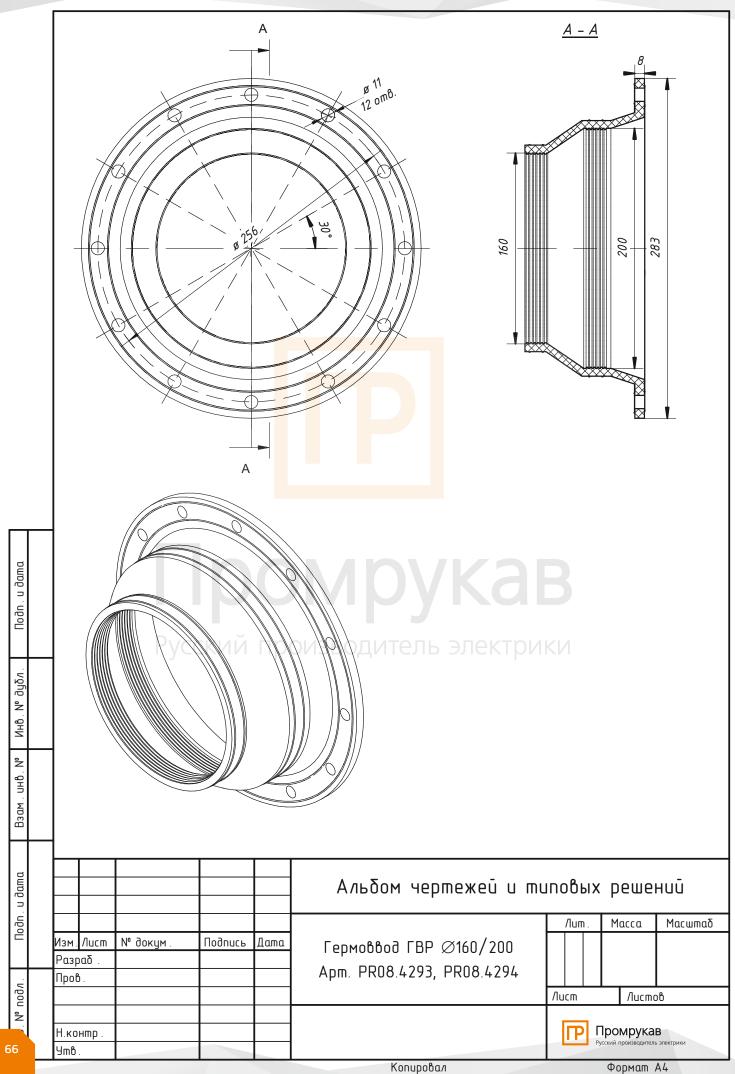

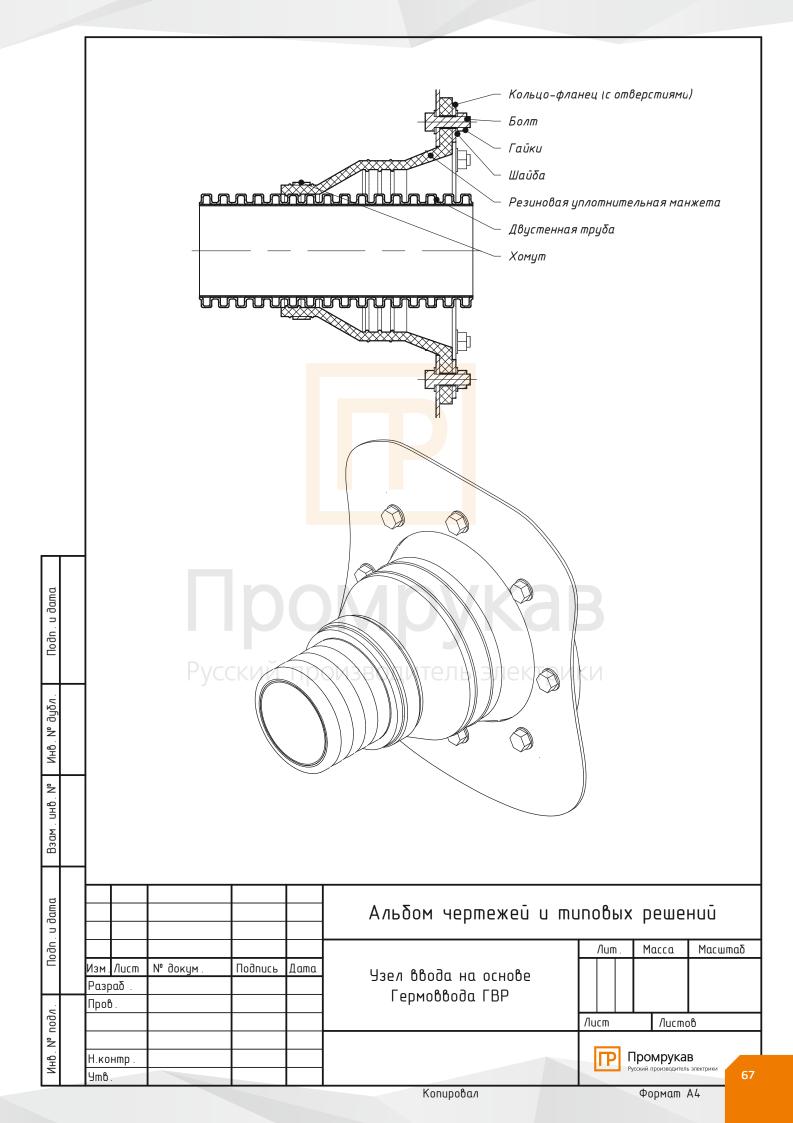


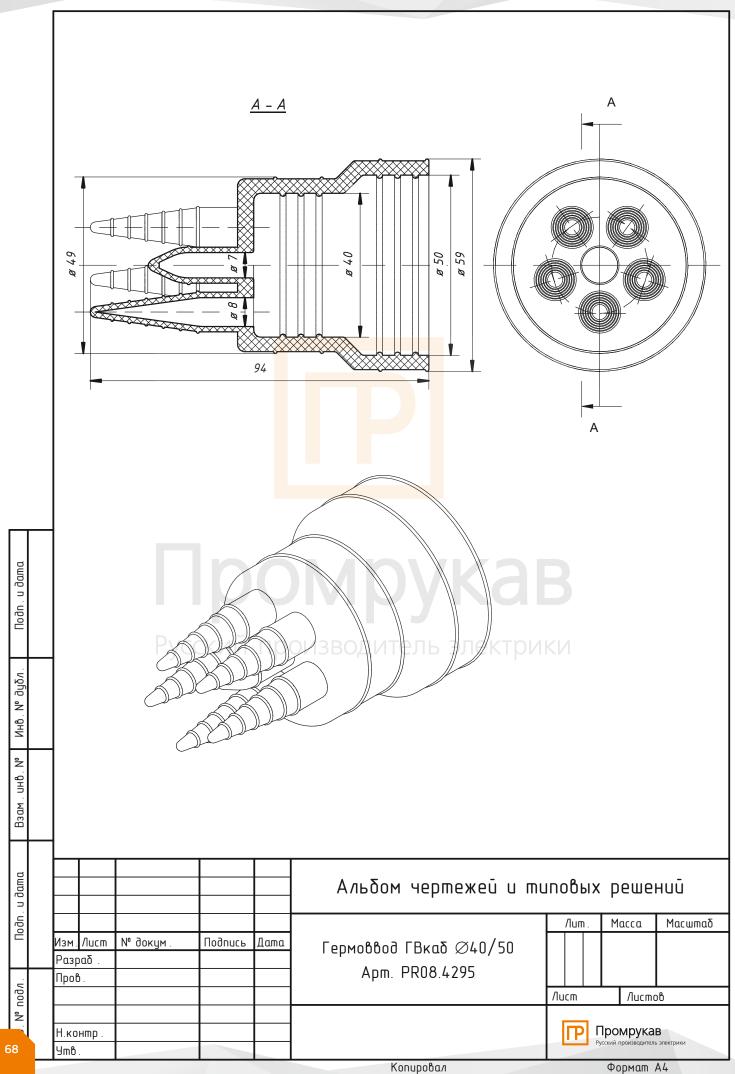


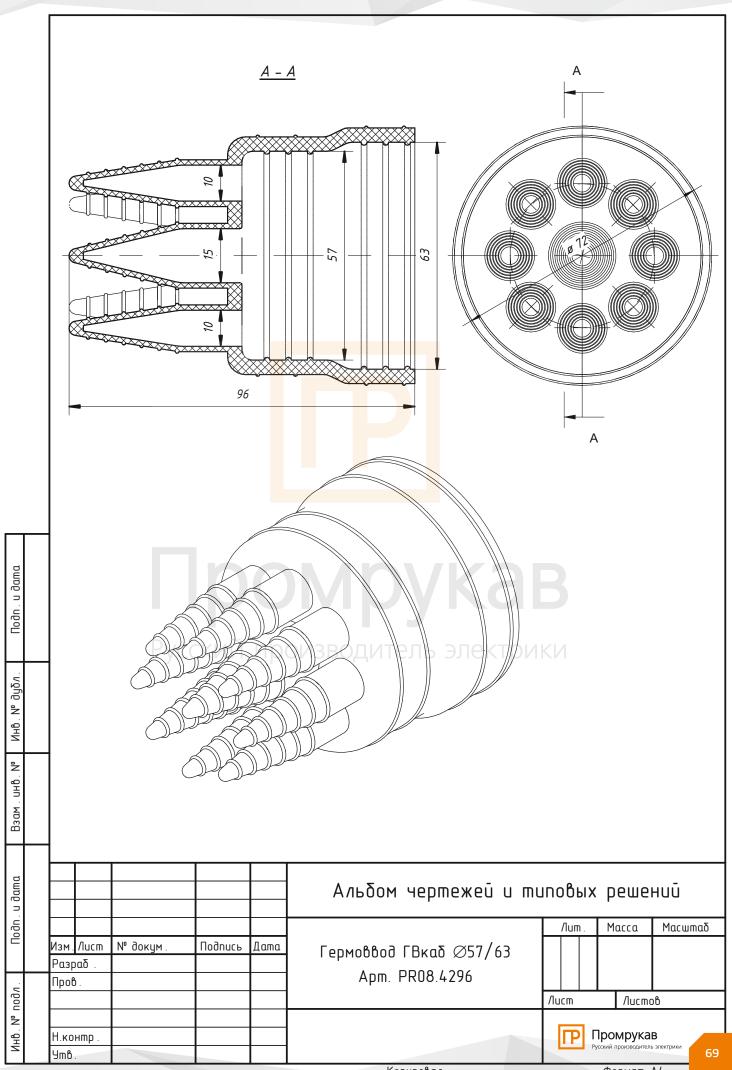


Копировал

Формат А4

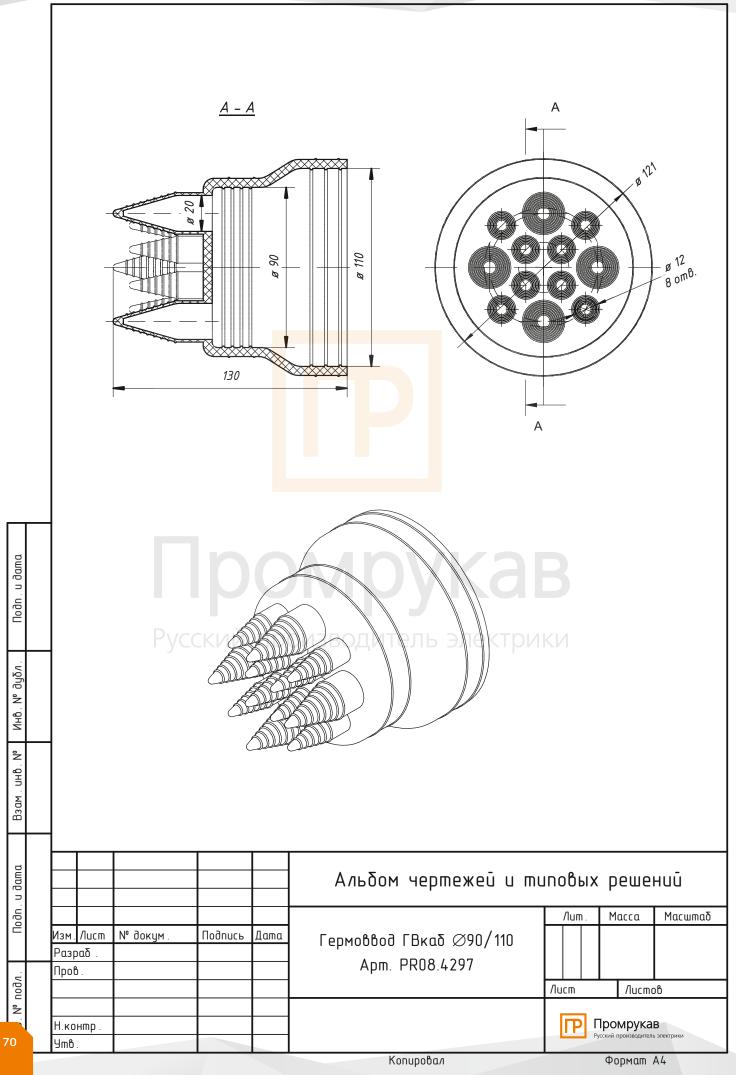


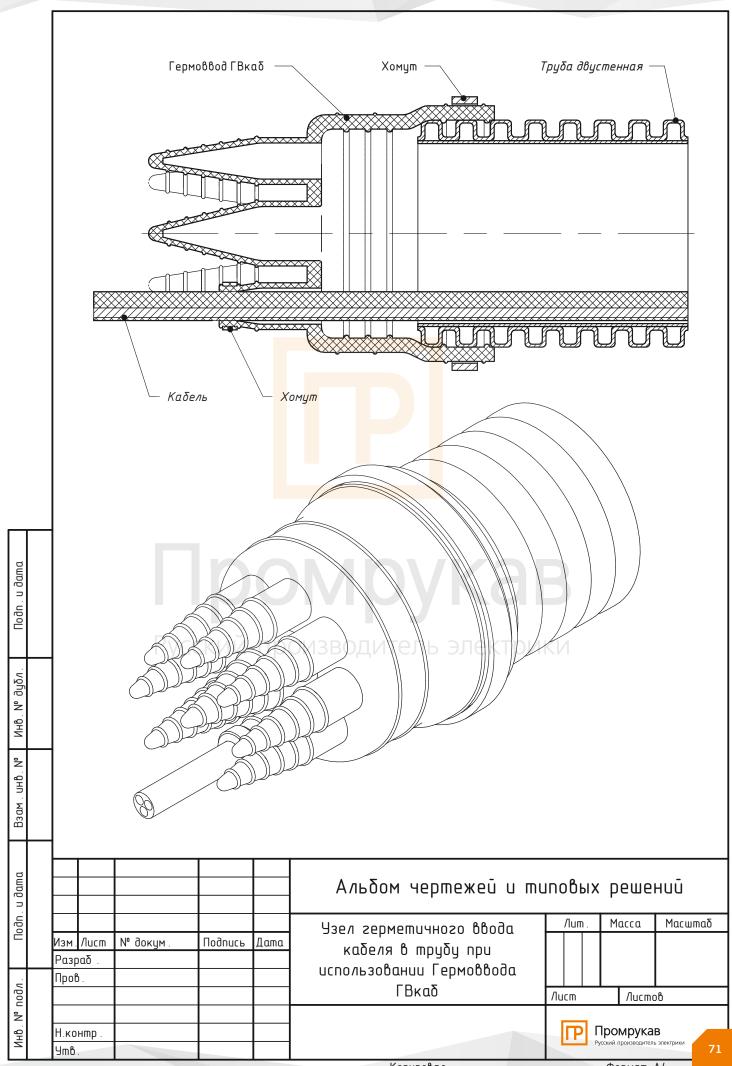


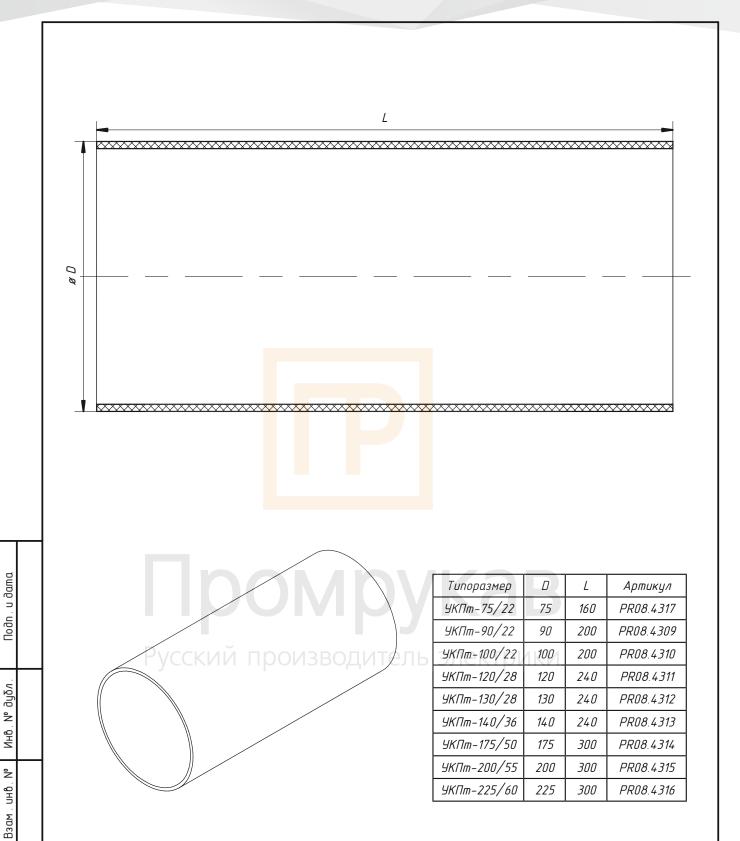


┪										
					Альбом чертежей и ти	ınoß	повых решений			
							Лu	M.	Μαςςα	Масштаб
	Изм.	/lucm	№ докум.	Подпись	Дата	Термоусаживаемые уплотнители				
	Разр	αδ .					1			
	Пров	١.				кабельных проходов УКПт				
							/lucm		/lucm	ов
	Н.ко	нтр.					П		Іромрука	
	<u> </u> Ցՠϐ .							Py	сский производите.	ъ электрики

№ подл.

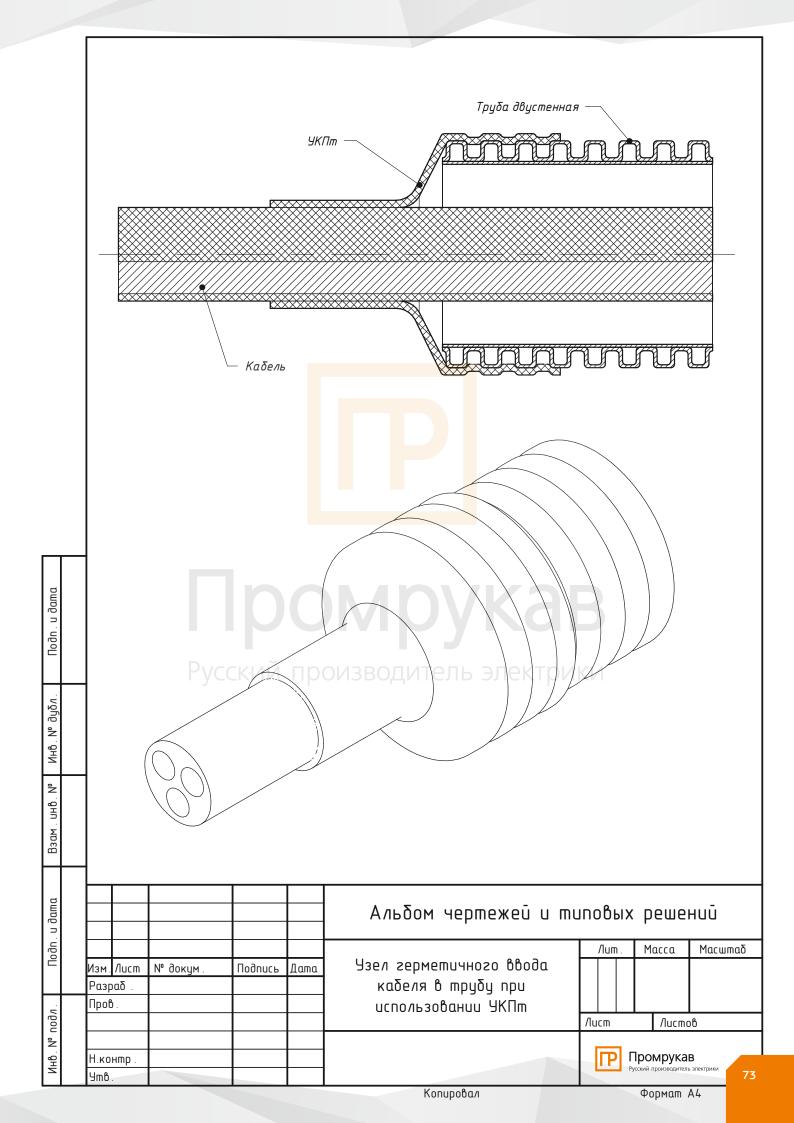

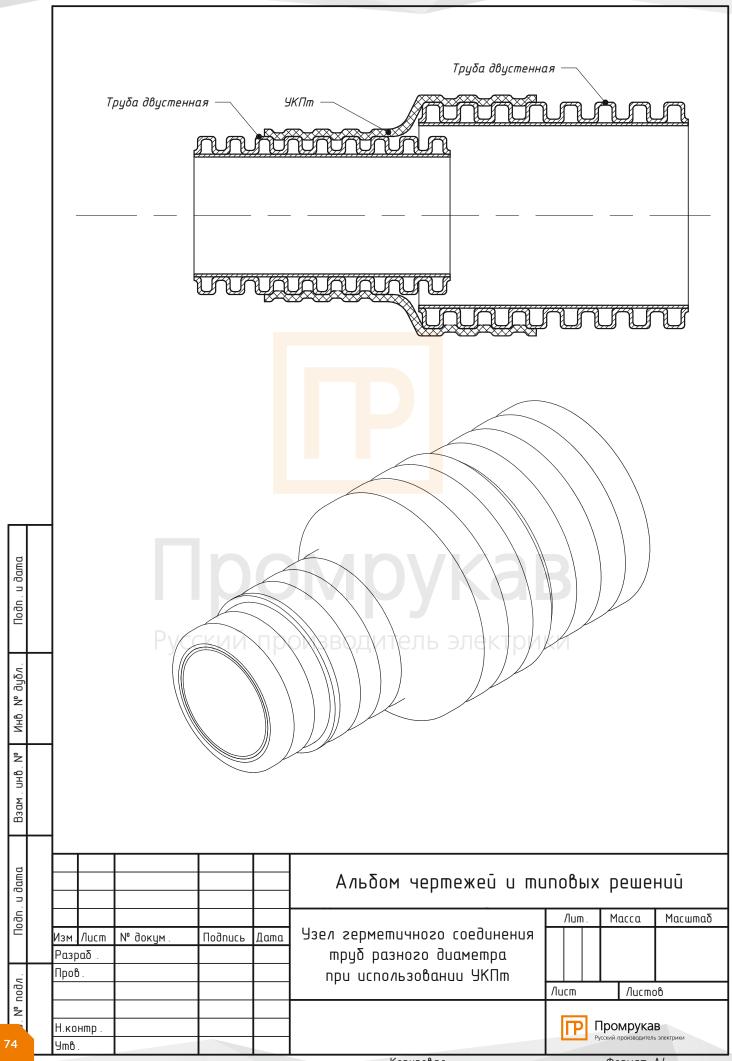

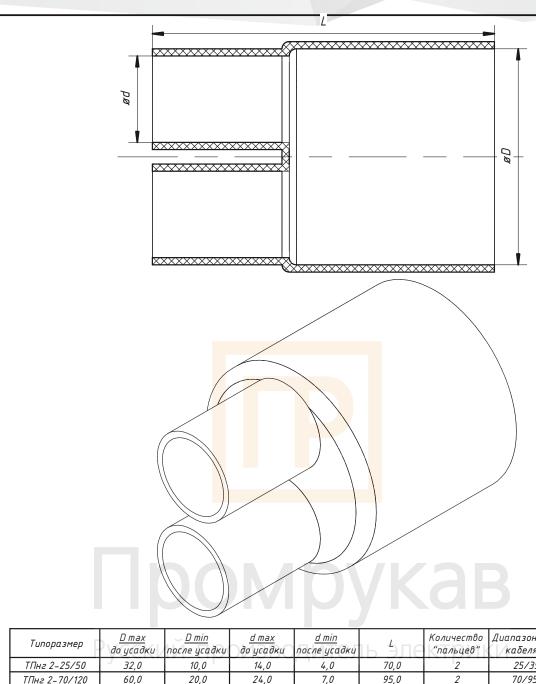



Инб. № дубл.


Взам. инв. №


Типоразмер	<u>D тах</u> до усадки	<u>D min</u> после усадки	<u>d max</u> до усадки	<u>d min</u> после усадки	ть 5 ле	Количество "пальцев"	Диапазон сечений кабеля (мм²)	Артикул
ТПнг 2-25/50	32,0	10,0	14,0	4,0	70,0	2	25/35/50	PR08.4349
ТПнг 2-70/120	60,0	20,0	24,0	7,0	95,0	2	70/95/120	PR08.4350
ТПнг 2-150/240	110,0	65,0	45,0	15,0	100,0	2	150/185/240	PR08.4351
ТПнг 3-25/50	50,0	24,5	22,5	8,5	190,0	3	25/35/50	PR08.4352
ТПнг 3-70/120	60,0	31,5	30,0	14,5	220,0	3	70/95/120	PR08.4353
ТПнг 3-150/240	68,0	38,0	36,5	18,0	200,0	3	150/185/240	PR08.4354
ТПнг 4-25/50	40,0	18,5	17,5	6,5	175,0	4	25/35/50	PR08.4355
ТПнг 4-70/120	59,0	27,0	25,5	12,5	185,0	4	70/95/120	PR08.4356
ТПнг 4-150/240	73,0	36,5	32,0	15,5	180,0	4	150/185/240	PR08.4357
ТПнг 5-25/50	48,0	23,0	16,5	6,8	155,0	5	25/35/50	PR08.4358
ТПнг 5-70/120	63,0	32,0	22,0	10,5	155,0	5	70/95/120	PR08.4359
ТПнг 5-150/240	90,0	47,0	32,5	18,0	155,0	5	150/185/240	PR08.4360


	1									
וו קחשח	1					Альбом чертежей и ти	ловых	реше	ний	
nh dh								/lum .	Масса	Масштаб
=		Изм.	/lucm	№ докум.	Подпись	Дата	Термоусаживаемая изолирующая			
		Разраб .								
Ę	:	Пров.					перчатка			
הקקיי								/lucm	Листо	ов
2	:									
ИцВ		Н.ко	нтр.						Тромрука	В
z	1	Чmв							усский производител	75

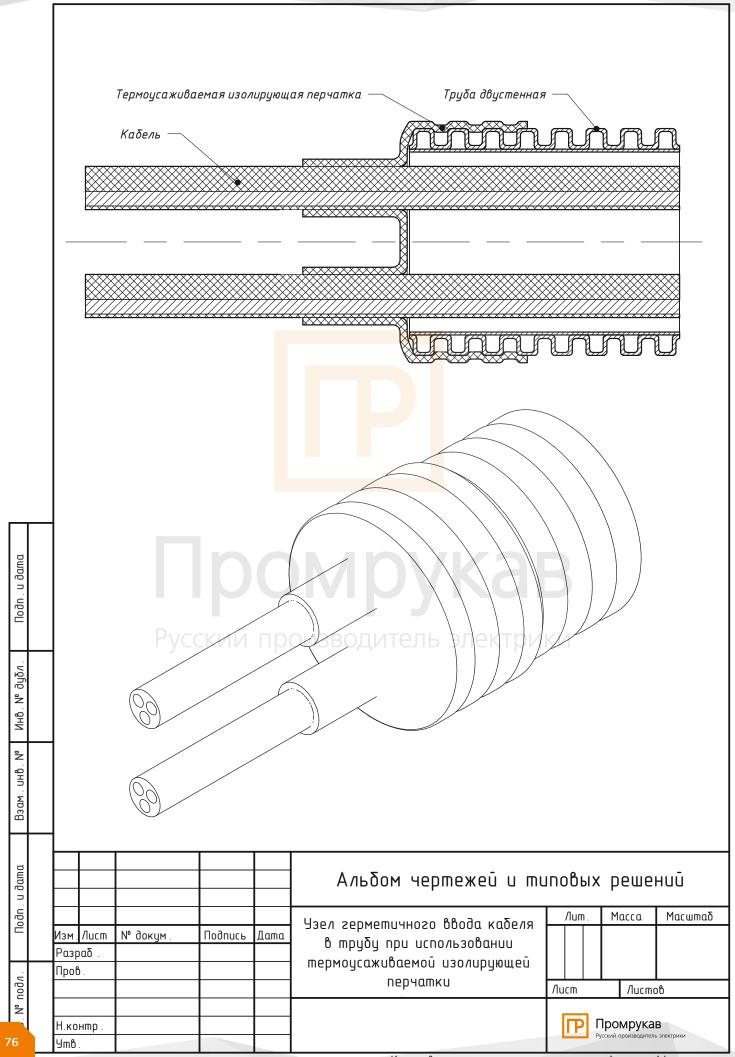


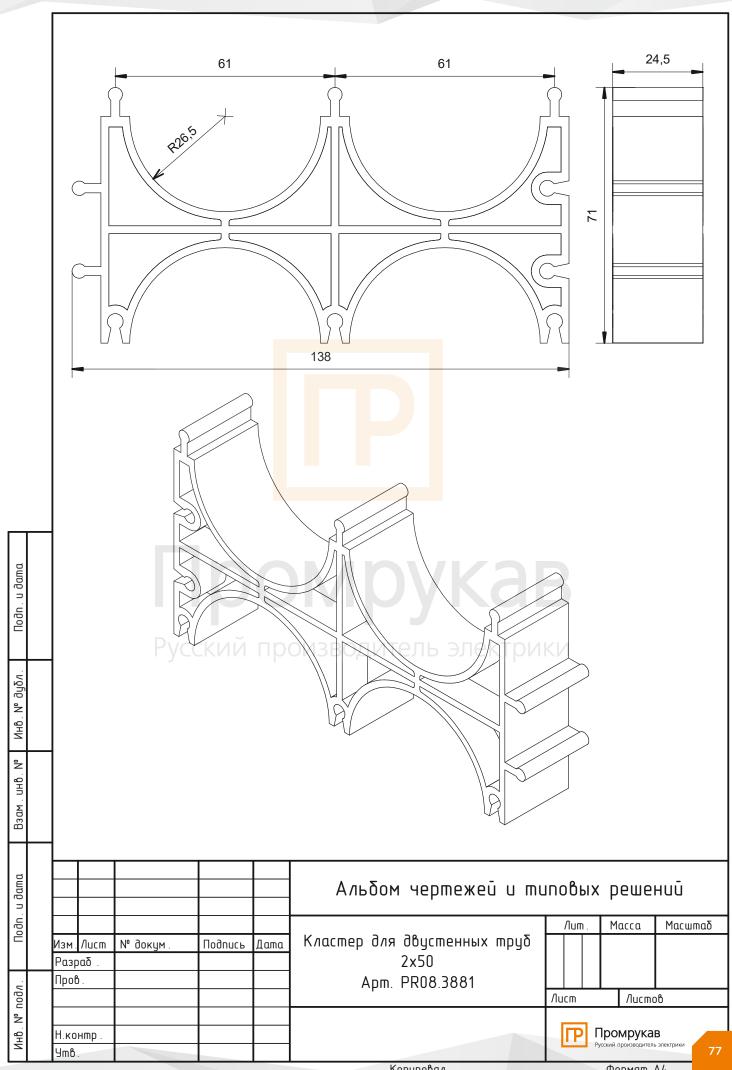


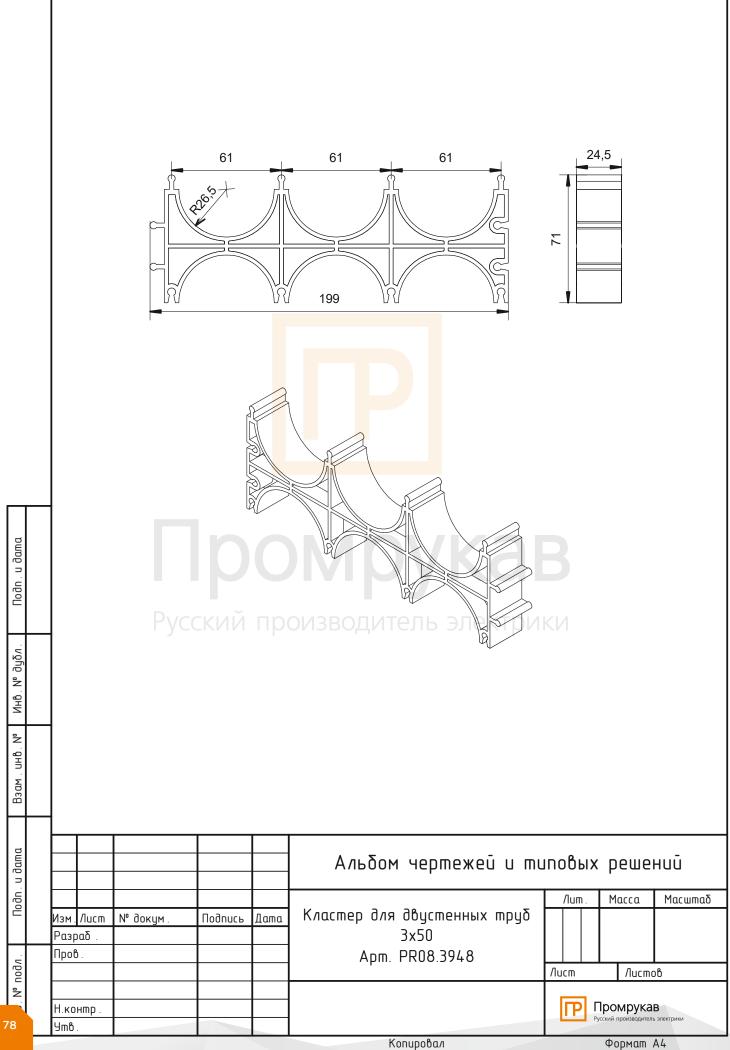


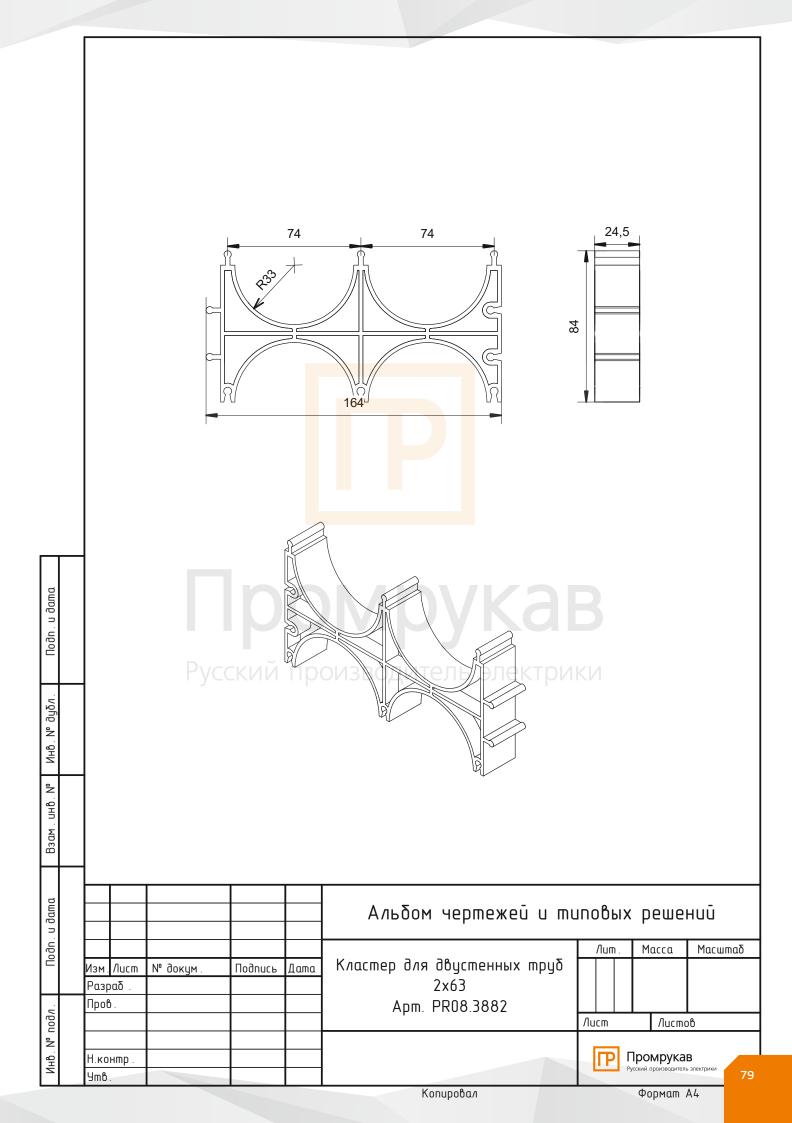


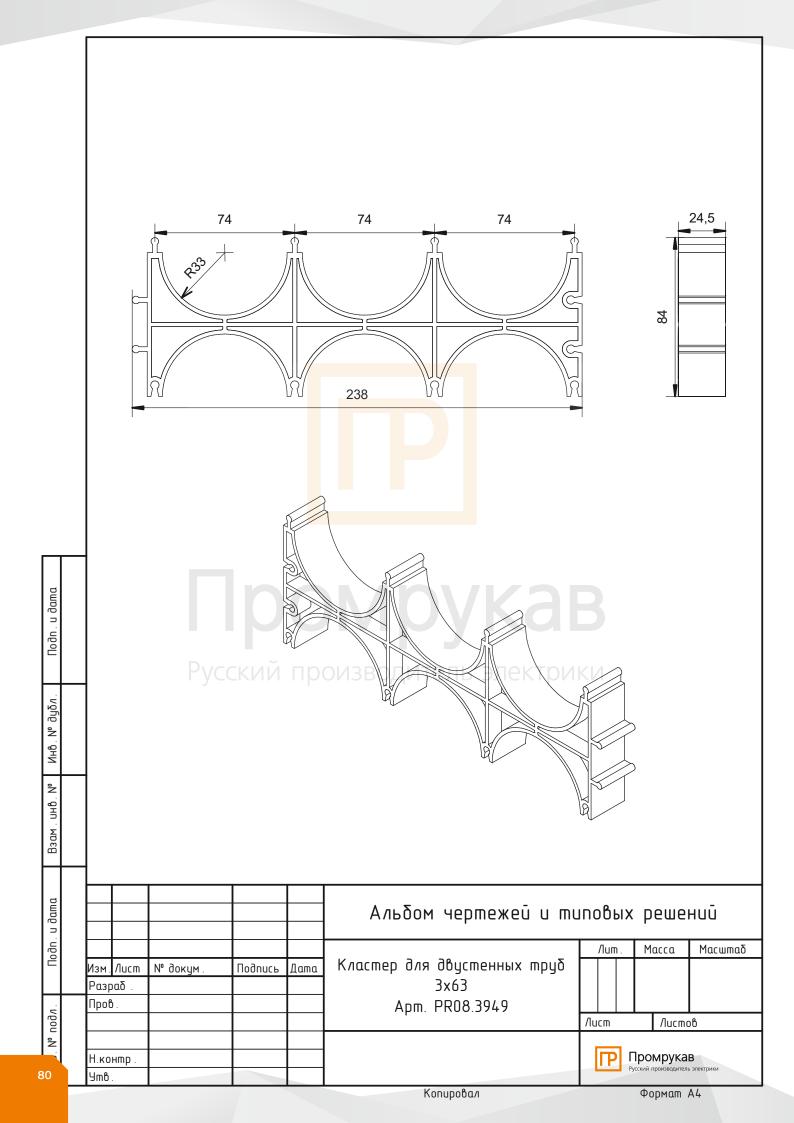


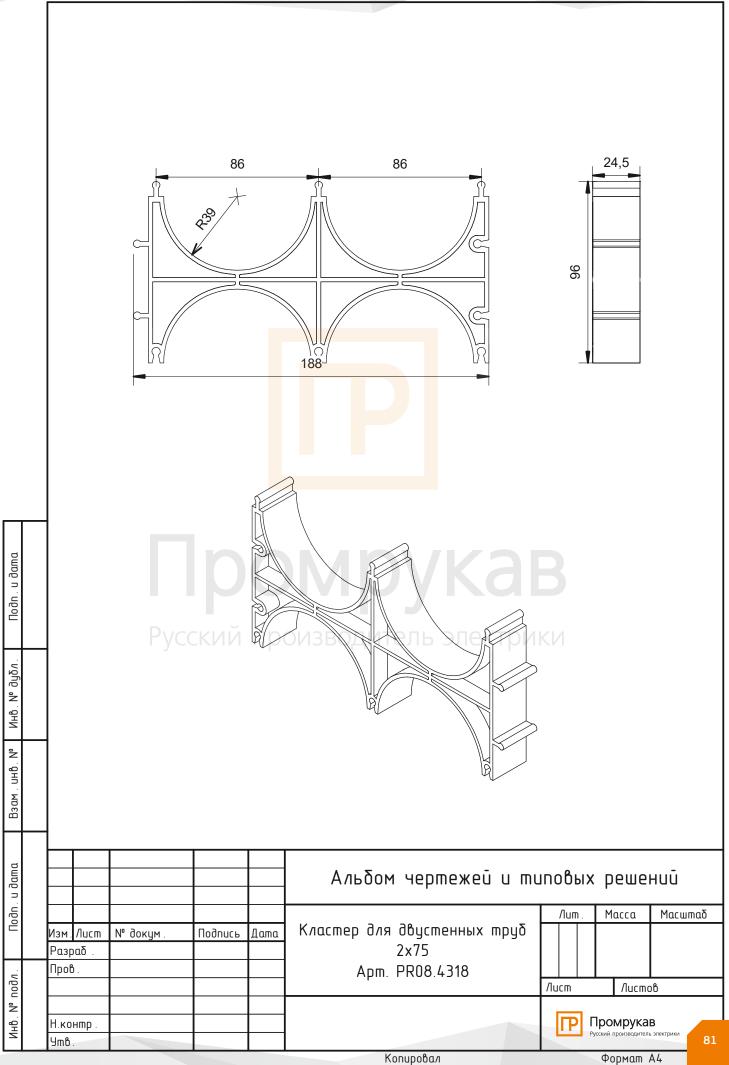


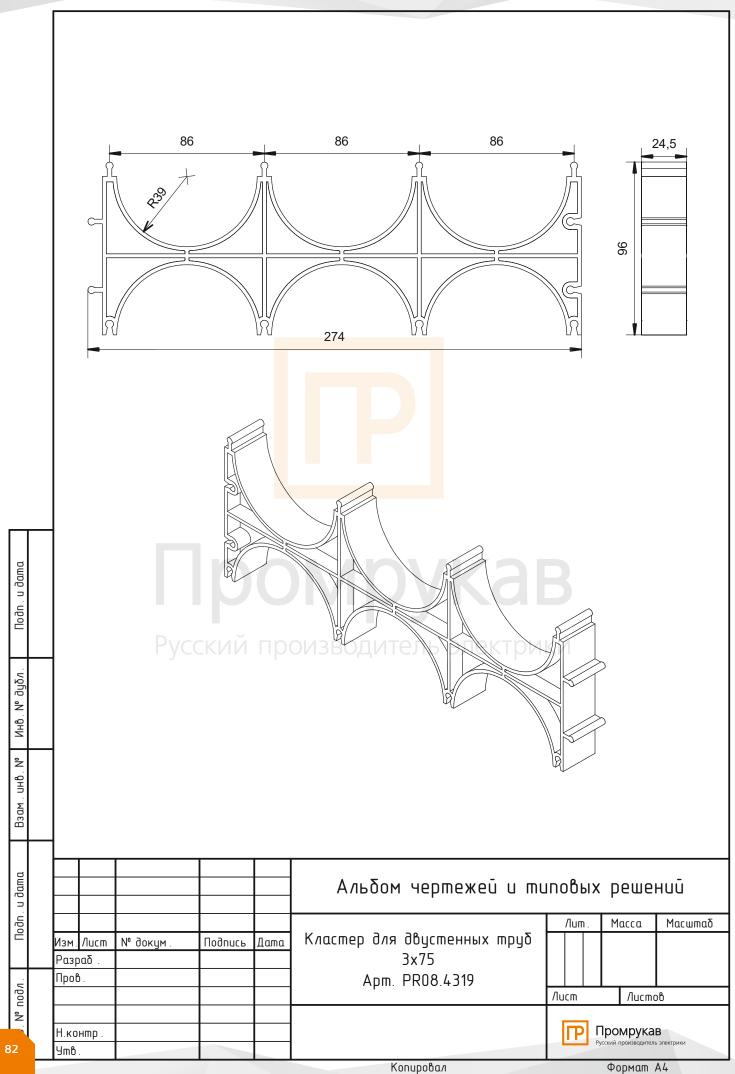


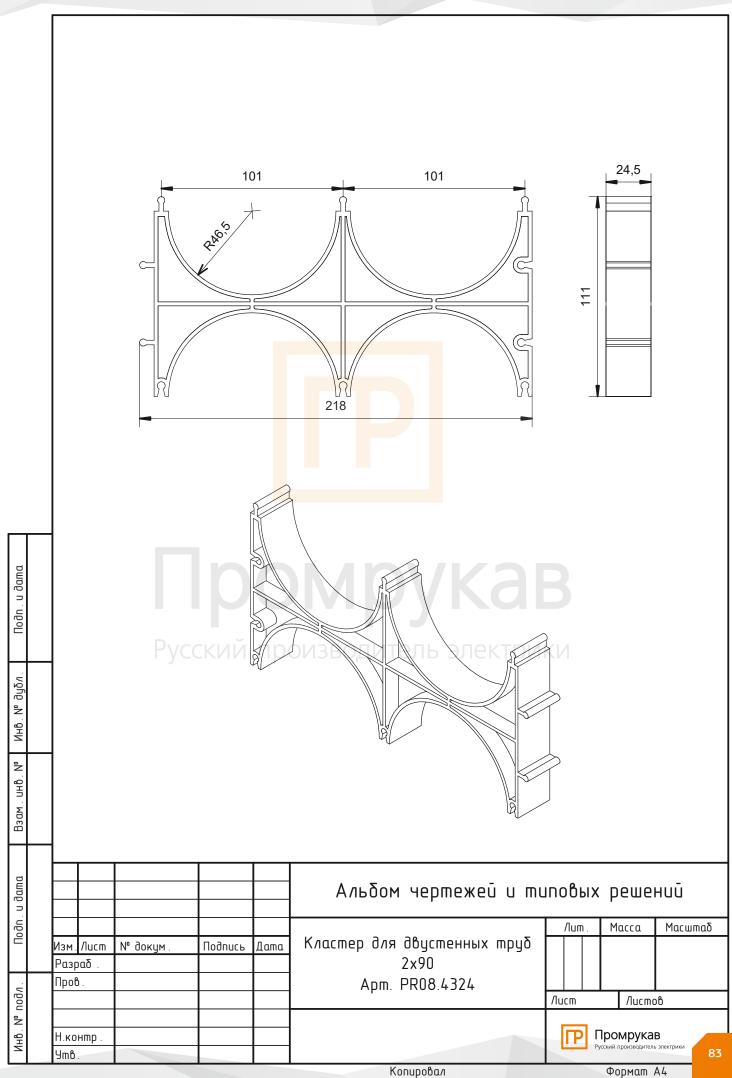


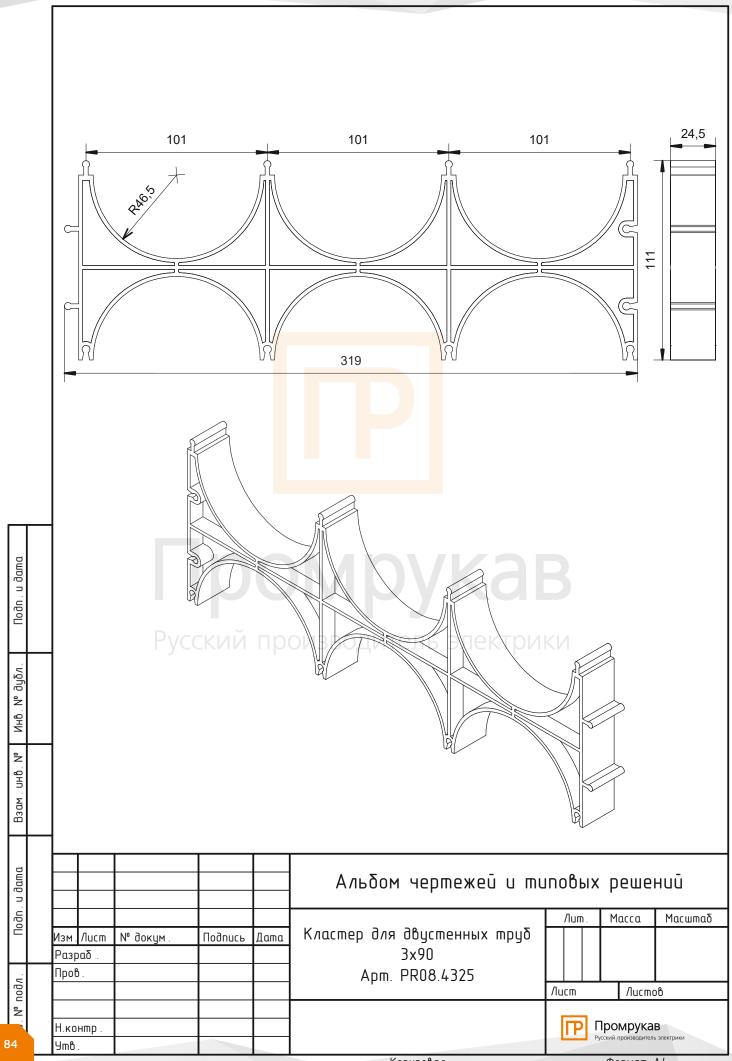


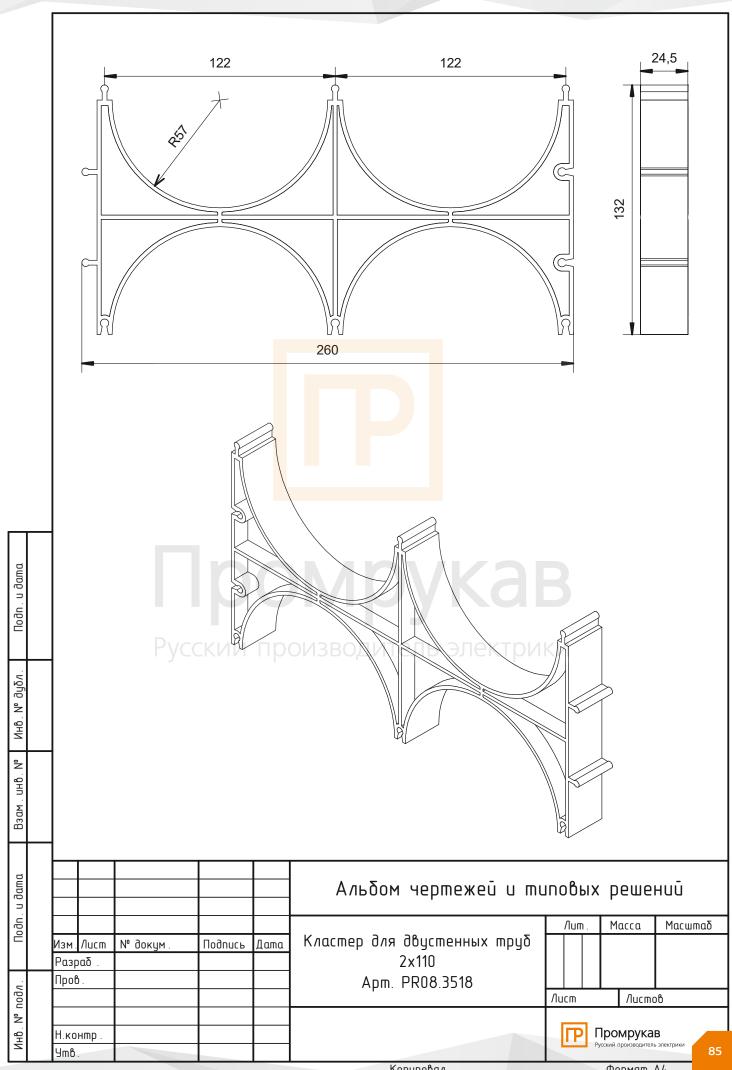


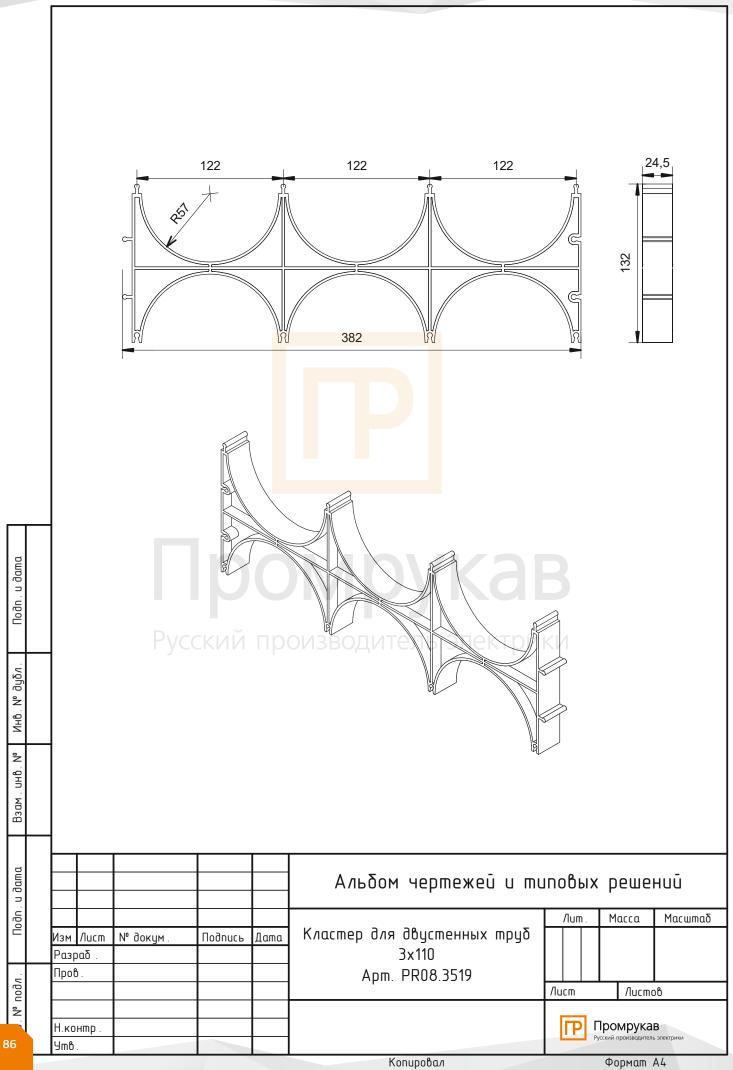


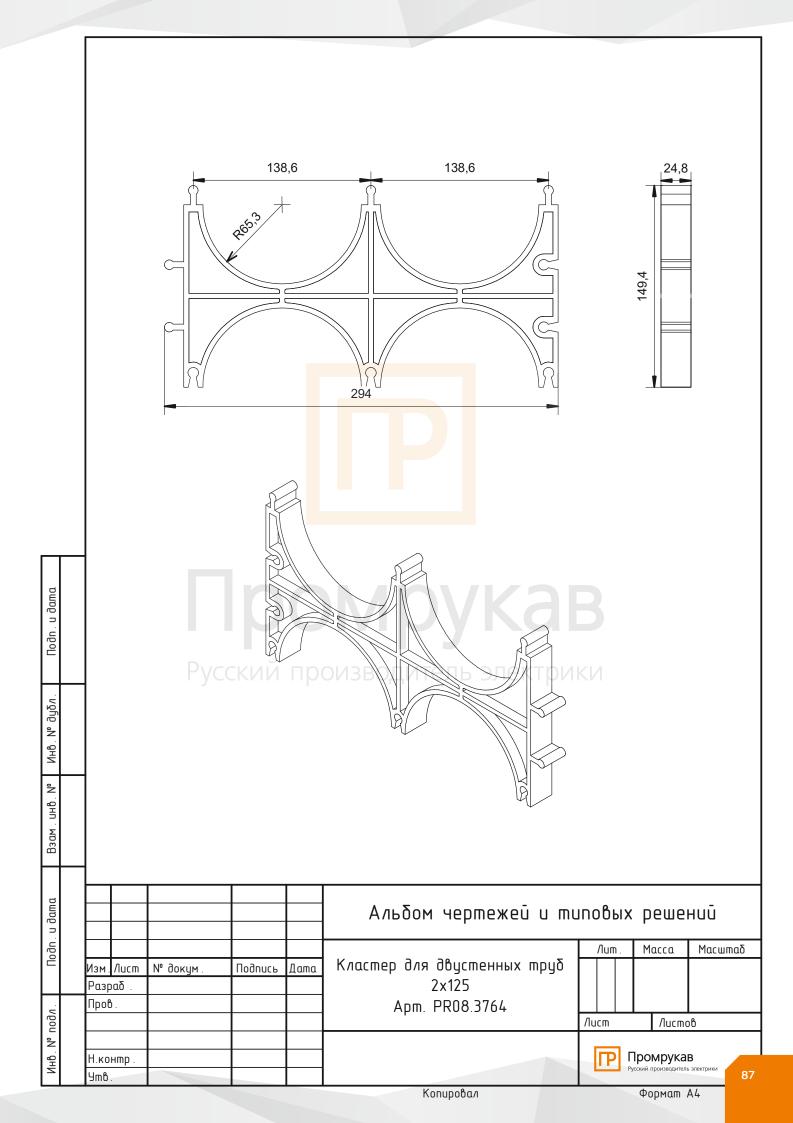


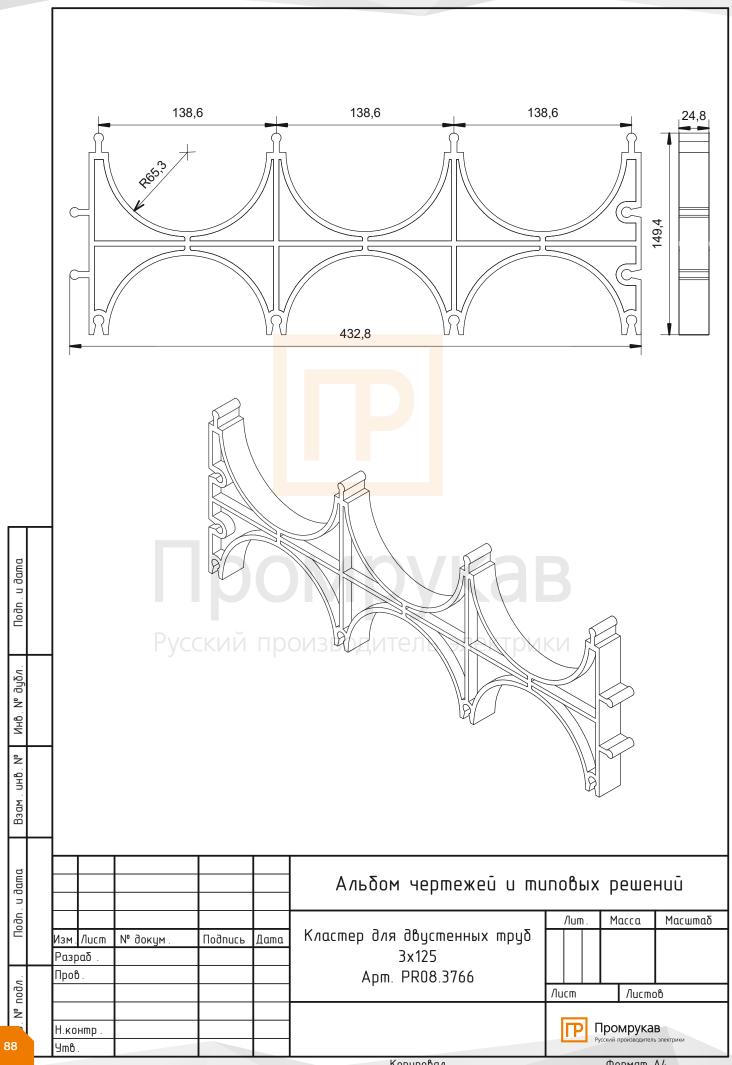


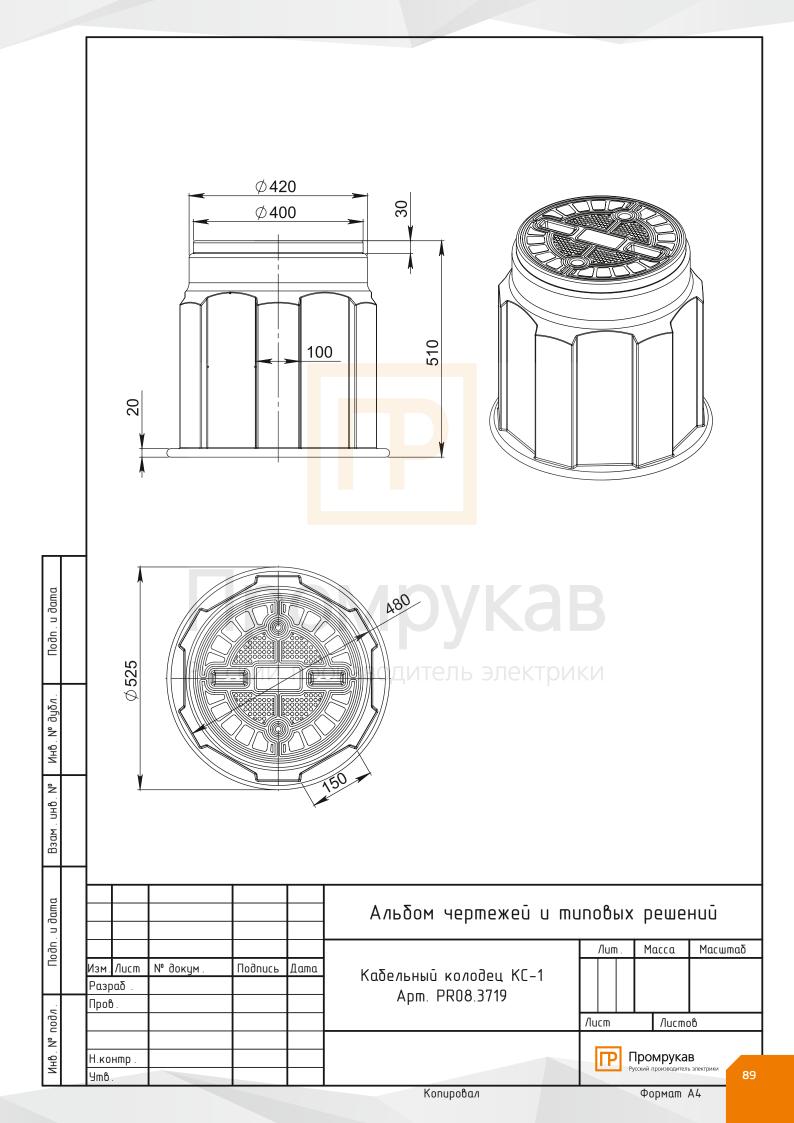


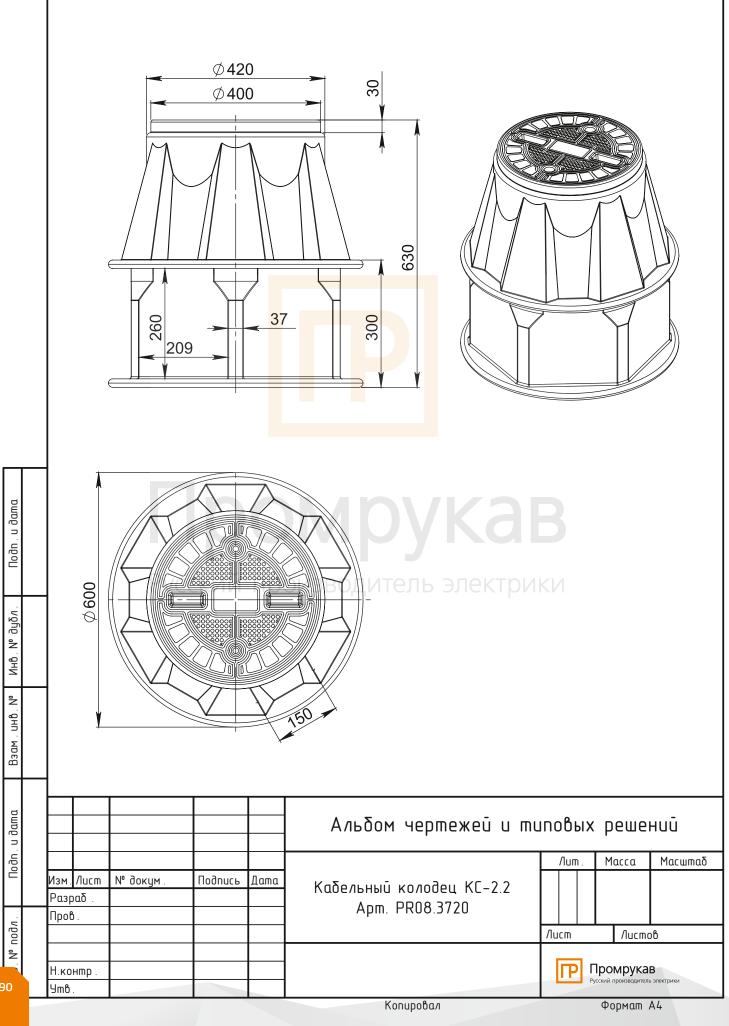


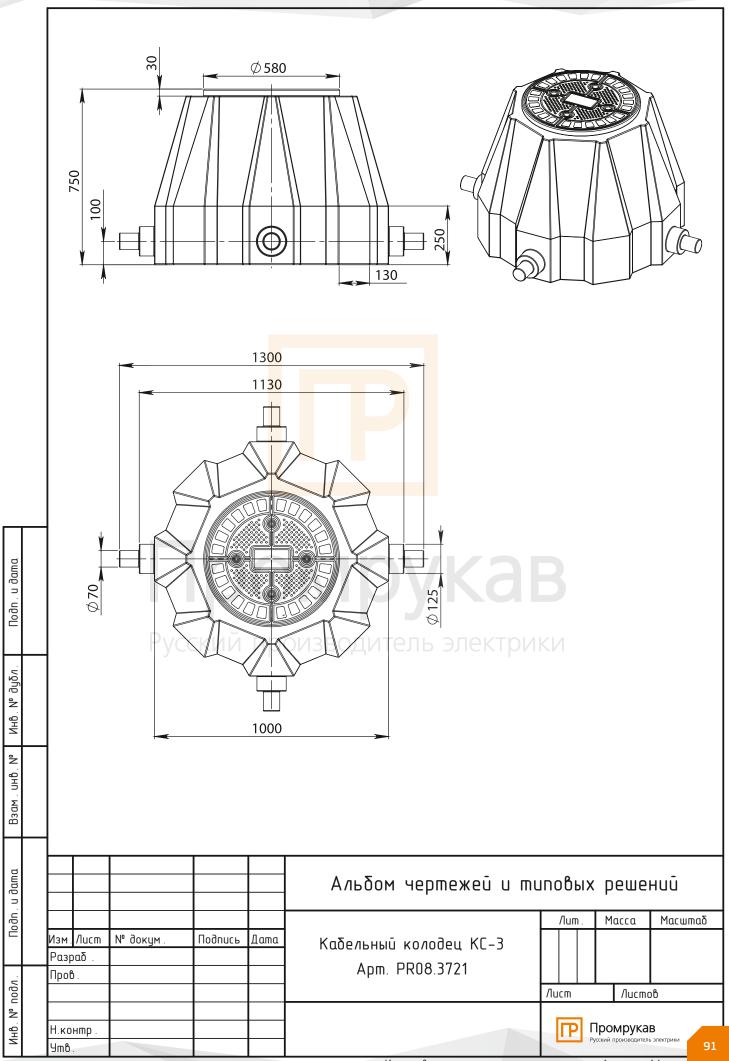

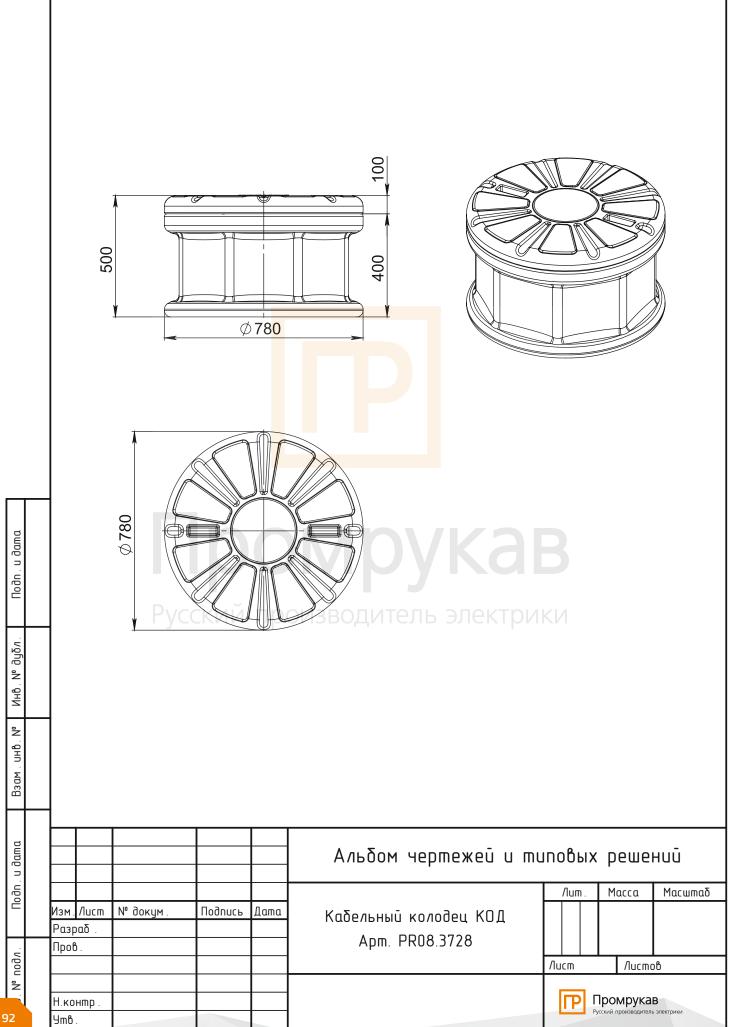

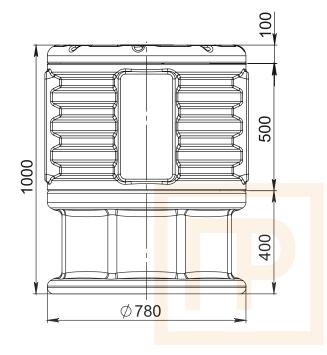

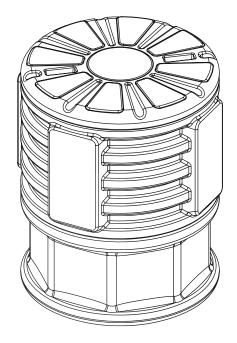

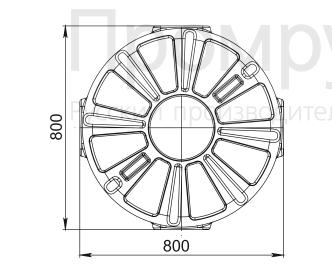



инв. № дубл.


Взам. инв. №

итель электрики

ŀ	\dashv											
. и дата							Альбом чертежей и ти	טחנ	вых	ΣР	ешеі	ний
ı	Подп								/lum .	Мо	ιςςα	Масштаб
ı	Ĕ	Изм.	/lucm	№ докум.	Подпись	Дата	Кαδельный колодец КН780/1000					
L		Разр	ι δα									
ı		Пров) .				Apm. PR08.3729					
ı	подл							Лu	cm		Листс	ზ
ı	ŝ							Ι,				
ı	NHb.	Н.ко	нтр.								мрука:	
ı	z	Чmв							P	усский п	роизводитель	93

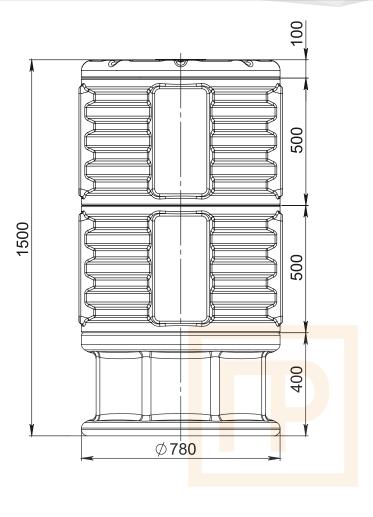

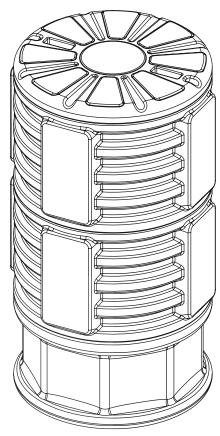



					Г
			1		L
	/lucm	№ докум.	Подпись	Дата	
Разр	οαδ .				
Пров	B .				
					Г
Н.ко	нтр.				
um _ჩ					

Альбом чертежей и типовых решений

Кабельный колодец КН780/1500 Apm. PR08.3730

/lum .			М	αςςα	Масштаб
/lucm				Листо	в



Промрукав

Подп. и дата


Инв. № дубл.


ŝ uHB.

Взам

Подп. и дата


подл. ŝ

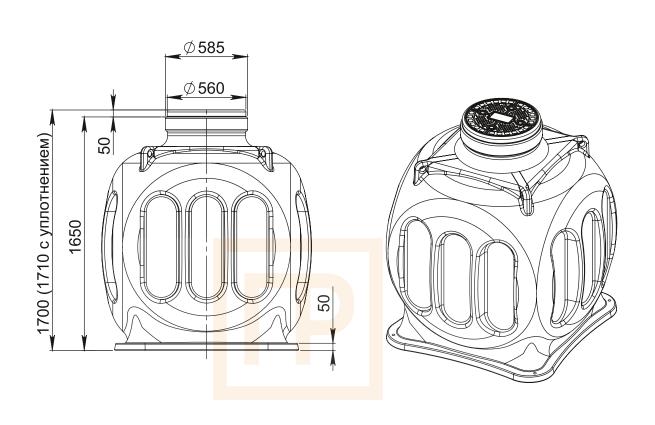


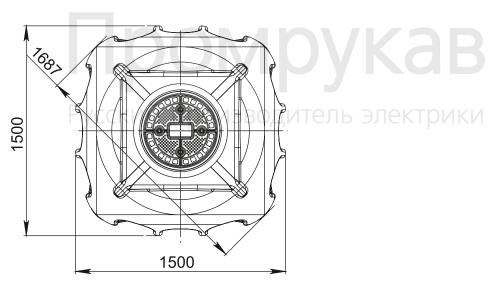



Инв. № дубл.


Взам. инв. №		¥	1	500				
. и дата					Альбом чертежей и ти	ловых	реше	ний
Подп		ļ				/lum .	Μαςςα	Масштаб
-	Изм. Лист	№ докум.	Подиись	Дата	Кабельный колодец КС-5			
Ш	Разраб .				App DD09 2722			
	Пров .				Apm. PR08.3723			
подл.						/lucm	/lucmo	ეზ
ŝ								
Инв.	Н.контр.						Тромрука	
Z	Ymß.					P	усский производител	электрики 95

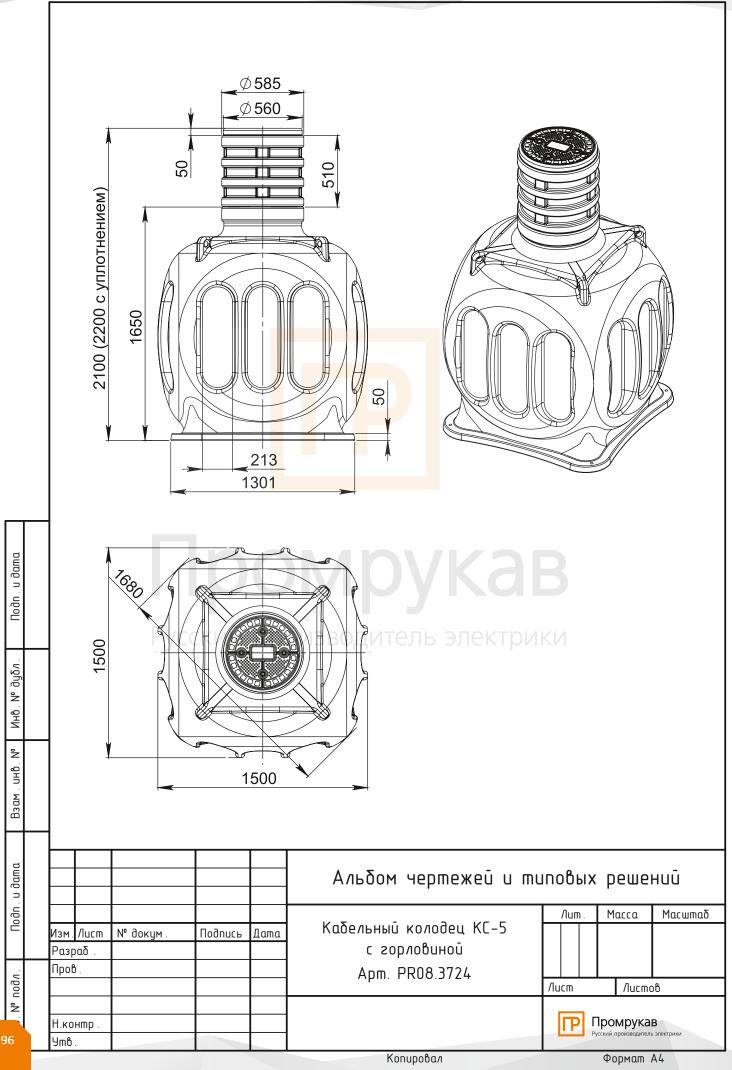


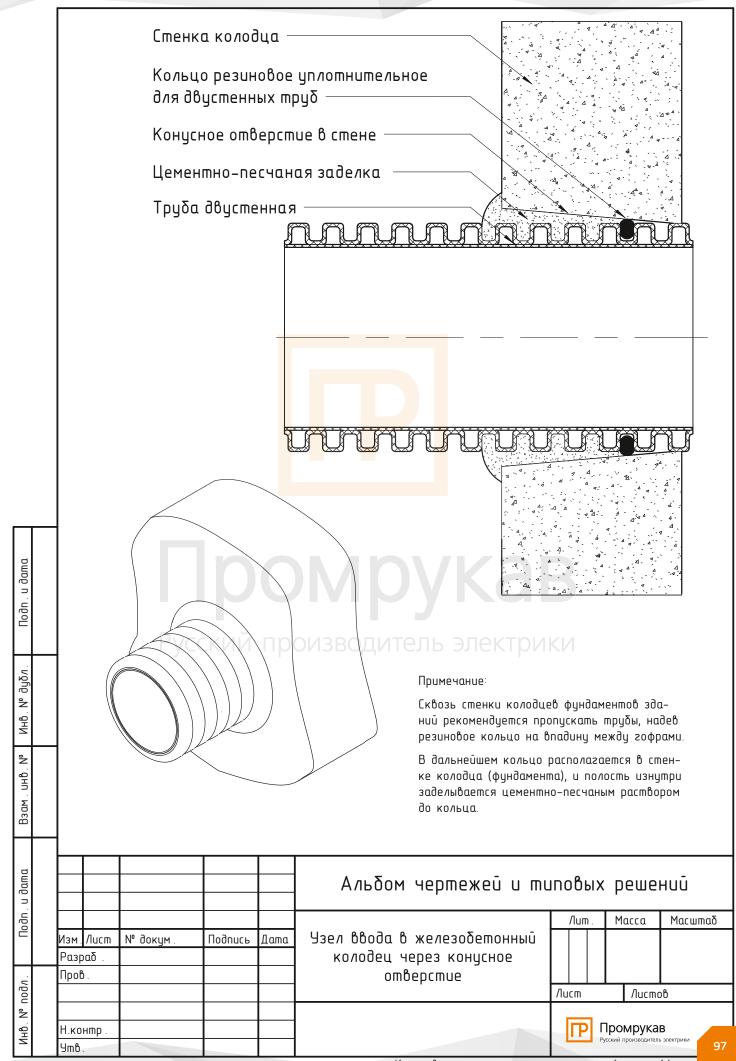


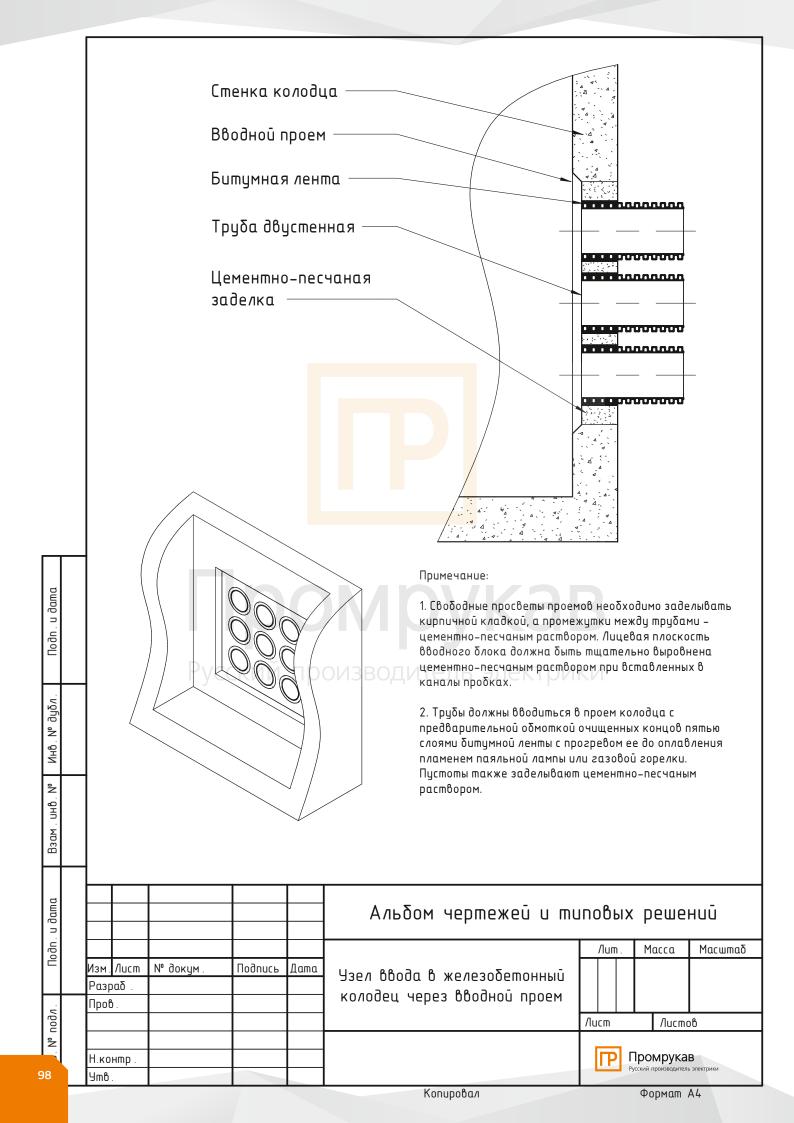


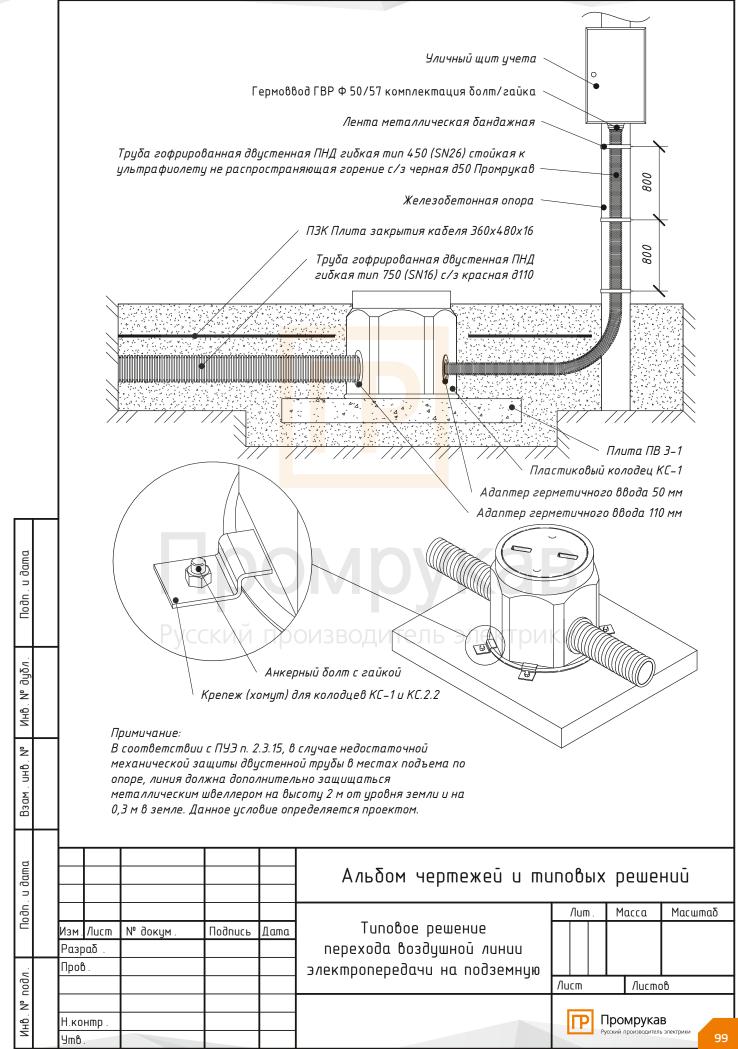


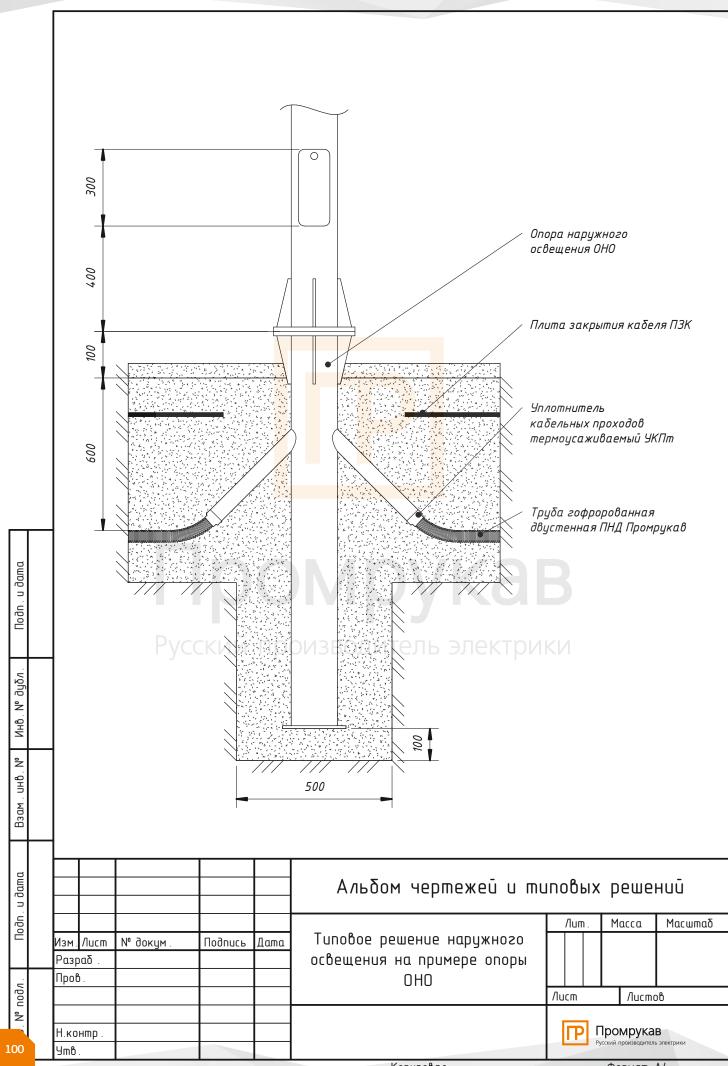

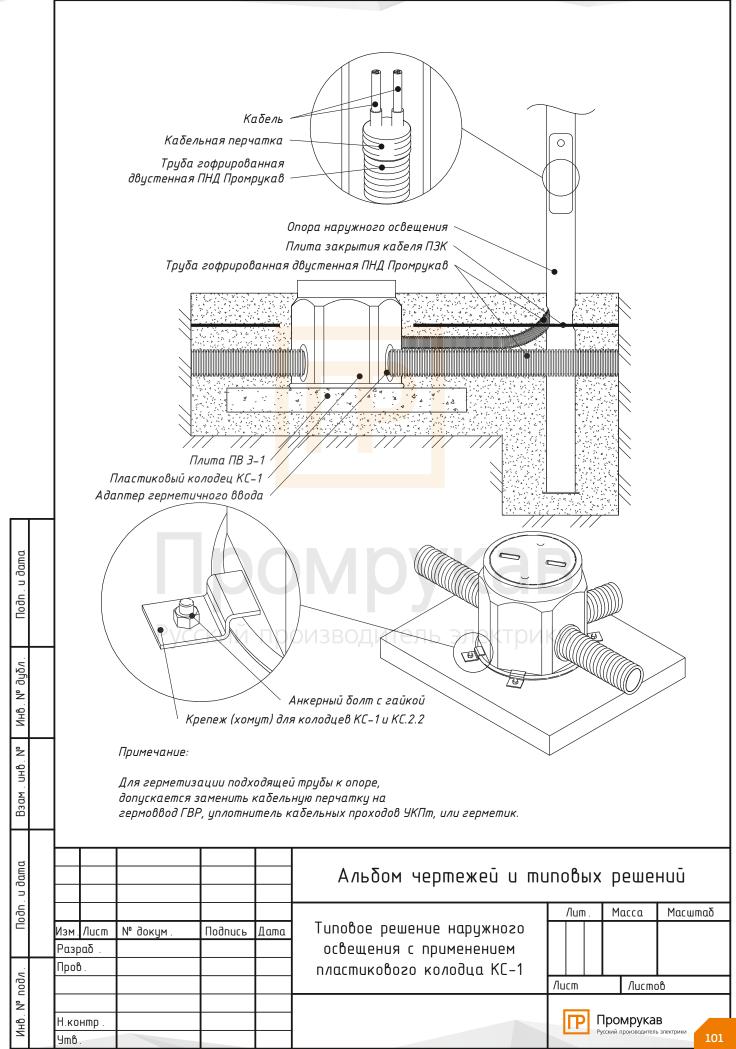

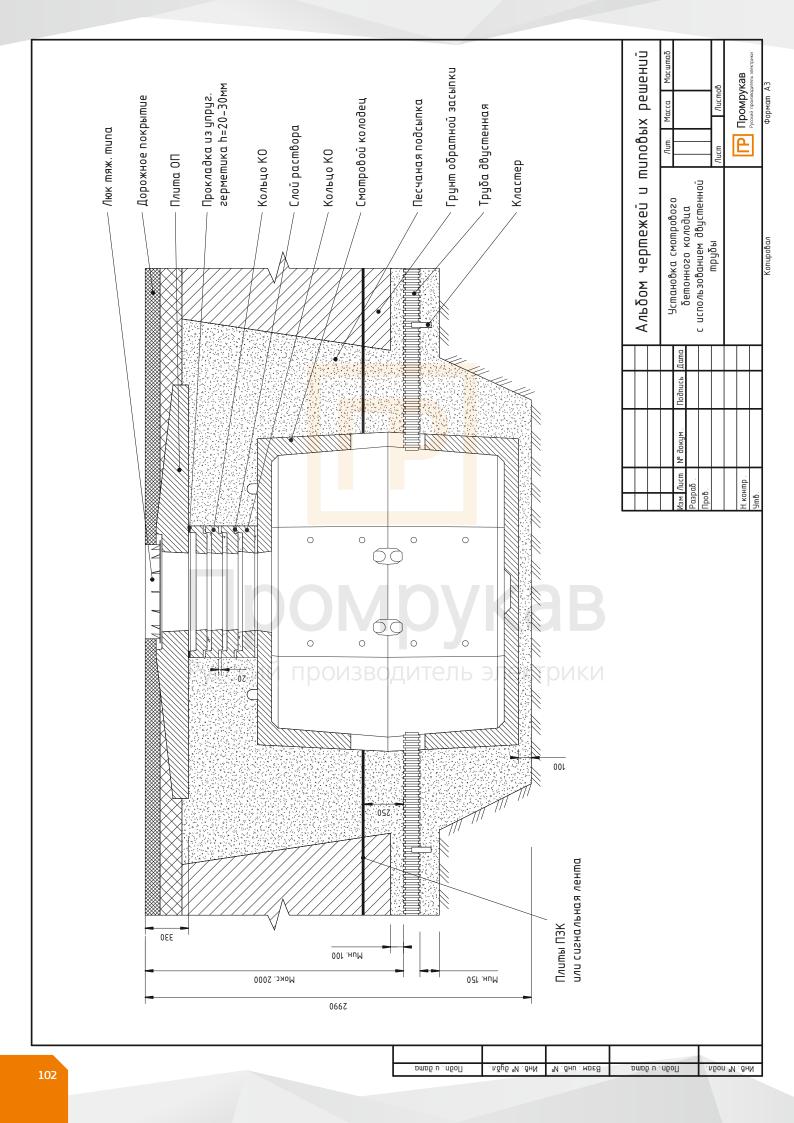

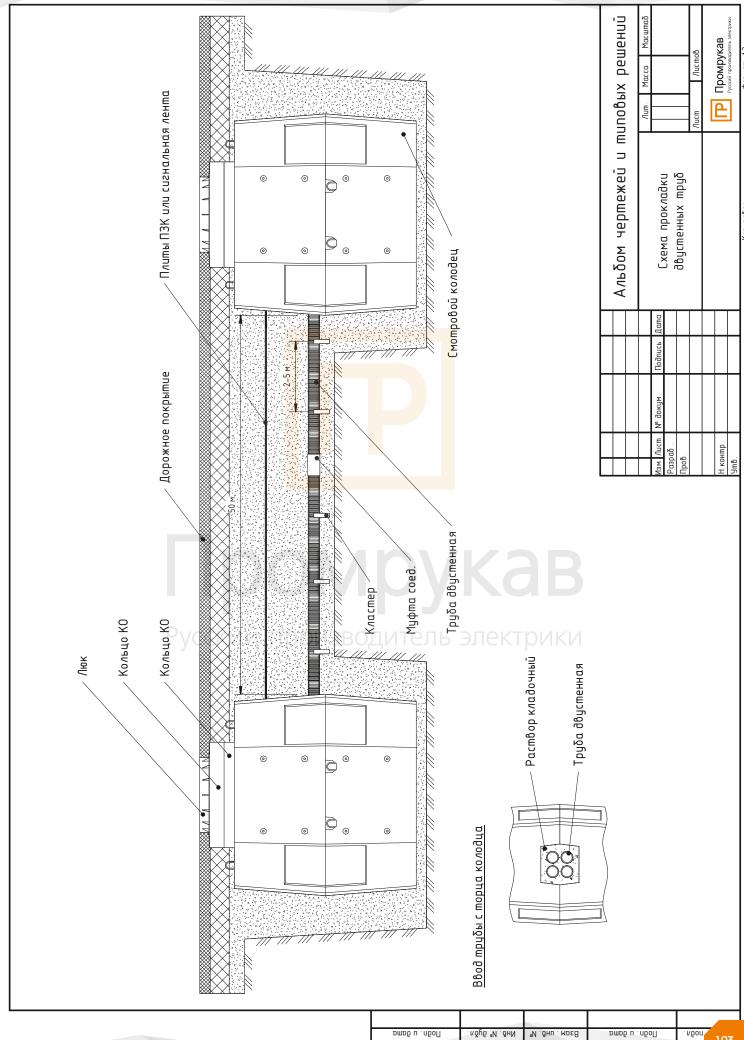

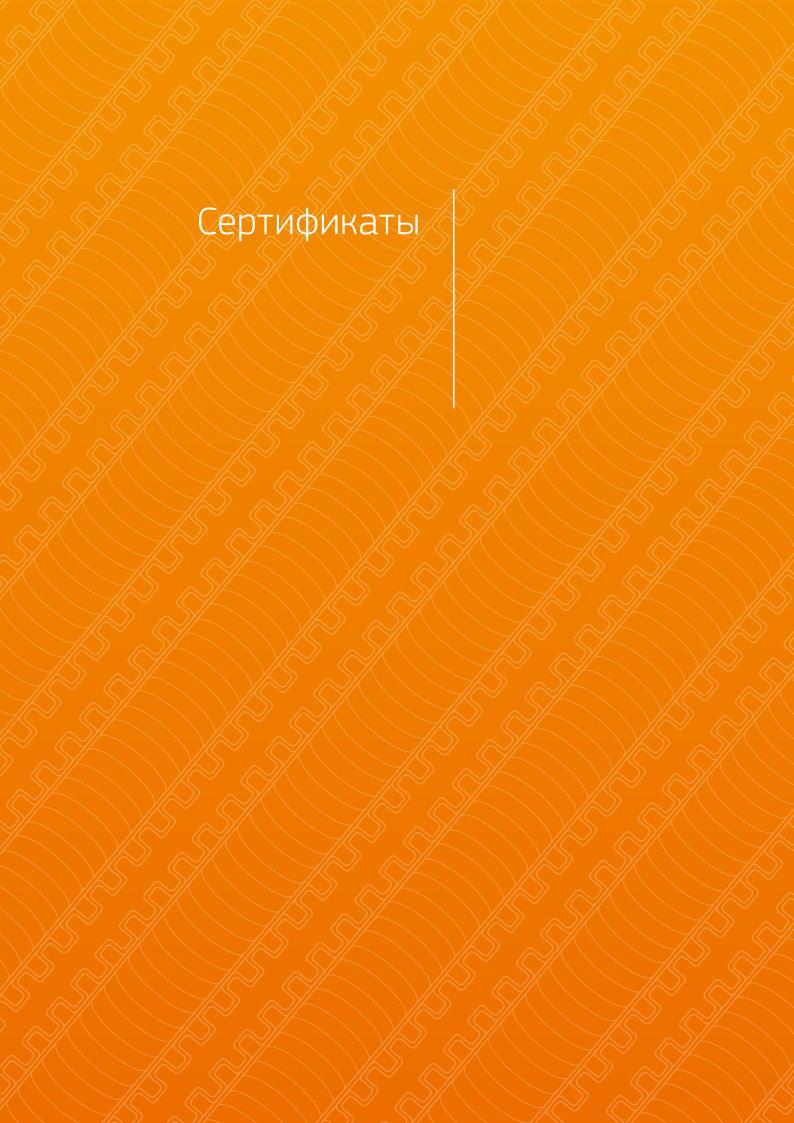

Сертификаты















Сертификаты www.promrukav.ru

Отказное письмо

Следующая продукция не включена в перечень обязательной сертификации: Труба гофрированная двустенная из ПЭ для прокладки кабеля, Труба гофрированная двустенная из ПЭ для безнапорной канализации, Аксессуары для двустенных труб,

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-СТАНДАРТ"

Адрес места нахождения: 119119, РОССИЯ, город Москва, пр.-кт. Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, утаж 1, пом ОГРН 1147748151297 НИН 7719078658 КПП 771901001 Телефон: * 7 (495) 664-23-98; e-mail: info@standart-centr.ru

Исх. № ЦС-011 от 15.03.2019 г.

Генеральному директору Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» Авруйскому Алексею Борисовичу Алрес: 127055, РОССИЯ, город Москва, улица Јесная, дом 35/2, помещение III, комната 1

Информационное письмо.

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ» (Аттестат аккредитации: № RA.RU.11AM03 от 11.05.2018) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция, не вильяется объектом обязательного подтверждения соответствия Единому перечно продукция, подлежащей обязательного подтверждения соответствия денемору перечно продукция, подлежащей обязательной сертификации и Единому перечно продукция, подлежащей обязательной сертификации и Единому перечно продукция, подтверждение соответствия и предукция предукция

Название	код тн вэд	ОКПД2
I. Рукава металлические гибкие негерметичные типа P3, P4	8 307 100 009	25.99.29.190
2. Рукава металлические гибкие в ПВХ изоляции (МРПИ) для электромонтажных работ	3 925 902 000	25.99.29.190
3. Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ	3 925 902 000	27.33.14.000
4. Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ	3 925 902 000	22.21.21.129
5. Трубы гладкие технические из полиэтилена	3 917 211 000	22.21.29.120

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-СТАНДАРТ"

низкого давления для строительных и электромонтажных работ		
6. Трубы гибкие гофрированные из поливинияхлорида для электромонтажных работ	3 925 902 000	22.21.29.120
7. Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида	3 925 902 000	22.21.29.110
8. Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления для электромонтажных и строительных работ	3 917 320 009	22.21.29.120
9. Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления	3 917 320 009	22.21.29.110
10. Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные из полиолефинов (ПЛЛ)	3 917 320 009	27.90.12.130
 Трубы гофрированные двустенные из полиэтилена низкого давления для прокладки кабеля 	3 917 390 008	22.21.29.120
 Трубы гофрированные двустенные из полиэтилена низкого давления для безнапорной подземной наружной канализации 	3 917 390 008	22.21.29.120
13. Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ	3 917 320 009	22.21.29.120
14. Трубы защитные из полиэтилена низкого давления для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)	3 917 211 000	22.21.29.120
15. Трубы гибкие гофрированные из полиамида для электромонтажных работ	3 917 320 009	22.21.29.120
16. Коробки монтажные (установочные, распределительные) из термонгастичных польшеров для стационарных электрических установок бытового и анахоличного назначения на нолинаваньое напряжение не более 400 В из АБС-пластики, политетрола.	8 547 200 009	27.33.13.190
17. Аксессуары для труб: - крепеж-клипса из АБС-пластика;		22 22 12 22
- крепеж-клипса из полистирола;		22.22.13.000
патрубок-муфта из АБС-пластика;	3 926 909 709	22.29.29.000
- патрубок-муфта из полистирола;		22.22.13.000
- тройник разборный из АБС-пластика;		22.29.29.000
- тройник разборный из полистирола;		22.22.13.000


Протокол испытаний

Орган по сертификации Общества с ограниченной

		22.29.29.000
- разборный соединитель угловой из AБС- пластика;		22.22.13.000
 разборный соединитель угловой из 		22.29.29.000
полистирола;		22.22.13.000
- соединитель угловой из АБС-пластика;		22.29.29.000
- соединитель угловой из полистирола;		22.29.29.000
 поворот гибкий гофрированный из ПВХ. 		
18. Аксессуары для двустенных труб:		
- соединительная муфта (из полипропилена); - уплотнительное кольцо резиновое.	3 917 400 000	22.29.29.000
	4 016 930 008	22.19.73.111
19. Лотки металлические для электромонтажных работ перфорированные, неперфорированные, лестничные, проволочные и	7 308 900 000	25.11.23.110
аксессуары к ним (крышки, заглушки, углы, переходники, ответвители).		
20. Хомут FR ПР для ОКЛ и электромонтажных работ.	7 326 909 807	25.94.12.190

ление сертификата соответствия и принятие д

Руководитель ОС ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ»



ПРОТОКОЛ № <u>3АО-2018/2440/1</u> испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц в течение / мин Труба гофрированная двустенная ПЭ гибкая тип 450 (SN16) с/з красная д75 Промрукав предоставлено: <u>ООО «НЕПТУН»</u> Результаты проверки:
Испытательное напряжение, кВ 10...70 кВ Основная 10...50 кВ ± 3,0 % 0,1...10 мА дополнит. 0,2...50 мА ± 5,0 % Специальные требования: образец изготовлен в соответствие с ТУ 22.21.29-006-52715257-2017 Заключение: образец трубы гофрированной двустенной ПЭ гибкой (L=1м) испытание повышенным напряжением 10 кВ выдержал, электрическая прочность достаточная. Испытания провели: Зав. Лабораторией (должность)
Инженер
Ипротокол проверил: Зав. Лабораторией (должность)
Протокол проверил: Зав. Лабораторией (должность)



Смотрите также





() Многоканальный телефон: +7 (495) 969-27-20

Телефоны технической поддержки:

- Поддержка проектировщиков и ОКЛ: +7 (495) 969-27-20, доб. 267
- Технические вопросы по продукции: +7 (495) 969-27-20, доб. 269, 137

Телефоны отдела продаж:

- **С** Для партнёров по Москве и МО: +7 (920) 921-98-71
- Для отгрузок со склада в Новочеркасске: +7 (495) 969-27-20, доб. 231
- **С** Для отгрузок со склада в Новосибирске: +7 (495) 969-27-20, доб. 297
- Для отгрузок со склада в Екатеринбурге: +7 (495) 969-27-20, доб. 217
- e-mail: promrukav@promrukav.ru
- web: www.promrukav.ru
- vk.com/promrukav





Все материалы, включая любые текстовые и графические элементы, размещенные в этом издании, являются объектами авторского права. Копирование, в том числе частичное, запрещено.

Нарушение авторских прав контролируется и преследуется по закону.