

Нагревательный мат, Тип Ридан TF-200, Модификация Двухжильный экранированный

Код материала: 21RT0437R

**1. Сведения об изделии****2. Назначение изделия****3. Описание и работа****4. Указания по монтажу и наладке****5. Использование по назначению****6. Техническое обслуживание****7. Текущий ремонт****8. Транспортирование и хранение****9. Утилизация****10. Комплектность****11. Список комплектующих и запасных частей**

Дата редакции: 30.10.2023

## **1. Сведения об изделии**

### **1.1. Наименование и тип**

Нагревательный мат резистивный двухжильный экранированный торговой марки Ридан, тип TF-200 (далее по тексту - Ридан TF-200).

### **1.2 Изготовитель**

"WUHU LAOHONG NEW MATERIAL CO., LTD", 241000, КИТАЙ, No.86 Guan dou Street, Jiujiang district, Wuhu City, Anhui Province

### **1.3. Продавец**

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, помещ.А2.142С, тел. (495) 792-57-57.

### **1.4. Дата изготовления**

Дата изготовления указана:

- на этикетке, установленной на боковой поверхности упаковочной картонной коробки изделия;
- на этикетке, приклейенной к соединительной муфте, расположенной между нагревательной частью и холодным выводом питания мата.

Формат даты: мм/гггг.

## **2. Назначение изделия**

Нагревательный мат **Ридан TF-200** применяется для внутренней установки. Нагревательное изделие используется для комфорного подогрева поверхности пола в ремонтируемых и тонких полах и устанавливается непосредственно под напольное покрытие без формирования толстой цементной стяжки. Типичное подогреваемое покрытие - напольная плитка и искусственный камень. Мат может также использоваться для подогрева других поверхностей внутри здания, например, стен, каменных подоконников, а также лежаков и массажных столов в банях, хаммамах и т. д. Рабочая температура поверхности нагревательного кабеля, установленного на мате **Ридан TF-200**, может длительный период времени выдерживать значение 115 °C. Такая высокая температура позволяет устанавливать мат при повышенной температуре окружающей среды (парилка в сауне, зал релаксации в хаммаме и пр.).

Одно из основных применений нагревательного мата **Ридан TF-200** - подогрев пола на балконах и обогрев лоджий и похожих помещений с большими теплопотерями.

Мат поставляется с одним установленным 3х-жильным кабелем питания (фаза-ноль-"земля"), что создаёт удобства при его монтаже; на противоположном конце дорожки мата нагревательный кабель заканчивается концевой муфтой-заглушкой.

Термическое сопротивление покрытия пола не должно превышать 0,17 м<sup>2</sup>•К/Вт.


## **3. Описание и работа**

### **3.1. Устройство нагревательного мата Ридан TF-200**

Нагревательный мат **Ридан TF-200** устанавливается на определённую фиксированную площадь в соответствии с выбранным артикулом (кодом товара) из имеющейся номенклатуры матов этого типа. Нагревательный кабель мата - двухжильный, с двойной фторопластовой изоляцией и сплошным алюминиевым экраном. Кабель закреплён тремя полосками специального скотча на дорожке шириной 0,5 м, выполненной из самоклеящейся синтетической сетки. Нагревательная секция кабеля устанавливается на сетке "змейкой". Питание нагревательной секции подаётся с одного конца дорожки мата через 3х-жильный соединительный кабель 3 x 1,0 мм<sup>2</sup> длиной 2,5 м. Кабель питания соединён с нагревательным кабелем мата при помощи герметичной термоусадочной муфты с обжимными латунными гильзами.

Толщина мата (сетка-основа + нагревательный кабель): не более 3,5 мм.

Нижерасположенный чертёж даёт представление о конструкции двухжильного нагревательного кабеля, устанавливаемого на сетке дорожки мата.

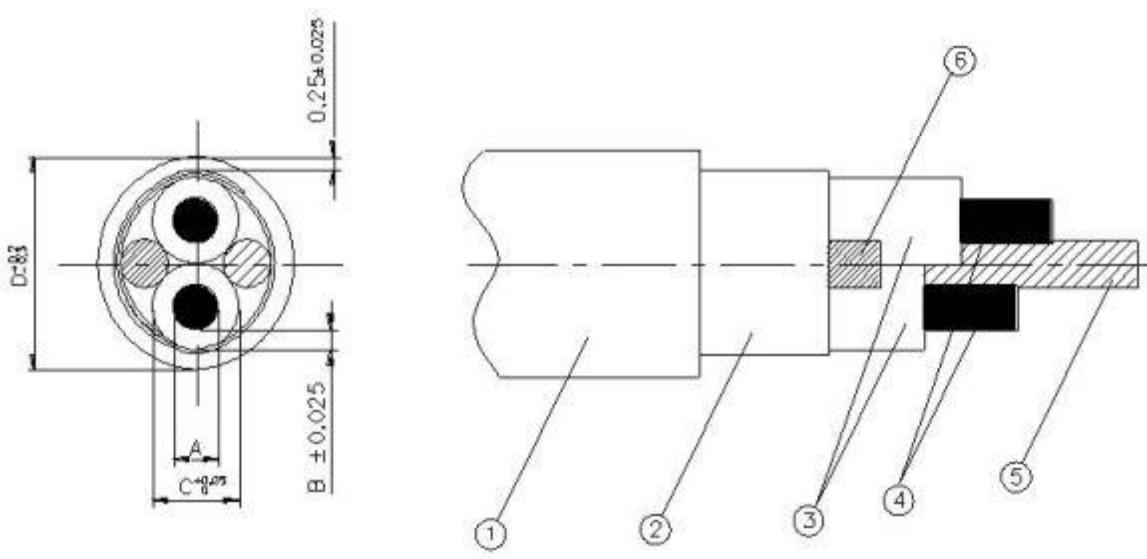

1 - Оболочка - фторополимер ETFE

2 - Экран - алюминиевая фольга

3 - Электроизоляция нагревательных жил - фторополимер FEP

4 - Нагревательные проводники - высокомоментный сплав или медь

5 - Шнур-заполнитель - полимерный пластик

6 - Дренажная жила заземляемого экрана - медный проводник

### 3.2. Принцип действия нагревательного изделия

Нагревательный кабель, установленный "змейкой" на сетке мата, представляет собой гибкий нагревательный элемент. Принцип действия кабеля – выделение джоулева тепла нагревательными жилами при протекании по ним электрического тока. Нагревательный кабель мата выпускается в виде нагревательных секций, состоящих из нагревательной части, холодного питающего кабеля, соединительной и концевой муфт. Сопротивление нагревательных жил и шаг укладки кабеля подбираются таким образом, чтобы обеспечить для нагревательного мата любого артикула установленную удельную мощность 200 Вт/м<sup>2</sup>. Шаг укладки нагревательного кабеля: 8 см. Линейная мощность нагревательного кабеля составляет, в среднем, 16 Вт/м при напряжении питания мата 230 В.

### 3.3. Маркировка и упаковка

К защитной плёнке мата, свёрнутого в рулон, приклеена этикетка со штрих- кодом, кодом товара (артикулом), маркой, номинальной мощностью и площадью укладки изделия. Присутствует информация о сертификации и особенностях установки изделия. Имеются также условные коды, содержащие маркетинговую и техническую информацию.

К соединительной муфте монтажного кабеля приклеена этикетка со штрих-кодом, кодом товара (артикулом), маркой, номинальным напряжением питания сети переменного тока, номинальной мощностью, геометрическими размерами мата и номинальным сопротивлением нагревательного кабеля, установленного на мате. Имеется также штрих-код и информация о сертификации.

Нагревательный мат упакован в картонную коробку, на которой имеется этикетка с артикулом, маркой мата, его геометрическими размерами, напряжением питания, мощностью, степенью защиты IP, адресом производителя изделия, информацией о сертификате и дате изготовления.

### 3.4. Технические характеристики

Конструкция мата	Тонкий нагревательный кабель, уложенный «змейкой» на сетке-основе с клеевым слоем
Тип кабеля	Двухжильный экранированный
Номинальное напряжение питания	~ 230 В
Удельная мощность	200 Вт/м <sup>2</sup>
Размеры дорожки мата (ширина x длина)	0,5 м x 8 м

Площадь обогрева	4,0 м <sup>2</sup>
Мощность при 230 В	800 Вт
Толщина мата	Не более 3,5 мм
Минимальный диаметр изгиба кабеля	80 мм
Ширина зоны обогрева дорожки мата	50 см
Соединительный кабель	2,5 м, 3 x 1,0 мм <sup>2</sup>
Экран	Алюминиевая фольга
Дренажный провод экрана	Медный лужёный проводник
Изоляция нагревательных жил	Фторополимер FEP
Оболочка кабеля	Фторополимер ETFE
Максимально допустимая температура во вкл./выкл. состоянии	115 °C / 120 °C
Минимальная температура при установке	-5 °C
Номинальное сопротивление	66 Ом
Допуски на сопротивление	-5%...+10%
Сертифицирован	EAC

#### 4. Указания по монтажу и наладке

##### 4.1. Общие указания

Площадь выбираемого мата должна соответствовать расчётной обогреваемой площади в помещении. При реализации задачи комфорtnого подогрева пола при укладке матов рекомендуется сделать отступ от стен до 20 см, так как вдоль стен обычно люди не перемещаются. Также нет смысла в этой задаче обогревать площади под стационарно установленными мебелью и оборудованием. Не следует делать отступ от передней линии установки кухонных шкафов, чтобы избежать не комфортной холодной полосы на полу. Удельная мощность матов, 200 Вт/м<sup>2</sup>, подходит практически для обеспечения комфорtnого подогрева пола в помещениях любого назначения, включая балконы, лоджии, гаражи и дорожки вокруг бассейнов. Для балконов и лоджий в "Руководствах по установке" "тёплых полов" рекомендуется применять нагревательные маты с удельной мощностью 180...200 Вт/м<sup>2</sup>. При наличии под полом холодного пространства (подвалы, арочные проезды и пр.) рекомендуется оценить возможность достижения комфорtnой температуры на поверхности пола (+26...+31 °C) в вариантах с/без теплоизоляции.

При решении задачи полного отопления через пол выбор мощности производится в соответствии с расчетом теплопотерь помещения с учетом реально существующих особенностей подогрева пола и конкретных требований заказчика.

При выборе нагревательных матов необходимо учитывать допустимый разброс параметров, приведенных в технических характеристиках, и возможные отклонения напряжения питающей сети.

##### 4.2. Монтаж нагревательных матов

При установке нагревательных матов **Ридан TF-200** необходимо соблюдать следующие правила:


1. Нагревательный мат и терморегулятор должны применяться согласно рекомендациям, изложенным в Руководствах по применению систем распределённого электрокабельного обогрева. Подключение должно производиться стационарно (без использования разъемных соединений типа вилка/розетка) и в соответствии с действующими правилами ПУЭ, издание 7, 2009 г.
2. Подключение нагревательного матов должен производить только квалифицированный электрик.
3. Необходимо соблюдать рекомендованную удельную мощность (Вт/м<sup>2</sup>) и не превышать максимально допустимую.
4. При необходимости установки теплоизоляции пола работы производить согласно СП 60.13330.2012, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз (см. раздел «Общие указания»).

5. Основание, на которое укладывается мат, должно быть очищено от мусора и острых предметов.
6. Линии нагревательной части мата не должны случайно касаться друг друга, пересекаться между собой, а также находиться на расстоянии ближе 6 см друг от друга.
7. Нагревательный мат должен быть заземлён в соответствии с действующими правилами ПУЭ, издание 7, 2009г. и ГОСТ Р 50571.25-2001, часть 7.
8. Категорически запрещается укорачивать, удлинять или подвергать чрезмерным механическим воздействиям нагревательный кабель, установленный на мате. Необходимо предохранять изоляцию нагревательного кабеля мата от повреждений.
9. Перед и после укладки мата, до и после заливки плиточным клеем, выравнивающим или цементно-песчаным раствором следует замерить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции. Сопротивление нагревательной секции кабеля, установленного на мате определённого артикула, должно соответствовать номинальному значению с допустимым разбросом -5%...+10%. Оно указано на этикетке, установленной на муфте, соединяющей нагревательный кабель мата с холодным питающим кабелем. Сопротивление изоляции проверяют мегаомметром: необходимое значение должно превышать 20 МОм при тестовом напряжении минимум 500 В постоянного тока по истечении времени измерения 1 минута. Рекомендуемое тестовое напряжение: 2,5 кВ.
10. Электрические подключения необходимо производить через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автоматический выключатель с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
11. Для управления кабельной системой необходимо обязательно использовать терморегулятор.
12. Необходимо начертить план с указанием направления укладки мата, мест расположения муфт, холодного питающего кабеля, датчика температуры пола. При сложной конфигурации площади обогрева допустимо снимать часть кабеля с сетки для его ручной переустановки про помохи скотча в границах зоны обогрева; при этом следует соблюдать средний шаг укладки нагревательного кабеля на мате порядка 8 см.
- 13. Запрещается подключать к сети электропитания не размотанный рулон мата даже на короткое время!**
14. Не рекомендуется укладывать мат при температуре ниже -5°C.

При проведении строительных работ разными специалистами, возникает вероятность повреждения кабельной системы отопления. Чтобы избежать этого, рекомендуется:

1. В процессе проведения работ по укладке нагревательного мата, заливке стяжки и монтажа покрытия пола следует контролировать омическое сопротивление нагревательных жил кабеля и целостность его изоляции.
2. Сразу по окончании монтажа нагревательного мата рекомендуется составить реальную схему его укладки с указанием основных привязок по месту (расположение соединительной и концевой муфты, направление укладки полос мата, место расположения термодатчика, глубина установки мата, а также идентификационный код мата/муфты и т.п.).
3. Довести информацию об установленных матах до всех специалистов, собирающихся проводить дальнейшие строительные работы, и предупредить о невозможности проведения специальных работ, которые могут привести к повреждению кабельной системы отопления (сверлить и долбить пол, штробить канавки, вкручивать саморезы и т.п.). При острой необходимости проведения таких работ следует использовать тепловизор для точного определения линий расположения кабеля на мате.

Пример монтажа нагревательного мата в ванной комнате на старую плитку приведён на рисунке:

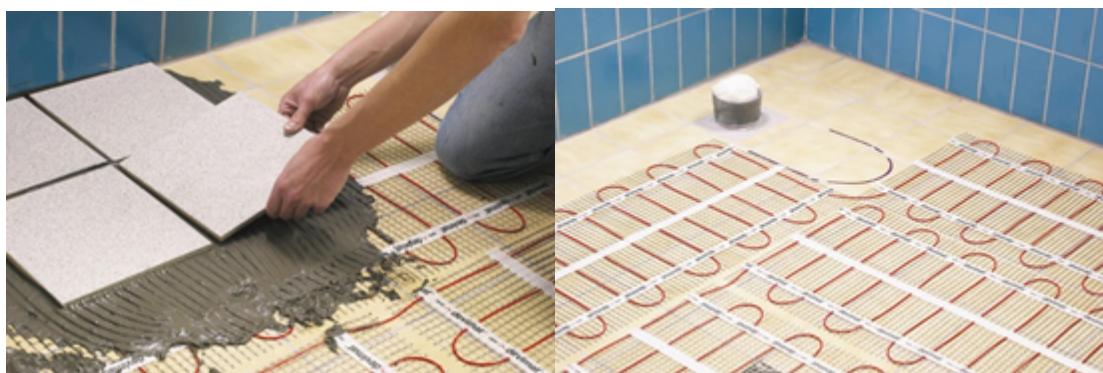

#### 4.3. Пуск (опробование)

Включение системы «Тёплый пол» можно осуществлять после полного созревания цементно-песчаной Страница 5 из 7

стяжки (30 суток) или высыхания плиточного клея (7 суток). Уточнённые данные о времени полного созревания заливочных масс можно получить у производителей строительных материалов.

## **5. Использование по назначению**

### **5.1. Эксплуатационные ограничения**

Основным условием долгой и безотказной работы нагревательного мата **Ридан TF-200** является хороший теплоотвод с его поверхности. В связи с этим, при эксплуатации тёплого пола запрещается закрывать его поверхность материалами, имеющими высокие теплоизолирующие свойства: ковры с высоким ворсом, коврики из вспененных полимеров, надувные матрацы и т. д. Нагревательный мат **Ридан TF-200** не предназначен для обогрева наружных площадей, лестниц и пр.

### **5.2. Подготовка изделия к использованию**

Нагревательный мат устанавливается на ровное основание с достаточно хорошей теплопроводностью. Основанием может быть бетон, цементно-песчаная стяжка, гипсоволокнистая панель. Перед началом монтажа рекомендуется очистить поверхность основания от строительной пыли и непосредственно перед установкой мата покрыть его грунтовкой. Недопустимо монтировать нагревательный мат на деревянное основание, фанеру, паркет, оргалит, теплоизоляционные материалы (пенопласт, вспененный полиэтилен и пр.).

Перед установкой мата проверяется соответствие величины электросопротивления его нагревательного элемента номинальному значению в пределах -5%...+10% от значения, указанного на этикетке. Следует также измерить сопротивление электроизоляции мегаомметром или ток утечки специальной аппаратурой. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм через 1 мин выдержки под испытательным напряжением постоянного тока 2,5 кВ. При оценке качества изоляции электросетей минимальное испытательное напряжение не должно быть менее 500 В.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать нагревательный мат, свёрнутый в рулон, к сети переменного тока даже на короткое время с целью опробования его работоспособности!**

Рабочее подключение нагревательного мата к сети питания должно быть выполнено с применением аппаратуры защиты от сверхтоков (автоматические выключатели) и от токов утечки (устройства защитного отключения, дифференциальные автоматические выключатели).

## **6. Техническое обслуживание**

Кабельные электрические системы распределённого электрообогрева **Ридан** не требуют технического обслуживания на всём протяжении срока эксплуатации.

В случае повреждения кабельной системы обогрева **Ридан** необходимо обратиться в сервисную службу компании, тел. +7 495 792 5757, техотдел.

## **7. Текущий ремонт**

Нагревательный мат **Ридан TF-200** не нуждается в проведении текущего ремонта. При возникновении трудностей при эксплуатации следует обращаться в сервисную службу компании ООО "Ридан Трейд" по тел. +7 495 792 5757.

## **8. Транспортирование и хранение**

Транспортирование и хранение нагревательных матов **Ридан TF-200** осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78.

## **9. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **10. Комплектность**

В комплект поставки входят:

- Нагревательный мат **Ридан TF-200**
- Гофротрубка для датчика Ø10...12 мм с концевой-заглушкой
- Условия расширенной 25-летней гарантии
- Руководство по монтажу
- Упаковочная коробка

## **11. Список комплектующих и запасных частей**

При установке нагревательного мата **Ридан TF-200** следует установить также датчик температуры терморегулятора, который будет управлять подогревом пола. Датчик температуры пола устанавливается с контрольным 2х-жильным проводом в гофрированной или гладкой тонкостенной трубке с внешним диаметром 12 мм, которая монтируется в предварительно вырезанной штробе в полу и на стене комнаты. Тип датчика должен соответствовать выбранному терморегулятору. С целью предотвратить случайное повреждение лицевой панели терморегулятора его установку производят после окончания отделочных работ. Датчик температуры терморегуляторов **ДЕВИ** и Ридан можно приобрести отдельно, как запасное изделие:

Название	Код для заказа	Фото	Описание
Датчик пола на проводе 3,0 м, NTC 10 кОм (B=3950) при +25°C	140F1091R 21RT0300R		Штатный контрольный провод: жёсткий, 2-жильный; длина 3 м. Типы терморегуляторов: <b>ДЕВИ Base</b> , <b>ДЕВИ Room</b> , <b>ДЕВИ Classy</b> , <b>ДЕВИ Prime</b> , Ридан Twist. Возможна установка датчиков других типов с подходящими внешними габаритами. Датчик должен соответствовать выбранному типу терморегулятора.