
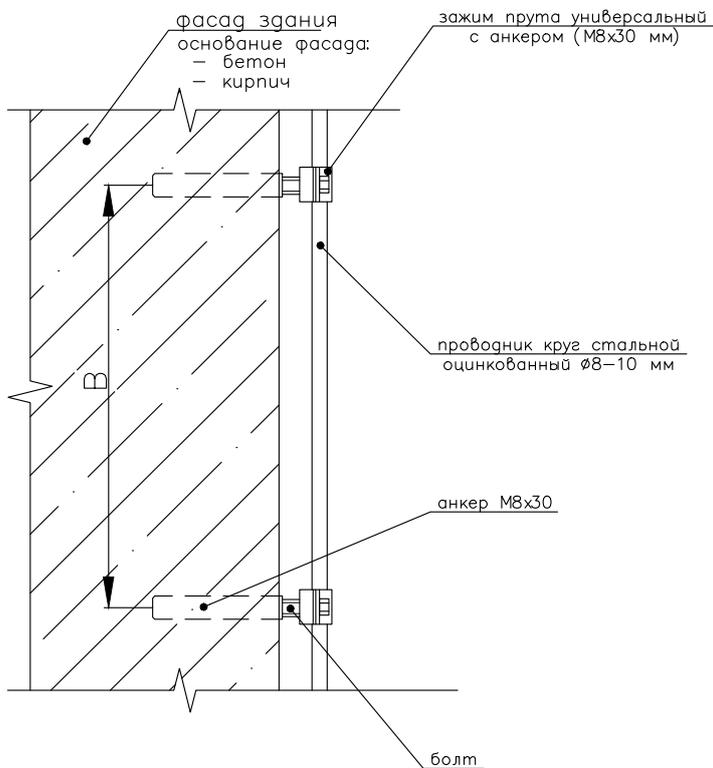


Узел крепления проводника на фасаде здания

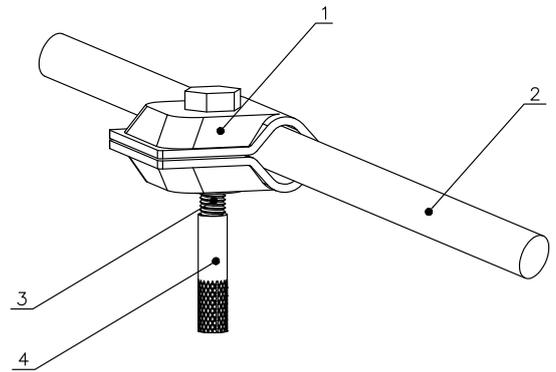

Примечание:

– «В» – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Зажим прута универсальный с анкером (M8x30)	6012CZ	шт	0,06
2	Круглый проводник Ø8 мм, Ø10 мм	КЦ6 КЦ10	м	0,4/1 м.п. 0,63/1 м.п.
3	Болт	-	шт	-
4	Анкер M8x30	-	шт	-

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

					Узел крепления проводника на фасаде здания			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.					Держатели проводника	Лит	Лист	Листов
Пров.								
Н. контр.						000 «Сталь-Про»		
Чтв.								