


Комплект для коллектора

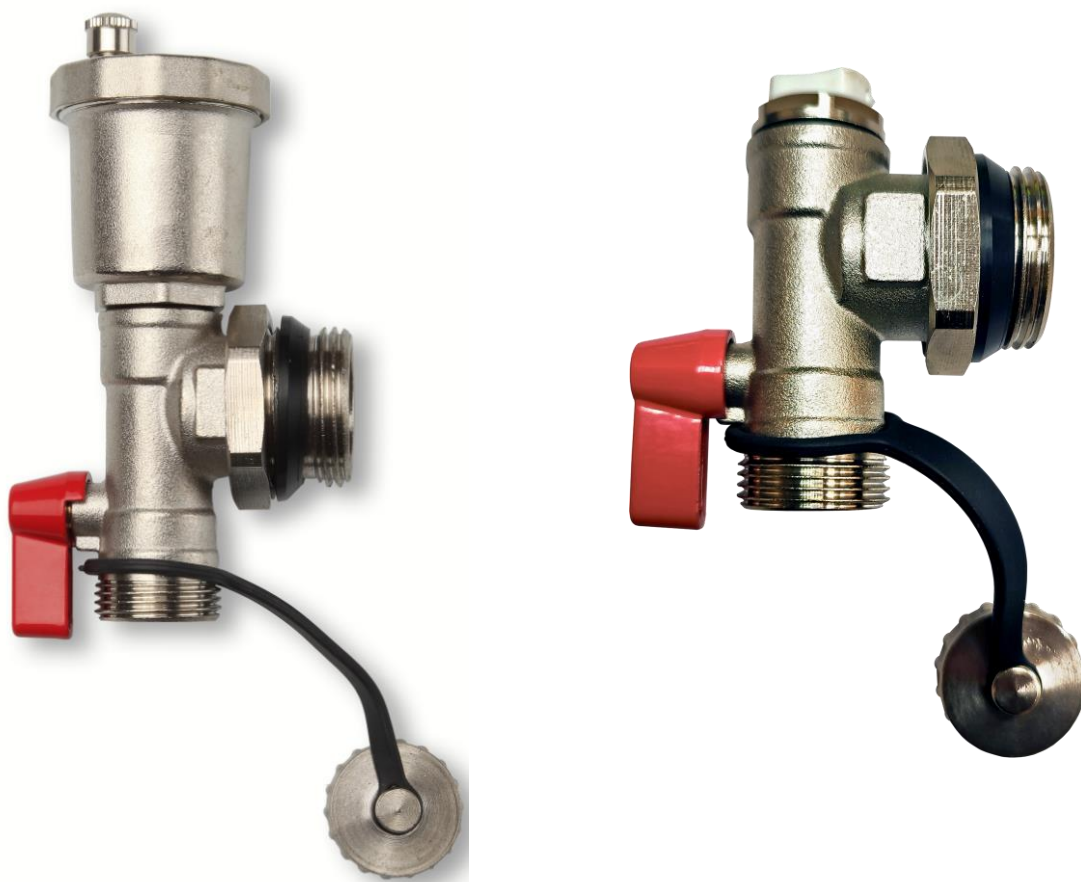

Технический паспорт

Ред. 00005 от 17 мая 2023 г.
г. Санкт-Петербург

Оглавление

Оглавление.....	2
1. Наименование изделия	3
2. Изготовитель	3
3. Назначение и область применения	3
4. Номенклатура.....	3
5. Состав и габаритные размеры	4
6. Маркировка и упаковка	5
7. Технические характеристики	5
8. Монтаж	5
9. Наладка и испытания.....	5
10. Хранение и транспортировка	6
11. Гарантийные обязательства.....	6

1. Наименование изделия

Комплект для коллектора SANEXT.

2. Изготовитель

ООО «САНЕКТ.ПРО»

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5

тел. +7 (812) 336-54-76, факс. +7 (812) 313-32-38

www.sanext.ru

3. Назначение и область применения


Комплект для коллектора SANEXT предназначен для комплектации коллектора воздухоотводчиком и дренажным клапаном. Представлены две модели: с автоматическим воздухоотводчиком; с ручным воздухоотводчиком.

4. Номенклатура


Артикул	Наименование	Резьба	Коробка
			шт.
8943	Комплект для коллектора 1" с автоматич. воздухоотводчиком SANEXT (8943)	НР 1"	20
8945	Комплект для коллектора 1" с ручным воздухоотводчиком SANEXT (8945)	НР 1"	60

5. Состав и габаритные размеры

Комплект для коллектора арт. 8943

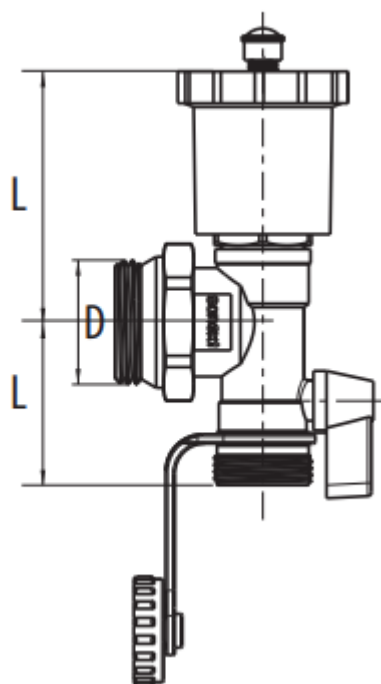

Комплект для коллектора арт. 8945

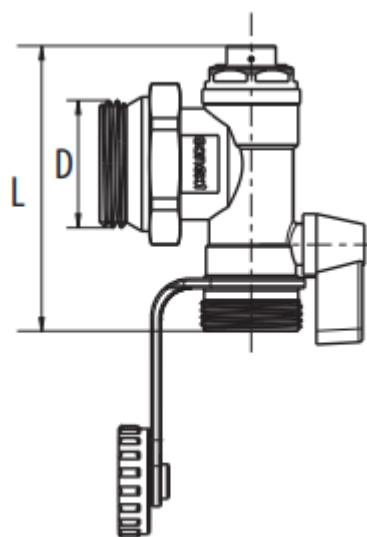

Состав:

1 – автоматический воздухоотводчик;
 2 – неразъемная часть: тройник с присоединительной резьбой НР 1" со встроенным дренажным краном НР 3/4";

Состав:

1 – ручной воздухоотводчик (кран Маевского);
 2 – неразъемная часть: тройник с присоединительной резьбой НР 1" со встроенным дренажным краном НР 3/4";

Наименование	Артикул	D		L, мм
		Тип резьбы	Размер, дюйм	
Комплект для коллектора 1" с автоматич. воздухоотводчиком SANEXT (8943)	8943	НР	1"	84
Комплект для коллектора 1" с ручным воздухоотводчиком SANEXT (8945)	8945	НР	1"	89

6. Маркировка и упаковка

Комплект для коллектора SANEXT поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с указанием артикула, типа и диаметра присоединения. Для защиты во время транспортировки и хранения, узлы упаковываются в групповую картонную коробку (по 15 узлов в одной коробке).

7. Технические характеристики

№	Характеристика	ед.изм.	Значение
1	Максимальное рабочее давление	бар	10
2	Максимальная рабочая температура теплоносителя	°C	120
3	Материал изготовления	-	Никелированная латунь

8. Монтаж

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими допуск к данному виду работ, строго в соответствии со следующими рекомендациями:

- Проверить работоспособность шарового крана открытием/закрытием;
- Убедиться в наличии запорного колпачка на автоматическом воздухоотводчике
- Проверить резьбу запорного колпачка закрутив/открутив на все количество оборотов
- Убедиться в отсутствии повреждений на уплотнительном кольце, в месте подключения к коллектору (наружная резьба 1")
- Установить комплект для коллектора закрутив наружную резьбу минимум на 3 оборота, без приложения избыточных усилий при монтаже;
- Воздухоотводчик затянуть до герметизации.

9. Наладка и испытания

Наладка не требуется.

Испытания возможны при давлении $P_{исп}$ не более 15 бар ($P_{раб} * 1,5$). Методика и время испытаний должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

После продолжительного опорожнения системы, или длительной эксплуатации автоматического воздухоотводчика с закрученным до упора колпачком, рекомендуется

провести его осмотр, при необходимости – прочистку, с последующей проверкой герметичности.

В случае вероятности засорения воздухоотводчика из-за низкого качества рабочей среды (теплоносителя), рекомендуется его использование, только после полной промывки системы. На данный период рекомендуется установка шарового крана арт. 8761 для перекрытия потока низкокачественного теплоносителя в данный клапан.

10. Хранение и транспортировка

Комплект для коллектора SANEXT в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать на любые расстояния.

Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в соответствии с требованиями п.12 ГОСТ Р 53672-2009.

11. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие комплектов для коллектора SANEXT техническим требованиям при соблюдении следующих условий:

- Транспортировка и хранение изделия в соответствии с п. 10 данного паспорта
- Монтаж изделия в соответствии с рекомендациями п. 8 данного паспорта
- Наладка и испытания изделия в соответствии с рекомендациями п. 9 данного паспорта

Гарантийный срок эксплуатации и хранения изделия составляет 2 года на отдельное изделие/ 5 лет в составе распределительных коллекторных узлов и квартирных станций SANEXT, с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Данная гарантия не распространяется на изделия:

- монтаж которых произведен неквалифицированным персоналом,
- повреждения которых возникли в результате несоблюдения рекомендаций по эксплуатации и текущему уходу,
- с повреждениями в результате механического воздействия (в т.ч. падения).

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются

Срок службы изделия – не менее 10 лет.