

CENTEK®*air*

СТ-65CDC07 | СТ-65CDC09 | СТ-65CDC12

СТ-65CDC18 | СТ-65CDC24

INVERTER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ОАЗСАФПРБОЛЫ 2ЕЛСИГЧС
INSTRUCTION MANUAL

СПЛИТ-СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
АУАНЫ КОНДИЦИОНЕРЛЕУДІҢ СПЛИТ-ЖҮЙЕСІ
АБА КОНДИЦИОНЕРДИН СПЛИТ-ТУТУМУ
УПЛЮС ОЗПРГИЧИСІН 2ИИИЧИГА
SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

СЕРИЯ СТ

РУССКИЙ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением

системы кондиционирования воздуха ТМ CENTEK!

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Систему кондиционирования воздуха типа сплит (далее - сплит-система) должны монтировать только квалифицированные специалисты.

Пожалуйста, не пытайтесь произвести монтаж самостоятельно. Неквалифицированный монтаж может привести к неправильной работе прибора или выходу его из строя!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для поддержания комфортной температуры в помещении.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к системам кондиционирования воздуха в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Используйте соответствующий источник питания согласно информации, указанной в паспортных данных, в противном случае могут произойти серьезные сбои в работе прибора или может возникнуть пожар.
- Ваша сеть электропитания обязательно должна иметь заземление.
- Не допускайте загрязнение винки электропитания. Всегда плотно вставляйте винку в розетку электросети. По причине загрязненной или неплотно вставленной винки может произойти возгорание или поражение электротоком.
- Если вы длительное время не используете прибор, в целях безопасности выньте винку из розетки.
- Во время работы прибора не пытайтесь отключить его, используя автоматический выключатель или вытаскивая винку из розетки - в результате искры может возникнуть пожар.
- Винка электропитания должна быть плотно вставлена в розетку. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, перегреву и даже взгоранию.
- Не спускайте, не сжимайте и не тяните за сетевой шнур - это может привести к его повреждению. Неисправный сетевой шнур может привести к поражению электрическим током или к пожару.
- Не используйте удлинители и не включайте прибор в розетку, в которую включены другие потребители электроэнергии.
- При возникновении неполадок сначала отключите прибор при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), а затем отключите его от электросети.
- Не трогайте поворачивающиеся лопасти. Они могут зажать ваш пальц, а также это может привести к повреждению деталей прибора.
- Не прикасайтесь к кнопкам на внутреннем блоке прибора влажными руками.
- Никогда не вставляйте пальцы и другие посторонние предметы в отверстия на корпусе прибора во время его работы - это может привести к травме и выходу прибора из строя.
- Не устанавливайте никакие предметы (особенно сосуды с водой либо другими жидкостями) на наружный или внутренний блок прибора.
- Не промывайте прибор водой - это может привести к поражению электротоком.
- При одновременной работе прибора и приборов с открытым пламенем (газовая плита и т.п.) следует часто проветривать помещение. Недостаточное проветривание может привести к нехватке кислорода.
- Не допускается попадание потока воздуха на газовые горелки и плиты.
- Никогда не допускайте детей к работе с прибором.

ОСТОРОЖНО!

- Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Не блокируйте входное или выходное воздушные отверстия - это снизит охлаждающую или нагревающую способности и может привести к выходу прибора из строя.
- Длительное пребывание под потоком холодного воздуха приведет к ухудшению вашего физического состояния и вызовет проблемы со здоровьем.
- Во время работы прибора закройте окна и двери, иначе охлаждающая и нагревающая способности будут снижены.
- Данный прибор запрещается устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, а также в местах выделения паров агрессивных химических веществ!
- При повреждении сетевого шнура или иного другого узла прибора немедленно отключите его от электрической сети. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдении перечисленных в данном руководстве правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с повышенными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Особые условия при перевозке (транспортировке), реализации сплит-систем: транспортировать наружные блоки кондиционеров необходимо ТОЛЬКО в вертикальном положении, внутренние блоки могут быть размещены при перевозке как горизонтально, так и вертикально. Неправильная перевозка может грозить прибору заломом трубок, а также перетеканием компрессорного масла по магистрали фреоноконтура. Все эти факторы провоцируют некорректную работу оборудования и его преждевременный выход из строя. Если внешний блок сплит-системы все-таки транспортировался в горизонтальном положении (но ни в коем случае не вверх дном!), его необходимо перед установкой на несколько часов разместить вертикально, не вынимая из заводской упаковки.

ВНИМАНИЕ!

- Данная система кондиционирования воздуха может использоваться только в бытовых целях!
- При возникновении чрезвычайной ситуации в работе прибора (запах гари, посторонний шум и т.п.) немедленно отключите его от электросети.
- Риск поражения электротоком! Никогда не пытайтесь произвести самостоятельный ремонт прибора - это может привести к поражению электротоком.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Система кондиционирования воздуха типа «Сплит»:
 - Наружный блок - 1 шт.
 - Внутренний блок - 1 шт.
 - Монтажная панель внутреннего блока - 1 шт.
 - Пульт дистанционного управления (ПДУ) - 1 шт.
 - Настенное крепление для ПДУ - 1 шт.
 - Батарея для ПДУ* - 2 шт.
 - Средства для монтажа (лента ПВХ, гусак, сливная гофрированная труба, декоративное пластиковое кольцо, 4 накидные гайки, монтажная мастика) - 1 комплект
 - Руководство пользователя - 1 шт.
- Фильтры тонкой очистки:
 - Антибактериальный фильтр - 1 шт.
 - Компонентный фильтр - 1 шт.
 - Сетчатый фильтр - 2 шт.
- Угольный фильтр*
- Формальдегидный фильтр*
- Катехиновый фильтр*
- HEPA-фильтр*

* поставляются опционально

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


УСТРОЙСТВО СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренний блок

1. Выходное воздушное отверстие
2. Входное воздушное отверстие
3. Лицевая панель
4. Воздушные фильтры
5. Кнопка ручного запуска
6. Жалюзи
7. Приемник сигнала
8. Шнур питания
9. ПДУ
10. Дренажный шланг
11. Хладагент/Труба для жидкости

Наружный блок

12. Отсечный клапан
13. Решетки выходных воздушных отверстий

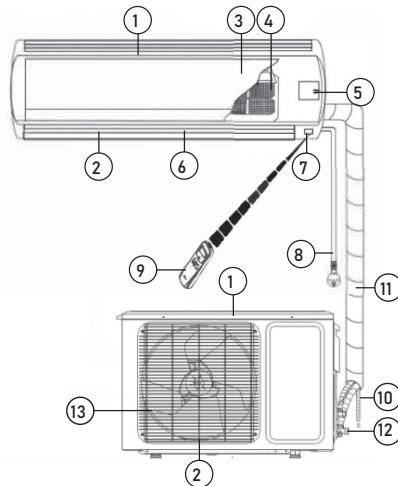

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

ФУНКЦИЯ РУЧНОГО ЗАПУСКА

Если пульт дистанционного управления был утерян или сели батарейки, вы можете воспользоваться кнопкой ручного запуска.

Для этого аккуратно приподнимите переднюю панель внутреннего блока и кратковременно нажмите кнопку ручного запуска (3). Сплит-система начнет работать в автоматическом режиме (AUTO). Повторное нажатие на кнопку ручного запуска приведет к выключению прибора.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию по использованию пульта дистанционного управления можно скачать, отсканировав QR-код.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Для питания ПДУ используются две батареи типа AAA.

Отодвиньте крышку отсека элементов питания и вставьте батареи в соответствии с символами «+» и «-», указанными на стенке отсека. Для замены батареи проделайте ту же операцию.

Примечания

1. При замене не используйте старые батареи или батареи других типов – это может привести к нарушению нормальной работы ПДУ.
2. Если Вы не пользуетесь ПДУ более 1 месяца, извлеките батареи из ПДУ, так как они могут протечь и повредить ПДУ.

3. При ежедневной эксплуатации прибора срок службы элементов питания составляет около 6 месяцев.

4. Производите замену батарей, если отсутствует звуковое подтверждение приема команд дистанционного управления или пропал значок передачи сигнала.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием прибора отключите его от электросети.

УХОД ЗА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Тщательный уход и своевременная чистка прибора продлевают срок его службы и экономят электроэнергию.

Следуйте следующим рекомендациям во время чистки:

- встаньте на устойчивую поверхность, иначе при падении Вы можете повредить прибор или нанести себе травму;
- во избежание травм при снятии передней панели не прикасайтесь к металлическим деталям корпуса;
- при чистке передней панели прибора и пульта дистанционного управления в случае, если не удается удалить загрязнение сухой салфеткой, воспользуйтесь влажной салфеткой.

Примечания

1. Не промывайте прибор и ПДУ под водой!
2. Не используйте для чистки спиртосодержащие жидкости, бензин, масла или полировочные средства.
3. Не оказывайте сильного давления на поверхность передней панели – это может привести к ее падению.
4. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или металлические мочалки во избежание повреждения поверхности корпуса прибора.
5. Температура воды не должна превышать 45 °C – это может привести к деформации или потере цвета пластика.

ЧИСТКА ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

1. Снимите защитные сетки на передней панели прибора. Извлеките воздушные фильтры.
2. Очистите фильтры с помощью пылесоса или промойте водой. Если фильтры сильно загрязнены, промойте их теплой водой с использованием мягкого моющего средства. Тщательно просушите фильтры.
3. Установите фильтры на место и закройте защитные сетки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В конце сезона

Необходимо провести следующие действия:

- включите на длительное время сплит-систему в режиме «Вентиляция»;
- после этого отключите прибор от сети;
- очистите воздушные фильтры;
- проприте внутренний и наружный блоки мягкой сухой салфеткой;
- выньте батареи из ПДУ.

В начале сезона

Необходимо выполнить следующие действия:

- убедитесь, что места забора и выпуска воздуха на внутреннем и наружном блоках не заблокированы;
- убедитесь в отсутствии ржавчины и коррозии на наружном блоке;
- убедитесь, что воздушные фильтры очищены;
- подключите прибор к сети;
- установите батареи в ПДУ.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прибор не включается	Проверьте подключение к сети. Сработало защитное устройство, попытайтесь включить кондиционер не менее чем через 3 минуты. Низкое или высокое напряжение в сети, может быть, выставлена работа по таймеру
Кондиционер не реагирует на команды с пульта управления	Возможно, это влияние электромагнитных помех. Попробуйте отключить электропитание кондиционера и через 1 минуту подать его снова. Убедитесь, что пульт находится в зоне действия сигнала. Проверьте батареи дистанционного пульта, замените их при необходимости. Проверьте, не поврежден ли пульт
Снизилась эффективность охлаждения или обогрева	Проверьте корректность установленной целевой температуры. Проверьте, не перекрыты ли входные и выходные отверстия внутреннего блока. Проверьте степень загрязнения воздушного фильтра, теплообменника и вентилятора внутреннего блока, выполните очистку при необходимости. Убедитесь, что теплый/холодный воздух не поступает в открытые окна или дверь. Проверьте корректность установленной скорости вентилятора. При высокой температуре наружного воздуха эффективность охлаждения может быть недостаточной. При низкой температуре наружного воздуха эффективность обогрева может быть недостаточной. Проверьте наличие в помещении дополнительных источников тепла
Задержка при переключении режимов работы	Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут
Задержка при включении режима «Обогрев»	Данная задержка от 2 до 5 минут необходима для прогрева теплообменника внутреннего блока (не является неисправностью)
Появление постоянного запаха	Кондиционер может усиливать запахи, присутствующие в помещении, такие как сигаретный дым, парфюмерия, от мебели и т. д. Проконсультируйтесь с сервисным центром, если запах сохраняется продолжительное время
От внутреннего блока слышен звук текущей или булькающей воды	Звуки вызваны протекающим по трубам и кипящим хладагентом внутри внутреннего блока (не является неисправностью)
От внутреннего блока слышно потрескивание	Потрескивание объясняется расширением или сжатием передней панели и других деталей прибора вследствие изменения температуры (не является неисправностью)
От внутреннего блока слышен слабый механический звук	Звук появляется при включении/выключении вентилятора внутреннего блока (не является неисправностью)
От внутреннего блока слышен шипящий звук	Звук появляется при изменении потока хладагента (не является неисправностью)
Изменение цвета внутреннего блока	Под воздействием различных факторов (например, ультрафиолетового излучения, температуры и пр.) пластиковый корпус может изменить цвет, что не отразится на функциональных характеристиках устройства (не является неисправностью)
Туман у отверстия выхода воздуха внутреннего блока	Если в помещении высокая влажность и температура воздуха, то на выходе из кондиционера может образовываться туман. Он пропадет через некоторое время работы, по мере снижения температуры в помещении

Из наружного блока вытекает вода	Это конденсат с теплообменника наружного блока, образовавшийся при работе в режиме обогрева или при включении режима оттавивания (не является неисправностью)
----------------------------------	---

7. МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО БЛОКА

Для размещения наружного блока выберите место, способное выдержать его вес и вибрацию, где шум и потоки воздуха, создаваемые во время его работы, не будут усиливаться и причинять беспокойство самому пользователю и его соседям. Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки наружного блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания.

Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со стороны забора и выброса воздуха наружным блоком не должны быть препятствий. Должно исключаться воздействие на наружный блок сильных ветров. Должно минимизироваться воздействие на наружный блок прямого солнечного света и осадков. В районах с сильными снегопадами рекомендуется установка защитных козырьков и ограждений. Должно обеспечиваться расстояние не менее 3 метров от наружного блока до радио- и телевизионных приемников, для уменьшения вероятности создания помех изображению и звуку при его работе. Наружный блок должен быть установлен строго горизонтально. Опоры крепления наружного блока должны быть надежно закреплены. Из наружного блока может течь жидкость, следует исключить близкое расположение предметов, которые могут пострадать от влаги.

При эксплуатации кондиционера при низких температурах наружного воздуха следует соблюдать следующие правила:


- Запрещается устанавливать наружный блок в местах, где воздухозаборное/воздуховыпускное отверстия могут находиться под непосредственным воздействием ветра.
- Во избежание воздействия ветра наружный блок необходимо устанавливать так, что бы воздухозаборное отверстие было обращено к стене, а со стороны воздухозаборного отверстия рекомендуется установить ветрозащитную перегородку.
- Для исключения заноса наружного блока снегом, необходимо предусмотреть место его установки выше уровня снегового покрова.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Для размещения внутреннего блока выберите место, способное выдержать его вес и вибрацию. Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки внутреннего блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания.

Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со стороны выброса воздуха внутренним блоком не должно быть препятствий. Должно обеспечиваться расстояние не менее 1 метра от внутреннего блока до радио- и телевизионных приемников, для уменьшения вероятности создания помех изображению и звуку при его работе. Должно минимизироваться воздействие на внутренний блок прямого солнечного света и других источников тепла. Внутренний блок должен быть установлен строго горизонтально. Монтажный кронштейн внутреннего блока должен быть надежно закреплен.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

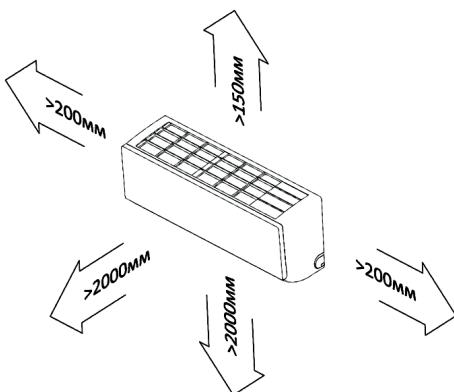

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ

Определите месторасположение отверстия в стене.

Перед выполнением отверстия убедитесь в отсутствии в стене скрытых электрических кабелей и трубопроводов.

Под небольшим углом в сторону наружного блока выполните отверстие диаметром 60/80 мм. При необходимости установите гильзу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕЖБЛОЧНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ И КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Развальцовка труб хладагента

Правильно отрежьте с помощью трубореза медную трубу необходимой длины. Полностью удалите заусенцы с разрезанного поперечного сечения трубы. При удалении заусенцев наклоните трубу срезом вниз, чтобы удалаемые заусенцы не попали внутрь трубы. Наденьте на трубу конусную гайку соответствующего размера. Будьте внимательны, после развальцовки насадка гайки невозможна. Выполните развальцовку при помощи специального инструмента, с соблюдением всех правил выполнения данных работ. Проверьте получившуюся развальцовку, она должна быть одинаковой длины и с ровным краем по всему диаметру, с блестящей внутренней поверхностью без царапин. При обнаружении дефекта, обрежьте развальцованный участок и выполните развальцовку повторно.

Подключение труб хладагента

Совместите центральные оси трубопроводов и вручную затяните до упора на jakiющую конусную гайку.

Зафиксируя штуцер гаечным ключом, затяните накидную конусную гайку динамометрическим ключом, соблюдая крутящий момент, указанный в таблице 2.

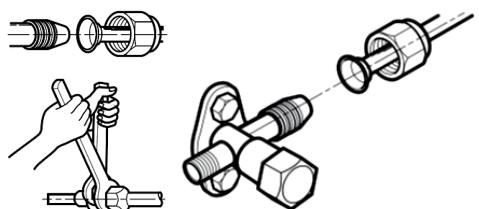
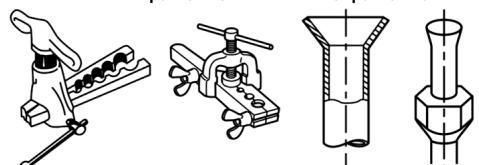
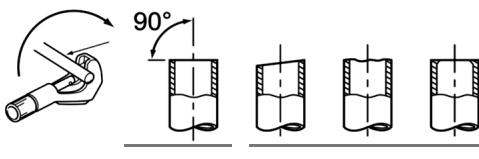

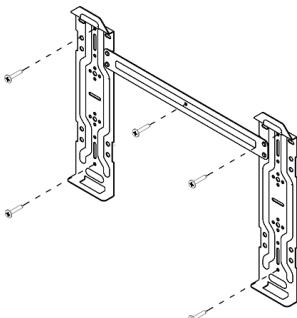


Таблица 1. ТРУБОПРОВОДЫ ХЛАДАГЕНТА, ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДЛИНАМ И ПЕРЕПАДАМ ВЫСОТ

Мин. длина трубы (м)	Максимально допустимая длина трубы без дополнительной заправки хладагента (м)	Предельно допустимая длина трубы (м)	Предельно допустимая высота между внутр. и внеш. блоками (м)	Количество дополнительного хладагента (г/м)	
				< 12000 BTU/h	> 18000 BTU/h
2	5	модели: 7/12 - 25 метров, 18/24 - 30 метров	модели: 7/12 - 12 метров, 18/24 - 18 метров	20	30

Таблица 2


Размер трубы (мм)	Кругящий момент (Н. м)
φ 6.35 (1/4")	15-25
φ 9.52 (3/8")	35-40
φ 12.70 (1/2")	45-60

Снимите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутреннего блоков. Ослабьте винты клеммных колодок и подсоедините соответствующим образом межблочный электрический кабель и кабель электропитания (некоторые модели внутренних блоков могут поставляться с уже подключенным к внутреннему блоку кабелем электропитания с электрической вилкой).

Подключение заземляющего провода произведите винтами к отдельно расположенным на сервисных панелях резьбовым отверстиям. Следите за правильностью подключения проводов. Плотно затяните винты клеммных колодок для предотвращения их ослабления. Убедитесь в неподвижности закрепленных проводов, потянув за них. Закрепите межблочный электрический кабель в проводные зажимы. Установите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутреннего блоков.

Изоляция трубопроводов и обмотка лентой

Трубы хладагента должны быть проложены в теплоизоляции. Места соединения труб хладагента, включая клапаны наружного блока, должны быть теплоизолированы. Дренажная труба, при расположении ее в помещении, должна быть проложена в теплоизоляции. Используя ленту, плотно оберните трубы хладагента, дренажную трубу (шланг) и межблочный электрический кабель. Дренажная труба (шланг) должна быть расположена в самом низу связки.

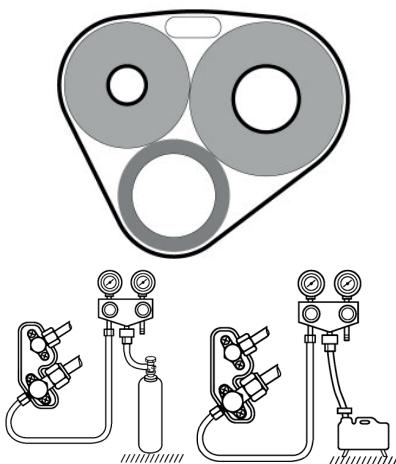

Процедуры проверки и вакуумирования

Убедитесь в правильности подключения трубопроводов хладагента и электрических кабелей. Снимите заглушки с клапанов газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока.

Подключите к манометрическому коллектору вакуумный насос. Включите вакуумный насос. Создайте вакуум в системе до разряжения -0,101 МПа. По истечении 5-10 минут проверьте разряжение в системе. В случае его уменьшения необходимо выяснить причину. Отключите вакуумный насос от манометрического коллектора. Правильно используйте манометрический коллектор и вакуумный насос. Для этого, перед их использованием, обратитесь к инструкции по эксплуатации для каждого инструмента.

Полностью откройте клапаны трубопроводов хладагента наружного блока, сначала жидкостного, а затем газового.

Отключите манометрический коллектор от сервисного порта газового трубопровода хладагента наружного блока. Установите заглушки на клапаны газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока.

Заправка хладагентом

Данные модели поставляются с наружными блоками, заправленными хладагентом R410A. Системы не требуют добавления хладагента при длинах трубопроводов не превышающих ранее указанных ограничений.

Пробный пуск

Включите электропитание кондиционера. С помощью беспроводного пульта управления включите кондиционер и проверьте его работоспособность в различных режимах. Необходимо учесть, что оценку эффективности работы кондиционера необходимо производить не ранее чем через 15-20 минут после первого включения.

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

E1	Ошибка датчика комнатной температуры воздуха
E2	Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока
E3	Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока
E4	Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока
E5	Ошибка линии связи между наружным и внутренними блоками
F0	Неисправность электродвигателя вентилятора наружного блока
F1	Ошибка IPM-модуля (Intelligent Power Module)
F2	Ошибка PFC-модуля
F3	Ошибка работы компрессора
F4	Ошибка датчика температуры линии нагнетания компрессора
F5	Срабатывание защиты от перегрузки компрессора
F6	Ошибка датчика наружной температуры воздуха
F7	Срабатывание защиты от низкого или высокого напряжения электропитания
F8	Ошибка линии связи модулей наружного блока
F9	Ошибка модуля EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
FA	Ошибка датчика температуры линии всасывания (неисправность 4-хходового клапана)

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			65CDC07	65CDC09	65CDC12	65CDC18	65CDC24
Источник питания		В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*				
Охлаждение	Производительность	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		Вт	2310	2600	3200	5280	7100
	Ном. мощность	Вт	700	800	980	1610	2180
	Ном. ток	А	3.6 (0.7-4.63)	4.1 (0.9-5.2)	5.5 (0.8-6.6)	7.4 (1.8-8.5)	9.5 (1.7-10.9)
	EER		3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Обогрев	Производительность	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		Вт	2410	2700	3400	5400	7300
	Ном. мощность	Вт	640	715	899	1500	1930
	Ном. ток	А	3.3 (0.7-4.13)	3.44 (0.9-5.7)	3.9 (0.8-6.1)	6.5 (1.5-8.0)	9 (1.7-10.4)
	COP		3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
Циркуляция воздуха		(м ³ /ч)	550	550	650	880	950
Компрессор	Тип		Роторный инвертор	Роторный инвертор	Роторный инвертор	Роторный инвертор	Роторный инвертор
	Производитель		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	PANASONIC/SANYO	TOSHIBA/GMCC
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заправка хладагента		г	500	590	710	1030	1800
Макс. давление на выходе/всасывания		МПа	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15
Диаметр соединительных труб	жидкость	мм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	газ	мм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Уровень шума (внутр. блок)		дБ(А)	18	18	19	28	29
Внутренний блок	Габариты (ШxВxГ)	мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
	Упаковка (ШxВxГ)	мм	753x264x340	753x264x340	813x264x340	963x289x375	963x289x375
	Вес нетто	кг	7.5	7.5	8	11	11
	Вес брутто	кг	9	10	11	12	13
Уровень шума (наружный блок)		дБ(А)	46	46	47	48	49
Наружный блок	Габариты (ШxВxГ)	мм	649x456x244	649x456x244	649x456x244	785x555x300	785x555x300
	Упаковка (ШxВxГ)	мм	818x576x338	818x576x338	818x576x338	818x576x338	913x590x385
	Вес нетто	кг	20	21	22	26	29
	Вес брутто	кг	21	22	23	29	31
Класс гидроизоляции (внутр./наруж. блок)			IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Класс электропрозрачности (внутр./наруж. блок)		Class	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Рабочая температура		°C	16...32	16...32	16...32	16...32	16...32
Рабочий диапазон температуры (охл./обогрев)		°C	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24
Класс энергоэффективности			A	A	A	A	A

*в режиме охлаждения

9. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электро-приборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и примененными техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Серийный номер находится на корпусе прибора. При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek-air.ru/service>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU-C-SN.BE02.0.0469/22 от 30.12.2022 г.



11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы составляет 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышесказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.
- 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
- 4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

 - механические повреждения;

- естественный износ прибора;
- недоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (монгия, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- a) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батареики), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- b) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертепы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батареями;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукции ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должны быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҮТҮШҮШІ!

Сплит типті ауаны кондиционерлеу жүйесін (бұдан әрі - сплит-жүйе) тек білікті мамандар жөндеу керек.

Вз бетіңізбен құрастыруға тырыспауызызды өтініміз. Біліктіліксіз құрастыру аспаптың жұмыс істемеүіне және істен шығуына экелуі мүмкін!

АСПАЛТЫҚ АРНАЛУЫ

Үй-жайда жайлай температуралы үстап тұруға арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Адам емір мен деңсаулығына қауіпті жағдайлардың орын алуына, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуына жол бермеу үшін таменде атапған шарттардың қатан сақтау керек.

- Сейкес келетін құат беру кезін паспортың мәліметтерде көрсетілген ақпараттағы сай пайдаланысын, вайтеген жағдайда аспап жұмысында күрделі іріліктер орын алуы немесе ерт шығуы мүмкін.
- Сәділдік электр құат желісінің міндетті турде жерге тұйықталған болу керек.
- Электр құат көзі ашасының ластануына жол бермекіз. Электр желісінің розеткасына ашаны әркашан толықтай тұтынбыз. Ашаның ластану не месе толықтай тұтынмау себебінен ерт шығуы немесе электр тогынан жарактаппана мүмкін.
- Егер 13 аспаптың ұзақ үақыт бойы пайдаланбасаңыз, қауіпсіздік мақсатта-рында ашаны розеткадан сұырып тастаңыз.

- Аспалтың жұмыс істеуі кезінде автоматты айырғышты пайдалана отырып немесе ашаны розеткадан сұыра отырғып, аспалты айыруға тырыспаңыз - ұшқынның нотижесінде ерт шығуы мүмкін.
- Электр қуат қозінің ашасы розеткага толықтай тұбылуы керек. Өйтепеген жағдайда, бұл электр тогынан жарақаттануға, аспалтың қызып кетуіне, тілі жаңунаға да аекеліп мүмкін.
- Жөліпін баусымды шырмалдыраңызы, қыспаңыз және одан тартпаңыз - бұл оның бүлінген аекеліп мүмкін. Ақаулы жөліпін баусым электр тогынан жарақаттануға немесе ертке аекеліп соғуы мүмкін.
- Ұшқынштарды қолданбаңыз және басқа электр энергиясын тұтынуыш заттар қосының түрган розеткага аспалты қоспаңыз.
- Ақаулықтар орын алған кезде, алдымен қашықтан басқару тетігінің (КБТ) комегімен аспалты айырғышы, содан соң оның электр жөлісінен ажыратыңыз.
- Айналатын қалаптарды қозғамаңыз. Олар сіздің сауасыңызды қысып тастауы мүмкін, сондай-ақ бұл аспал белшектерінің бұзылуына аекеліп соғуы мүмкін.
- Ұлғап қолыныңыздан аспалтың ішкі блогындағы батырмаларды баспаңыз.
- Аспал жұмыс істеп тұрган кезде, оның корпусындағы саңылауға таяқ және басқа да бедре заттарды ешқашан салынсы - бұл жарақат алуға және аспалтың істен шығуна аекеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспалтың сыртында және ішкі блогындағы ешқандай заттарды (асиресе ішіндегі сұбар ыдыстарды) немесе басқа да сүйкітыларды) орнатпаңыз.
- Аспалты сунен жұмыса, бұл электр тогынан жарақаттануға аекеліп мүмкін.
- Аспал пен ашық отпен жұмыс істейтін аспалтың (газ плитасы және т.б.) бір уақыта жұмыс істеу кезінде, орынжайды жік жеделті тұру керек. Жеткінсіз дарежеде желдеу оттегінің жеткісіне үткеліп тұру мүмкін.
- Ғұа ағыныңың газ жанағрысы мен плитасына түсіне жол бермендіз.
- Балаларға аспаллен жұмыс істеуге ешқашан рұқсат етпеніз.

МҰКИЯТ БОЛЫҚЫЗ!

- Аспалты тікелей күн саулеесінің түсетін жеріне орнатпаңыз.
- Ауа кіретін және шығатын саңылаударды бітемен, бұл оның салқындауы немесе айдау қабілетін төмendetіді және аспалтың істен шығуна аекеліп мүмкін.
- Салқын ауа ағынының астында ұзақ уақыт тұру сіздің физикалық жағдайларынан, нашарлаудың аекеліп және деңсаяулығының байланысты маселелер тұдырады.
- Аспалтың жұмыс істеуі кезінде терезелер мен есіктерді жабыңыз, айтпесе салқындау немесе айдау қабілеті төмendetіді.
- Атапған аспалты ылғалдырыбы жоғары орынжайды, сондай-ақ жемір химиялық заттардың булары белгінен жерлерде орнатуға тыйым салынады!
- Аспалты вз бетіңізден жөндеге тұрыспаңыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Жөлілік баусым зақымданған кезде, оны шыгарушылардың, авторлардың сервистік қызметтің немесе біліктілігі бар мамандының күшінен ауыстырыңыз. Аспал құрылғысын біліктілікісін жөндеге немесе атапған нұсқаулатыбы аспалты пайдаланудың қагидаларын сақтамаған кезде, көлпілдік жойылады.
- Бұл құрал физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (соньин ішінде белгілардың) немесе осы құралдың пайдалану жүніндегі нұскамадан веген және оны дұрыс пайдаланған жағдайдағы ықтимал қауіпшілік туралы тәжірибелі мен білімі жеткілікісін адамдардың пайдалануына арналған. Балалардың құралмен ойнауына рұқсат етпеніз. Құралдың қарасусы қалдырмаңыз.
- Сплит-жүйелерді тасымалдау, сату бойынша ерекше шарттар: кондиционерлердің сыртынан блоктарын ТЕК тігінен тұрган күйде тасымалдау керек, ішкі блоктарды тасымалдау кезінде көлденең де, тігінен де орналастыруға болады. Дұрыс тасымалдамау аспалқа тутікшелердің қызының сиңуы, сондай-ақ, компрессор майының фреон контур магистралі бойына ағуы сияқты залапдардың қалыптарынан жағдайдағы мүмкін. Бұл факторлардың барлығы жабдықтың дұрыс жұмыс істемеүіне, оның мерзімінен бұрын істен шығуна аекеліп сөгады. Сплит-жүйенің сыртынан блогы сонда да көлденең күйде тасымалданса (бірақ еш уақыта астын үстінен қаратып емес), оны орнатар алдында, зауыттық қаптамадан шығармасстан, бірнеше сағатқа тігінен қоя тұру керек.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Ауаңы кондиционерлеудің атапған жүйесі тек тұрмыстық мақсаттарда қолданыла алады!
- Аспалтың жұмысында төтенше жадайлар орын алған кезде (жанған иіс, бөгде шүп және т.с.), оны дереу электр жөлісінен ажыратыңыз.
- Электр тогынан жарақаттануқа қалып! Ешқашан аспалты вз бетіңізден жөндеге тұрыспаңыз, бұл электр тогынан жарақаттануға аекеліп мүмкін.

2. ЖИЫНТЫҚШЫЛЫҚ


- «Сплит» тілі ауа кондиционерлеу жүйесі:
 - Сыртынан блок - 1 дана
 - Ішкі блок - 1 дана
 - Ішкі блоктың монтаждық панелі - 1 дана
 - Қашықтан басқару тетігі (КБТ) - 1 дана
 - Қашықтан басқаруға арналған қабырға аспасы - 1 дана
 - КБТ-ға арналған батарея* - 2 дана
 - Құрастыруға арналған құралдар (ПВХ таспасы, қазмойын гофрленген төккіш құбыр, сәндік пластикалық сақина 4 салмалы сомын, монтаждық мастика) - 1 жынытқы
 - Пайдалану жүніндегі нұсқаулық - 1 дана
 - Жұқа сүзілігер:
 - Бактерияға қарсы сүзігі - 1 дана
 - Компоненттік сүзігі - 1 дана
 - Торлы сүзігі - 2 дана
 - Көмір сүзігі*
 - Формальдегид сүзігі*
 - Катехин сүзігі*
 - НЕРА сүзігі*
- * қосымша жеткізіледі

3. АСПАЛТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

СПЛИТ-ЖҮЙЕНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

Ішкі блок

1. Ауа шығатын саңылау
2. Ауа кіретін саңылау
3. Беткі панелі
4. Ауа сүзігі
5. Қолмен іске қосу батырмасы
6. Жалюзи
7. Сигнал қабылдағыш
8. Қуат беру баусымы
9. КБТ
10. Құрғатқыш құбыршек
11. Салқын агент/сүйкітылар қабырғалық
12. Бегеу қақпағы
13. Ауа шығаратын саңылаудың торы

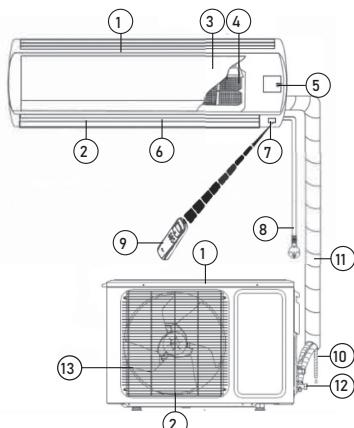

4. АСПАПТЫ БАСҚАРУ

ҚОЛМЕН ИСКЕ ҚОСУ ФУНКЦИЯСЫ

Егер қашықтан басқару тетігі жоғалып қалса, немесе батареялардың отырып қалса, Сіз қолмен іске қосу батырмасын қолдана аласыз.

Ол үшін ішкі блоктың алдыңғы панелін көтерің және қолмен іске қосу батырмасын (3) қысқаша уақытқа басасыз. Сплит-жүйе автоматты режимде (AUTO) жұмыс істей бастайды. Қолмен іске қосу батырмасын қайтадан басқан кезде, аспап сендеріледі.



ҚБТ ПАЙДАЛАНУ

Қашықтан басқару құралын пайдалану туралы толық ақпаратты QR-кодын сканерлеу арқылы жүктеу болады.

БАТАРЕЯЛАРДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АУЫСТЫРУ

ҚБТ-ға құат беру үшін AAA типті еki батарерия пайдаланылады.

1. Құат беру элементтері белімінің қақпағының ысырыңыз және белімінің қабыргасында көрсетілген «+» и «-» символдарын сәйкес батареяларды салыңыз.

2. Батареяларды ауыстыру үшін де осы операцияны жасаңыз.

Ескерту:

1. Ауыстыру ке зінде есқи батареяларды немесе басқа типті батареяларды қолданбайыза. Бұл ҚБТ-ның қалыпты жұмыс істеуінің бұзының ақелу мүмкін.

2. Егер Сіз ҚБТ-ны 1 айдан астам уақыт пайдаланбасаңыз, одан батареяларды алып тастаңыз, себебі олар ағын кетуі және ҚБТ бұлдіру мүмкін.

3. Аспалтың күн саймын пайдаланған кездеңде құат беру элементтерінің қолданылу мерзімі 6 ай шамасын құрайды.

4. Қашықтан басқару командаларын қабылдаудың дайыбыстық растауы болмаса немесе сигнал беру белгішесі жоғалып кетсе, батареяларды ауыстырыңыз.

5. АСПАПТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ОНЫ КҮТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапқа қызмет көрсетеп алдында, оны электр желісінен ажыратыңыз.

ІШКІ БЛОКТЫҢ АЛДЫҢЫ ФАНАЕЛІНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

Аспалты мүккіят күту және үақытын тазалау оның қолданылу мерзімін ұзарагады және электр энергиясын үнемдейді.

Тазалау кезінде таменделдігей ұсынылдарды ұстаныңыз:

- орнында жерге тұртыңыз, әйтпесе құлап кетсөңіз, аспалты бұзып алуының немесе візінізді жаракаттауыңыз мүмкін;
- алдыңғы панельді шешіп алу кезінде жаракат алып қалмау үшін, корпустың метал болшектеріне жақындаамаңыз;
- аспалтың алдыңғы панелин және қашықтан басқару тетігін тазалау кезінде, ласты құрғақ майлайкен сүртіп алу мүмкін болмаған жағдайда, ылғал майлайкыты қолданыңыз.

Ескерту

1. Аспал лен ҚБТ-ны сунен жумасыңыз!

2. Тазалау үшін құрамында спирті бар сыйкытыларды, бензинді, майды немесе жылтыратылғыш құралдардың қолданбаңыз.

3. Алдыңғы панельдің бетінде қатты қысым түсірмекіз, бұл оның түсіп кетуіне ақелу мүмкін.

4. Тазалау кезінде аспал корпусының бетін булдірмей үшін абразивті тазалау құралдарын немесе метал қырғыштардың қолданбаңыз.

5. Су температурасы 45 °C-ден аспалу керек. Бұл пластиктің майысуына немесе түсінің кетуіне ақелу мүмкін.

АУА СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

1. Аспалтың алдыңғы панеліндегі қорғаныш торларын шешіп алыңыз. Ауа сүзгілерін шығарып алыңыз.

2. Сүзгін шашкорының арқылы тазалаңын немесе сунен жуыңыз. Егер сүзгі қатты ластаңған болса, оны жұмысақ жуғыш затты қолдану арқылы жылы сунен жуыңыз. Сүзгілерді мүккіт көтіріңіз.

3. Сүзгілерді орнына орнатыңыз және қорғаныш торларын жабыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Маусымның ағасында

Келесідей іс-әрекеттерді орындау керек:

- сплит-жүйенің үзак, уақытқа «Желдегу» режимінде қосыңыз;
- осыдан кейін аспалты желіден айрыңыз;
- ауа сүзгілерін тазартыңыз;
- ішкі және сыртқы блокты жұмысақ құрғақ майлайкен сүртіңіз;
- ҚБТ-дан батареяларды алып тастаңыз.

Маусымның басында

Келесідей іс-әрекеттерді орындау керек:

- қоршау орны мен ішкі және сыртқы блоктардағы ауа шығатын жер бұғат-таптағандығына көз жеткізіңіз;
- сыртқы блокты тот пен коррозия баспағанына көз жеткізіңіз;
- ауа сүзгілерінің тазартылғандығына көз жеткізіңіз;
- аспалты желігі қосыңыз;
- ҚБТ-дан батареяларды орнатыңыз.

6. МУМКИН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

АҚАУЛЫҚ ҚОДТАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ

Күрал қосылмайды	Желіге қосылып тұргандығын тексеріңіз. Қорғаныштық құрылғы іске қосыды, кондиционерді көм дегенде 3 минуттан соң қосып көріңіз. Желдегі көрнекі тәсіл немесе жоғары. Жұмыстың таймерге қойылмағандығын тексеріп көріңіз.	E1	Ауаның болме температурасы хабаршысының қатесі
Кондиционер басқару пультінің пармендерін ескермейді	Электр-магниттік кедергілердің ықпалы болуы мүмкін. Кондиционердің электр қуаттаңдарының айрырып, 1 минуттан соң қайта күт аймаг беріліп көріңіз. Пультітің сияғандың арекеттегі аймагында болуын тексеріңіз. Қашыткан басқару пультінің батареяларын тексеріңіз, қажет болса, оларды алмастырыңыз. Пультітің бүлінгендейдігін тексеріңіз.	E2	Сыртқы блоктың жылу алмасқышының температура хабаршысының қатесі
Салқындауда немесе жылыту түмділігі төмендейді	Мақсаттық, температуралын, дұрыс орнатылуын тексеріңіз. Ішкі блоктың кірізу және шығару сақылауапары бітеп қалмасын тексеріңіз. Ауа сүзгісінін, жылу алмасқышың және ішкі блоктың жедеттікшінін ластану деңгейін тексеріңіз, қажеттікшікке қарал, тазалап көріңіз. Жылы/салқын ауаның ашық терезе немесе есік арқыбынан кірмей тұргандығына көз жеткізіңіз. Жедеттік жылдамдастырынын, дұрыс қойылған тексеріңіз. Сыртқы ауа температурасы жоғары болған жағдайда, салқындауда түмділігі жеткіліксіз болуы мүмкін. Сыртқы ауа температурасы төмен болған жағдайда, жылыту түмділігі жеткіліксіз болуы мүмкін. Бөлмөде қосынша жылу көздерінің бар-жоқтығын тексеріңіз.	E3	Ішкі блоктың жылу алмасқышының температура хабаршысының қатесі
Жұмыс режимдерін ауыстырыған көзделік кіріс	Пайдалану кезінде жұмыс режимдерінің ауысуы 3 минут уақыт алуы мүмкін.	E4	Ішкі блоктың жедеттікінің электр қозғалтқышының жаралысыздығы
Жылыту режимдерін көсқан көзделік кіріс	Бул кіріс (2-5 минутка дейін) ішкі блоктың жылу алмасқышын қызыдыру үшін қажет. Жарамсыздық, болып табылмайды.	E5	Сыртқы және ішкі блоктарының арасындағы байланыс жепісінің қатесі
Бөлгө істердің пайда болуы	Кондиционер болмедегі темекі түтіні, парфюмерия, жинақ ісі, т.б. осы сияқты істердің күшінде түсіү мүмкін. Егер істер үзак уақыт болып жоюлыма, сервис орталығынан кеңестер алышыз	F0	Сыртқы блоктың жедеттікінің электр қозғалтқышының жаралысыздығы
Ішкі блоктан судың ағып жатқан немесе сыйылдыраған дыбыстырылған естіледі	Дыбыстыр ішкі блок ішінде қайнал жатқан салқындақтыш агенттік тұрбалар болып ағып жатқанын білдіреді. Жарамсыздық, болып табылмайды	F1	IPM-модуль (Intelligent Power Module) қатесі
Ішкі блоктан сыйылдыраған дыбыстыр естіледі	Сыртқылданған дыбыстыр температуралың, взгеруі салдарынан құралдық алдыңғы пластилік немесе взете тетіктерінің көзекіюмен немесе сыйылдырумен түсіндірледі (жарамсыздық болып табылмайды)	F2	PFC-модуль қатесі
Ішкі блоктан әлсіз механикалық дыбыстыр естіледі	Дыбыстыр ішкі блоктың жедеттікінің қосу/айрыу кезінде пайда болады. Жарамсыздық, болып санаалмайды	F3	Компрессор жұмысының қатесі
Ішкі блоктан шығылдыраған дыбыстыр естіледі	Дыбыстыр ішкі блоктың жедеттікінің қосу/айрыу кезінде пайда болады. Жарамсыздық, болып санаалмайды	F4	Компрессордың артық жүктемеден қорғалуының іске қосылуы
Ішкі блоктың түсінің, взгеруі	Түрлі факторлар (мысалы, ультракулігін саулеупер, температура, т.б.) салдарынан пластик корпус түсін взгерту мүмкін, бул құрлылыштың функциялық сипаттамаларына асер етпейді. Жарамсыздық, болып табылмайды	F5	Ауа/жылу сыртқы температура хабаршысының қатесі
Ішкі блоктың ауа шығару сақылауының алдыңын булануы	Егер бөлмедегі ылғалдылық пен ауа температурасы жоғары болса, кондиционердің ауа шығару сақылауында тұман түзілігі мүмкін. Ол бөлмедегі температура төмендегендеген кейин біршама уақыт еткесін жоюлады	F6	Электрлік қуат бергіштің төмен немесе жоғары көрнекінен қорғалудың іске қосылуы
Сыртқы блоктан су ағып шығады	Бул ертуға режимі қосылған кезде немесе жылыту режимі кезінде сыртқы блоктың жылу алмасқышынан түзілтін конденсат. Жарамсыздық, болып санаалмайды	F7	Сыртқы блок модульдерінің байланыс жепісінің қатесі
		F8	EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) модулінің қатесі
		FA	Сорын алу жепісінің температура хабаршысының қатесі (4 жүрісті клапаның жаралысыздығы)

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

МОДЕЛІ			65CDC07	65CDC09	65CDC12	65CDC18	65CDC24		
Куат беру көзі			В/Гц	ұсынылған диапазон - 220-240 /-50, рүкст атт.көні - 120-260 /-50*					
Салқындау	Өнімділігі	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000		
		Вт	2310	2600	3200	5280	7100		
		Ном. куаттылығы	Вт	700	800	980	1610		
		Ном. ток	A	3.6 (0.7-4.63)	4.1 (0.9-5.2)	5.5 (0.8-6.6)	7.4 (1.8-8.5)		
		EER		3.25	3.25	3.25	3.25		
Жылыту	Өнімділігі	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000		
		Вт	2410	2700	3400	5400	7300		
		Ном. куаттылығы	Вт	640	715	899	1500		
		Ном. ток	A	3.3 (0.7-4.13)	3.44 (0.9-5.7)	3.9 (0.8-6.1)	6.5 (1.5-8.0)		
		COP		3.78	3.78	3.78	3.78		
Аяу циркуляциясы			(м ³ /ч)	550	550	650	880		
Компрессор	Типі		Айналмалы инвертор	Айналмалы инвертор	Айналмалы инвертор	Айналмалы инвертор	Айналмалы инвертор		
	Өндіруші		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	PANASONIC/SANYO	TOSHIBA/GMCC		
Салқындақтыш агент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		
Салқындақтыш агент қыю			г	500	590	710	1030		
Макс. давление на выходе/всасывания			МПа	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15		
Байланыстыруышы құбырлардың диаметрі	сүйықтық		мм	1/4	1/4	1/4	1/4		
	газ		мм	3/8	3/8	3/8	1/2		
Шу деңгейі (ишкі блок)			дБ(А)	18	18	19	28		
Ишкі блок	Габариттері (ExBxC)		мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205		
	Қаптау (ExBxC)		мм	753x264x340	753x264x340	813x264x340	963x289x375		
	Нетто салмағы		кг	7.5	7.5	8	11		
	Брутто салмағы		кг	9	10	11	12		
Шу деңгейі (сыртқы блок)			дБ(А)	46	46	47	48		
Сыртқы блок	Габариттері (ExBxC)		мм	649x456x244	649x456x244	649x456x244	785x555x300		
	Қаптау (ExBxC)		мм	818x576x338	818x576x338	818x576x338	913x590x385		
	Нетто салмағы		кг	20	21	22	26		
	Брутто салмағы		кг	21	22	23	31		
Гидро оқшаулау класы (ишкі/сыртқы блок)			IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4		
Электрлік қорғаныс класы (ишкі/сыртқы блок)			Class	I/I	I/I	I/I	I/I		
Жұмыс температурасы			°C	16...32	16...32	16...32	16...32		
Жұмыс температурасының диапазоны (салқындау/жылыту)			°C	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24		
Энергия тиімділігі класы			A	A	A	A	A		

*салқындау режимінде

8. КОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРГАУ, АСПАЛТЫ ЖОЮ

КОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРГАУ

Қаптама да, аспалтың өзі де қайтадан пайдалануға болатын материалдан жасалған. Мүмкіндігінде, оларды жою кезінде қайтадан пайдаланылатын материалдарға арналған контейнерге тастаңыз.

АСПАЛТЫ ЖОЮ

Аспалтың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, оны қаралпым тұрмыстық, қалдықтан белек жоюға болады. Оны электрондық аспалттар мен электр аспалттарын қайта өндеге қабылдайтын арнайы бөлімге тасыруға болады. Атапған аспалтың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, оны қайта өндеге тасыран сон, материалдар ездердің жіктеудіне байланысты қайта өнделеді. Электрондық, аспалт мен электр аспалттарын қайта өндеге қабылдайтын бөлімнің тізімін мемлекеттік биліктік муниципалдық органдарынан ала аласыз.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІКТІК

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қолданылатын техникалық стандарттарға қатан, сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңын тұтынушыға сату күнінен бастал 10 жылды қурайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан еріп пайдалануна үсіншінде алуш жақын мандағы авторандырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жыны, 4 және 5 белгілер - өндіріс айы). Сериялық немір құрылышының корпусында орналасқан. Аспалта қызмет көрсету бойынша мәселелер тұндағанда немесе аспал бұзылса, CENTEK сауда маркасының, авторандырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek-air.ru/servis> сайтынан табуга болады. Сервистің қолдану орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd, «Ларина-Сервис» ЖШС, бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдауда үйимының атаптымы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан қ. 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 856-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.04697/22 - 30.12.2022 ж. бастап.



10. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ

Импорттаушы: ООО «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 36 ай. Осы кепілдік талопымен өндіруші осы құралдық жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен тұндаған барлық, қауаларды тегін жою бойынша міндеттемені взіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі рециклдеу шарттары сақтаптап жағдайда жарамды:
 - үлгінің атапу, оның сериялық немірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқасы, кепілдік талопын дұрыс және нақты толтыры, сатушы фирмалың, мері және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жытылымы күлондағы мөрлер, сатыл алушының қолы болған жағдайда.
 - Жоғарыда көрсетілген құжаттар үсіншілік жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қараша-қайсы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құрылышын взіне қалдырады.
2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақтаптап кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығын қатаң сәйкес құралдық пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сактау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды бантадауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық, зақым;
 - құрылышының табиғи тоzu;
 - пайдалану шарттарын сақтама немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи аспалтар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тауенціс басқа да себептер;

- аспалтың ішіне бөгде заттардын, сұйықтықтардын, жәндіктердің тузы;

- екілітті емес түлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе енгизү;

- аспалтың кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеу тұрмыстық, қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін көркөндейдіруш телекоммуникациялық, және кабельдік жептілерге қосу;

- бұйымның тәмемде санаамаланған көрек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бапшектеумен байланысты болмаса;

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылышылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буын-түу, қаптар, белдіктер, сәмікелер, торлар, пышақтар, копбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тутикар, щеткалар, саптамалар, шаш жинағыштар, сүзгілер, ис сініршілер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей,

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан тұндаған кез келген зақыданулар.

5. Осы кепілдік өндіруші қолданыстағы заңнама белгіленген тұтынушының құқықтарына қосыла береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлкін тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсерілімейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе айбызыда ерекшелері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталықта жүгінген кезде бұйымды қабылдауда тек таза күйінде үсіншігады (аспалта азық-түлік, шаш және басқа да ластануладар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала експертісінде аспалтың дизайны мен сипаттамаларын взегрете үкүлі.

ҚЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧУ!

Орноту иштери электр орноту жерекелген ылайык квалификациялуу ыйға-рындуукуттуу қызметкерлер тараблынган гана жүргүзүлүшү көрек.

Сураның, орнотуунуң өзүнүз аткарғанға аракет қылбазы. Квалификациясыз орноту шаймандын туура эмес иштешине жана иштен чыгуусуна себеп болушу мүмкүн!

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ

Бөлмөде ыңғайлуу температуралын кармоо үчүн.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Өмүрге жана ден-соолукка кооптуп қырдаалдарды болтурубоо үчүн, жана ошондой эле шаймандын иштен эрте чыгып калбашы үчүн тәмемде келтирилген шарттар тақ сактальшы көрек:

- Паспортууну маалыматтарында көрсөтүлген маалыматка ылайык, ылайыктуу электр блулагын колдонуучуз, антлесе шайман оптуту иштен чыгып же жартылай мүмкүн.

- Сиздин электр менен жабдуу тармагыңыз жерге негизделиш көрек.

- Электр тармактын сайындынын кирдегенинен жол бербендиц. Сайыгынан электр тармакка дар дайын бекем сайып туркунуз. Булғанған же бекем кирбекен сайыгынтык же электр тогуна урунуга алып келиши мүмкүн.

- Эгер сиз шайманды көпкө чейин колдонбосонуз, коопсуздук үчүн, розетканан суруул салыңыз.

- Шайман иштеп жатканда, аны автоматтык өчүргүчтүү колдонулуп же жаре розетканан суруул чыбын ажыратууга аракет қылбакызы - учкун чыгып кетип, ерткө алып келиши мүмкүн.

- Электр сайыгын розеткага бекем сайылып түрүшү көрек. Болбосо, бул электр тогууну урушуна, ысып кетишине жана ал тургай врттун чыгуусуна алып келиши мүмкүн.

- Электр зымын байлабаныз, кыспаңыз же тартпаңыз, анткени бул зыян кептириши мүмкүн. Электр зымынын иштен чыышы электр тогтуна урунушу же ерт чыышы мүмкүн.
- Узартылғандарды колдонбонуз жана шайманды башка электр керектөвчүлер менен чогуу бир розетка туташтырыңыз.
- Эгер иштебай капса, алгач алыстан башкарууну колдонуп шайманды очуруңуз, андан кийин аны электр тармагынан ажыратып көюнүз.
- Айланган канаттарын кармабаңыз. Алар сиздин бармагыңызды кылчып салсын мүмкүн жана ошондой эле шаймандын белгүктүрүнүн бузулушуна алып келиши мүмкүн.
- Ички блоктук баскычалар суу колдорунуз менен тийбезиц.
- Аспалтын корпусундагы тешиктерге эч качан таяк же башка чоочун нерсельдерди салбаңыз. Бул жаракат алууга жана шайман бузулуп калусуна алып келиши мүмкүн.
- Аспалтын сыркыты же ички балпурунгын эч нерсени (айрыкча, суу же башка суу) күткүү бар идиштерди) койбонуз.
- Шайманды суу менен жубаңыз, бул токто урунуга себеп болушу мүмкүн.
- Шайман жана ачык от шаймандар менен иштегендө (газ меш ж.б.), бөлмө тез - тез жеделитип түрүшү көрек. Жетишсиз жеделтүү күчкүлтектин жетишсиздигине алып келиши мүмкүн.
- Газ очкотуруна жана мештегерге аба аймына жол берилбейт.
- Балдарга шайманды иштегүүгүн эч качан жол менен.

ЭТИЯТ БОЛУҮЗИ!

- Шаймандын түз күндүн нурлардын астына орнотпокуз.
- Аба кириүчү же чыгучуу тешиктерди жапланыз, бул муздатуу же ысытуу мүмкүнчүлүгүн азайтып, шайманга зыян кептириши мүмкүн.
- Муздак абада узак убакытта чейин болуу сиздин физикалык абалыңызды начарлатат жана дөн-соопулук байланыштуу көйгөйлердүр жаратат.
- Шайман иштеп жатканда тerezепедири жана эшиктерди жапкыла, антпесе муздатуу жана жылтыгуу кубаттуулугу төмөндөйт.
- Берилген шайманды нымдуулук жогору болгон белгемлөрде, ошондой эле агрессивдүү химиялык заттардын буулары чыккан жерлерге орнотуга тынуу салынат!
- Шаймандын электр зымы же башка бир белгүлүк бузулган болсо, даро аны электр тармагынан ажыратып көюнүз жана индүрүүчүнүн тейів борборуна кайрылышы. Шаймандын түзмегүне квалификациясыз кийлигишken учурда же берилген колдономдо кептирилген шайманды иштетүү эрежелері сакталбаса - кепилдик жокки чыгарылат.
- Берилген шайманды физикалык, сезимтад же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажхыйбасы жана билими болбогон-дукттан колдононго болбайт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билгеп жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмлүндүгү болбосо.

КОҢҮЛ БУРУҮЦ!

- Берилген кондиционердик тутумуда үй тиричилиги үчүн гана колдонсо болот!
- Шаймандын иштөөсүндө взече кырдаал пайда болгондо (куйук жыт, бетен ызы - чуу ж.б.) тоクトосу аны электр тармагынан ажыратып көюнүз.
- Электр тогтууну уруу коркунчую! Шайманды эч качан взүчүз ондогонго аракет кылбасы, анткени бул электр тогтуна урунуга алып келиши мүмкүн.

2. ТОЛУКТУК


- Аба кондиционер тутуму «Сплит» тибиндеги:
 - Тышкы блок - 1 д.
 - Ички блок - 1 д.
 - Ички блок монтаж панели - 1 д.
 - Алыстан башкаруу - 1 д.
 - Алыстан башкаруу үчүн дубалга аспа - 1 д.
 - Алыстан башкаруу үчүн батарея^{*} - 2 д.
 - Орнотуу куралдары (ПВХ лента, гандер, гофрленген дренаж түтүгү, кооздолгон пластикалык шакер, 4 биримдик гайкасы, монтаждык мастика) - 1 топтот
 - Колдонуунчунун жетекчилеги - 1 д.
- Жакшы тазалоо чылкылары:
- Антибактериалдык фильтр - 1 д.
 - Компонент чылкасы - 1 д.
 - Төр чылкасы - 2 д.

- Көмүртек чылкасы*
 - Формальдегид чылкасы*
 - Катехин чылкасы*
 - НЕРА чылкасы*
- * ыктыярдуу жеткирилет

3. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ БОЛУНГЫН ТУТУМДИН ТҮЗМЕГҮ

Ички блок

1. Чыгуучу аба тешик
2. Кирүүчү аба тешик
3. Алдыңкы панель
4. Аба чылкы
5. Кол менен баштоо баскычы
6. Жалози
7. Сигнал кабылдагыч
8. Электр зымы
9. Алыстан башкаруу
10. Төгүгчү шланга
11. Муздатуучу зат/Суоктук үчүн түтүк
12. Жабык клапан
13. Чыгуучу аба тешиктин тору

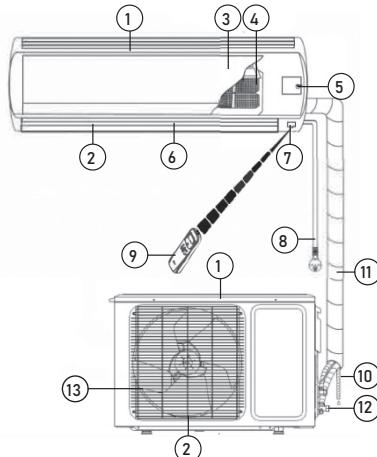

4. ШАЙМАНДЫ БАШКАРУУ

КОЛ МЕНЕН БАШТОО ФУНКЦИЯСЫ

Эгер пульт жоголуп кетсе же батареялар түгөнсө, кол менен баштоо баскычын колдонсона болот.

Бул учур, ички блоктун алдыңкы панелин акырын көтерүп, кол менен баштоо баскычын (3) кыска басыңыз. Сплит - тутуму автоматтых түрдө (AUTO) иштеп баштайт. Кол менен баштоо баскычын дагы бир жолу басыу шаймандын очуруулушуне алып келет.



АЛЫСТАН БАШКАРУУ БАСКЫЧТАРДЫН ДАЙЫНДОСУСУ

Алыстан башкаруу пультун кубаттуп чүннүү ААА тибиндеги 2 батарея колдонулат. Батарея белгүлүкүн капкагын жылдырып, батарейкаларды белгүмдүн дубалында корстегүлген <> жана <> белгилерин шайланып кыстарыныз.

Батарейкаларын алмаштыруу үчүн, окшош эле операцияны кайталап көюнүз.

ЭСКЕРТҮҮ

1. Алмаштыруу учурунда эски же башка типтеги батареяларды колдонбонуз. Бул пульстүн жакшы иштебай калышына алып келиши мүмкүн.

2. Егер сиз алыстан башкарууну 1 айдан ашык колдонбосонуз, батарейкаларды пульттун алып салыңыз, анткени алар көпти, пультту бузушу мүмкүн.
3. Шайманды күн сайнан колдонуу менен, батарейкалардын иштөө мөөнөтү болжол менен 6 ай түзөт.
4. Алыстан башкаруунун бүйрүктарынын укуулуктуу ыраастосу жок болсо же сигналды берүү белгиси ечүп калса, батарейкаларды алмаштырыңыз.

5. ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨВ ЖАНА ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

КАҢУЛ БУРУЦУУ! Шайманды тейлөөдөн мурун электр тармагынан ажыратып коюнүз.

ИЧКИ БЛОКТУН АЛДЫҢКИ ПАНЕЛИН ТЕЙЛӨӨ

Шайманды кылдаттык менен сактоо жана вз убагында тазалоо анын иштөө мөөнөтүн узартып, энергиянын унемдөвгө жардам берет.

Тазалоодо теменкүү көнештегерге көнүл бурунук:

- шайманды аарчын жатканда, түрүктүү жерде түрүнүз, болбосо купал кетсекин, шайманды бузуп же вэзуүзүгэ зыян кептиришиңиз мүмкүн;
- алдыңкы панелин алып жатканда жаракат албаш учун, корпустун темир белгүлүктүүн тийбекиз;
- шаймандын алдыңкы панелин жана пультуу тазалап жатканда, кирди кургак чүлүрүк менен тазалоого мүмкүндүк болбосо, ным чүлүркүтү колдонунуз.

ЭСКЕРТУУ

1. Шайманды жана алыстан башкаруу пульттуу суунун ағымынын астында жуубаңыз!
2. Тазалоо үчүн курамында спирт бар суюктуктарды, бензинди, майларды жана жылтыратуучу заттарды колдонбонуз.
3. Алдыңкы панелдин бетине катуу басым жасабаңыз, анткени ал түшүп кетши мүмкүн.
4. Шаймандын корпусунун бетине доо кетпеши үчүн, тазалоо үчүн абразивдүү каражаттарды же болотон жасалган губанын колдонбонуз.
5. Суунун температурасы 45 °C дан ашашы керек. Бул деформациянын же пластиктин түсүнө взэрүүшүн алып келиши мүмкүн.

АБА ЧЫПКАНЫ ТАЗАЛОО

1. Алдыңкы панелди аягына чейин көтерүп, андан кийин аба чыпкасынын чыгып түрган болуп көрүп, алып салыңыз.
2. Чыпканы чаң согрутун жардамы менен тазалаңыз же суу менен жууп салыңыз. Чыпка аябай булганган болсо, анда аны жумшак жуутуга каражат кошутган жылуу суу менен жууп салыңыз. Көлөөлөү жерде чыпканы жакшылап күргүтүңүз.
3. Чыпканы одуна орнотунуз жана алдыңкы панелди жаап коюнүз.

ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨВ

Сезондун аягында

Теменкүү иш - чараларды жүргүзүш керек:

- сплит-тутумдуу «Жөндөтүү» режиминде узак убакытка күйгүзүүз;
- андан кийин шайманды тармактан ажыртып түрүнүз;
- аба чыпканы газзаланыз;
- ички жана тышкы блокторду жумшак кургак кездеме менен аарчып салыңыз;
- алыстан башкаруу пультаан батарейкаларды чыгарып салыңыз.

Сезондун башында

Теменкүү иш - чараларды жүргүзүш керек:

- ички жана тышкы блоктордун аба соруучу жана чыгуучу жерлери тосуулуп калбагандыгына көз салыңыз;
- тышкы болуктук дат жоктүгүн текшерип алыңыз;
- аба чыпканын тазаландыгын текшериз;
- шайманды электр тармагына туташтырыңыз;
- пульта батарейкаларды орнотунуз.

6. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ҮКМALARЫ

Прибор күйбей жатат	Тармакка туташууну текшериңиз. Коргоочу аспал иштеп кетти, кондиционерди 3 мунэттөн кийин күйгүзүп көрүнүз. Темен же жогору тармак чыңалуу. Текшерип көрүнүз, таймер иштөвесүү коюлуп калган чыгар
---------------------	--

Кондиционер башкаруу пультаан келген бүйрүктарга жооп бербей жатат	Балким, бул электромагниттик интерференциянын таасири. Кондиционердин электр кубаттосун ачуруп көрүңүз, 1 мунэттөн кийин кайра күйгүзүп көрүңүз. Пульта сигналдын чигинде экзине ынаңыңыз. Пультаан батареяларын текшерип көрүңүз, керек болсо, аларды алмаштырып коюнүз. Пульта жаракат албаганын текшериз
Ички блоктон суу алып жатат	Бул тышкы блоктун жылуулук алмаштыргычынан конденсация, жылытуу режиминде иштегендеге же эрзүү режими иштегендеге пайда болот. Туура эмес иштөө деп эсептөлинбейт
Иштөтүү режимдерди которгондо кечигүү	Иштөө учурунда иштөтүү режимдерин взегертүү 3 мунэттө чейин созулушу мүмкүн
Ички блоктон чыртылдаган үн угупул жатат	Температуралын взегерүшүнен улам шайманын алдыңкы панелинин жана башка болуктурунун көнёйчишинен же кысыльышынан лайда болгон сыйдырым үн (туура эмес иштөө болуп эсептөлинбейт)
Муздаттуу же ысытуу натыйжалуулугу төмөндөгөн	Белгиленген максаттуу температуралын туура экендигин текшериз. Ички блоктун кирүүчү жана чыгуучу текшерилген тосулагандыгын текшериз. Аба чыпкасынын, жылуулук алмаштырыткан жана үйдүн ичиндеги желдөткүчин тыгызын калуу дарражасын текшерип, керек болсо тазалыңыз. Жылуулук муздак абанын ачык терезеге же эшикке чылгаганын текшериз. Желдөткүчин ылдамдыгы туура коюлганын текшериз. Сыркты жокору температурада, муздаттуу жетишсиз болушу мүмкүн. Сыркты теменкүү температурада, жылытуу көрсөткүчү же тишикиси болушу мүмкүн. Белгимде кошумча жылуулук булаак болгонун текшериз
Жылытуу режиминин күйгүзүүдө кечигүү	Берилген 2 ден 5 мунэттө чейин кечигүү ички блоктун жылуулук алмаштыргычын жылытыш үчүн керек. Бузулуп эмес
Бөтөн жылтын пайда болусу	Кондиционер тәмеки түтүнү, аты, эмerek ж.б. сыржактуу үйдүн ичиндеги жагымыз жылтарды күчтөт. Эгер жыл жөккө чейин кетпей жатса, тейлөв борборуна кайрылыңыз
Ички блоктон аккан же бырыклидаган суунун үнчү чыгып жатат	Үндөр муздаттуу чутуктудар алып, ички блоктун ичинде кайнал жатканда келип чыгат. Туура эмес иштөө деп эсептөлинбейт
Ички блоктон алсыз меҳа никальык үн угупул жатат	Ички блоктун вентиляторун күйгүзүп/өчүргөндө үн чыгат. Туура эмес иштөө болуп эсептөлинбейт
Ички блоктон ышкырык үн чыгып жатат	Үн муздаткычын агымы взегергендө пайда болот. Туура эмес иштөө деп эсептөлинбейт
Ички блоктун өңүнүн алмашуусу	Ар кандай факторлордун таасири астында (мисалы, ультрафиолет нурланыссы, температура ж.б.) пластикалык корпустун тусу взегерүш мүмкүн, бул шаймандын функционалдык муназзедемесүнө таасир эттейт. Көмчилик болуп эсептөлинбейт
Ички блоктун аба чыгуучу белгүлүндө туман	Эгер белгимде нымдуулук жана температура жоголо, анда кондиционердин чыгышина туман пайда болушу мүмкүн. Альбир нече убакыттан кийин жоголот, белгимдегү температура төмөндөгөн сайнан

7. ТЕХНИКАЛЫК МУНДАРДАМЕЛОР

МОДЕЛЬ			65CDC07	65CDC09	65CDC12	65CDC18	65CDC24
Камсыздоо булагы		В/Гц	сунуш кылынган диапазон - 220-240 /-50, уруксат берилген - 120-260 /-50				
Муздатуу	Өндүрүү	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		Вт	2310	2600	3200	5280	7100
	Номиналдуу күчтүүлүгү	Вт	700	800	980	1610	2180
	Номиналдуу тогу	A	3.6 (0.7-4.63)	4.1 (0.9-5.2)	5.5 (0.8-6.6)	7.4 (1.8-8.5)	9.5 (1.7-10.9)
EER			3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Жылыгыу	Өндүрүү	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		Вт	2410	2700	3400	5400	7300
	Номиналдуу күчтүүлүгү	Вт	640	715	899	1500	1930
	Номиналдуу тогу	A	3.3 (0.7-4.13)	3.44 (0.9-5.7)	3.9 (0.8-6.1)	6.5 (1.5-8.0)	9 (1.7-10.4)
	COP		3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
Аба айлануусу		(м³/ч)	550	550	650	880	950
Компрессор	Тиби		Айлануучу инвертор	Айлануучу инвертор	Айлануучу инвертор	Айлануучу инвертор	Айлануучу инвертор
	Өндүрүү		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	PANASONIC/SANYO	TOSHIBA/GMCC
Муздатуучу зат			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Муздатуучу заттын заряды		г	500	590	710	1030	1800
Максималдуу чыгуу / соруу басымы		МПа	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15
Туташтыруучу түтүктөрдүн диаметри	суюктук	мм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Көлем	мм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Бээзы-чuu дөңгөзли (ички блок)		дБ(A)	18	18	19	28	29
Ички блок	Өлчөмдер (ШxВxГ)	мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
	Кутусу (ШxВxГ)	мм	753x264x340	753x264x340	813x264x340	963x289x375	963x289x375
	Таза салмагы	кг	7.5	7.5	8	11	11
	Брутто салмагы	кг	9	10	11	12	13
Бээзы-чuu дөңгөзли (тышкы блок)		дБ(A)	46	46	47	48	49
Тышкы блок	Өлчөмдер (ШxВxГ)	мм	649x456x244	649x456x244	649x456x244	785x555x300	785x555x300
	Кутусу (ШxВxГ)	мм	818x576x338	818x576x338	818x576x338	818x576x338	913x590x385
	Таза салмагы	кг	20	21	22	26	29
	Брутто салмагы	кг	21	22	23	29	31
Гидроизоляция классы (ички/тышкы блок)			IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Электр коргоо классы (ички/тышкы блок)		Class	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Белгиленген температура диапазону		°C	16...32	16...32	16...32	16...32	16...32
Температуралын иштетүү диапазону (муздатуу/жылыгыу)		°C	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24
Энергияны үнөмдөө классы		A	A	A	A	A	A

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻԶՈՑՆԵՐ

Կամիշ և աղողցւյթյան համար վլուածգակի իրակինականից
առաջացնեմք ինչպես նաև սարքի վկանածամ փշացումը կանխնեն-
համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև Նշված
պայմանները¹⁰

- Օպուրողութեան անբարարապահ է ինքը օրական մեջքական սարքութեան

- Ըստ ամփոփության համաձայնագրի լուսաբառությունը այլպիս է տեղադրված տեխնիկական անձնագիր մեջ շշված տեղեներթայի համապայտի համապատասխան դիմումը լուրջ անսարքություն կարող է առաջանալ կամ հրդեհի բռնկվել:
 - Եթե Եւեկորապատահակարորման ցանցը պետք է անայսման հողանույնություն ունենա:
 - Թույ մի տեք, որ Եւեկորական խորոց կեղուուովի: Միշտ ամուր տեղադրեի հրցոց Եւեկորական վկրդակիր մեջ՝ Կեղուուոված լավաց ոչ ամուր միացաված խորոց կարող է հանգժեմել հրդեհի բռնկված անձնագրական ցցնելա:
 - Եթե չեւ օգտագործեմ սարքը երկար ժամանակ, ապա անվտանգության կասառումներից լինենով անշատեր խորոց կարողիք:
 - Սարքը աշխատաքիր ժամանակ մի փորձեք անշատեր այլ՝ օգտագործելով ավոտան անշատիչը կամ դուք քաշենով խորոց վկրդակիր կայսր կարող է հրդեհ առաջանել:
 - Անհրաժեշտ է ամուր տեղադրել Եւեկորական խորոց վարդակիր մեջ: Համապակ դիմաքը դա կարող է հանգժեմել Եւեկորական ցցնելա, գերազանցան և նյութակ հրդեհի բռնկված անձնագրական անշատերից այլ: Վասակած հոճակիր լար կարող է հանգժեմել Եւեկորական ցցնելա կամ հրդեհի բռնկված:
 - Մի խճեց մի տվելու և մի քաշեր հոճակիր լար, որպահով չվաստեց այլ: Վասակած հոճակիր լար կարող է հանգժեմել Եւեկորական ցցնելա կամ հրդեհի բռնկված:
 - Մի օգտագործեք երկարացման սարքը և մի միացրեք սարքը վկրդակիր, որին միացված են Եւեկորաներգիաի այլ սպառողութեա:
 - Խնդիրը առաջանալու դեպքում են հան անշատեր սարքը հեռակա պարապաման վահանակ կով. Հետո անշատեր այն Եւեկորացմանից:
 - Մի դիմաք պատվող թիվակներին. որպահ կարող են սեղմել Ձեր մատուց և դա կարող է նաև հանգժեմել սարքի մասերի վլասնութեա:
 - Մի դիմաք սարքի բոլիք ներփակ կնճանաւերին թաց ձեռքբերով:
 - Սարքը աշխատաքիր ըլքացրու երբեք մի տեղադրեք ծովովին և այլ կողմանի առարկաներ կորպուսի անցքերի մեջ: Դա կարող է վասակ և փշացել սարքը:
 - Մի տեղադրեք որևէ առարկաներ (հասկապես ջրով կամ այլ հեռավներով լցված անութեա) սարքի արտաքիր կամ ներփակ բոլիք վիր:
 - Մի վկացքը սարքը ջրով դա կարող է Եւեկորական ցցնելա առաջանել:
 - Այս սարքը և բա կրակու աշխատող սարքերի (գազօջախ և այլ) միահամանական աշխատաքիր ներքում անհրաժեշտ է հաճախակի օպափոխի տառածքը: Անբավար օպափոխությունը կարող է հանգժեմել թթավծին պահան:
 - Թույ մի տվեր, որ օդի հոսք ընկսի գագի այրիչների և զարարաների վրա:
 - Երբեք մի բույսատերք երեխաներին գործարկել սարքը:

ԿԵՆՍԱԴՐԱՅԻՆ ՆԱՊԱՏԱԿՆԵՐՆ

- Սարոյ օգտագործման ընթացքում առաջացած արտակարգ իհավիճակների հետապն (անշահանու դրվագների աղոնկ և այլն) անհաջողական անշատեք այս էլեկտրոնական ասացից:
 - Էլեկտրոնական ցցուումների վկանա: Երթեք մի փորձեք հիմնուույն վեբառորդից սարքը. դա կարող է հանգեցնել Էլեկտրոնական գումարուն:

2. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

- የጠቅምችነት ሚኒስቴር ተከሳዕች ኮሚሽን መካከል ይፈጸማል
 - ስራውያዎች የሚገኘው - 1 ኮሙን
 - ሁኔታዎች የሚገኘው - 1 ኮሙን
 - ስርቶች የሚገኘው መነሻመልዱያዊ ምክበናው - 1 ኮሙን
 - ጽብዕቤው መነሻመልዱያዊ ምክበናው - 1 ኮሙን
 - ማነባሪ የሚገኘው ክፍል መነሻመልዱያዊ ምክበናው - 1 ኮሙን
 - የሚገኘው ክፍል መነሻመልዱያዊ ምክበናው - 1 ኮሙን

ԱՐԻՆՎՈՐ -

- Տարբախար գլուխություն (Ի՞նչ ասպահով, 3-ամս լորովապա, շղանեածանան ծանրապի հոդվակա, դիվրատիսի պաստի օրակ, 4 վրադի արօսակ, արախման մածիկ) - 1 համարածու
 - Օգագործողի ծննդակը - 1 հաստ
 - Նույր մարդանա զայտներ
 - Հակաբակսերիա ֆիլտր - 1 հաստ
 - Բատարիչ ֆիլտր - 1 հաստ
ջամփ - 2 հաստ

ફોર્માટ નામ

- ## - ԱԺԽԱԾՆԻ ՖԻԼՄՐ*

- Ֆորմալինեին

- Կատեխիլիք ֆիլտր*
 - HEPA ֆիլտր*

* Մատակարարվում են ըստ ցանկության


Յ. ՍՊԻԼԻՏ-ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՍԱՐԳԵՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՆԱՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ներքին բլո

1. Օդի երգ
 2. Օդի մատոք
 3. Ղիմային վահանակ
 4. Օդի ֆլուոր
 5. Մեթոքի մեկնաբառը կոճակ
 6. Շերտավախաբայր
 7. Ազդանշանի ընդունիչ
 8. Տոսանիքի այր
 9. Հեռակառանականն ավահանակ
 10. Ջրահեղացման վրադրակ
 11. Ասոնացնեն կամ հերուկի խողովակ

Արսաքին բրոկ

 12. Անցակիչ փական
 13. Օդի երգ ասանց

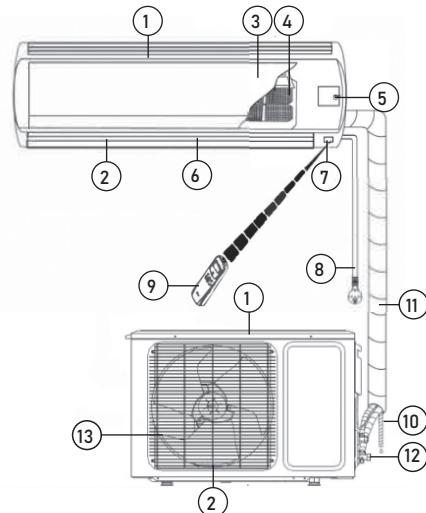

ՕԵՇԱԾՈՒՅԹՆԵՐ

- Այս օրակիունության համակառող Աստեղի Է օգտագոռծել Միայն

4. ՍԱՐՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

ՁԵՌՔՆՎ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԱԽՈՒՅԹԸ

Եթե հեռակառավարման վահանակը կրուի է կամ մարտկոցենք սպասարկել են, կարող եք օգտագործել ծեղորդ մեջլարկելու կոճակը այս անելու համար գործ շրջերն արածությանը ներփակ լրիկի աշխատ վահանակը և կարճաբար սեղմեք ծեղորդ մեջլարկելու կոճակը (3): Սպասի համակարգը կամ աշխատել ալումնուս ռեժիմուն (AUTO): Եթերու մելքանակիւու կոճակը լրիկին սեղմելու դեպքում սարքը կամքավով:

2600-ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ ԿՈԴԱԿԱՆԵՐԸ
Հեռակարավարման վահանակի օգտագործման
Վերաբերյալ մակրաժամ տեղեկություններ կարելի
Ենթանելեք՝ սևանակորդության QR-կոդով



ՄԱՐՏԿՈՅԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ

Հեռակառավարման վասանակը գրիծարկելու համար օգտագործվում են Երկու AAA մարտկոցներ:

Բայց մասունքի համեմատ լաւագույն է սեղանակը՝

Բայց սա մասնակից լոյսող զարգարություն և տարրական սահմանված ընթաց կարող է պատճեն հնչված «»+ և «»- խրորդակիշենքի:
Մարտկոցները փրկենու համար հետևեց նովս ըսթացակարգին:

Նշում

1. Սարտեղընթեր փոխելիս մի օգտագործեր հին կամ այլ տեսակի մարտկոցներ են: Կարող է հասքեցնել հեռակառավարման պահանջներ անսարքության:
 2. Եթե 1 ամփա ավելի չեղ օգտագործում հեռակառավարման պահանջներ, ապա հանել մարտկոցները, քանի որ դրանք կարող են արտադրել և վաստակ հեռակառավարման պահանջներ:
 3. Սարքի մանեսության օգտագործման դեպքում մարտկոցի ծառայության ճանապարհ մնու 6 այսի է:
 4. Փոխեր մարտկոցներ, եթե հեռակառավարման հրամանների ձայնայում հաստատվում չլին կամ ազդանշանի փոխացման ապահովեան անհետառել:

5. ԱԿՐՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ԽՆԱՄՅԸ

ՈՒԵԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Տեխնիկական սպասարկումից առաջ անշատեք սարքը Ելեկտրական ցանցից:

ՆԵՐՁԻՆ ԲԼՈԿԻ ԴԻՄԱՑԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԽՆԱՄՔԸ

Սարքի մանրակրկիտ խնամքը և ժամանակին մաքրումը երկարացնում են դրա ծառայության ժամկետը և խնայում է ենթակա պահան:

Մաքրելիս ուշադրություն դարձրեց հետևյալ խորհուրդներին.
- սպառ սուբեկտ և անմասնական վայրէն մակարդակութիւն մը ապահով

1200

1. Մի վկարեց սարք և հեռավարավարման վահանակը ջրով:
2. Աշտրիթի մի օգնագործք ալիքու, թեսնի, յուր կամ այս:
Ուժեղ ճնշով մի գողագործք դիմային վահանակի մակերեսին վրա, այս կարող է ըլունել:
4. Սարբարի մի օգնագործք կոչու մարզող միջոցներ կամ մետաղյա պատճեն, քանի որ դա կարող է վկասել արցի մակերեսները:
5. Զրի ջրմաստիճանը չափուց է գերազանց 45°C : Կա կարող է հանգեցնել պաստիկ մակերեսի նեֆրոլոգիային կամ օրնավառավան:

ՕՐԻ ՏԻՒՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՐԴՈՒՅԸ

1. Բարձրացնելով դիմային վահանակը մինչև վերջ, ապա բարձրացնելով օլի Ֆիշբուրն դրսության մասը և հասելով այլ:
 2. Սարքությունը փոխությունում կառ լվացնելով ջողով: Եթե ֆիշտրը շառ կերպում է, լվացնելով այլ տար ջողով և մերժ լվացող միջոցներով: Աշանկարկություն ըրտացնելով ֆիշտրը սպասելու տեխնիկ:
 3. Փոխելով ֆիշտրը և համար դիմային վահանակը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՍԽՐԿՈՒՄ

Սեղմանական պատճեն

Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները՝

- ከኅዋ ሰም ዝመንኤልናኩበት ሆነዎች በሸጭ አገልግሎት ከመሳካሪው ያለፈ የሚያስቀርብ ይችላል;
 - ከዚህ ሰምዎች ስምምነት የሚያስረዳ ይችላል;
 - ከዚህ ሰም የሚከተሉት ሰምዎች የሚያስቀርብ ይችላል:
 - ከዚህ ሰም የሚከተሉት ሰምዎች የሚያስቀርብ ይችላል:
 - ከዚህ ሰም የሚከተሉት ሰምዎች የሚያስቀርብ ይችላል:
 - ከዚህ ሰም የሚከተሉት ሰምዎች የሚያስቀርብ ይችላል:

Սեղուի սկզբում

Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները

- համզվելու, որ Ներքին և արտաքին բլուրին օդի ըստուման ու արտանետուման տեղերու պայմանական չեն,
 - համզվելու, որ արտաքին բլուր ժամանութեան և քայլայված չեն,
 - համզվելու, որ օդի ֆիլտր նայրելուն է,
 - վիշտութեան սարք Եփարկարանա ցանցին,
 - տեղադրեան մարտուցման հետապահավարման վահանակի մեջ:

6. ՀՆԱՐԿՈՐ ԱՍԱՄՔԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ
ԵՐԱՆԱԿՆԵՐԸ

Սարքը չի միանում	Սոլոգեք միացամը Եթեկորացանցին: Եթե միացել է պաշտպահի համայնքը, փողոքը միացնելու օրդրակիցը առնվազն 3 րոպե աւ: Եթեկորացանը ցածր կամ բարձր լրաց: Սոլոգեք միացեք սահմանված Է ժամանակաշահով աշխատամքը
Օդրակիցը չի արձագանքում կտրավարման վահանակի հրամանամերին	Միգրաց որ Եթեկորամազիսական միահամելության ազգայինությունն է: Փողոքը աջակատէ օդրակիցը Եթեկորամազնությունը և 1 րոպե անց նորից միացնել այս: Համագույքը, որ հեռականակարգաման վահանակը ազդականի ազգայինության գործունեությունը է: Սոնունքը հեռականակարգաման վահանակը մարտունությունը, անհրաժեշտության դեպքությունը փոխեց դրանք: Սոլոգեք արդյոք հեռականակարգաման վահանակը վկանակը վկանակ է
Գործիչացում Ներքին բոլոր օդային ելքի մոտ	Եթե սելյակն ունի օդի բարձր խնամիւթյուն և թրմաստիճան, ապա օդորակից եթի մոտ կարող է գործիչացում աշախատ: Այս որոշ ժամանակ անց վերանում Է սելյակի շերմաստիճանի նվազելուն պես
Արտաքին բոլոկից ջուր է արտահոսում	Սա արտօքին բոլոկից բոլոկ խնամիւթյունը է: Որուս եկող խնամությունը է, որն ասացանան է թթուում կամ հայեցման ոժինների աշխատանիք ժամանակ: Դա անսարքությունն չէ
Ներքին բոլոկից լսկում է սուլոցի ձայն	Ձայնը հայուսվիւմ է սահմանեանի հոսքը փոխենին: Դա անսարքությունն չէ
Ներքին բոլոկից ճամբքոց Է լսկում	Շաբճոցի ձայնը կարող է առաջանալ շերմաստիճանի փոփոխության արդյունությամբ դիմային վկանակի ընդունածից կամ կծկումից: Դա անսարքությունն չէ
Ներքին բոլոկից լսկում է Ներքին բոլոկ մեխանիկական ձայն	Ձայնը հայուսվիւմ է Ներքին բոլոկ մեխանիկից միացելին կամ անշատենին: Դա անսարքությունն չէ
Ներքին բոլոկից գունավոր-խություն	Տարեք գործների (օդիսակ՝ ու լ տ ր ա մ ա ն ո ւ շ կ ա գ ո ւ յ ն ճամապայտում, թրմաստիճան և այլ) ազգեցրությամբ տակ պահանջական կրոպակը կարող է փրփռել գոյսը, ինչը չի ազդու սարքի գործառության հասկությունների վրա: Դա թթուությունն չէ

ԱՐՅՈՒԹԱԿ ՄԵՂՋՎԱԿ ԿՈՂԵՐԸ

<p>Սառեցման կամ շերուցման արդյունավե- տությունը նվազել է</p>	<p>Սոլուգեր, արդյոք նպատակային շերմաստիճանը ճիշտ է սահմանված: Սոլուգեր, արդյոյ փակված չեն ներքին բլոկի մուտքի և երի անցքերը: Սոլուգեր ներքին բլոկի օդի ֆիլտր, շերմափոխանակիչի և օդափոխիչի կերտուսուածության աստիճանը և անհրաժեշտության դեպքում ևսպրեք դրամը: Համեզվեր, որ տար կամ առօք օդը չի մնում բաց պատուհանից կամ դրամից: Սոլուգեր, արդյոյ օդափոխիչի պահպանությունը ճիշտ է սահմանված: Եթե արտաքին օդի շերմաստիճանը բարձր է, սառեցման արդյունավենությունը կարող է ալիքավար լինել: Եթե արտաքին օդի շերմաստիճանը ցածր է, շերուցման արդյունավենությունը կարող է ալիքավար լինել: Սոլուգեր սելյակում լրացրից շերմային արդյունքների ակնայությունը</p>
<p>Աշխատակային ռեժիմների փոփոխման հետաձգում</p>	<p>Օգտագործման ընթացքուա աշխատակային ռեժիմների փոփոխությունը կարող է տևել մինչև 3 րոպե</p>
<p>Զերուցման ռեժիմի միացման հետաձգում</p>	<p>2-ից 5 րոպե տևողությամբ այս հետաձգումը անհրաժեշտ է ներքին բլոկի շերմափոխանակիչը տարացնելու համար: Դա անսարքությունը չէ</p>
<p>Տիամ հոտի առաջացում</p>	<p>Օդրակիչը կարող է ուժեցանել սելյակում առկա հոտերը, ինչպես օրինակ՝ ծիամանուի ծիփի, օծանելիքի, կահոցի և այլ հոտերը: Խորիրդակցեք սպասարկման կենտրոնի հետ, եթե հոտը երկար ժամանակ չանցի</p>
<p>Ներքին բլոկից լսվում է հոսող կամ բլբթացող շոի ձայն</p>	<p>Զայներն առաջանում են ներքին բլոկի հողովակներու հոսող հետացող սառնացենուի պատճառով: Դա անսարքությունը չէ</p>

ԱՐՅՈՒԹԱԿ ՄԵՂՋՎԱԿ ԿՈՂԵՐԸ

E1	Սենյակի շերմաստիճանի տվիչի սխալ
E2	Արտաքին բլոկի շերմափոխանակիչի շերմաստիճանի տվիչի սխալ
E3	Ներքին բլոկի շերմափոխանակիչի շերմաստիճանի տվիչի սխալ
E4	Ներքին բլոկի օդափոխիչի Էլեկտրական շարժիչի անսարքությունը
E5	Արտաքին և ներքին բլոկների հաղորդակցման գծի սխալ
F0	Արտաքին բլոկի օդափոխիչի Էլեկտրական շարժիչի անսարքությունը
F1	Խելացի Եներգիայի մողուի (IPM) սխալ
F2	PFC մոդուլի սխալ
F3	Կոմպրենորի օգտագործման սխալ
F4	Կոմպրենորի արտանետման շերմաստիճանի տվիչի սխալ
F5	Կոմպրենորների գերբեռնվածության հանեեա պաշտպանության միացում
F6	Արտաքին օդի շերմաստիճանի տվիչի սխալ
F7	Ցածր կամ բարձր լարման Էլեկտրամատակարարման հանեեա պաշտպանության միացում
F8	Արտաքին բլոկի մողուների հաղորդակցման գծի սխալ
F9	EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) մոդուլի սխալ
FA	Ներծծման գծի շերմաստիճանի տվիչի սխալ (4 ուղղություն ունեցող փականի անսարքություն)

7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱՌԻԹԱԳԻՐԸ

ՄՈԴԵԼ			65CDC07	65CDC09	65CDC12	65CDC18	65CDC24
Սնուցման աղբյուրը		Վ/Հg	Առաջարկվող միջակայքը - 220-240 ~50, թույսարդելի միջակայքը - 120-260 ~50*				
Մատեցում	Արյունավետությունը	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		Վտ	2310	2600	3200	5280	7100
	Նոմինալ հզորությունը	Վտ	700	800	980	1610	2180
	Նոմինալ հոսանքը	Ա	3.6 (0.7-4.63)	4.1 (0.9-5.2)	5.5 (0.8-6.6)	7.4 (1.8-8.5)	9.5 (1.7-10.9)
	EER		3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Զեռուցում	Արյունավետությունը	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		Վտ	2410	2700	3400	5400	7300
	Նոմինալ հզորությունը	Վտ	640	715	899	1500	1930
	Նոմինալ հոսանքը	Ա	3.3 (0.7-4.13)	3.44 (0.9-5.7)	3.9 (0.8-6.1)	6.5 (1.5-8.0)	9 (1.7-10.4)
	COP		3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
Օդի շրջանառությունը		(մ³/ժ)	550	550	650	880	950
Կոմպրեսոր	Տեսակ		Պատվող ինվերտոր	Պատվող ինվերտոր	Պատվող ինվերտոր	Պատվող ինվերտոր	Պատվող ինվերտոր
	Արտադրող		TOSHIBA/ GMCC	TOSHIBA/ GMCC	TOSHIBA/ GMCC	PANASONIC/ SANYO	TOSHIBA/ GMCC
Սառնագետստ			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Սառնագետստի լիցքավորում		գ	500	590	710	1030	1800
Գնահատված մնշումը (max/min)		ՄՊա	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15
Միացման խորության տրամադրման	հեղուկ	մմ	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	գազ	մմ	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Աղմուկի մակարդակը (Անդրին բլոկ)		դԲ (Ա)	18	18	19	28	29
Անդրին բլոկ	Չափերը (LxRxH)	մմ	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
	Փաթթավորումը (LxRxH)	մմ	753x264x340	753x264x340	813x264x340	963x289x375	963x289x375
	Զուաքաշը	կգ	7.5	7.5	8	11	11
	Համախառն քաշը	կգ	9	10	11	12	13
Աղմուկի մակարդակը (արտաքին բլոկ)		դԲ (Ա)	46	46	47	48	49
Արտաքին բլոկ	Չափերը (LxRxH)	մմ	649x456x244	649x456x244	649x456x244	785x555x300	785x555x300
	Փաթթավորումը (LxRxH)	մմ	818x576x338	818x576x338	818x576x338	818x576x338	913x590x385
	Զուաքաշը	կգ	20	21	22	26	29
	Համախառն քաշը	կգ	21	22	23	29	31
Ջրամեկուսացման դասակարգը (Անդրին / արտաքին բլոկ)			IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Էլեկտրական պաշտպանության դասակարգը (Անդրին / արտաքին բլոկ)		Class	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Սահմանվող ջերմաստիճակի միջակայքը		°C	16...32	16...32	16...32	16...32	16...32
Ջերմաստիճակի գործող միջակայքը (սառեցում / չեռուցում)		°C	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24
Էներգախնայողության դասակարգը			A	A	A	A	A

*սառեցման ռեժիմում

- If any malfunctions should occur, first turn the appliance off using the RC unit, then disconnect it from power supply.
- Do not touch the moving louver blades. They may jam your fingers, and this may also damage the mechanism.
- Do not touch the buttons on the indoor unit with wet hands.
- Do not insert sticks or any other foreign objects into openings on the appliance's housings during operation. This may lead to injury and to damage to the appliance.
- Do not place any objects (especially vessels with water or other liquids) on the outdoor or indoor unit.
- Do not wash the appliance with water as this may cause electric shock.
- Frequently air the room if the appliance is operated simultaneously with open flame appliances (gas cookers, etc.). Insufficient ventilation may lead to oxygen shortage.
- Do not allow the air stream to impact gas cookers or burners.
- Never allow children to play with the appliance.

WARNING!

- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Do not block the air intakes and outlets as this will decrease the cooling or heating efficiency and can cause failure of the appliance.
- Prolonged exposure to a cold air stream will adversely affect your physical condition and cause health problem.
- Close doors and windows while operating the appliance, otherwise the cooling and heating efficiency will be decreased.
- Do not install this appliance in facilities with high humidity and in places where aggressive vapors are discharged!
- In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from the power supply system and apply to the Manufacturer's service centre. In case of unskilled intervention into the appliance or non-observance of the operational requirements specified in the present manual will void the warranty undertakings.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Special conditions for transportation, the implementation of split systems: it is necessary to transport outdoor units of air conditioners ONLY in a vertical position, indoor units can be placed during transportation both horizontally and vertically. Incorrect transportation can threaten the device with a break in the tubes, as well as overflow of compressor oil along the freon circuit. All these factors provoke incorrect operation of the equipment and its premature failure. If the external block of the split-system was nevertheless transported in a horizontal position (but by no means upside down!), It must be placed vertically for several hours before installation, without removing it from the original packaging.

ATTENTION!

- This air conditioning system can only be used for domestic purposes!
- Immediately disconnect the appliance from power supply in case of any abnormality in its operation (smell of burning, foreign noise, etc.).
- Risk of Electric Shock! Never attempt to repair the appliance yourself as this may cause injury by electric current.

2. SCOPE OF SUPPLY

- Split type air conditioner:
 - outdoor unit - 1 pc.
 - indoor unit - 1 pc.
- Indoor unit mounting panel - 1 pc.
- Remote control unit (RC) - 1 pc.
- Wall mount for remote control - 1 pc.
- RC unit battery* - 2 pcs.
- Installation supplies (PVC tape, gooseneck, corrugated drain tube, decorative plastic ring, 4 ring nuts, sealing compound) - 1 set
- User Manual - 1 pc.

Fine filters:

- Antibacterial filter - 1 pc.
 - Component filter - 1 pc.
 - Strainer - 2 pcs.
 - Carbon filter*
 - Formaldehyde filter*
 - Catechin filter*
 - Hepa filter*
- * supplied optionally

3. APPLIANCE DESCRIPTION


AIR CONDITIONER DESIGN

Indoor unit

1. Air outlet
2. Air inlet
3. Front panel
4. Air filter
5. Manual start button
6. Louvers
7. Signal receiver
8. Power cable
9. RC unit
10. Drain tube
11. Refrigerant / Fluid tube

Outdoor unit

12. Cutoff valve
13. Air outlet grille

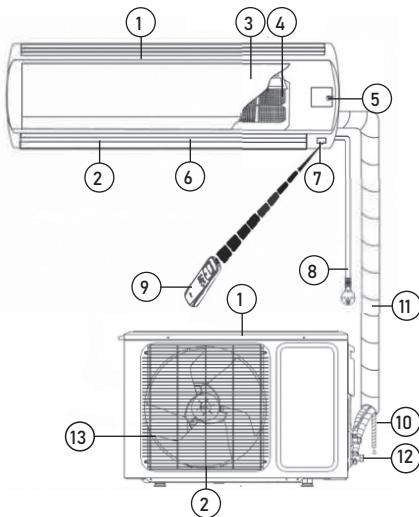

4. CONTROLLING THE APPLIANCE

MANUAL START FUNCTION

If the RC unit has been lost or its batteries are depleted, you can use the manual start function.

To do this, carefully lift the front panel of the indoor unit and short-press the manual start button (3). The air conditioner will start operating in the AUTO mode. Press the button again to turn the appliance off.



RC UNIT BUTTON FUNCTIONS

Detailed information on using the remote control can be downloaded by scanning the QR-code.

BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT

The RC unit is powered by two AAA size batteries.

Slide off the battery compartment cover and insert the batteries observing the \leftrightarrow and \leftrightarrow polarity symbol shown on the compartment wall.

To replace the batteries proceed in the same way.

Note:

1. Do not use old batteries or batteries of the wrong type. This may lead to RC malfunctions.
2. If you do not use the RC unit for more than 1 month, remove the batteries from the RC unit as they may leak and damage the unit.
3. The service life of the batteries if used daily is approximately 6 months.
4. Replace the batteries if there is no audio signal confirming receipt of the RC commands or no command signal on the display.

5. AIR CONDITIONER MAINTENANCE

ATTENTION! Disconnect the AC from power supply before performing any maintenance operations.

INDOOR UNIT FRONT PANEL MAINTENANCE

Careful maintenance and regular cleaning will help extend the service life of the appliance and reduce power consumption.

Observe the following suggestions when cleaning the appliance:

- do not stand on an unstable surface when wiping the appliance; you may fall down and injure yourself and damage the appliance;
- do not touch the metal parts of the housing when removing the front panel to avoid injury;
- use a dry cloth to clean the front panel and the RC unit, if the contamination will not come off use a damp cloth.

Note:

1. Do not submerge or wash the appliance and the RC unit in water!
2. Do not use alcohol-containing liquids, gasoline, oils or polishers to clean the unit.
3. Do not apply too much force to the front panel as this may cause it to fall off.
4. Do not use abrasive cleaners or metallic sponges to avoid damage of the appliance's surface.
5. Do not use water with a temperature exceeding 45 °C. This may cause warping and discoloration of the plastic.

AIR FILTER CLEANING

1. Raise the front panel to the stop, then lift the protruding part of the filter and remove it.
2. Clean the filter with a vacuum cleaner or rinse it with water. If the filter is heavily contaminated wash it in warm water with a mild detergent. Let the filter dry completely in a shaded place.
3. Reinstall the filter and close the front panel.

MAINTENANCE

At the end of a season

The following action should be taken:

- turn on the AC in the VENTILATION for a prolonged time;
- disconnect the appliance from power supply;
- clean the air filter;
- wipe the indoor and outdoor units with a soft dry cloth;
- remove the batteries from the RC unit.

At the beginning of a season

The following action should be taken:

- ensure that the intake and exhaust openings on the indoor and outdoor units are not blocked;
- ensure there is no corrosion or rust on the outdoor unit;
- ensure that the air filter has been cleaned;
- connect the AC to power supply;
- install the batteries into the RC unit.

6. TROUBLESHOOTING

The appliance will not turn on	Check power supply connection. The safety device has tripped; try to turn the AC on after waiting for at least 3 minutes. Power supply voltage too high or too low. Check if a turn-on delay timer has been eventually set
The AC does not respond to RC commands	Possible influence of electromagnetic interference. Try to disconnect the AC from power supply and connect it again in 1 minute. Ensure that the RC unit is within the signal coverage. Check the RC batteries, replace them if necessary. Check the RC unit for damage
Low cooling or heating efficiency	Check correctness of the target temperature setting. Check if the inlet and outlet openings of the indoor unit have been blocked. Check the indoor unit air filter, heat exchanger and fan for contamination, have them cleaned if necessary. Ensure that warm/cold air is not coming from an open door or window. Check correctness of the fan speed set. The cooling efficiency can be insufficient if the outdoor temperature is too high. The heating efficiency can be insufficient if the outdoor temperature is too low. Check for additional heat sources in the room
Delayed operating mode change	Operating mode changes during operation may take up to 3 minutes
Delayed activation of the heating mode	A delay of 2 to 5 minutes is required for heating up the indoor unit heat exchanger. This is not a malfunction
Unusual smell	An AC can amplify the smells present in the room, such as cigarette smoke, perfume, furniture smells, etc. Contact a service centre if the odor persists for a prolonged time
The sound of running or bubbling water coming from the indoor unit	These sounds are caused by the refrigerant flowing in the tubes and boiling in the indoor unit evaporator. This is not a malfunction
Crackling sound coming from the indoor unit	The crackling is caused by the temperature expansion or contraction of the front panel. This is not a malfunction
Faint mechanical noise coming from the indoor unit	The noise occurs when the indoor unit fan turns on and off. This is not a malfunction
Hissing noise coming from the indoor unit	The noise occurs when the refrigerant flow changes direction. This is not a malfunction
Indoor unit housing discoloration	This may be the result of different factors (e.g. ultraviolet radiation, temperatures, etc.); the plastic housing can change color, which does not affect the functionality of the appliance. This is not a malfunction
Fog coming from the indoor unit outlet	If the indoor humidity and temperature is high, fog can be formed at the AC outlet. It will disappear after some time, as the indoor temperature decreases
Water flowing from the outdoor unit	This is the condensate from the outdoor unit forming during operation in the heating mode and at the start of the defrosting mode. This is not a malfunction

7. AIR CONDITIONER INSTALLATION

OUTDOOR UNIT LOCATION SELECTION

Select a location where the surface can support the weight and vibration of the outdoor unit and where the noise and air flows generated by it would not be amplified and disturb the users of the AC and their neighbors. There should be a sufficient free space for the installation and subsequent maintenance of the outdoor unit.

There should be enough free space in order not to restrict air circulation and no obstructions at the air intake and discharge sides. The impact of strong winds on the outdoor unit should be excluded. The impact of direct sunlight and precipitation on the outdoor unit should be minimized. The installation of protective hoods and screens is recommended in areas with abundant snowfalls. The outdoor unit should be located at least 3 meters away from radio and TV receivers in order to minimize the probability of sound and picture distortion during operation. The outdoor unit should be installed perfectly level. The support brackets of the outdoor unit should be securely fastened. Since liquid may flow from the outdoor unit, no objects should be located near it which can be damaged by moisture.

The following regulations should be observed during AC operation at low ambient temperatures:




Do not install the outdoor unit in locations where its air inlet and outlet openings may be directly affected by winds. To avoid wind impact the outdoor unit should be mounted with the intake side facing the wall, and the outlet opening should be provided with a protective screen. The outdoor unit should be installed above the snow cover level to avoid the ingress of snow into the unit.

INDOOR UNIT LOCATION SELECTION

Select a location where the surface can support the weight and vibration of the indoor unit. There should be a sufficient free space for the installation and subsequent maintenance of the indoor unit.

There should be enough free space in order not to restrict air circulation and no obstructions on the air discharge side. The indoor unit should be located at least 1 meter away from radio or TV receivers in order to minimize the probability of sound and picture distortion during operation. The impact of direct sunlight and other heat sources should be minimized. The indoor unit should be installed perfectly level. The mounting bracket of the indoor unit should be securely fastened.

INDOOR UNIT MOUNTING DIMENSIONS

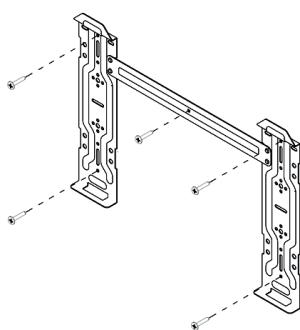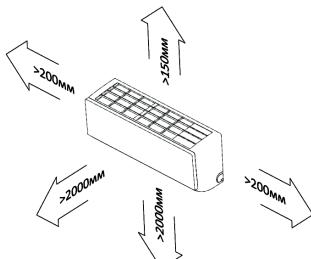

MAKING THE HOLE IN THE WALL

Select the location for the wall hole.

Before drilling the hole make sure that there are no embedded electrical cables or pipelines inside the wall.

Drill a hole, 60 to 80 mm in diameter, at a slight angle towards the outdoor unit. Insert a liner if necessary.

CONNECTING INTER-UNIT ELECTRIC CABLE AND POWER SUPPLY CABLE

Refrigerant Tube Flaring

Properly cut the copper tube of the required length with a tube cutter. Remove all burrs from the cut edge of the tube. When deburring the cut hold the tube with the cut end facing down to prevent metal shavings from getting inside the tube. Put a tapered ring nut of the proper size on the tube. Be careful as you will not be able to install the ring nut after flaring the tube end. Flare the tube end using a specialized tool and observing all required procedures relevant for this type of work. Check the resulting flare, it should have the same length and a smooth edge around the whole circumference and a shiny inner surface without scratches. If the flare is defective, cut the flared end away and repeat the flaring process.

Refrigerant Tube Connection

Align the pipelines and tighten the tapered ring nut by hand to a stop. Hold the nozzle from rotating with a spanner and tighten the ring nut with a torque wrench, observing the torque specified in the table.

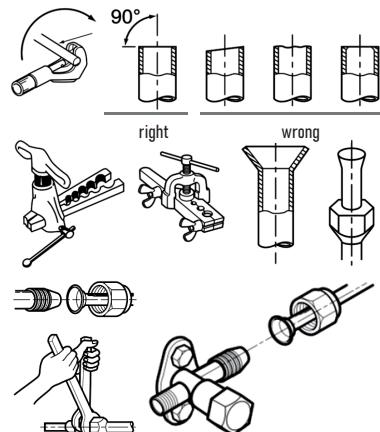


Table 2


Tube size (mm)	Torque (N, m)
φ 6.35 (1/4")	15-25
φ 9.52 (3/8")	35-40
φ 12.70 (1/2")	45-60

Remove the maintenance panel protective covers of the indoor and outdoor units. Loosen the terminal strip screws and properly connect the cores of the inter-unit electrical cable and power cable to the terminals (for some models the indoor units can be shipped with the power cable and plug already connected).

Connect the earthing wire with screws to the threaded holes located separately on the maintenance panels. Observe the proper connection of the wires. Securely tighten the terminal strip screws to prevent their loosening. Ensure that the connected wires do not move by pulling on them. Fasten the inter-unit electrical cable in the provided clamps. Reinstall the protective covers on the indoor and outdoor unit maintenance panels.

Tube Insulation and Wrapping with Tape

The refrigerant tubes should be provided with heat insulation. The refrigerant tube connection fittings, including the outdoor unit valves should also be heat-insulated. The drain tube, if routed indoors, should be provided with heat insulation. Use the supplied tape to tightly wrap the refrigerant tubes, drain tube (hose) and inter-unit electrical cable. The drain tube (hose) should be located at the very bottom of the bundle.

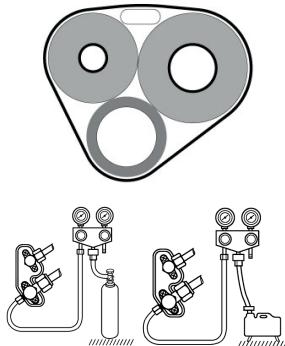

Checkup and Vacuum Testing Procedures

Ensure that the refrigerant tubes and electrical cables are properly connected. Remove the protective caps from the gas and liquid valves in the outdoor unit refrigerant tubes.

Ensure that the gas and liquid valves in the outdoor unit refrigerant tubes are closed. Connect the pressure gage manifold and nitrogen bottle to the maintenance port of the outdoor unit gas refrigerant tube. The bottle should be connected via a pressure reducer. The use of compressed air is not allowed because of the presence of moisture. Pressurize the system with nitrogen to 4.15 MPa. Keep the nitrogen bottle with the valve facing up to prevent liquid nitrogen from getting into the system.

Check all pipeline connections for leaks, e.g. by applying soap suds. Repair any revealed leaks.

Wait for 10-15 minutes and check the pressure in the system. If the pressure drops, inspect the system to find the reason. Disconnect the nitrogen bottle from the pressure gage manifold. Pump the nitrogen out of the system.

Connect a vacuum pump to the pressure gage manifold. Turn on the vacuum pump. Evacuate the system to an underpressure of -0.101 MPa. Wait for 5-10 minutes and check the underpressure in the system. If the underpressure decreases inspect the system to find that cause. Disconnect the vacuum pump from the pressure gage manifold. Make sure that the pressure gage manifold and vacuum pump are used properly, carefully read the operating manuals of each device and instrument before use.

Fully open the refrigerant valves of the outdoor unit, first the liquid valve, then the gas valve.

Disconnect the pressure gage manifold from the outdoor unit gas refrigerant tube maintenance port. Install the protective caps on the gas and liquid refrigerant valves of the outdoor unit.

Refrigerant Charging

These models are supplied with outdoor units charged with R410A grade refrigerants. The systems do not require additional refrigerant charging if the tube length do not exceed the limitations specified above.

Test Operation

Turn on AC power supply. Using the RC unit turn the AC on and check its functionality in different modes. It should be noted that the AC efficiency test should be performed after at least 15 to 20 minutes after the first startup.

TABLE OF FAULT CODES

E1	Indoor air temperature sensor failure
E2	Outdoor unit heat exchanger temperature sensor failure
E3	Indoor unit heat exchanger temperature sensor failure
E4	Indoor unit fan motor failure
E5	Malfunction in the communication line between the outdoor and indoor units
F0	Outdoor unit fan motor failure
F1	IPM module (Intelligent Power Module) error
F2	PFC module error
F3	Compressor malfunction
F4	Compressor discharge line temperature sensor failure
F5	Compressor overload safety tripped
F6	Outdoor air temperature sensor failure
F7	Over- or undervoltage protection tripped
F8	Outdoor unit module communication line failure
F9	EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) module failure
FA	Suction line temperature sensor failure (4-way valve malfunction)

Table 1. REFRIGERANT PIPES, LENGTH AND HEIGHT LIMITATIONS

Min. Tube length (m)	Maximum allowable tube length without additional refrigerant charge (m)	Maximum allowable tube length	Maximum allowable mounting height difference between the indoor and outdoor units	Quantity of additional refrigerant (g/m)	
				< 12000 BTU/h	> 18000 BTU/h
2	5	models: 7/12 - 25 m, 18/24 - 30 m	models: 7/12 - 12 m, 18/24 - 18 m	20	30

8. SPECIFICATIONS

MODEL			65CDC07	65CDC09	65CDC12	65CDC18	65CDC24
Power supply		V/Hz	recommended range - 220-240 /-50, allowable range - 120-260 /-50				
Cooling	Output	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		W	2310	2600	3200	5280	7100
	Nominal power rating	W	700	800	980	1610	2180
	Nominal current	A	3.6 (0.7-4.63)	4.1 (0.9-5.2)	5.5 (0.8-6.6)	7.4 (1.8-8.5)	9.5 (1.7-10.9)
	EER		3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Heating	Output	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		W	2410	2700	3400	5400	7300
	Nominal power rating	W	640	715	899	1500	1930
	Nominal current	A	3.3 (0.7-4.13)	3.44 (0.9-5.7)	3.9 (0.8-6.1)	6.5 (1.5-8.0)	9 (1.7-10.4)
	COP		3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
Airchange Rate		(m³/h)	550	550	650	880	950
Compressor	Type		Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter
	Manufacturer		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	PANASONIC/ SANYO	TOSHIBA/GMCC
Refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Refrigerant charge		y	500	590	710	1030	1800
Design pressure (max/min)		MPa	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15	4.15/1.15
Diameter of connecting pipes	liquid	mm	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	gas	mm	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Noise level (indoor unit)		dB(A)	18	18	19	28	29
Indoor Unit	Dimensions (WxHxD)	mm	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
	Packaging (WxHxD)	mm	753x264x340	753x264x340	813x264x340	963x289x375	963x289x375
	Net weight	kg	7.5	7.5	8	11	11
	Gross weight	kg	9	10	11	12	13
Noise level (outdoor unit)		dB(A)	46	46	47	48	49
Outdoor Unit	Dimensions (WxHxD)	mm	649x456x244	649x456x244	649x456x244	785x555x300	785x555x300
	Packaging (WxHxD)	mm	818x576x338	818x576x338	818x576x338	818x576x338	913x590x385
	Net weight	kg	20	21	22	26	29
	Gross weight	kg	21	22	23	29	31
Waterproofing class (indoor/outdoor unit)			IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Electrical protection class (indoor/outdoor unit)		Class	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Working temperature		°C	16...32	16...32	16...32	16...32	16...32
Working temperature range (cooling/heating)		°C	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24	+16...+49/ -20...+24
Energy efficiency class			A	A	A	A	A

9. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

10. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). The serial number is located on the body of the device. If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek-air.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krg General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product is provided with the Certificate of Conformity.

Nº EA9C RU C-CN.BE02.B.04697/22 of 30.12.2022.



11. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: 000 «Larina-Elektroniks». Address: Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR VALUED CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 36 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:
 - The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card. The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.
2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
 - the appliance is used in strict accordance with the present manual;
 - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
 - mechanical damage;
 - normal wear of the appliance;
 - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
 - improper installation or transportation;
 - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
 - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
 - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
 - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
 - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
 - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
 - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
 - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
 6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
 7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.