


LBM1214

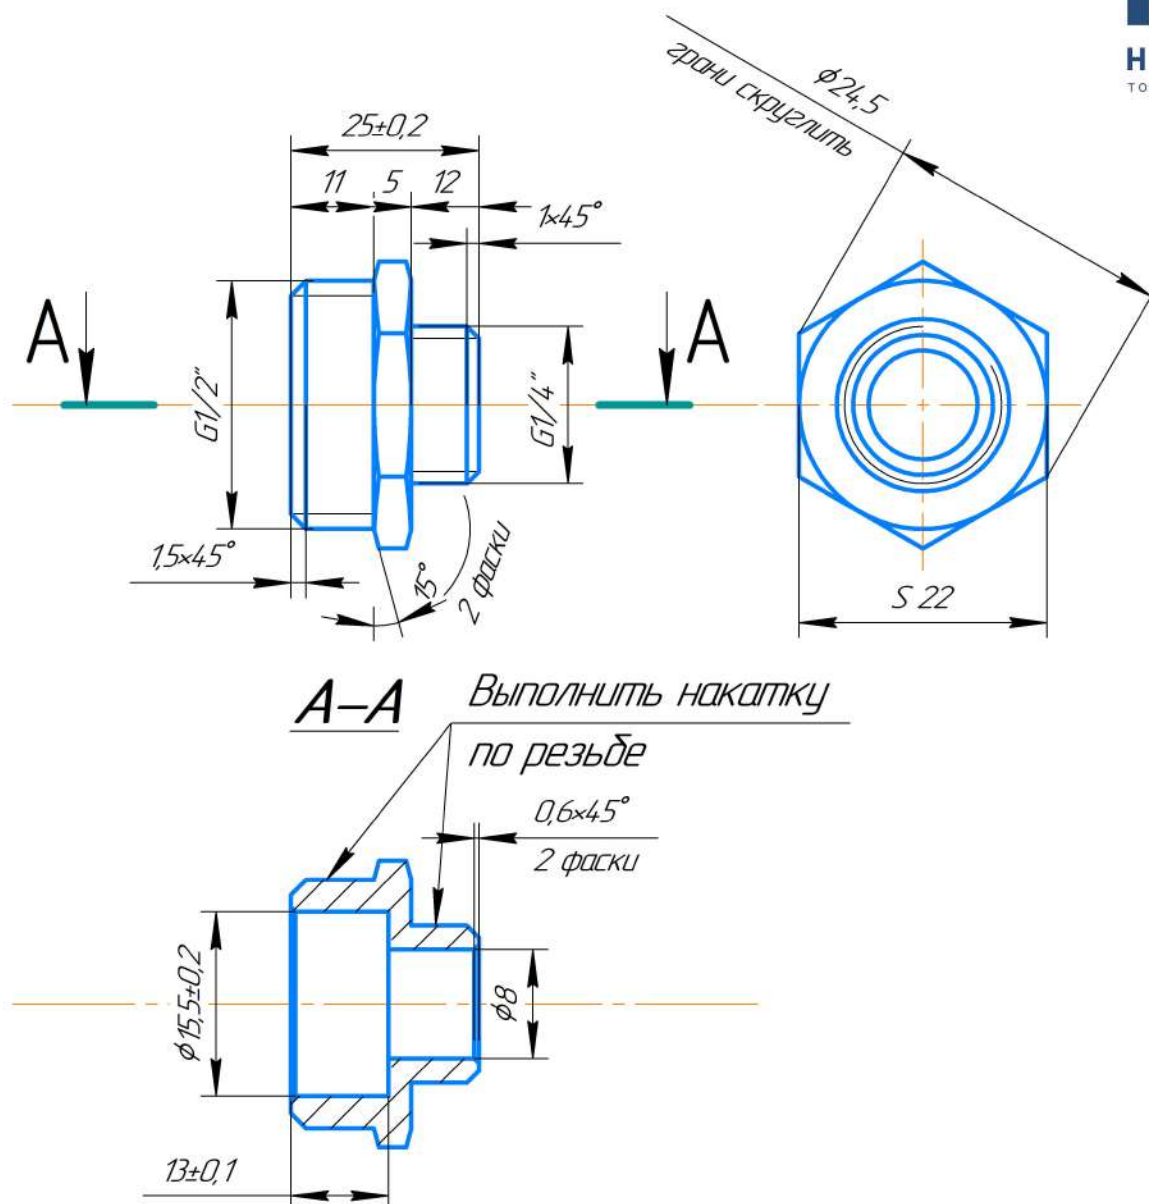

1. Неуказанные предельные отклонения по IT14
2. Все острые кромки притупить
3. Острая резьба недопустима – притупить.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

LBM1214

Ниппель НГ переходной
НР 1/2" x НР 1/4"

ЛС59 - 1 ГОСТ 15527 - 2004

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

ООО "Хенк"