

10. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.032-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.


Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Схема подключения

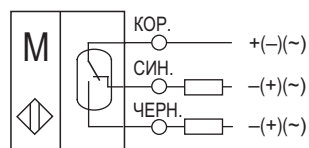

Габаритный чертеж

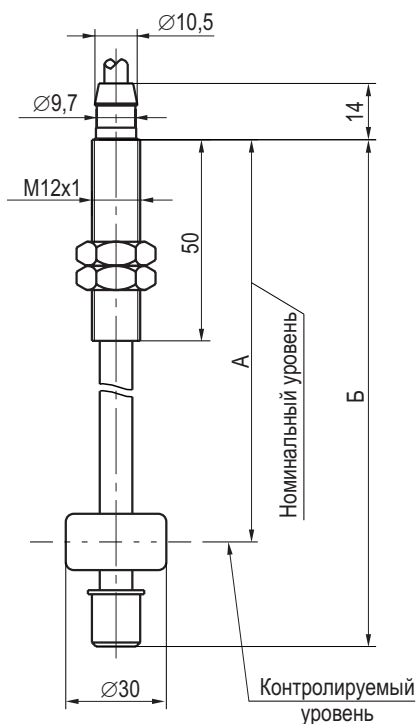


Таблица исполнений:

Исполнение	А, мм	Б, мм	
DUG2D-10-1(-C)(-H)	100	126	
DUG2D-15-1(-C)(-H)	150	176	
DUG2D-20-1(-C)(-H)	200	226	
DUG2D-25-1(-C)(-H)	250	276	
DUG2D-30-1(-C)(-H)	300	326	
DUG2D-35-1(-C)(-H)	350	376	
DUG2D-40-1(-C)(-H)	400	426	
DUG2D-45-1(-C)(-H)	450	476	
DUG2D-50-1(-C)(-H)	500	526	
DUG2D-60-1(-C)(-H)	600	626	
DUG2D-70-1(-C)(-H)	700	726	
DUG2D-80-1(-C)(-H)	800	826	
DUG2D-90-1(-C)(-H)	900	926	
DUG2D-100-1(-C)(-H)	1000	1026	
DUG2D-110-1(-C)(-H)	1100	1126	
DUG2D-120-1(-C)(-H)	1200	1226	
DUG2D-130-1(-C)(-H)	1300	1326	
DUG2D-140-1(-C)(-H)	1400	1426	

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ **ТЕКО**

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru



**Датчик уровня жидкости
магниточувствительный (типа MS)**

**DUG2D
DUG2D-C
DUG2D-H**

**Паспорт
Руководство по эксплуатации
DUG2D.000 ПС**

1. Назначение.

Датчик уровня предназначен для контроля уровня жидкости и управления исполнительными устройствами.

Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU C-RU.НА75.В.01362/21** от 08.10.2021 г.

2. Принцип действия.

Переключение контактов геркона под действием поля магнитов, установленных в подвижном поплавке.

Изделие обеспечивает переключение контактов геркона при уровне жидкости ниже или равном контролируемому уровню (Цепь между коричневым и черным выводами замыкается, а между коричневым и синим-размыкается).

3. Технические характеристики.

Коммутируемое напряжение, В	0,05...125
Коммутируемый ток, А постоянный переменный	5x10 ⁻⁶ ...1 5x10 ⁻⁶ ...0,25
Коммутируемая мощность, не более для постоянного тока, Вт для переменного тока, ВА	30 7,5
Количество рабочих циклов при токе 0,1 А, напряжении до 36 В, не менее	5x10 ⁵
Номинальный уровень, мм	См. таблицу исполнений
Плотность жидкости, при которой точность контроля уровня не хуже ± 3 мм	1000 кг/м ³
Материал корпуса	ЛС59-1
Присоединение	Провод 3x0,34; L=2м
Диапазон рабочих температур, °C DUG2D DUG2D-C DUG2D-H	-25...+75 -50...+85 -40...+120
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP68 (IP65 со стороны ввода кабеля)

4. Дополнительная информация.

Момент затяжки гаек, не более

5 Н•м

5. Комплектность поставки:

Датчик уровня - 1 шт.

Паспорт изделия (на каждые 10 изделий в транспортной таре) - 1 шт.

6. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ Р 58698-2019.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов, жидкостей и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов или разрушению материала поплавка.

7. Указания по установке и эксплуатации.

- Установить датчик на объекте при помощи гаек, входящих в комплект.
- Рабочее положение - вертикальное. Отклонение от вертикали не более ±5°.
- Возможно изменение контролируемого уровня жидкости относительно плоскости крепления датчика, а также корректировка уровня в зависимости от плотности жидкости смещением крепежных гаек в пределах ± 15 мм.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения.
- **Внимание: не допускается подключение датчика без нагрузки и короткие замыкания в нагрузке. Это приводит к немедленному выходу датчика из строя.**
- Не допускается превышение значений коммутируемых тока, напряжения и мощности, указанных в разделе Технические характеристики.
- Плотность контролируемой жидкости не менее 700 кг/м³.
Наличие механических и химических примесей в жидкости, вызывающих отложения на штанге может привести к «зависанию» поплавка, что приведет к некорректной работе датчика.

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C
- Влажность, не более 85%.

8.2. Условия транспортирования:

- Температура -50°C...+50°C.
- Влажность до 98% (при +35°C).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.