

ДАТЧИК УТЕЧКИ ГАЗА "СТРАЖ" TD 0371

ПАСПОРТ

26.51.53-001- 76456205 -2018 ПС

2018 г.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации изделия!



Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с датчиком утечки газа "Страж" TD 0371. Паспорт содержит технические характеристики и сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации индикатора.

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование: Датчик утечки газа "Страж" TD 0371.

1.1.Назначение

1.1.1 Датчик предназначен для подачи звукового сигнала при выявлении утечки природного и сжиженного газа (метана или пропана) из газового оборудования и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов.

1.1.2 Датчик применяется в качестве сигнализатора наличия природного газа в бытовых помещениях.

1.1.3 Датчик предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 10 до 50 °С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 95 %.

1.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током индикатор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

1.2 Технические параметры и характеристики

1.2.1 Внешний вид и устройство датчика представлен на рис.1.

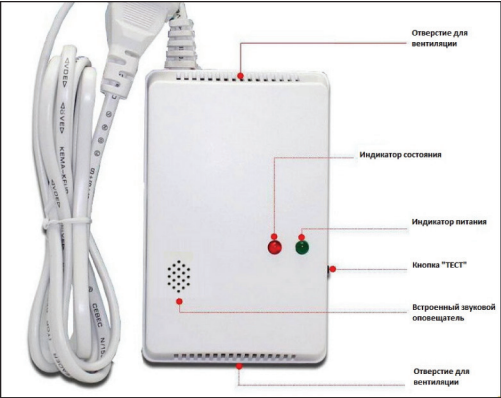


Рисунок 1

1.2.2 Технические данные и основные параметры индикатора приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Значение
Рабочие параметры адаптера питания:	AC/DC
Ток питания:	90 мА
Ток питания при сниженном энергопотреблении:	30 мА
Ток потребления при срабатывании сигнализации:	100 мА

Рабочее напряжение:	220 В переменного тока
Потребляемая мощность:	до 3Вт (при использовании 220В переменного тока)
Время выхода на режим контроля	около: 120 сек
Порог срабатывания сигнализации:	10 % от НПВ (нижний предел возгораемости)
Дiode, оповещающий о тревоге:	красного цвета
Уровень звукового сигнала:	85 дБ/м
Относительная влажность окружающей среды:	до 95%
Температура окружающей среды:	от –10 до +50 °С
Габаритные размеры:	110Х70Х40 мм
Средний срок службы составляет:	3-5 лет
Материал:	ударопрочный пластик ABS, металл.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Состав комплекта поставки датчика приведен в таблице 2.

Таблица 2	
Наименование	Количество, шт.
Датчик утечки газа	1
Шнур питания	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	1
Крепежные изделия (дюбель, шуруп)	1 комплект

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Предприятие-изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности датчика при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим паспортом. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя датчика и его составных частей не производится и претензии не принимаются.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

3.4 Гарантийный срок после ремонта - 1 месяц.

3.5 При отказе в работе или неисправности датчика в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт.

3.6 Ремонт датчика в течение гарантийного срока производит предприятие-изготовитель.

3.7 Гарантийному ремонту не подлежат датчики, имеющие механические повреждения или следы вскрытия корпуса.

3.8 Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей”.

3.9 По вопросам гарантийного ремонта, послегарантийного обслуживания датчика следует обращаться на предприятие-изготовитель.

4. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка датчика должна содержать

- артикульный номер датчика;
- наименование и адрес изготовителя;
- год изготовления;

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Датчик в комплекте должен быть уложен в пакет из пленки полиэтиленовой и уложен в индивидуальную коробку из гофрированного картона.

5.2 При условии самовывоза с предприятия-изготовителя допускается транспортирование единичных экземпляров индикатора без упаковки при соблюдении требований, предъявляемых к эксплуатации прибора.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

6.1 Датчик утечки газа "Страж" TD 0371 прошел приемо – сдаточные испытания по следующим видам:

- соответствие геометрических размеров изделия;
- соответствие массы изделия;
- соответствие требованиям безопасности;
- соответствие маркировки;
- соответствие внешнего вида;
- соответствие упаковки.

Результаты приемо – сдаточных испытаний приведены в приложении А (свидетельство о приемке).

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Датчики в упакованном виде должны храниться на стеллажах в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.

7.2 Транспортирование датчиков в упаковке возможно любым закрытым видом транспорта. При транспортировании самолетом датчики должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

7.3 Хранение и транспортирование в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – с учетом требований ГОСТ 15846.

7.4 Утилизация упаковки и неисправных изделий должна производиться в соответствии с местными законами.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Свидетельство о приемке (сертификат)

Датчик утечки газа "Страж" TD 0371 прошел испытание по программе ООО «Технологии здоровья» и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

ООО «Технологии здоровья» дает гарантию на изделие на 12 (двенадцать) месяцев с момента изготовления.

Срок службы при работе в паспортном режиме не менее 3 лет при условии соблюдения требований, указанных в руководстве по эксплуатации.

Дата выпуска « ____» _____ 20__ года

Приемку произвел _____ / _____ /
Подпись Расшифровка подписи

Штамп ОТК

Дата продажи « ____» _____ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сведения о ремонте, а также о произведенной модернизации

Дата	Сведения о характере ремонта и произведенной модернизации	Сведения о приемке из ремонта (дата, номер документа)	Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Запись результатов поверки

Дата поверки	Результаты поверки	Срок следующей поверки

Лист регистрации изменений

Изм	Дата записи	Обозначение документа	Содержание изменения	Должность, фамилия, подпись, дата	Приме- чание