

Паспорт Кронштейн HL

Назначение.

Кронштейн HL предназначен для установки датчиков (оптических, индуктивных, ёмкостных и герконовых), имеющих резьбовой цилиндрический корпус.

Комплектность поставки.

Кронштейн HL - 1 шт.

Паспорт (на каждые 20 кронштейнов в транспортной таре) - 1 шт.

Правила хранения и транспортирования.


Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C
- Влажность, не более 85%

Условия транспортирования:

- Температура -50°C...+50°C
- Влажность до 98% (при +35°C)
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа

Габаритный чертеж

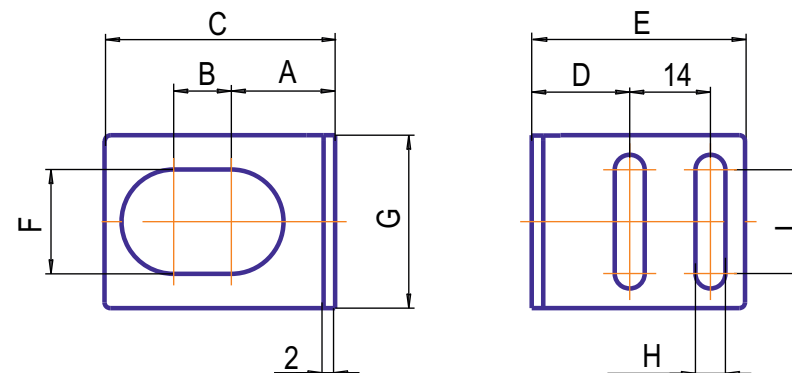

Наименование	HL 8G	HL 12G	HL 18G	HL 22G	HL 30G	HL 36G
Применяемость	8, M8	12, M12	18, M18	22, M22	30, M30	36, M36
A, мм	12	14	18	21	27	28
B, мм	6	9	10	10	10	12
C, мм	25	32	40	45	55	62
D, мм	12	13	17	17	18	14
E, мм	32	33	37	37	40	35
F, мм	8,1	12,1	18,1	22,1	30,1	36,1
G, мм	20	25	30	35	42	48
H, мм	5,2	5,2	5,2	5,2	6,2	6,2
I, мм	8	13	18	22	28	34

Свидетельство о приемке.

Кронштейн HL _____ G соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения незначительных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Паспорт Кронштейн HL

Назначение.

Кронштейн HL предназначен для установки датчиков (оптических, индуктивных, ёмкостных и герконовых), имеющих резьбовой цилиндрический корпус.

Комплектность поставки.

Кронштейн HL - 1 шт.

Паспорт (на каждые 20 кронштейнов в транспортной таре) - 1 шт.

Правила хранения и транспортирования.


Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C
- Влажность, не более 85%

Условия транспортирования:

- Температура -50°C...+50°C
- Влажность до 98% (при +35°C)
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа

Габаритный чертеж

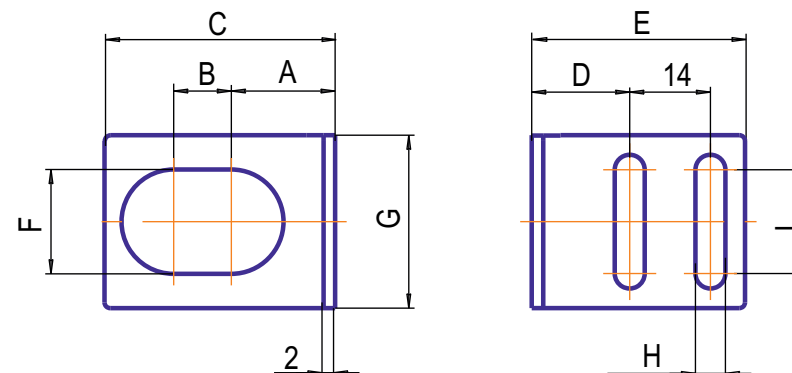

Наименование	HL 8G	HL 12G	HL 18G	HL 22G	HL 30G	HL 36G
Применяемость	8, M8	12, M12	18, M18	22, M22	30, M30	36, M36
A, мм	12	14	18	21	27	28
B, мм	6	9	10	10	10	12
C, мм	25	32	40	45	55	62
D, мм	12	13	17	17	18	14
E, мм	32	33	37	37	40	35
F, мм	8,1	12,1	18,1	22,1	30,1	36,1
G, мм	20	25	30	35	42	48
H, мм	5,2	5,2	5,2	5,2	6,2	6,2
I, мм	8	13	18	22	28	34

Свидетельство о приемке.

Кронштейн HL _____ G соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.