



1. Корпус трапа вертикального регулируемого выпуск 110
2. Фланец под решетку 150*150
3. Корпус гидрозатвора
4. Решетка пластиковая
5. Решетка трапа 150*150.
6. Кольцо уплотнительное - 2 шт.
7. Крышка гидрозатвора



Общество с ограниченной ответственностью

«АНИ пласт»

Инженерная сантехника, производство

Юридический адрес: 143409, Россия, Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, ул. Успенская, 5, помещение 13.

ПАСПОРТ №
ТА1712 Трап вертикальный
регулируемый с выпуском 110мм, с
нержавеющей решеткой 150*150
ГОСТ 1811-97

№ партии

Дата изготовления

Количество штук

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателей	Результаты анализа
1	Марки материалов	Соответствуют КД
2	Внешний вид	Соответствует ГОСТ 1811-97
3	Отведение сточных вод не менее л/с-2,1	Соответствует ГОСТ 1811-97
4	Герметичность трапов в сборе	Соответствует ГОСТ 1811-97
5	Комплектность	Соответствует КД

Заключение ОТК – качество соответствует требованиям ГОСТ 1811-97

Дата выдачи _

Кем выдан : ОТК

Область применения:

Трапы предназначены для отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола, устанавливаемые в жилых, общественных и производственных зданиях.

Характеристика пожаровзрывоопасности:

Трапы при комнатной температуре не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ними не требует мер предосторожности.

Правила транспортирования:

Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Правила хранения:

Трапы хранить в не отапливаемых складских помещениях при условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 метра от отопительных приборов защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Указания по монтажу и эксплуатации:

При эксплуатации трапов рекомендуется периодическая очистка и промывка гидрозатвора водопроводной водой из шланга.

.При монтаже трапа руководствоваться инструкцией.

Гарантии изготовителя:


Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трапов ГОСТ 1811-97 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента продажи в розничной сети, но не более 3 лет со дня ее отгрузки предприятием-изготовителем.

Товар сертифицирован органом по сертификации «САНРОС», соответствует требованиям ГОСТ 1811-97

Товар сертифицирован органом по сертификации «САНРОС», соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015/DIN EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015/DIN EN ISO 14001:2015



Инструкция по монтажу трапов для систем канализации зданий.

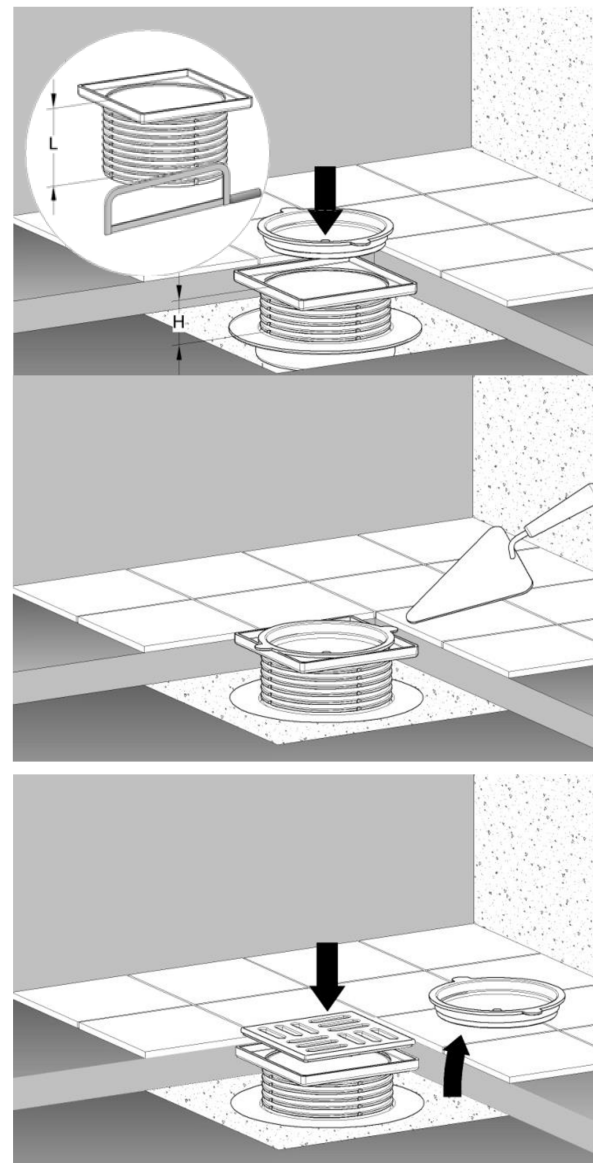

1. Установить трап в бетонном полу помещения и подключить к системе водостока.
2. Отрезать лишнюю длину фланца (для регулируемых трапов) по высоте пола и закрыть заглушкой.
3. Вставить фланец в корпус.

4. Забетонировать до верхнего края фланца.

5. Снять заглушку, установить гидрозатвор и решетку.