


Смесительный узел MIX для холодоснабжения

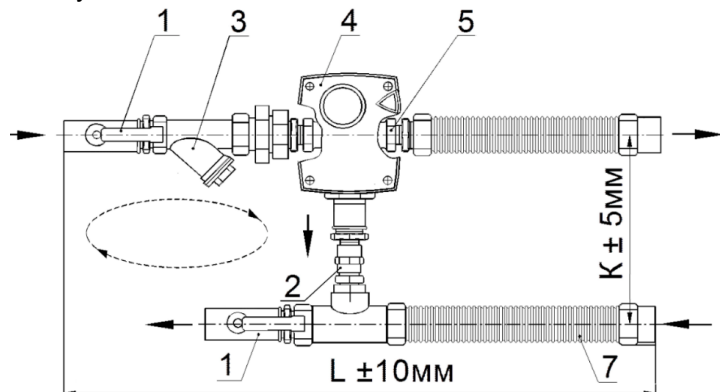

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При подготовке смесительных узлов к работе и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75, «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей». Смесительный узел не предназначен для использования во взрывоопасных средах.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 3 года со дня отгрузки потребителю. Несогласованное с производителем изменение конструкции смесительного узла или замена его элементов ведёт к снятию изделия с гарантии.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие _____

Технические условия _BAEP.632119.001 ТУ__

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Смесительный узел MIX соответствует требованиям BAEP.632119.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Отметка о приеме качества _____ «____» _____ г.

Смесительный узел
MIX

BAEP.632119.001 ТУ

ПАСПОРТ





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ", Место нахождения: 394088, РОССИЯ, Воронежская обл, г Воронеж, бульвар Победы, дом 50 В, офис 7, Адрес места осуществления деятельности: 394026, РОССИЯ, Воронежская обл, г Воронеж, Московский проспект, дом 11/3, ОГРН: 1083668019819, Номер телефона: +7 8007075111, Адрес электронной почты: info@waer-air.com
В лице: ДИРЕКТОР ПАРШИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

заявляет, что Воздухонагреватели и воздухоохладители. Воздухонагреватели и воздухоохладители марки WAER. Воздухонагреватели водяные и электрические типов DH, DE, DRW, DRE, воздухоохладители водяные и фреоновые типов DSW, DSF; смесительные узлы типа MIX. Завесы воздушные типа DARKS
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ", Место нахождения: 394088, РОССИЯ, Воронежская обл, г Воронеж, бульвар Победы, дом 50 В, офис 7, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 394026, Россия, Воронежская область, город Воронеж, Московский проспект, дом 11/3
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВАЕР 632119.001
«Промышленные системы кондиционирования воздуха центральные воздушные»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8479600000, 8419500000, 7322900009
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 1753 выдан 27.05.2022 испытательной лабораторией "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ""; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", раздел 2, Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2009), "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8, Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.5.4-2013 (IEC 61000-6-4:2009), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", раздел 7, Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования". Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.05.2027 включительно



ПАРШИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.94624/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 01.06.2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смесительные узлы MIX предназначены для регулирования расхода и температуры жидкости, проходящей через теплообменник.

Технические характеристики:

Температура окружающей среды - 5-40°C,

Максимальная температура жидкости на стороне расположения насоса не более 110°C

Жидкость - вода или незамерзающая смесь с содержанием гликоля не более 40%.

Максимальное рабочее давление - 1МПа

Структурное обозначение:

MIX(1) 22-33

1 – Марка насоса (D-DAB), 22- Напор насоса, дм, 33 – KVS клапана, м3/ч

Состав:

1. Запорные шаровые краны
2. Обратный клапан байпаса
3. Фильтр с отстойником
4. Сервопривод трехходового вентиля
5. Трехходовой вентиль
6. Циркуляционный насос
7. Гибкие гофрированные патрубки

Смесительный узел MIX для теплоснабжения

