

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электропривод

NM24-SR-8N



Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя _____ Синхронный
Тип привода _____ Реверсивный возврат
Крутящий момент _____ 8 Нм
Размер оси заслонки _____ ☐ 10...20mm ☐ 10X10...16 X16mm
Рабочее напряжение _____ AC/DC24V
Частота _____ 50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание) _____ 4.5/0.5 Вт
Управляющий сигнал _____ 0(2)-10В/0(4)-20мА
Сигнал обратной связи _____ 0(2)-10В/0(4)-20мА
Угол поворота _____ max. 95°
Время поворота двигателя _____ 30-45 сек (95°)
Уровень шума _____ 45 дБ
Степень пыле- и влагозащиты _____ IP 54
Рабочая температура _____ -20°...+50°С
Температура хранения _____ -30°...+80°С
Влажность _____ 95% без конденсата
Соединительный кабель _____ 0.75 м
Гарантийный срок _____ 5лет/70000 циклов
Вес _____ 1.3 кг
Площадь заслонки рекомендуемая _____ 1.2 м²
Стандарт _____ Декларация соответствия ЕАЭС



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16

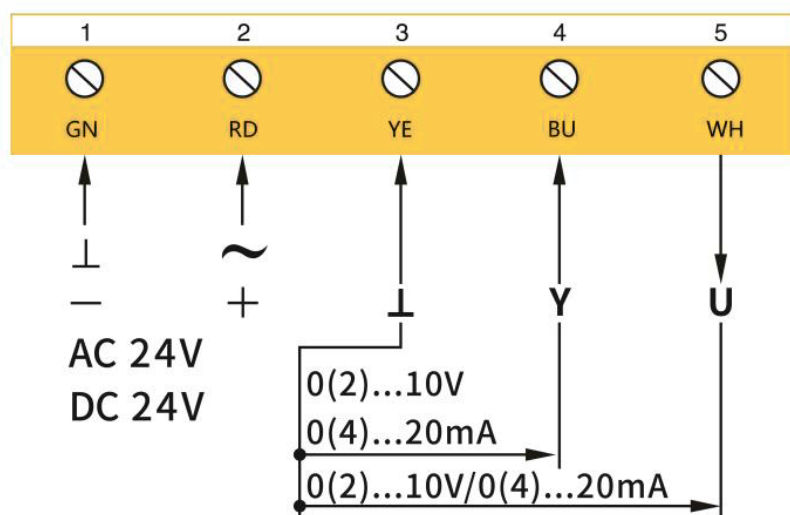
+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7



Схема подключения

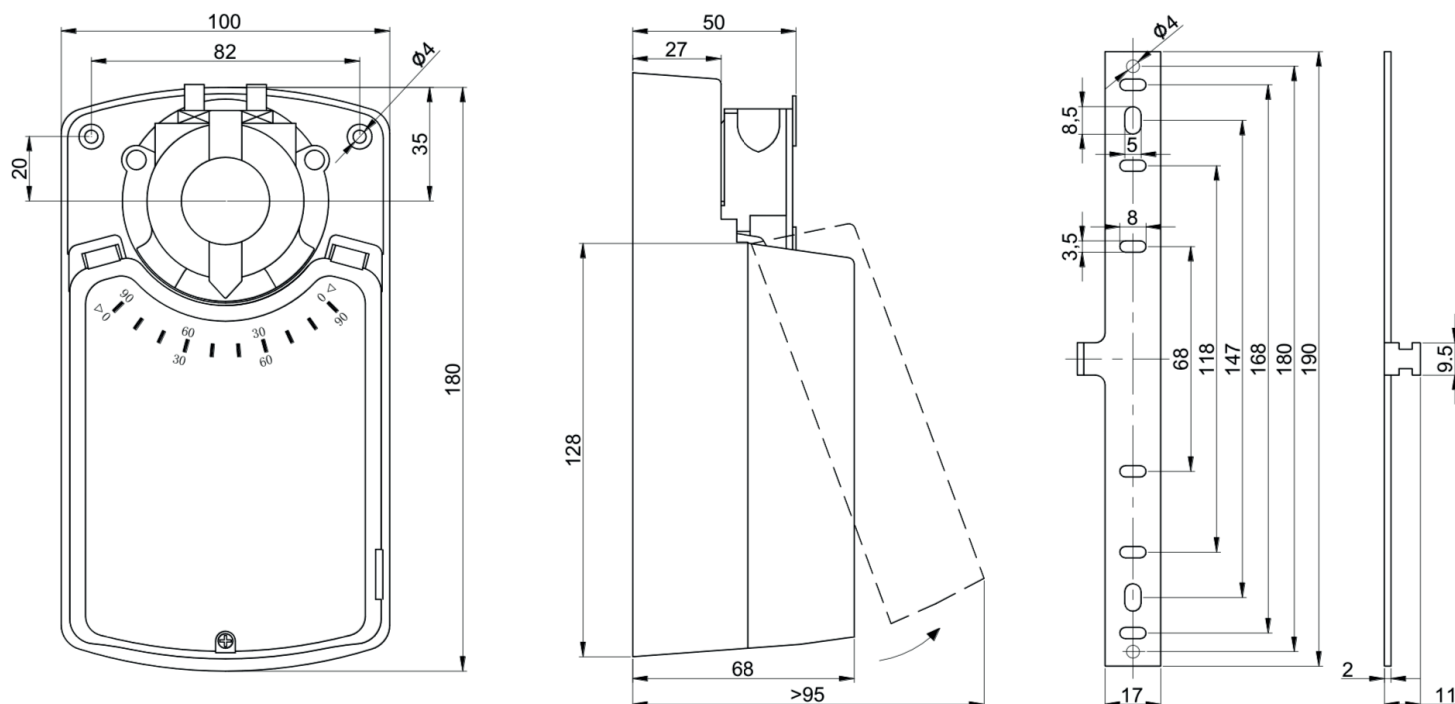


*Можно установить по запросу клиента









0(2)...10V входное сопротивление $R_i \geq 200K\Omega$

0(4)...20mA входное сопротивление $R_i = 500\Omega$

Размер привода:



Настройка функций для переключателя S1

№1: Режим сигнала обратной связи	№2: Управление пускового сигнала	№3: Режим управляющего сигнала	№4: Переключатель направления вращения	Заводская настройка
				
ВЫКЛ: сигнал напряжения 0(2)...10В обратная связь	ВЫКЛ: напряжение 0...10В или ток 0...20мА Вход	ВЫКЛ: сигнал напряжения 0(2)...10В Вход	ВЫКЛ: При увеличении сигнала привод вращается против часовой стрелки.	Вход: 0...10 В Обратная связь: 0...10 В При увеличении сигнала привод вращается по часовой стрелке
				
ВКЛ: токовый сигнал 0(4)...20 мА обратная связь	ВКЛ: напряжение 2...10В или ток 4...20мА Вход	ВКЛ: токовый сигнал 0(4)...20 мА Вход	ВКЛ: При увеличении сигнала привод вращается по часовой стрелке.	

Осторожность

1. Электропривод не допускается к использованию вне указанной области применения.
2. Корпус оборудования может быть открыт только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь может заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты и не может быть утилизировано в качестве домашнего мусора. Должны соблюдаться все местные правила и требования.