



ВЕНТИЛЯЦИЯ КАК ИСКУССТВО

Вентиляторы круглые канальные

ВКК АВ

Руководство по эксплуатации
Паспорт изделия



Содержание:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
3. НАЗНАЧЕНИЕ
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)
6. ГРАФИКИ НАГРУЗКИ
7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
8. ЗАПУСК, НАЛАДКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
10. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
12. ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

1. Общие сведения

Поставщик: ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом вентиляторов серии ВКК АВ (далее по тексту «вентиляторы»). Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов.

Сведения об изделии

ВКК-100АВ	ВКК-160АВ	ВКК-200АВ
ВКК-125АВ	ВКК-250АВ	ВКК-315АВ

Вентилятор: _____

Поставщик: ООО “ВЕНТАРТ ГРУПП”

Дата выпуск (отгрузки): “ ” 202_год

2. Устройство и принцип работы

1.1. Корпус вентилятора сделан из металла и имеет цилиндрическую форму. Основным элементом вентилятора является однофазный асинхронный электродвигатель.

1.2. Для регулировки производительности вентилятора применяются семисторные или трансформаторные регуляторы скорости.

1.3. Примечание: В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие его потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

3. Назначение

2.1 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, имеющих температуру до плюс 50°C, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/куб. м. Вентиляторы применяются для

непосредственной установки в круглый канал систем вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата.


2. Эксплуатация вентиляторов не по прямому назначению **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

4. Основные технические данные и характеристики





Модель	Диаметр	Электропитание	Производительность м3/ч	Мощность Вт	Ток А	IP	Давление Па	Обороты в мин.	Вес кг	дБ(А)
BKK-100AB	D100	220В	276	70	0.31	44	350	2550	3.9	47
BKK-125AB	D125	220В	395	75	0.34	44	390	2550	3.9	47
BKK-160AB	D160	220В	750	125	0.56	44	420	2500	5.3	48
BKK-200AB	D200	220В	1050	150	0.68	44	550	2500	5.8	50
BKK-250AB	D250	220В	1380	165	0.75	44	570	2450	5.8	50
BKK-315AB	D315	220В	1850	235	1.06	44	830	2450	7.4	52

5. Габаритные размеры (мм)

Модель	A	B	C	D
BKK-100AB	201	242	50	100
BKK-125AB	201	242	50	125
BKK-160AB	233	335	50	160
BKK-200AB	213	335	50	200
BKK-250AB	200	335	50	250
BKK-315AB	265	402	50	315

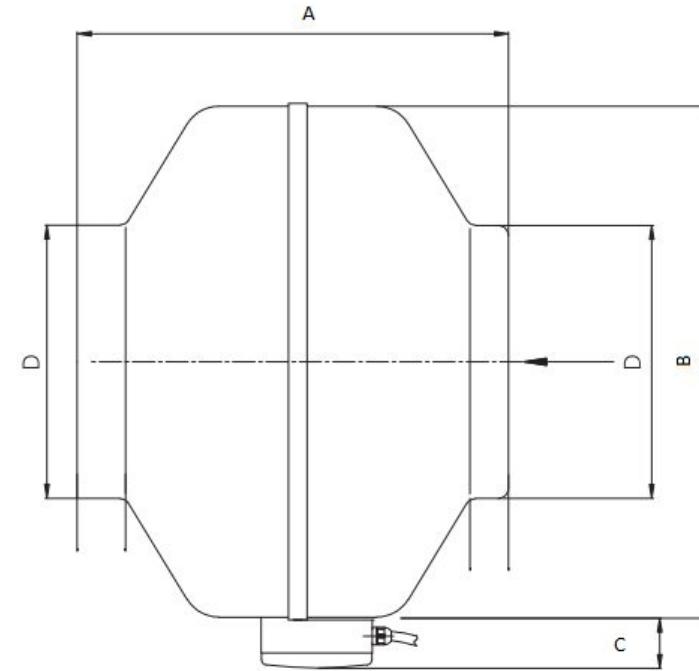

6. Графики нагрузки

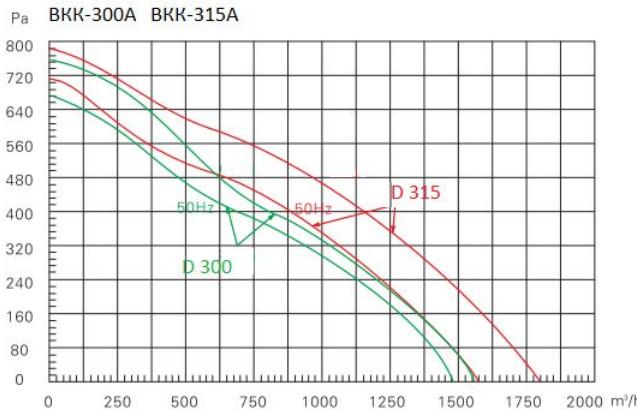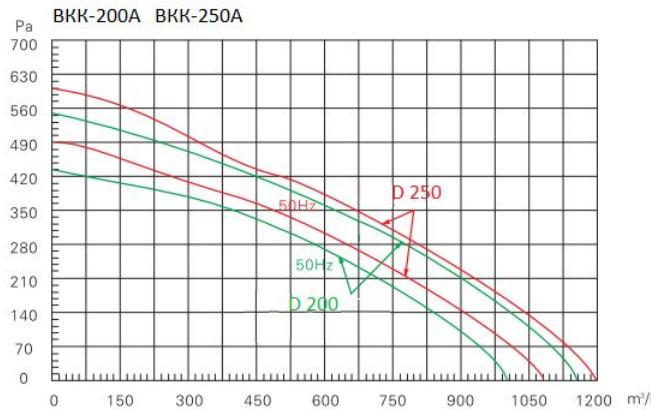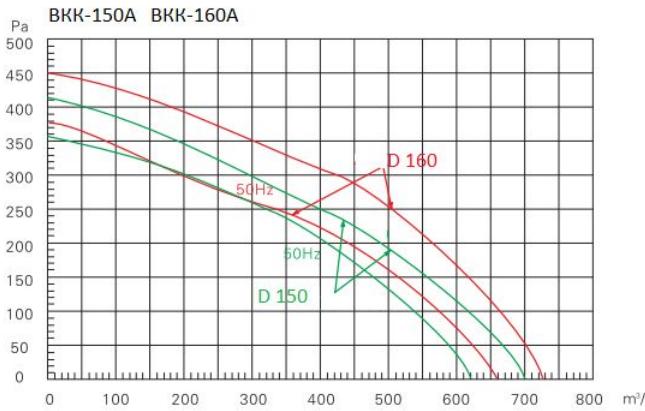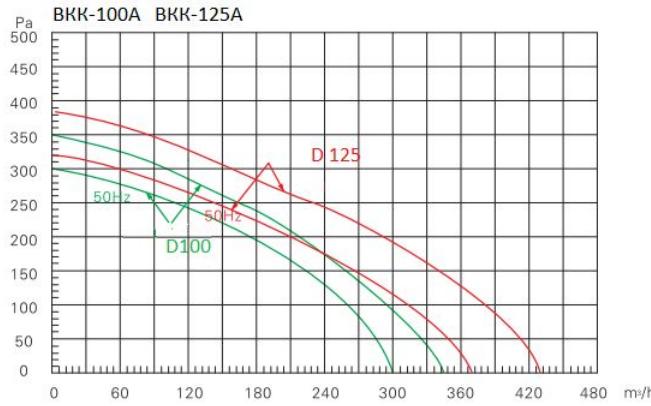

7. Комплект поставки

7.1 В комплект поставки входят: Вентилятор в сборе с проводом подключения в розетку и паспорт вентилятора

8. Запуск, наладка, эксплуатация, техническое обслуживание и меры безопасности

8.1. Вентилятор при работе имеет вибрацию. Для снижения вибрации, обеспечить жесткое крепление к капитальным элементам здания (кирпичная или бетонная стена, плита межэтажного перекрытия), также рекомендуется использовать гибкие вставки.

8.2. Вентиляторы должны эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях с относительной влажностью до 80% без конденсации влаги.

8.3. **ВНИМАНИЕ!** Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ.

9. Хранение и транспортирование изделия

9.1. Вентиляторы консервации не подвергаются.

9.2. Вентиляторы транспортируются в собранном виде в упаковке.

9.3. Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида.

10. Гарантия изготовителя

9.1. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки вентиляторов заказчику

11. Сведения о рекламациях

11.1. Рекламации принимаются предприятием-изготовителем в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме.

12. Поддержка клиентов

12.1. Запросы в службу поддержки клиентов осуществляются путем создания обращения через онлайн-форму

12.2. Регламент обработки запросов: в течение 24 часов в будние дни

Создать обращение

Поставщик: ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП», +7 (495) 120-00-66, zakaz@ventart.ru