

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков.

Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (выше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделение соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на изделие исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса

125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон

+7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки

+7-495-363-31-71

Web-сайты

amadon.ru
termoshkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист	4
					KMAZ	

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ
КМАЗ

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ


Изделение соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМАЗ представляет собой изделие для удобной и надежной установки термошкафов на опору. Изделение предназначено для крепления шкафов шириной 400 мм, 500 мм, 600 мм на опору.

КМАЗ – это набор монтажных креплений из оцинкованной листовой стали 2 мм, шпильки размером 500 мм и метизов.

Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер коробки, мм
150	до 400 мм	до 400 мм	5	603 x 89 x 41

Рисунок 1.
Расстояния, в пределах
которых можно закрепить
оборудование.

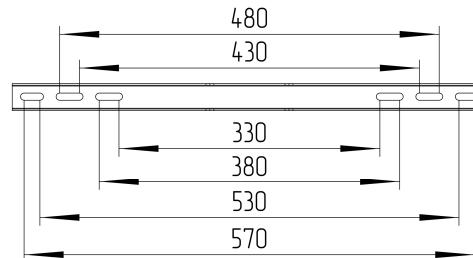

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

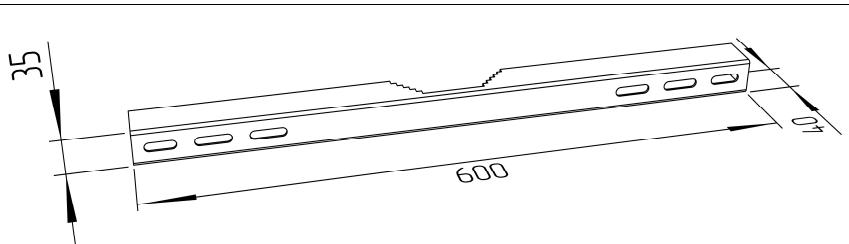


Рисунок 2.
Кронштейн на шкаф. 2 единицы. Маркировка КМАЗ-01.

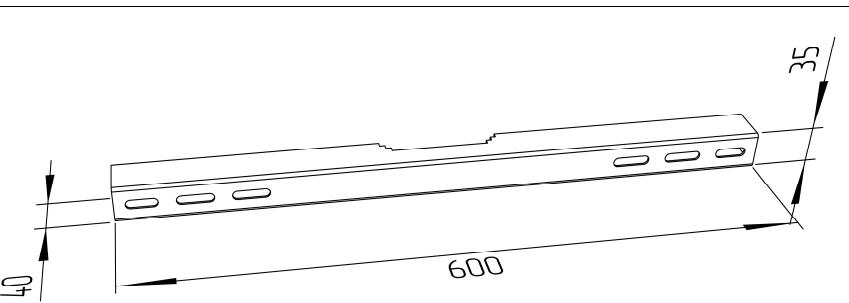


Рисунок 3.
Кронштейн на стол. 2 единицы. Маркировка КМАЗ-02



Рисунок 4.
Шпилька М8 длиной 500 мм.
4 единицы.




Рисунок 5.
Гайка М8.
12 единиц.



Рисунок 6.
Шайба Ф9 мм.
12 единиц.




Рисунок 7.
Упаковочная коробка.
1 единица

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термошкафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термошкафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термошкафа и правильности электрических подключений при монтаже в целом несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности!

Монтаж производится в следующем порядке:

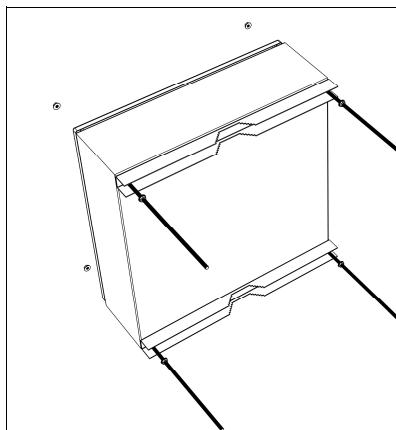


Рисунок 8.

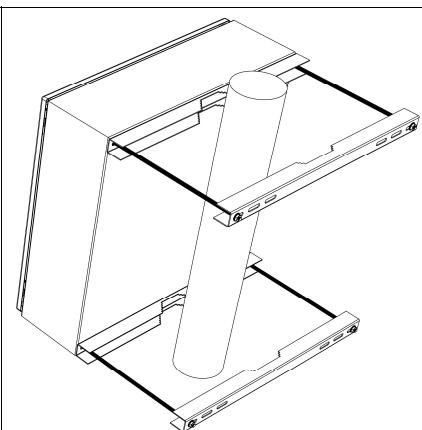


Рисунок 9.

					КМАЗ					
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата						
Разраб.										
Проф.										
Т.контр.										
И.контр.										
Утв.										
КРЕПЛЕНИЕ НА МАЧТУ ПАСПОРТ				Литера - К - Масса Масштаб						
				Лист 2 Листов 4						
				000 «АМАДОН»						

						КМАЗ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата			3