




KOFULSO.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гибкая пожарная подводка SP FM

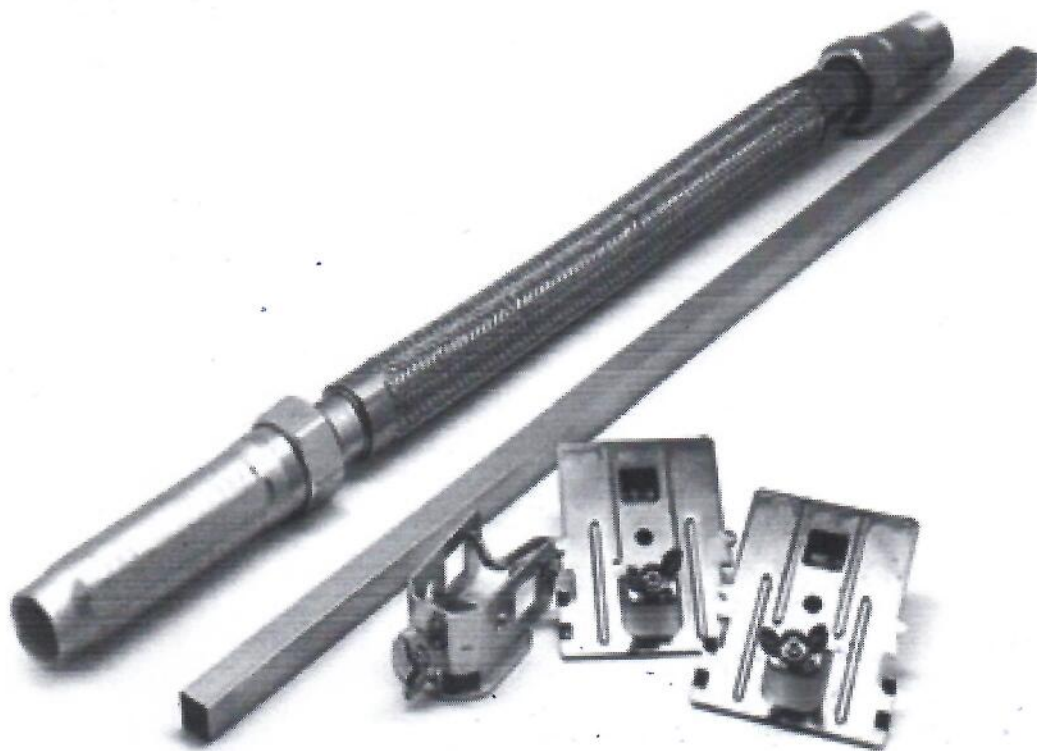

Генеральный директор
ООО «ПАЙП»

МАЙ Д.К.




Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-9

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Готовая спринклерная подводка FM (в стальной оплётке) для АУПТ

Гибкая пожарная подводка SP FM
(700мм, 1000мм, 1200мм, 1500мм, 1800мм)

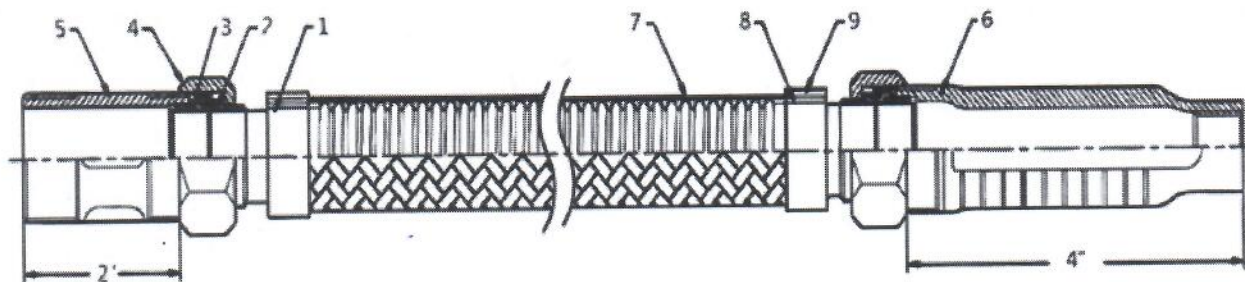


Технические характеристики FM:

1. Гофрированная труба
2. Изоляционное кольцо
3. Уплотнительная прокладка
4. Гайка
5. Ниппель 1"
6. Переходник 1/2" или 3/4"
7. Стальная оплётка
8. Внутреннее прижимное кольцо
9. Внешнее прижимное кольцо

Готовая спринклерная подводка UL (без стальной оплётки) для АУПТ

Гибкая пожарная подводка SP UL
(600мм, 800мм, 1000мм, 1200мм, 1500мм, 1800мм)

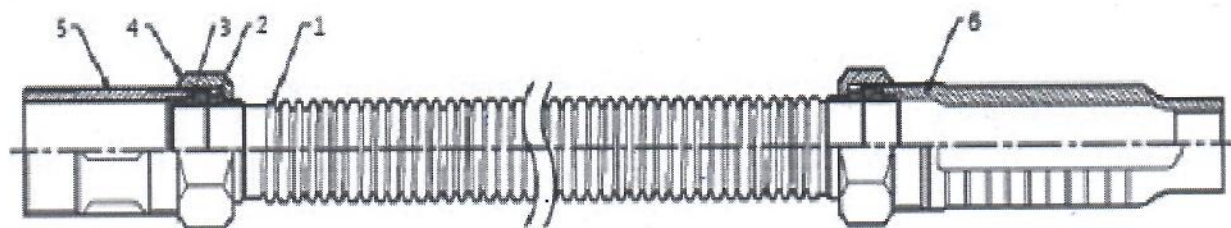

Технические характеристики UL:

1. Гофрированная труба
2. Изоляционное кольцо
3. Уплотнительная прокладка
4. Гайка
5. Ниппель 1"
6. Переходник 1/2" или 3/4"

Генеральный директор
ООО «ПАЙП»

МАЙ Д.К.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-9



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Длина, мм	700, 1000, 1200, 1500, 1800	Гофрированная труба	Нержавеющая сталь AISI 304
Выпускное отверстие, дюйм	1/2" или 3/4"	Гайка и ниппель	Оцинкованная сталь
Типоразмер гофрированной трубы	20 М в стальной оплётке	Уплотняющая прокладка Изоляционное кольцо	СКЭП / нейлон
Рабочее давление в системе, Бар	14	Соединение	Вход: 1" Выход: 1/2" или 3/4" BSPT
Минимальный радиус изгиба, мм	150 *Не сгибайте трубу в пределах 60 - 70 мм от соединительных гаек		

1. Условия хранения и транспортировки

Готовые подводки (FM/UL) не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Во избежание повреждения их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание подводов с транспортных средств не допускается.

2. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

3. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует что готовые (FM/UL) подводки соответствуют требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента продажи конечному потребителю

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:



- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

4. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые, бесплатно в офисах, в которых была осуществлена покупка.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае, необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Генеральный директор
ООО «ПАЙП»

МАЙ Д.К.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-9

**КОПИЯ
ВЕРНА**

