

Стойка (опора) пожарная ГОСТ СП-03 АЯКС АТФЕ.687434.299ПС ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Стойка (опора) пожарная ГОСТ СП-03 АЯКС (далее стойка) предназначена для установки извещателей пожарных ручных, устройств дистанционного пуска и оповещателей при отсутствии стен или других строительных конструкций. Стойка (опора) пожарная ГОСТ СП-03 АЯКС изготовлена в соответствии с требованиями **ГОСТ 12.4.009-83 и СП 484.1311500.2020 МЧС России**. Конструкцией стойки предусмотрено наличие двух монтажных пластин.

Штатные отверстия нижней пластины стойки предназначены для монтажа извещателей ИП 535-50 «СЕВЕР», ИП 535-50/Ех-А «СЕВЕР» (0Ех ia ПС Т6 Ga), ИП 535-26-А «СЕВЕР», ИП 535-26/В-А «СЕВЕР» (0Ех ia ПС Т6 Ga) и устройств УДП 535-50 «СЕВЕР», УДП 535-50 «СЕВЕР» (0Ех ia ПС Т6 Ga X), ОС-12/В «АЯКС». Отверстия под крепления извещателей других видов просверливаются потребителем самостоятельно. Верхняя пластина предназначена для размещения соответствующего знака пожарной безопасности (штатно комплектуется знаком ИПР). Стойка выполнена из профильной трубы черного металла с защитным покрытием (окраской) красного цвета*. (*по требованию заказчика возможна окраска стойки в другой цвет).

Варианты исполнений стойки:

- «под бетонирование»,
- «в землю».

Стойка может комплектоваться защитным козырьком К-04 и комплектом заземления из оцинкованной стали.

2. Основные параметры и характеристики

Высота стойки	2100 мм (над поверхностью земли)
Температура эксплуатации	от -80 до +80°С
Масса	не более 6кг
Срок службы	не менее 8 лет

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1 и 2

3 Комплект поставки

стойка	1 шт
закладная пластина для бетонирования (для исп. Под бетонирование)	1 шт
комплект оцинкованного крепежа для бетонирования (шпилька М10х170 – 4 шт, гайка М10 - 8 шт, шайба М10 – 4 шт) (для исп. Под бетонирование)	1 шт
комплект заземления из оцинкованной стали, д.16 мм, 3м (по заказу)	1 шт
паспорт	1 шт

4. Монтаж стойки.

4.1 Монтаж стойки на объекте производится на отверстия крепления основания стойки к поверхности.

4.2 Кабель прокладывается из закладных в фундаменте, предназначенном для установки стойки, в полости стойки до кабельных вводов. Через кабельные вводы кабель выводится из полости стойки и заводится в вводы установленного извещателя или оповещателя.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Стойка (опора) пожарная ГОСТ СП-03 АЯКС соответствует требованиям технической документации и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

подпись

Дата выпуска _____

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88

e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>

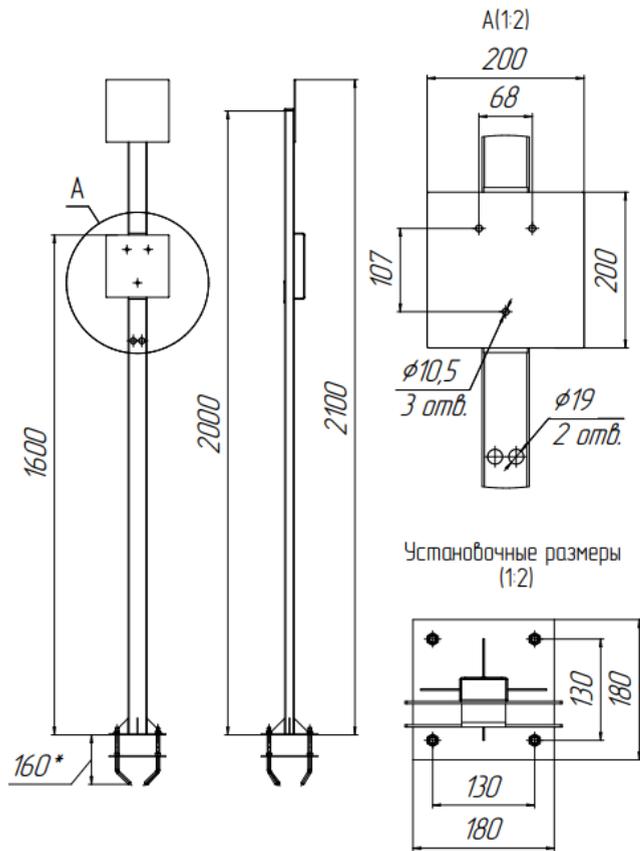


Рис.1 Стойка СП-03 «под бетонирование»

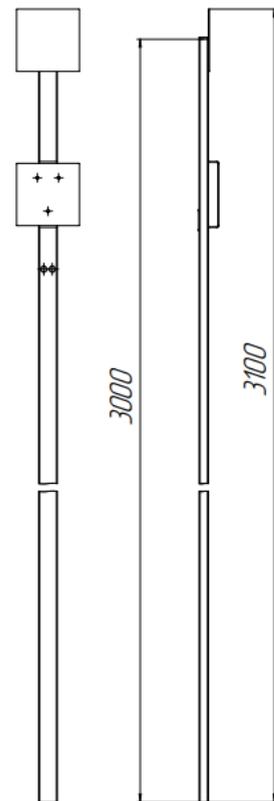


Рис.2 Стойка СП-03 «в землю»

