

Электропривод ЭПК с шаровым клапаном



Установка электропривода на клапан выполняется с помощью адаптеров, поставляемых в комплекте с устройством. Привод рекомендован для установки на поворотные смесительные клапаны в системах вентиляции, отопления и кондиционирования. Привод оснащен рукояткой для ручного изменения положения клапана (для ручного управления необходимо нажать кнопку переключателя разблокировки и повернуть рукоятку в необходимое положение, для возврата в автоматический режим отпустить кнопку переключателя блокировки).


E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16,

+ 7 (495) 481 29 58


Адрес склада: 125635,
Москва, ул. 1-я Новая, 7

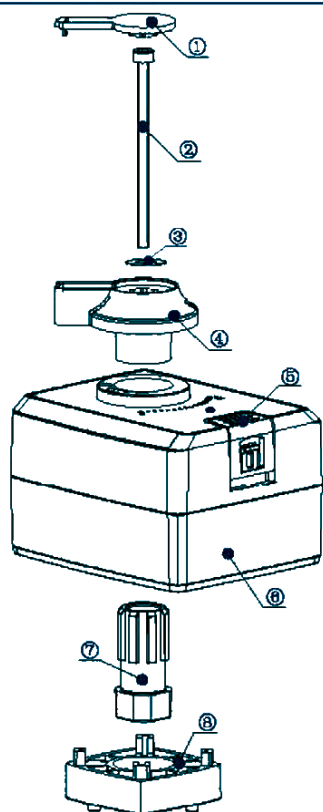

Оснащен трехходовым клапаном

- ① Торцевая крышка ручки
- ② Крестообразный винт Прокладка
- ③ Ручка индикатора
- ④ Кнопка ручного сброса
- ⑤ Привод
- ⑥ Ось вращения
- ⑦ Основание для установки клапана
- ⑧

1. Установите установочное основание и прокрутите его к устройству
2. Установите готовый коммутатор
3. После выравнивания циферблата индикатора закрепите его с помощью поперечного винта и детали, закройте торцевую крышку винта и завершите установку

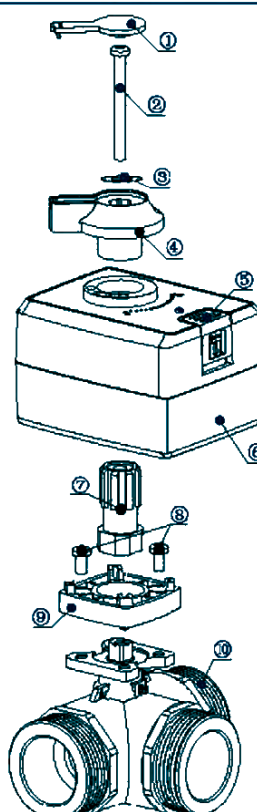

Оснащен трехходовым клапаном VB35

- ① Торцевая крышка ручки
- ② Крестообразный винт Прокладка
- ③ Ручка индикатора
- ④ Кнопка ручного сброса
- ⑤ Привод
- ⑥ Ось вращения
- ⑦ Крепежные винты
- ⑧ Основание для установки клапана
- ⑨ Клапан
- ⑩

1. Закрепите установочное основание и крепежный винт сверху и установите поворотный вал
2. Установите отрегулированный направляющий выступ
3. После выравнивания циферблата индикатора закрепите его поперечным винтом и прокладкой, закройте торцевую крышку винта и завершите установку

