



Общество с ограниченной ответственностью «НОВА»
(ООО «НОВА»)

Адрес: 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зеленый Ров, влд. 15, помещ. 15

Испытательная лаборатория ООО «НОВА»

Свидетельство № РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Испытательной лаборатории
ООО «НОВА»


М.М. Ветров
«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 00357-ПИН от 28.01.2026г.

Покрытия жидкие стеклокерамические тонкопленочные
теплоизоляционные «АКТЕРМ» Фасад, Стандарт, Бетон,
Антиконденсат, Металл, Вулкан, Норд, Антикор, НГ АКТЕРМ.

г. Орел 2026 г.

1. Сведения о заявителе, поручившем проведение испытаний и основание для проведения испытаний:

- Орган по сертификации общества с ограниченной ответственностью «НОВА» (ОС ООО «НОВА»), свидетельство № РОСС RU. 33039.ОС04ПБ
- Заявка № 274 от 16.01.2026 г. органа по сертификации общества с ограниченной ответственностью «НОВА»

2. Идентификационные сведения о представленной на испытания продукции, об изготовителе продукции:

Покрытия жидкие стеклокерамические тонкопленочные теплоизоляционные «АКТЕРМ» Фасад, Стандарт, Бетон, Антиконденсат, Металл, Вулкан, Норд, Антикор, НГ АКТЕРМ. Производство: ООО "НПК ИТ" 117342, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коньково, ул Бутлерова, дом 17, помещение 199, ОГРН 1167746590296. Телефон +7 (499) 390-87-99, адрес электронной почты: akterm@mail.ru

3. Цель испытаний:

Подтвердить соответствие: покрытий жидких стеклокерамических тонкопленочных теплоизоляционных «АКТЕРМ» Фасад, Стандарт, Бетон, Антиконденсат, Металл, Вулкан, Норд, Антикор, НГ АКТЕРМ.

4. Сведения об отборе образцов:

Образцы предоставлены Заявителем.

Испытательная лаборатория не осуществляла отбор образцов и не несет ответственность за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

5. Условия хранения образцов до проведения испытаний:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 % до 75 %;
- атмосферное давление от 80 до 106 кПа (от 600 до 795 мм рт. ст.).

6. Подготовка к испытаниям:

Проведение испытаний должно осуществляться согласно всем установленным нормам и правилам. Перед началом испытаний, необходимо:


Подготовить образцы покрытий жидких стеклокерамических тонкопленочных теплоизоляционных «АКТЕРМ» Фасад, Стандарт, Бетон, Антиконденсат, Металл, Вулкан, Норд, Антикор, НГ АКТЕРМ, для испытаний.

Убедиться в наличии необходимой документации, подтверждающей качество сырья и материалов.

Пройти входной контроль продукции, проверив её на соответствие стандартам по количеству, размеру и качеству.

7. Условия во время испытаний:

Все испытания проводятся в нормальных климатических условиях согласно заданным параметрам: температура 25 °С, относительная влажность воздуха – 45–80%, атмосферное давление 84,0–106,7 кПа

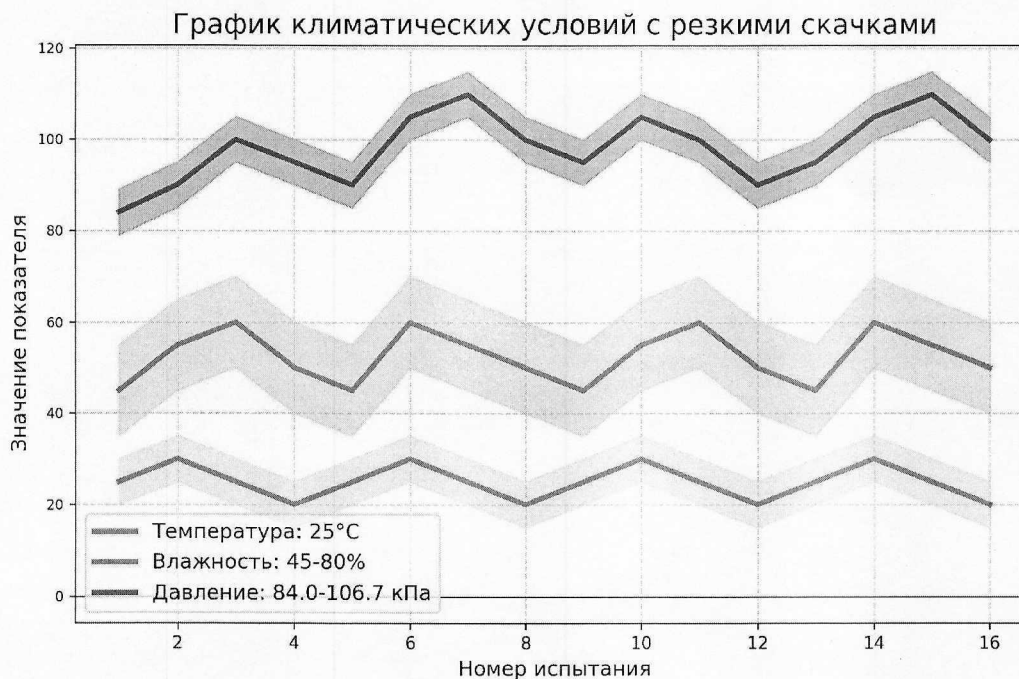

8. Сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании указаны в таблице № 1, 2:

8.1. Испытательное оборудование:

Таблица №1

8.2. Средства измерения:

Таблица № 2

9. Результаты испытаний указаны в таблицах № 3,4:

Таблица №3

Таблица №4

**Вся испытанная продукция соответствует требованиям
ТУ 23.99.19-001-03185388-2016 по всем показателям.**

10. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено, что покрытия жидкие стеклокерамические тонкопленочные теплоизоляционные «АКТЕРМ» Фасад, Стандарт, Бетон, Антиконденсат, Металл, Вулкан, Норд, Антикор, НГ АКТЕРМ **соответствует** ТУ 23.99.19-001-03185388-2016.

Продукция допущена к эксплуатации

11. Подписи:

Испытатель ИЛ «НОВА»: Житков В.И.

