

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации принимаются Поставщиком в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме.  
Поставщик: ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП», +7 (495) 120-00-66, [zakaz@ventart.ru](mailto:zakaz@ventart.ru)  
Сведения о рекламациях следует заносить с таблицу

| № п/п | Дата и номер<br>рекламационного<br>акта | Краткое<br>содержание<br>рекламации | Отметка об<br>удовлетворении<br>рекламации | Должность,<br>фамилия и<br>подпись<br>ответственного<br>лица |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                                         |                                     |                                            |                                                              |

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

| Вентиляторы | Заводской номер (номера) |
|-------------|--------------------------|
| ВКК-100А    |                          |
| ВКК-125А    |                          |
| ВКК-160А    |                          |
| ВКК-200А    |                          |
| ВКК-250А    |                          |
| ВКК-315А    |                          |

Поставщик: Россия, ООО "ВЕНТАРТ ГРУПП"  
129344, РФ г. Москва, Енисейская д.2, стр.2, 7 этаж, пом.1  
8 (495) 120 00 66  
[zakaz@ventart.ru](mailto:zakaz@ventart.ru)



ПАСПОРТ


Вентиляторы круглые канальные  
ВКК-А



*Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.*

## 1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.1. Корпус вентилятора сделан из металла и имеет цилиндрическую форму. Основным элементом вентилятора является однофазный асинхронный электродвигатель с термоконтактами для тепловой защиты.

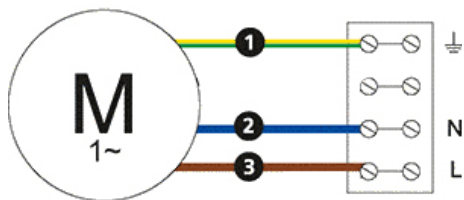

1.2. Для регулировки производительности вентилятора применяются семисторные или трансформаторные регуляторы скорости.

1.3. Примечание: В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие его потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ


2.1 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, имеющих температуру до плюс 50°C, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/куб. м. Вентиляторы применяются для непосредственной установки в круглый канал систем вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата.

2.2 Эксплуатация вентиляторов не по прямому назначению ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель                  | ВКК-100А | ВКК-125А | ВКК-160А | ВКК-200А | ВКК-250А | ВКК-315А |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Диаметр                 | D100     | D125     | D160     | D200     | D250     | D315     |
| Электропитание          | 220В     | 220В     | 220В     | 220В     | 220В     | 220В     |
| Производительность м³/ч | 276      | 395      | 750      | 1050     | 1380     | 1850     |
| Мощность Вт             | 70       | 75       | 125      | 150      | 165      | 235      |
| Ток А                   | 0,31     | 0,34     | 0,56     | 0,68     | 0,75     | 1,06     |
| IP                      | 44       | 44       | 44       | 44       | 44       | 44       |
| Давление Па             | 350      | 390      | 420      | 550      | 570      | 830      |
| Обороты в мин.          | 2550     | 2550     | 2500     | 2500     | 2450     | 2450     |
| Вес кг                  | 3,9      | 3,9      | 5,3      | 5,8      | 5,8      | 7,4      |
| ДБ(А)                   | 47       | 47       | 48       | 50       | 50       | 52       |

## 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

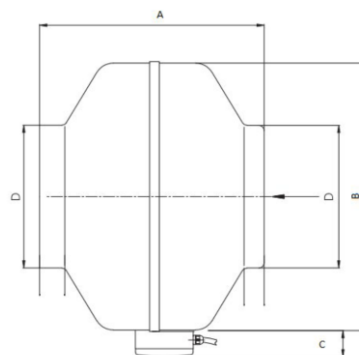

| Модель   | A   | B   | C  | D   |
|----------|-----|-----|----|-----|
| ВКК-100А | 201 | 242 | 50 | 100 |
| ВКК-125А | 201 | 242 | 50 | 125 |
| ВКК-160А | 233 | 335 | 50 | 160 |
| ВКК-200А | 213 | 335 | 50 | 200 |
| ВКК-250А | 200 | 335 | 50 | 250 |
| ВКК-315А | 265 | 402 | 50 | 315 |

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 В комплект поставки входят: Вентилятор в сборе с проводом подключения в розетку и паспорт вентилятора

## 6. ЗАПУСК, НАЛАДКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Вентилятор при работе имеет вибрацию. Для снижения вибрации, обеспечить жесткое крепление к капитальным элементам здания (кирпичная или бетонная стена, плита межэтажного перекрытия), также рекомендуется использовать гибкие вставки.

6.2. Вентиляторы должны эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях с относительной влажностью до 80% без конденсации влаги.

6.3. ВНИМАНИЕ! Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ.

## 7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки вентиляторов заказчику

7.2. Гарантийные обязательства распространяются на: -Дефекты материала; -Функциональные дефекты; -Дефекты, возникшие при производстве изделия.

7.3. Условия предоставления гарантийных обязательств: -Отсутствие внешних повреждений изделия; -Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, касающихся монтажа, подключения, применения эксплуатации.

7.4. Гарантия не действует при наличии дефектов, возникших по вине Покупателя.