

Two-pipe valve with presetting Art.776-777-778-779 3/8"-1/2"
Valvole bitubo doppio regolaggio Art.776-777-778-779 3/8"-1/2"



PRESSURE DROP DIAGRAM (S-2K)
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO (S-2K)

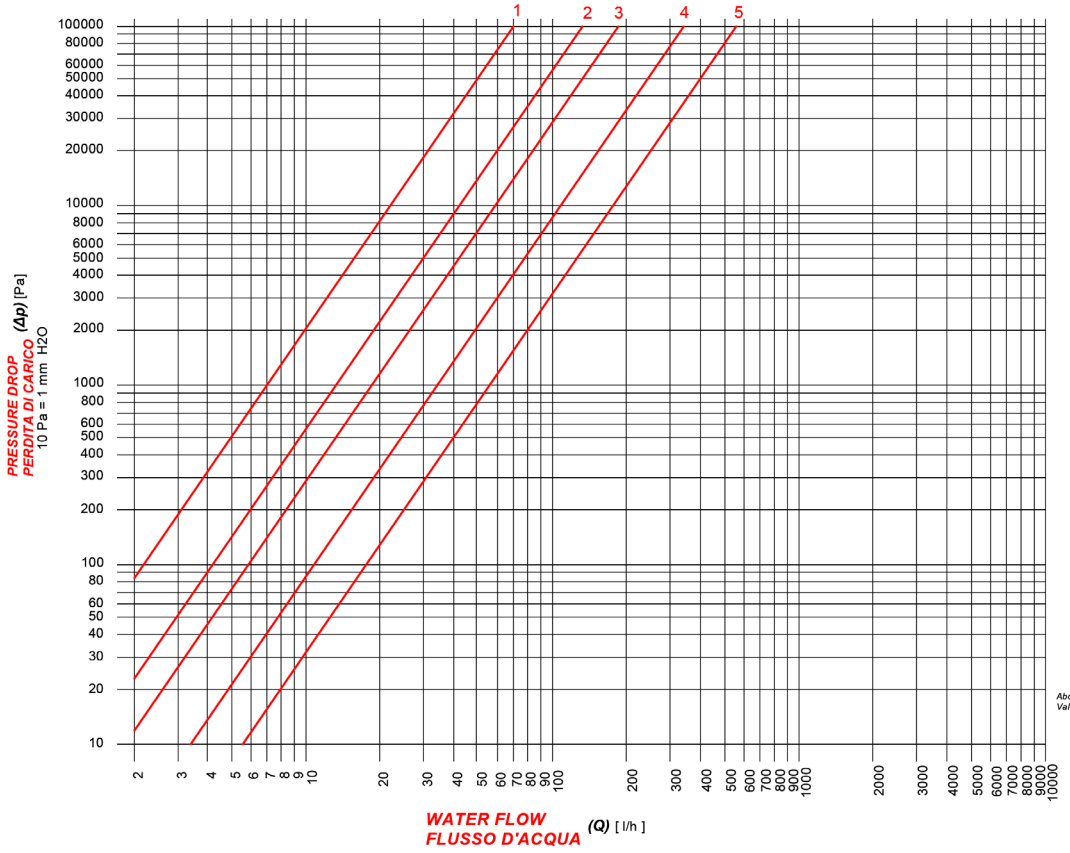

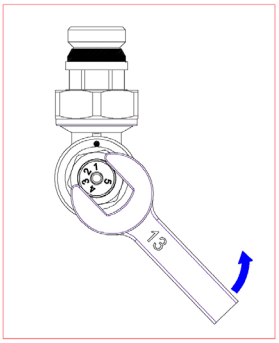

Setting	Kv [m³/h] S-2K	Kv [m³/h] S-1K
5	0,55	0,30
4	0,35	0,24
3	0,18	0,16
2	0,13	0,11
1	0,07	0,07


Above values referred to the radiator flow, with thermostatic head Art.1100
Valori riferiti al flusso nel radiatore, con testina termostatica Art.1100

Kvs [m³/h]					
3/8" straight/diritto	0,07	0,16	0,28	0,46	1,05
3/8" angled/squadra	0,07	0,16	0,28	0,46	1,35
1/2" straight/diritto	0,07	0,16	0,28	0,46	1,3
1/2" angled/squadra	0,07	0,16	0,28	0,46	1,45
3/4" straight/diritto	0,24	0,4	0,72	1,12	1,55
3/4" angled/squadra	0,24	0,32	0,46	0,62	1,81

ICMA S.p.a. via Garavaglia, 4 20012 Cuggiono (MI) – ITALIA
Tel. +39 02 97249134 / +39 02 97249135 Fax +39 02 97241550
www.icmaspa.it e-mail: sales@icmaspa.it

Valvola termostatica diritta doppio regolaggio G $\frac{3}{8}$" - Art. 777-779


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

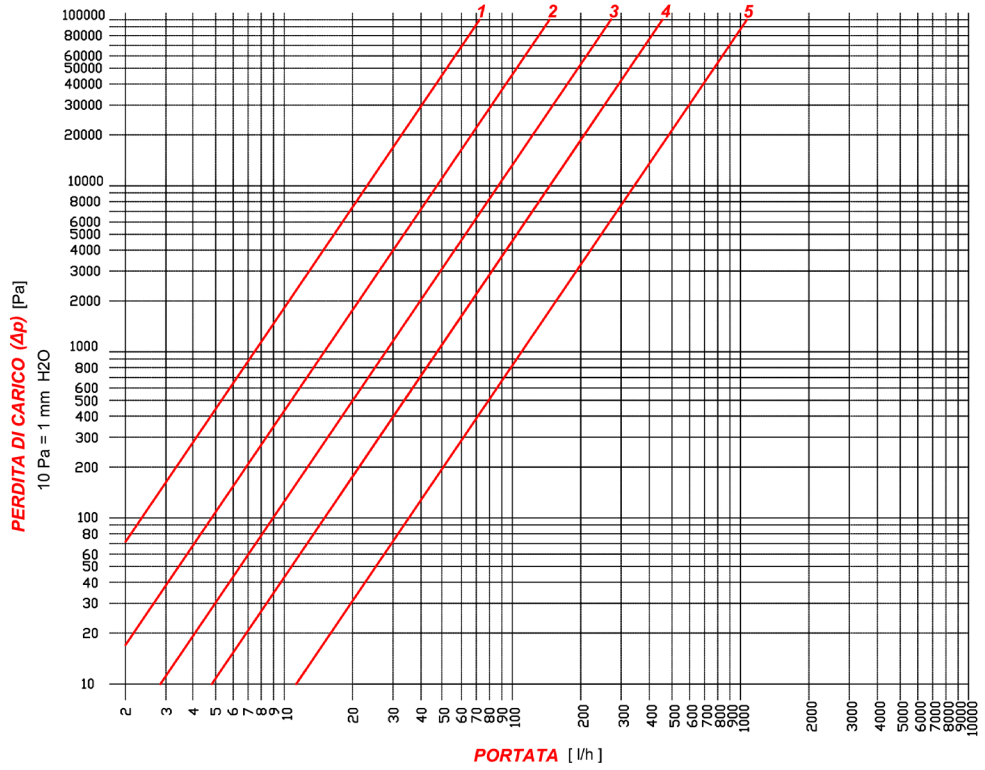

Kv [m³/h]	
1	0,07
2	0,16
3	0,28
4	0,46
5	1,06

Valvola termostatica diritta doppio regolaggio G $\frac{1}{2}$" - Art. 777-779


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

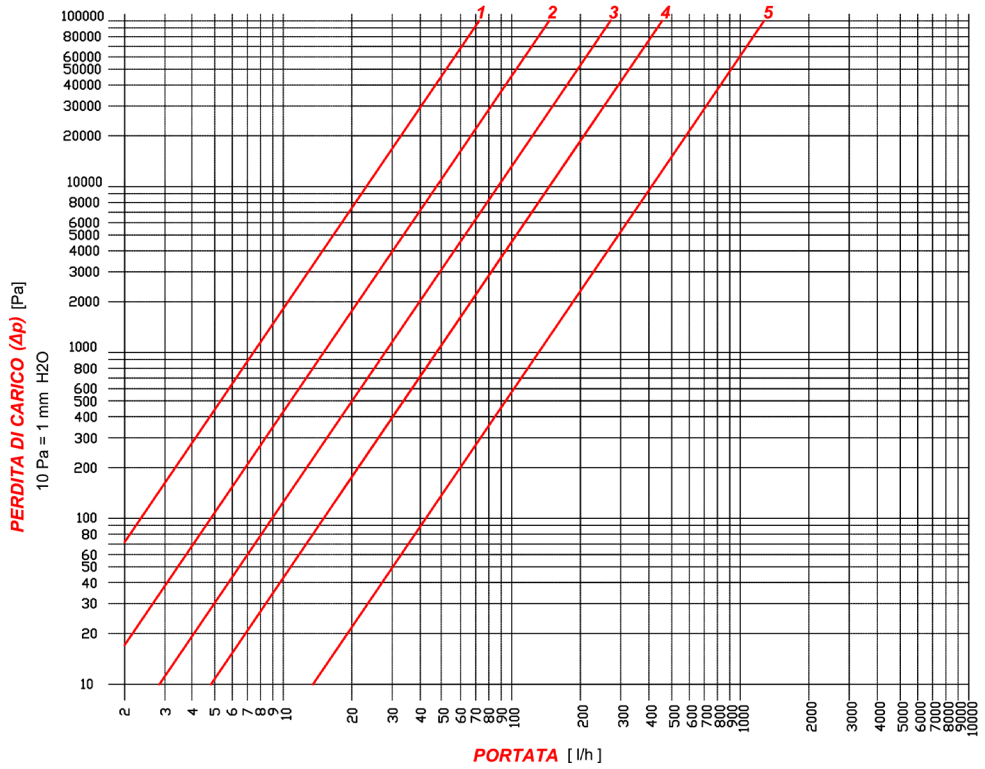

Kv [m³/h]	
1	0,07
2	0,16
3	0,28
4	0,46
5	1,30

Valvola termostatica diritta doppio regolaggio G ¾" - Art. 777-779


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

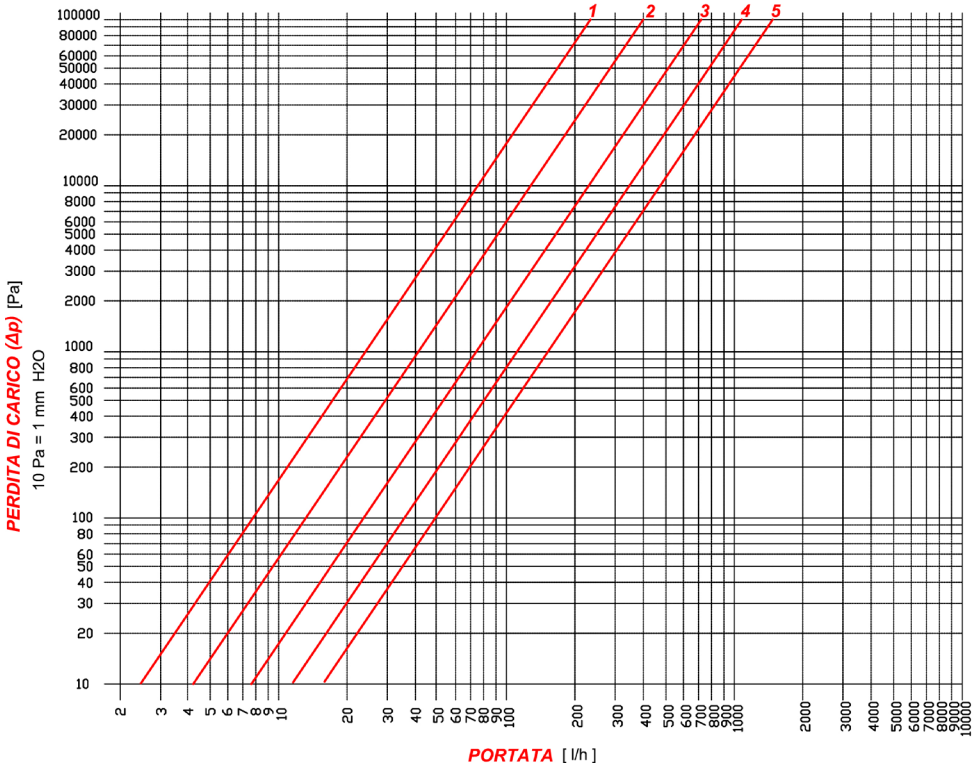

Kv [m³/h]	
1	0,24
2	0,40
3	0,72
4	1,12
5	1,55

Valvola termostatica a squadra doppio regolaggio G ⅜" - Art. 776-778


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

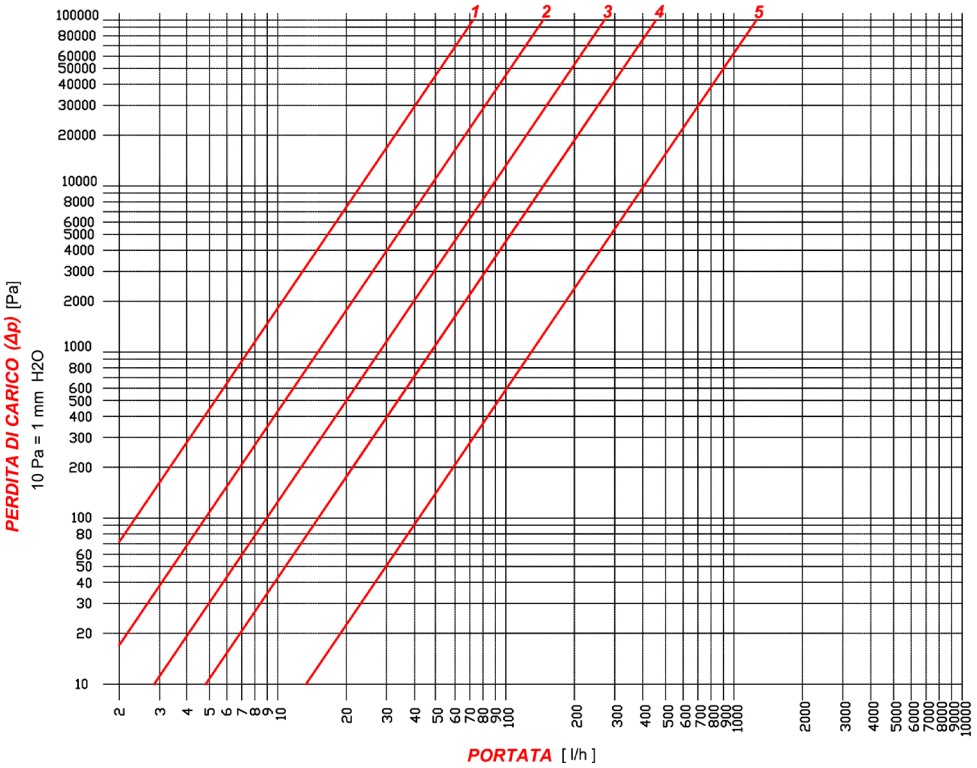

Kv [m³/h]	
1	0,07
2	0,16
3	0,28
4	0,46
5	1,35

Valvola termostatica a squadra doppio regolaggio G $\frac{1}{2}$" - Art. 776-778


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

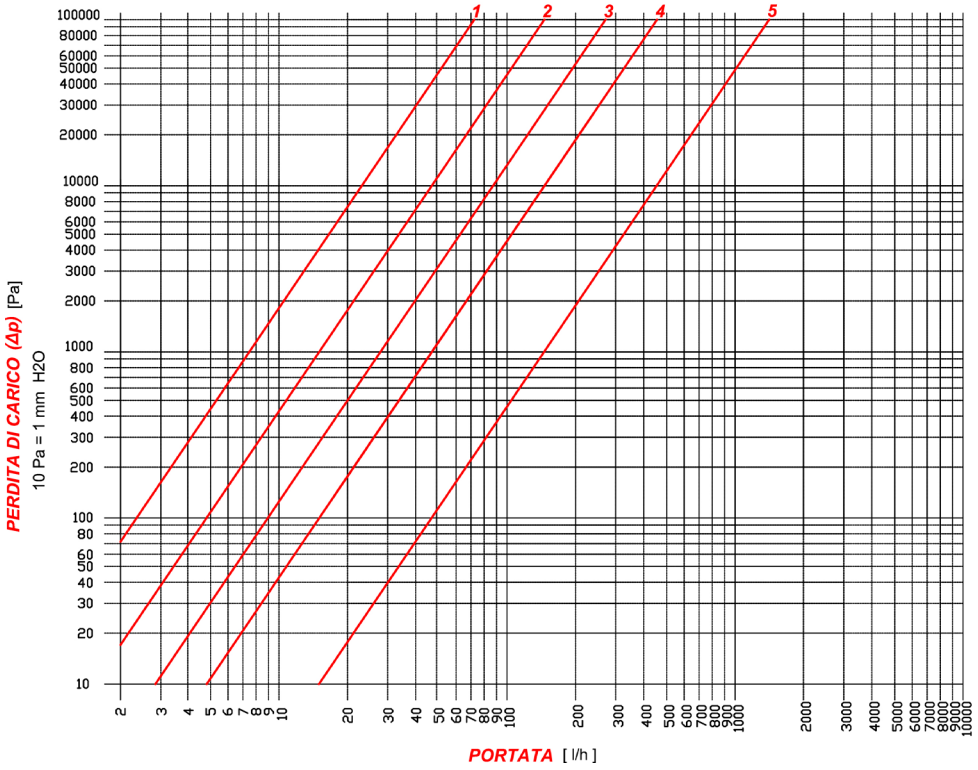

Kv [m³/h]	
1	0,07
2	0,16
3	0,28
4	0,46
5	1,45

Valvola termostatica a squadra doppio regolaggio G $\frac{3}{4}$" - Art. 776-778

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

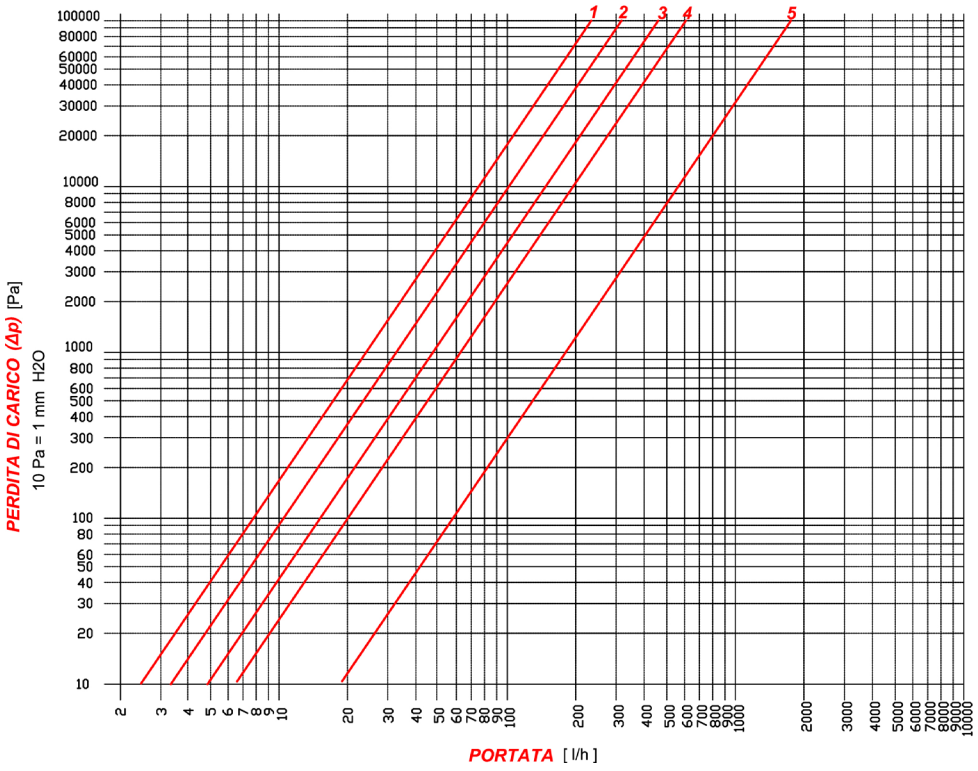

Kv [m³/h]	
1	0,24
2	0,32
3	0,46
4	0,62
5	1,81