6. Свидетельство о приёмке и упаковке

Упаковщик _____

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

7. Транспортирование и хранение

Изделие должно транспортироваться в положении, исключающем механические повреждения, а также повреждение защитного покрытия; при этом должны быть соблюдены требования к защите от неблагоприятных климатических воздействий.
Хранение изделия следует осуществлять в сухом, закрытом помещении, защищённом от воздействия влаги, загрязнений, агрессивных сред и прямых солнечных лучей


8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок — 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.
Расчётный срок службы — не менее 5 лет при соблюдении условий эксплуатации.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие:
• неправильного монтажа;
• нарушения условий эксплуатации;
• использования неподходящего крепежа;
• самостоятельного изменения конструкции изделия.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоГрас»
Адрес: 246029, РБ, Гомельская обл., Гомельский район, г. Гомель,
ул. Карбышева, д. 9, офис 325
УНП: 491385548
Текущий (расчетный) счет: BY16MTBK30120001093300123652
(BYN) в ЗАО «МТБанк», БИК: MTBKBY22

web-сайт: steel-expert.by

Паспорт
Корзина для наружного блока кондиционера (600*900*550мм), узор прямоугольник

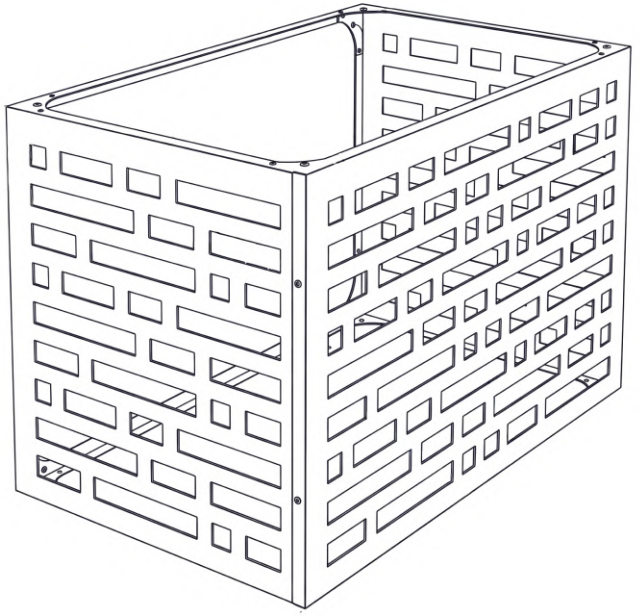


Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение

Корзина для наружного блока кондиционера КНБ-К-01 предназначена для защиты наружного блока кондиционера, установленного на фасаде здания, от механических и атмосферных воздействий, а также для улучшения внешнего вида фасада.

2. Чертёж изделия

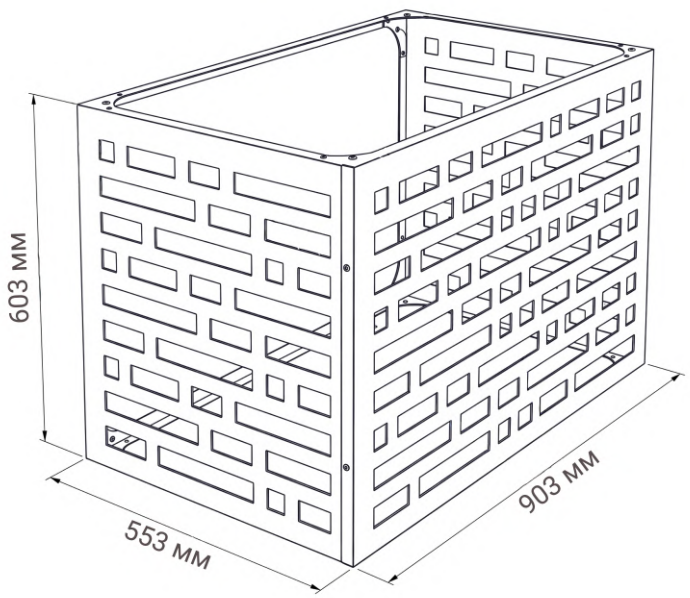

3. Комплектность

Комплект поставки включает:

- боковые панели — 2 шт.;
- фронтальная панель — 1 шт.;
- поперечные уголки — 2 шт.;
- усилители — 12 шт.;
- крепёжный комплект — 1 комплект (при поставке);
- паспорт изделия — 1 экземпляр.

4. Монтаж

4.1. Проверить комплектность изделия и отсутствие механических повреждений.
4.2. Выполнить сборку корзины согласно конструкции изделия.
4.3. Выполнить разметку мест крепления с учётом расположения несущих элементов здания.
4.4. Перед сверлением отверстий проверить отсутствие скрытых инженерных коммуникаций.
4.5. Выполнить крепление корзины к несущему основанию через отверстия верхних и нижних усилителей, расположенных с задней стороны изделия, с учётом особенностей фасадного покрытия.
4.6. Проверить надёжность и прочность крепления установленной конструкции.
4.7. Выполнить установку наружного блока кондиционера в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

5. Технические характеристики

Параметр	Значение
Назначение	Для наружного блока кондиционера
Материал	Листовая оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм
Покрытие	Порошковое полимерное покрытие
Цвет	RAL по согласованию
Способ монтажа	Настенный
Конструкция	Разборная
Условия эксплуатации	Наружное размещение

6. Требования безопасности

При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать следующие требования:
6.1. монтаж изделия должен выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований безопасности и с учётом особенностей несущего основания;
6.2. изменение конструкции изделия, самостоятельное сверление дополнительных отверстий и выполнение сварочных работ после изготовления не допускаются.